


別図3 [屋外タンク貯蔵所]

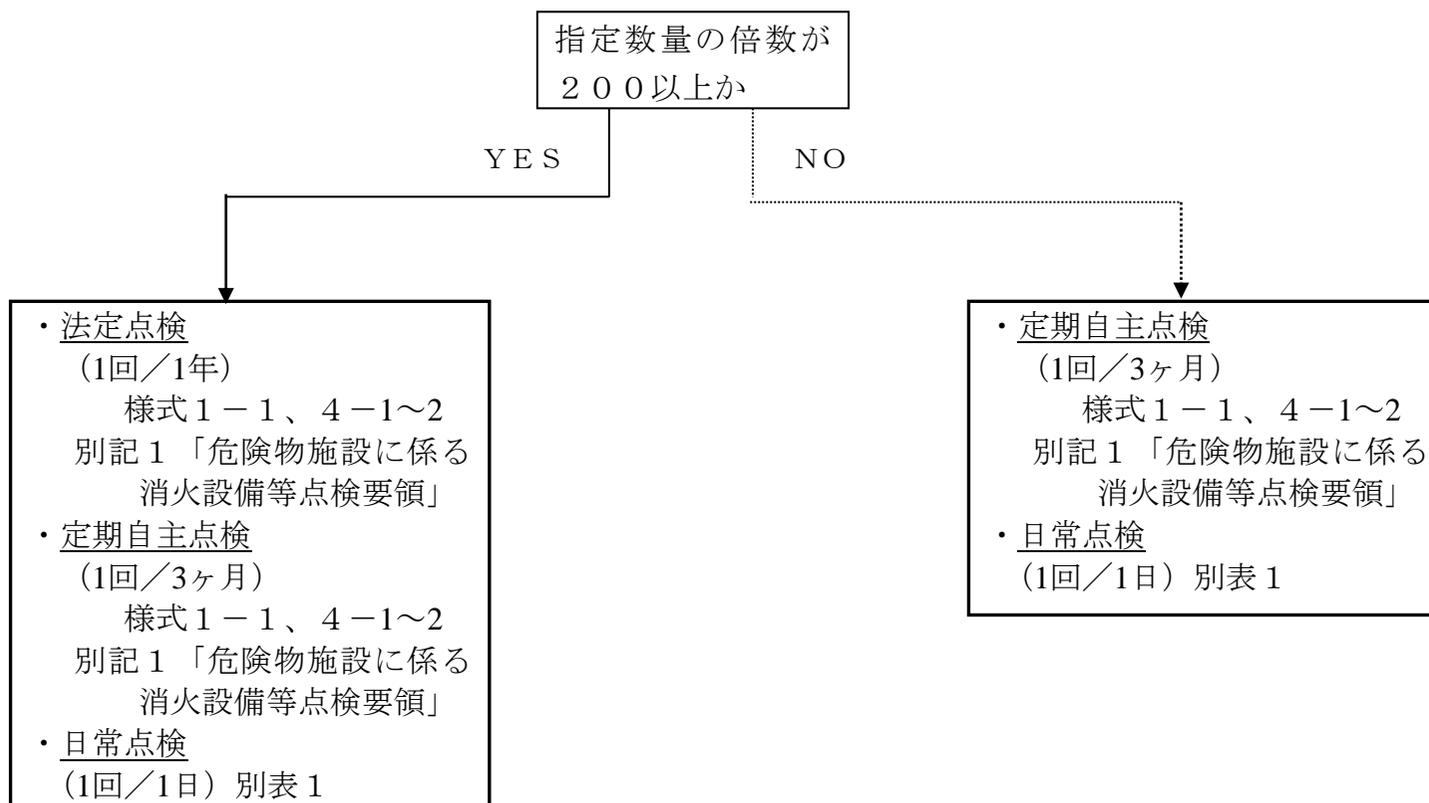

※ 1 内部開放点検及び沈下・水平度測定については、別に定める「堺市危険物屋外タンク貯蔵所の点検基準」によること。

※ 2 地下埋設配管を有する屋外タンク貯蔵所については、上図によるほか、別図14 [地下埋設配管] によること。