

様式14（第58条第4項関係）


形質変更時要届出区域台帳

堺市


整理番号	26-1	指定年月日・指定番号	平成26年10月23日 法指-34	所在地	堺市堺区築港八幡町138番2の一部、144番、145番、146番1、149番の一部
調製・訂正年月日	平成26年10月23日調製				
形質変更時要届出区域の概況	スポーツ施設等			面積	425,633.54 m <sup>2</sup>
法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨	土地所有者の意向により、法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域である。				
土壤汚染のおそれの把握、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壤汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該省略の理由	試料採取等対象物質の選定まで行われたが、調査対象区画及び調査対象物質が多数であることを理由に土壤汚染のおそれの把握の一部省略、試料採取等を行う区画の選定等の省略、試料採取等の省略がなされている。				
汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該汚染の除去等の措置					
規則第58条第4項第9号から第11号までに該当する区域にあっては、その旨	規則第58条第4項第11号の規定に該当する土地(埋立地管理区域)である。				
形質変更時要届出区域内の土壤の汚染状態	報告受理年月日	指定に係る特定有害物質の種類	適合しない基準項目		指定調査機関の名称
	平成26年10月21日	ベンゼン	含有量基準・溶出量基準 <del>第二溶出量基準</del>		株式会社東京カンテイ
	平成26年10月21日	六価クロム化合物	<del>含有量基準</del> 溶出量基準 <del>第二溶出量基準</del>		株式会社東京カンテイ
	平成26年10月21日	シアン化合物	<del>含有量基準</del> 溶出量基準 <del>第二溶出量基準</del>		株式会社東京カンテイ
	平成26年10月21日	水銀及びその化合物	<del>含有量基準</del> 溶出量基準 <del>第二溶出量基準</del>		株式会社東京カンテイ
	平成26年10月21日	セレン及びその化合物	<del>含有量基準</del> 溶出量基準 <del>第二溶出量基準</del>		株式会社東京カンテイ
	平成26年10月21日	鉛及びその化合物	<del>含有量基準</del> 溶出量基準 <del>第二溶出量基準</del>		株式会社東京カンテイ
	平成26年10月21日	砒素及びその化合物	<del>含有量基準</del> 溶出量基準 <del>第二溶出量基準</del>		株式会社東京カンテイ
	平成26年10月21日	ふっ素及びその化合物	<del>含有量基準</del> 溶出量基準 <del>第二溶出量基準</del>		株式会社東京カンテイ
土地の形質の変更の実施状況	届出（着手）時期	完了時期	土地の形質の変更の種類	実施者	土壤搬出 汚染土壌の処理方法
					有・無



# 形質変更時要届出区域

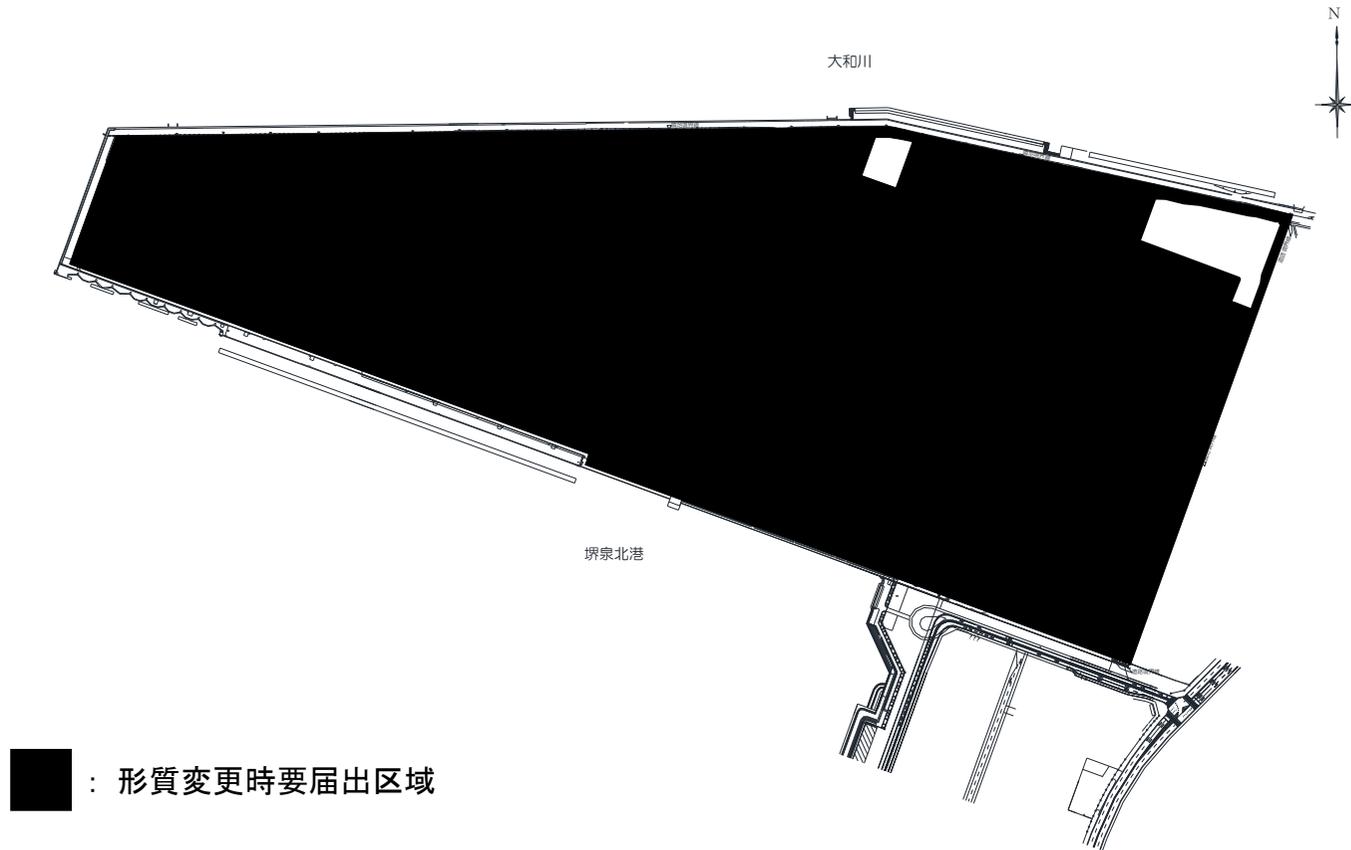

# 基準超過物質

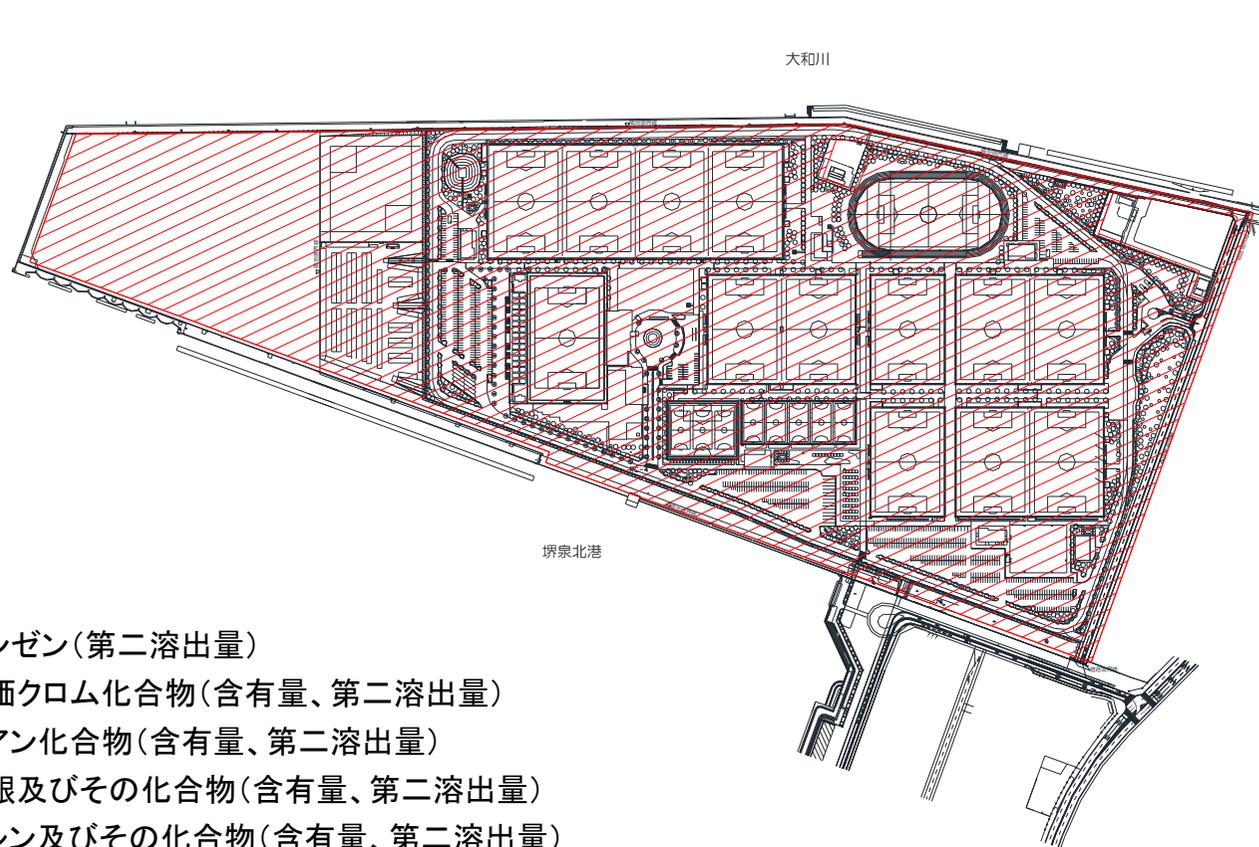

- ベンゼン(第二溶出量)
- 六価クロム化合物(含有量、第二溶出量)
- シアン化合物(含有量、第二溶出量)
- 水銀及びその化合物(含有量、第二溶出量)
- セレン及びその化合物(含有量、第二溶出量)
- 鉛及びその化合物(含有量、第二溶出量)
- 砒素及びその化合物(含有量、第二溶出量)
- ふっ素及びその化合物(含有量、第二溶出量)

