

形質変更時要届出区域台帳

堺市

整理番号	①4-9 ②4-11 ③④5-5 ⑤⑥5-15 ⑦6-9	指定年月日・指定番号	令和4年11月11日 法指－74	所在地	堺市西区築港新町三丁14番1、15番1、16番1、17番1、17番2、17番3、17番4の各々の一部			
調製・訂正年月日	①令和4年11月11日調製 ②令和5年1月6日訂正（指定の一部追加）③④令和5年6月16日訂正（指定の一部追加）⑤⑥令和6年2月9日訂正（指定の一部解除及び一部追加）⑦令和6年7月26日訂正（指定の一部追加）							
形質変更時要届出区域の概況	事業所敷地			面積	①500㎡ ②1100㎡ ③24,495.72㎡ ④27,995.72㎡ ⑤26,295.72㎡ ⑥27,995.72㎡ ⑦28,795.72㎡			
法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域にあつては、その旨				①④⑥調査結果を元に法第14条第3項の規定に基づき指定する形質変更時要届出区域である。				
最大形質変更深さより1メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった土壤汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあつては、その旨、当該試料採取等の対象としなかった深さの位置及び特定有害物質の種類				最大形質変更深さより1メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった土壤汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域 ・対象区画：M36-7 ・当該試料採取等の対象としなかった深さの位置：GL-3.4～-3.9m ・当該試料採取の対象としなかった特定有害物質：セレン及びその化合物を除く第二種特定有害物質				
土壤汚染のおそれの把握等、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壤汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあつては、その旨及び当該省略の理由				①②③⑦土地所有者の意向により、汚染範囲確定のための試料採取等が省略されており、省略箇所において溶出量基準を超過した物質は第二溶出量基準超過とみなす。				
汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時要届出区域にあつては、その旨及び当該汚染の除去等の措置								
第58条第5項第10号から第13号までに該当する区域にあつては、その旨				規則第58条第5項第12号の規定に該当する埋立地管理区域である。				
形質変更時要届出区域内の土壤の汚染状態	報告受理年月日	指定に係る特定有害物質の種類	適合しない基準項目		指定調査機関の名称			
	①令和4年9月12日	六価クロム化合物	含有量基準・溶出量基準・ 第二溶出量基準		中央開発株式会社			
	②令和4年11月15日	六価クロム化合物	含有量基準・ 溶出量基準 ・第二溶出量基準		中央開発株式会社			
	①令和4年9月12日 ③④令和5年4月18日	鉛及びその化合物	含有量基準 ・溶出量基準・第二溶出量基準		中央開発株式会社			
	③④令和5年4月18日	鉛及びその化合物	含有量基準・ 溶出量基準 ・第二溶出量基準		中央開発株式会社			
	②令和4年11月15日 ③④令和5年4月18日 ⑥令和6年1月12日	ベンゼン	含有量基準・溶出量基準・ 第二溶出量基準		中央開発株式会社			
	⑦令和6年6月18日	ベンゼン	含有量基準・ 溶出量基準 ・ 第二溶出量基準		中央開発株式会社			
	③④令和5年4月18日	砒素及びその化合物	含有量基準・ 溶出量基準 ・第二溶出量基準		中央開発株式会社			
	②令和4年11月15日	ふっ素およびその化合物	含有量基準・ 溶出量基準 ・第二溶出量基準		中央開発株式会社			
	③④令和5年4月18日 ⑦令和6年6月18日	ふっ素およびその化合物	含有量基準・ 溶出量基準 ・ 第二溶出量基準		中央開発株式会社			


土地の形質の変更の実施状況	届出(着手)時期	完了時期	土地の形質の変更の種類	実施者	土壌搬出	汚染土壌の処理方法
	令和5年1月25日	令和6年1月31日	掘削、地盤改良、埋め戻し	日揮株式会社	☒ 有・無	異物除去、含水率調整
	令和5年7月21日	令和6年6月30日 (予定)	土壌の掘削・埋戻し、整地、基礎設置、舗装	合同会社 SAFFAIRE SKY ENERGY	☒ 有・無	浄化（抽出-化学脱着）
					有・無	

- 備考1 この用紙の大きさは、日本産業規格A 4 とすること。
- 2 「形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態」については、土壌その他の試料の採取を行った日、当該試料の測定の結果等を記載した書類を添付すること。


⑦指定の一部追加

位置図

■…令和 6 年度追加地歴調査対象地
…調査実施済対象地 ■…形質変更時要届出区域

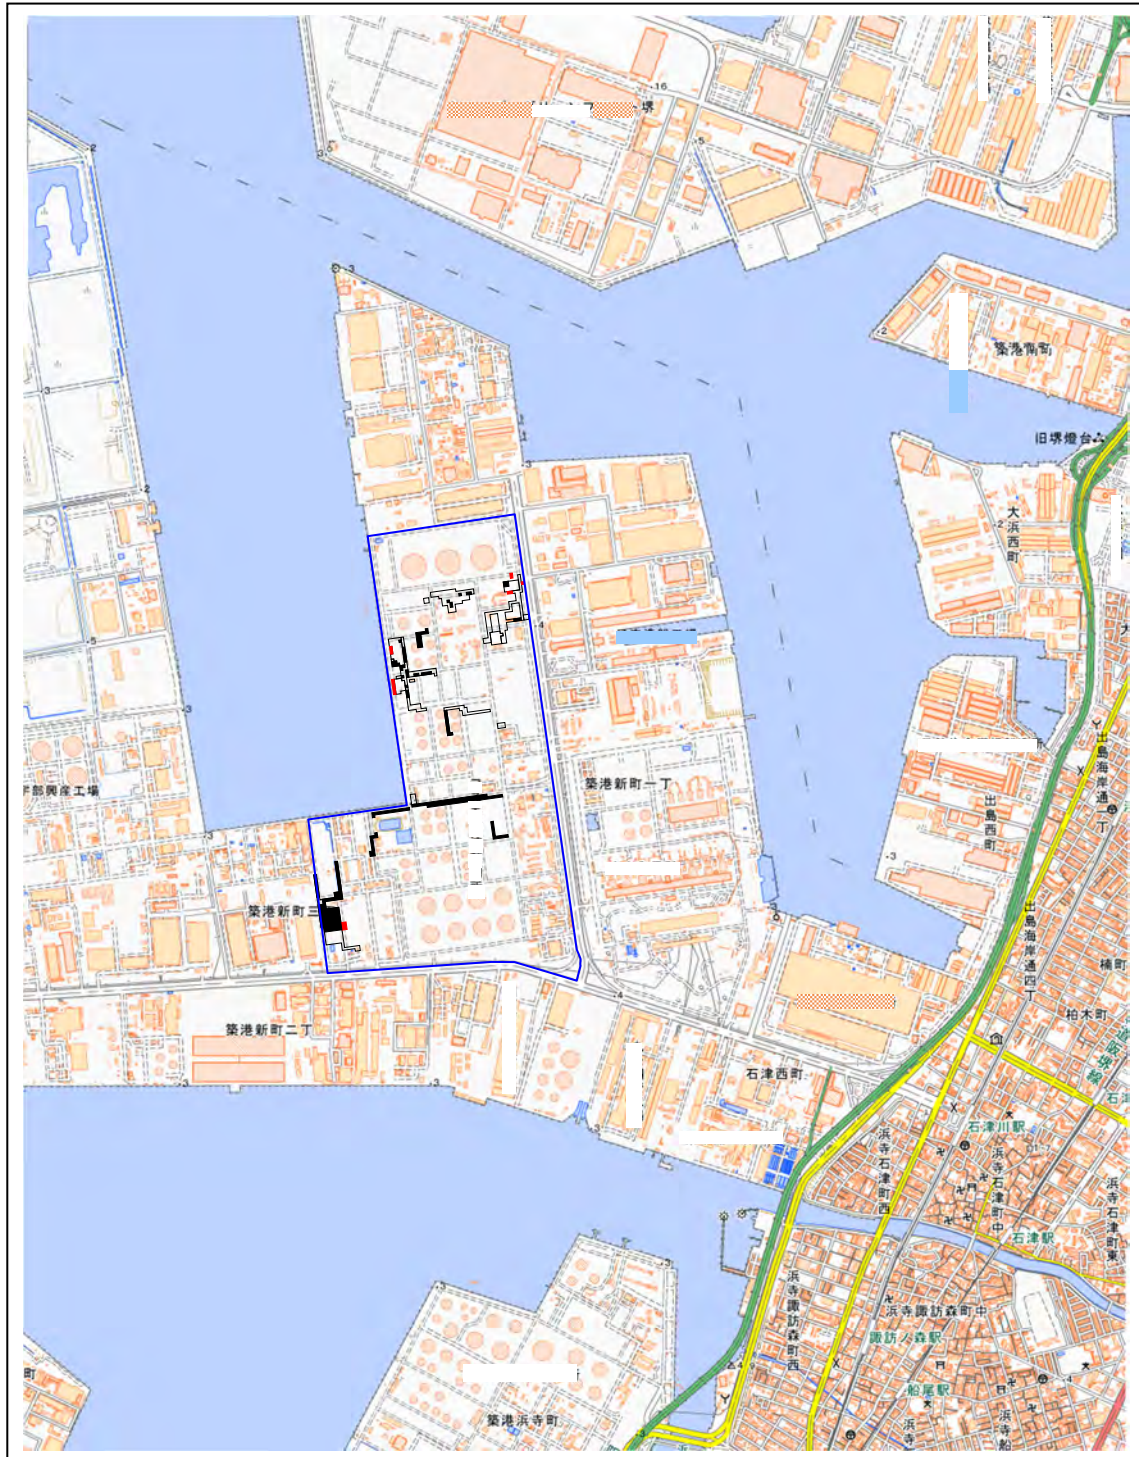


地 番 図

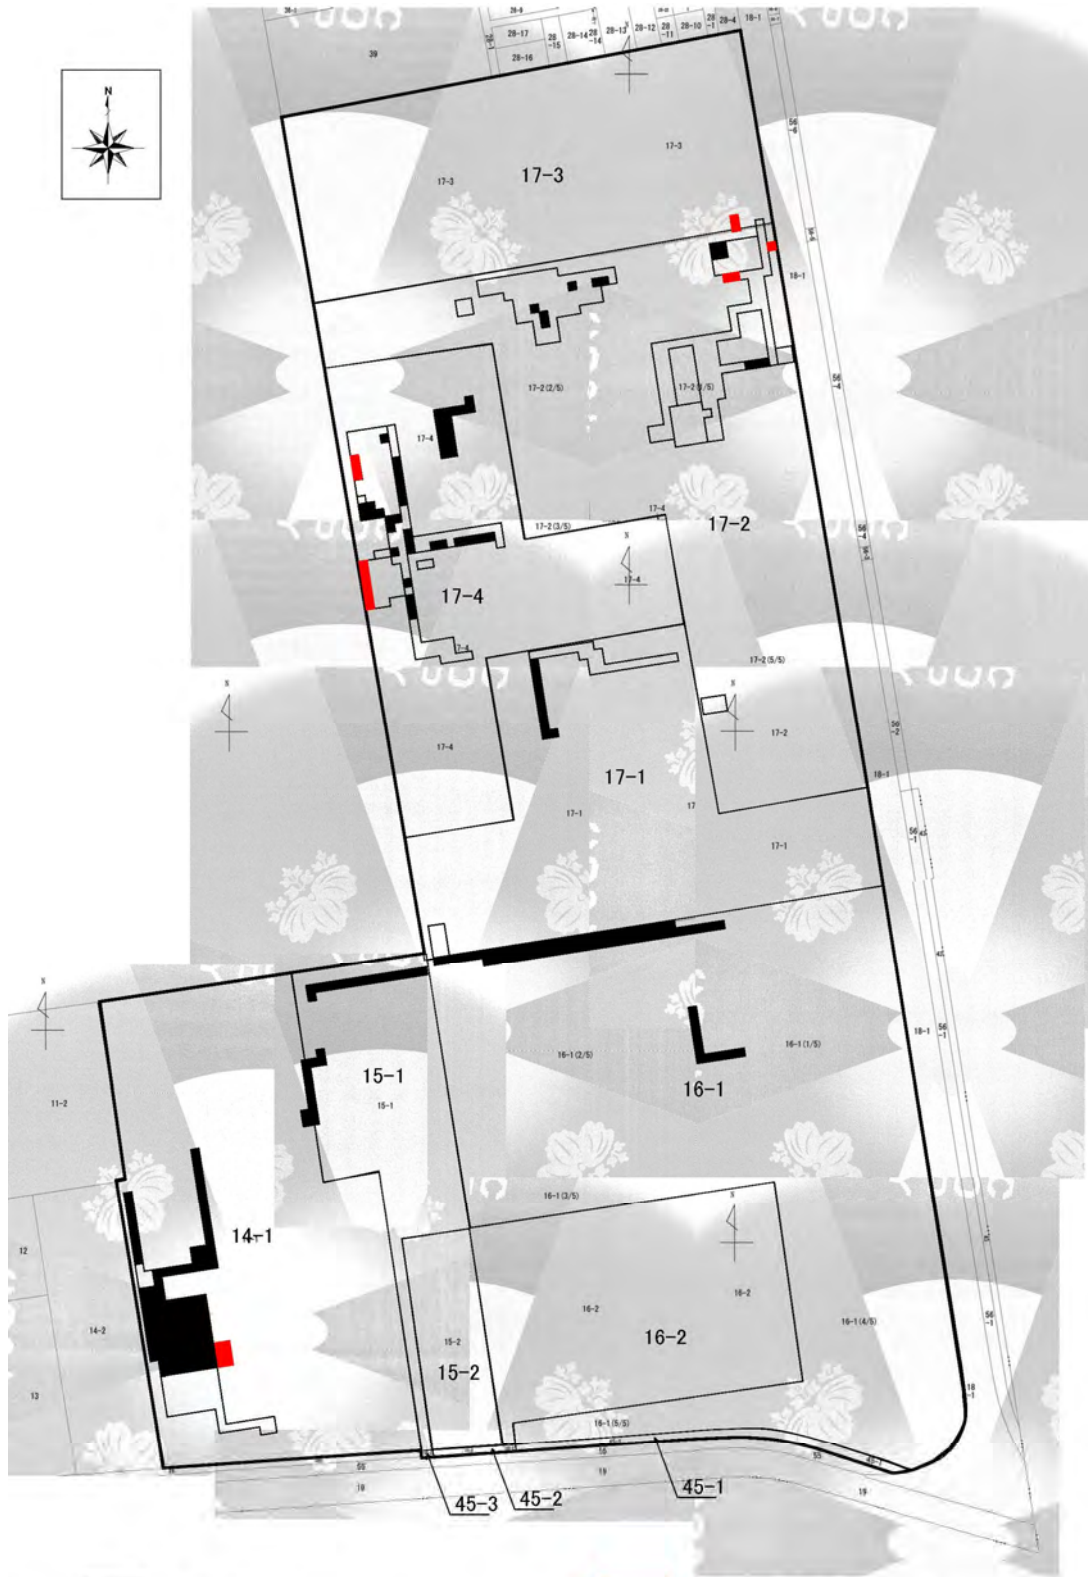


地番境界
 形質変更時要届出区域

令和6年度地歴調査対象地

形質変更時要届出区域

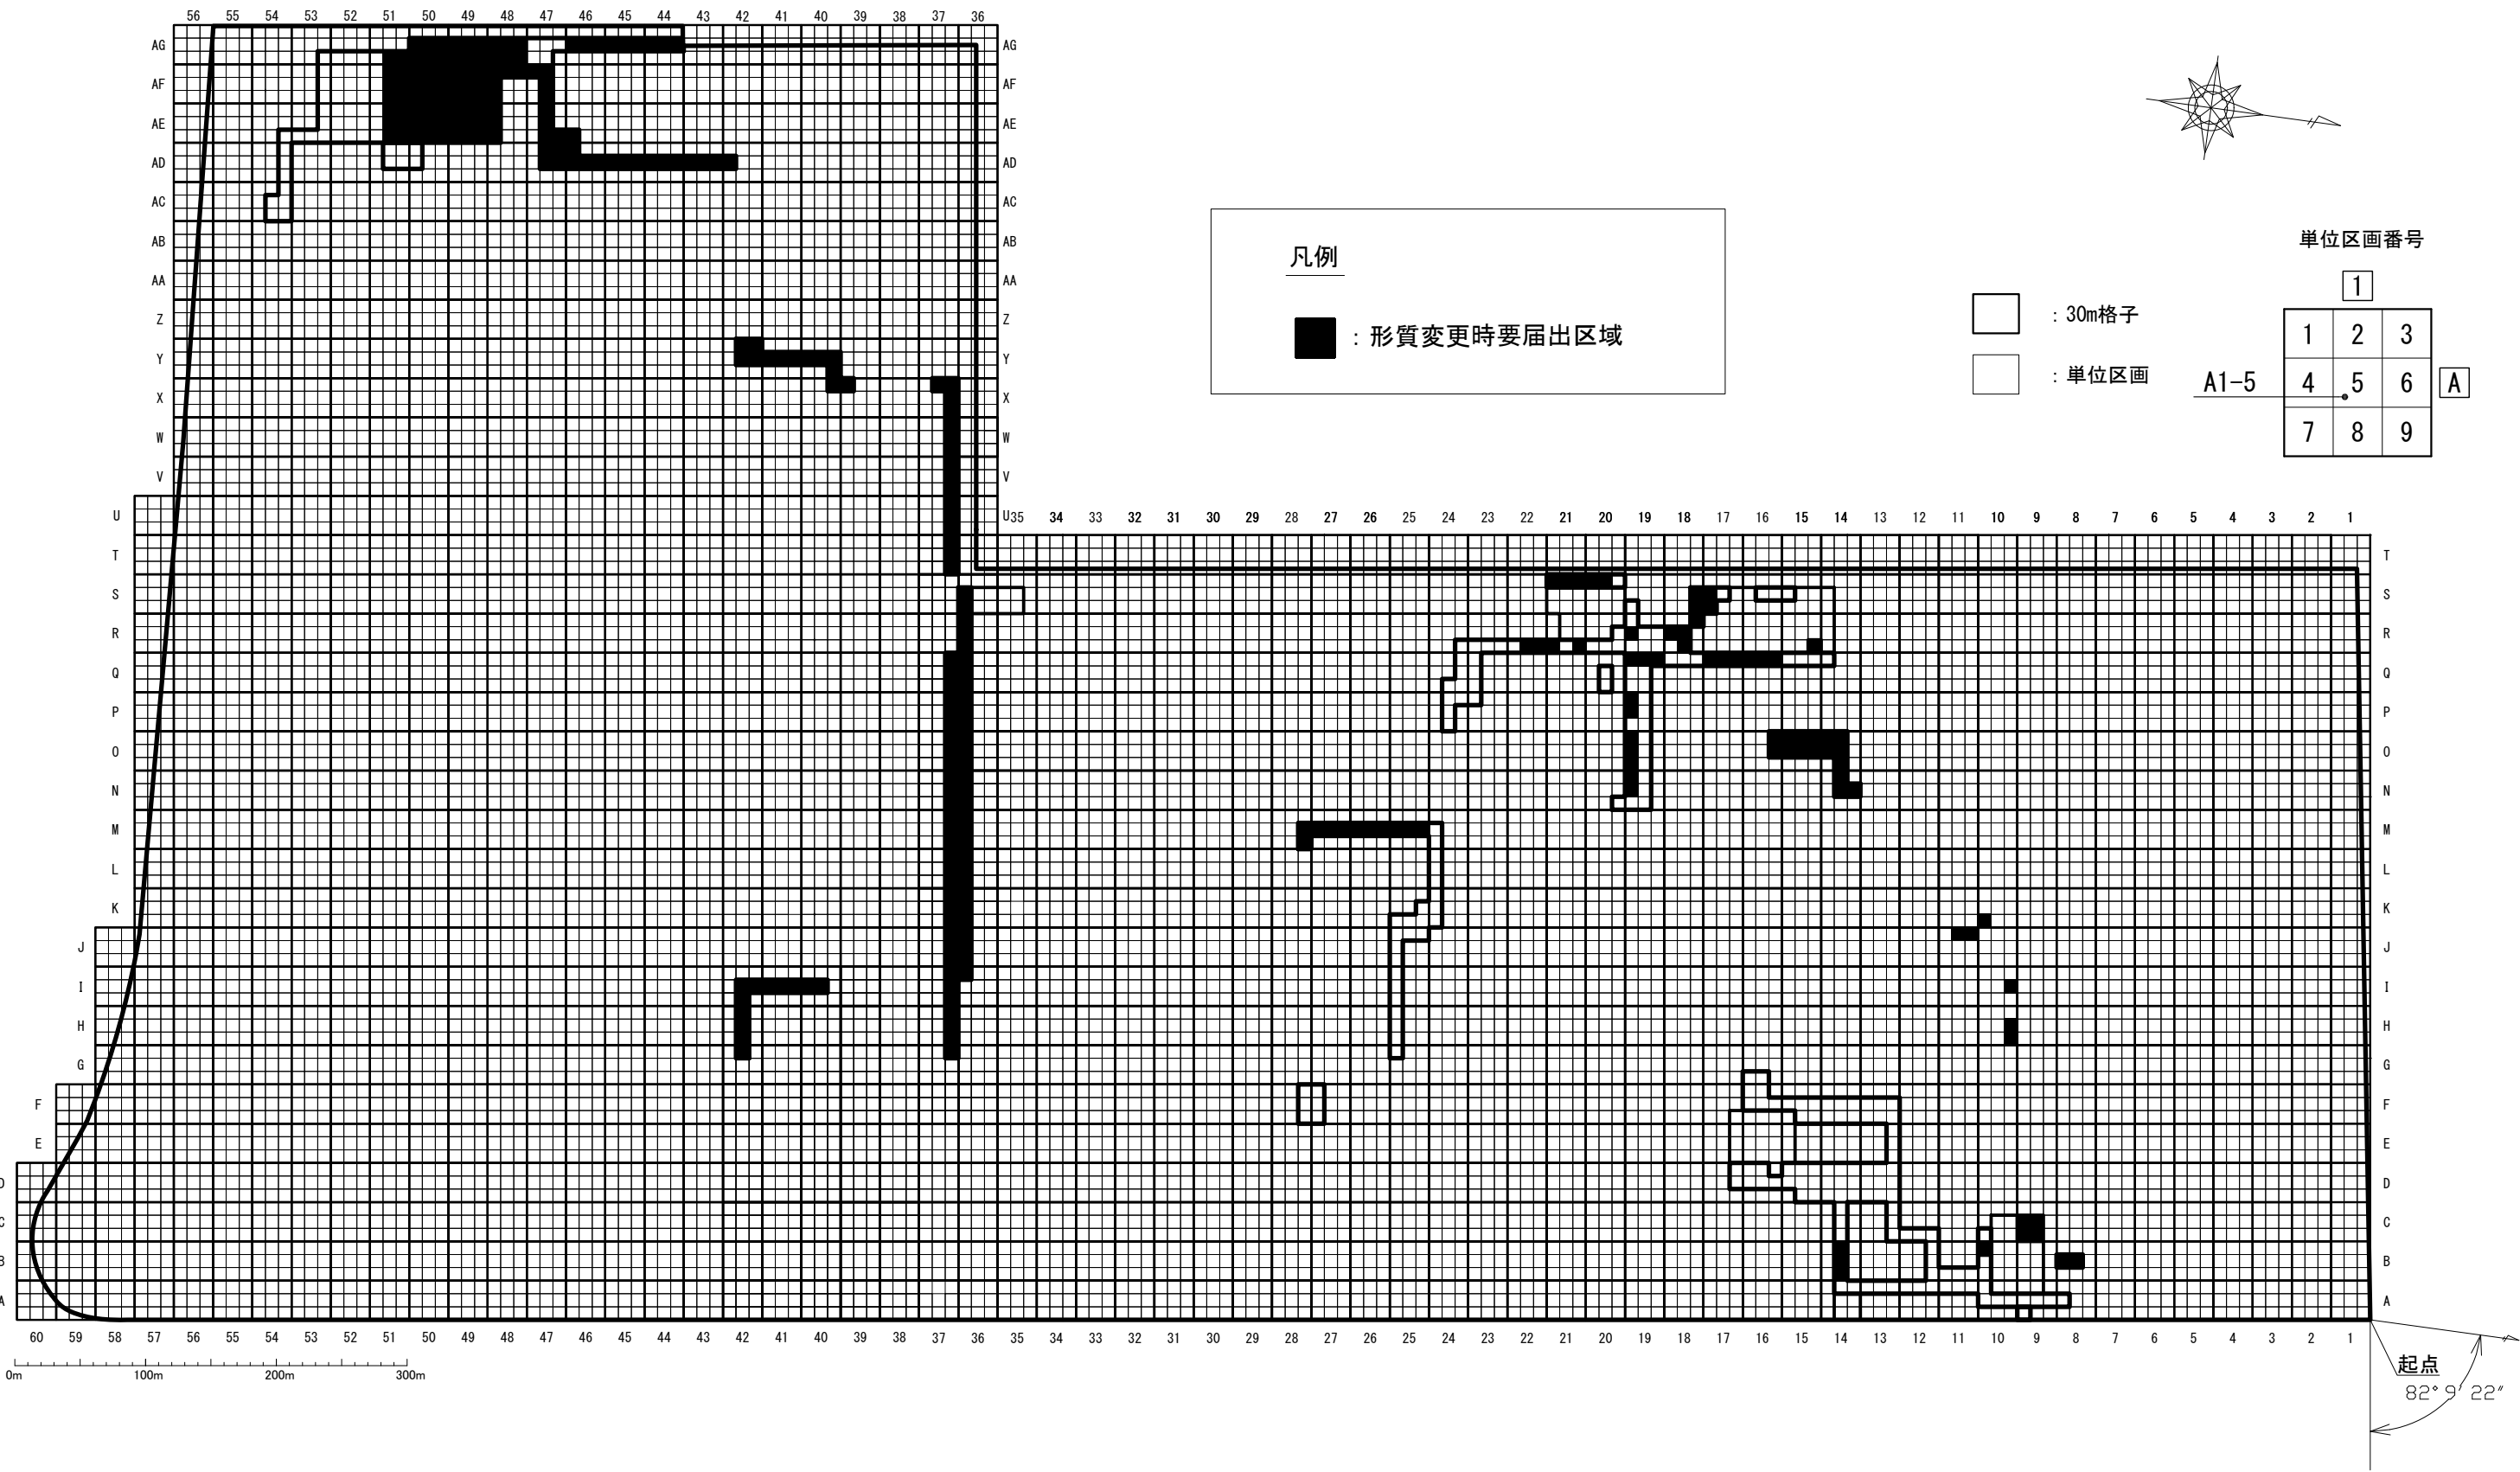


形質変更時要届出区域

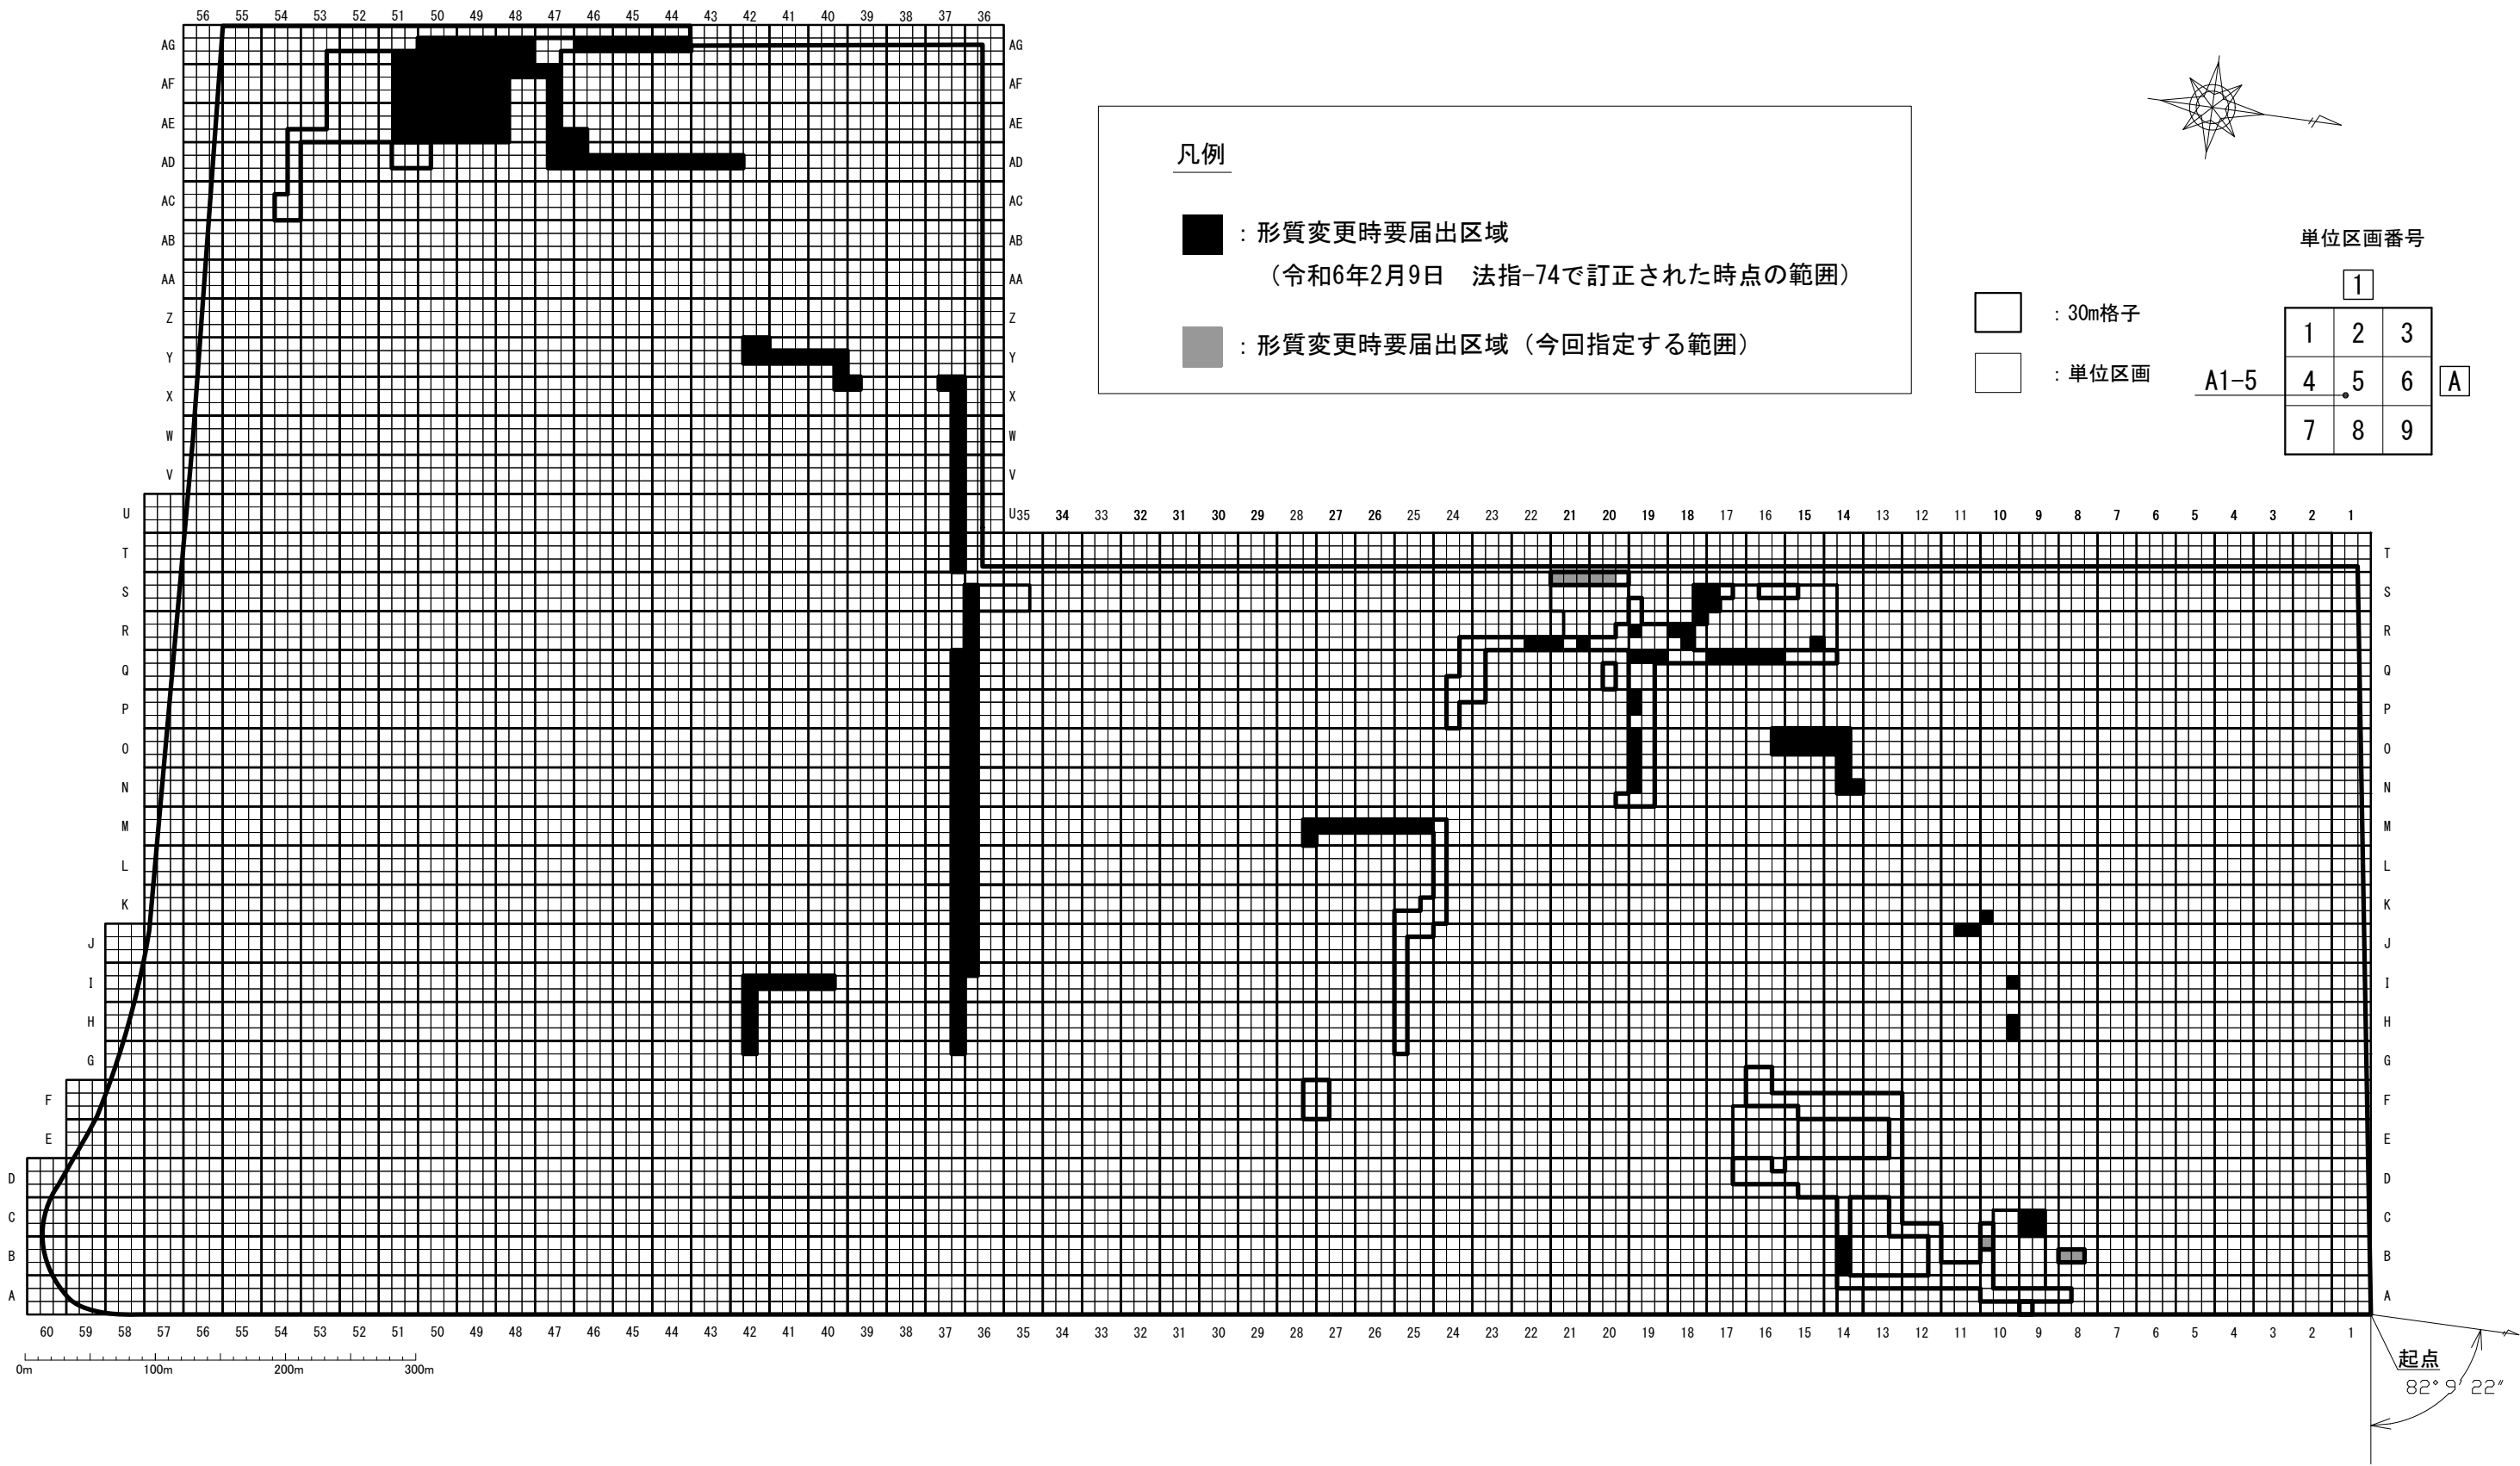

汚染物質ごとの汚染状態をあきらかにした図面（ベンゼン）

凡例

-  : 本調査範囲（令和6年度追加土地の形質変更範囲）
-  : 土地の形質変更中範囲
-  : 土地の形質変更中範囲（盛土のみ範囲）
-  : 基準適合区画
-  : 溶出量基準不適合区画
-  : 第二溶出量基準値超過区画
※調査の省略によりみなされる汚染の状態




単位区画番号

1		
1	2	3
4	5	6
7	8	9

-  : 30m格子
-  : 単位区画


A1-5

A

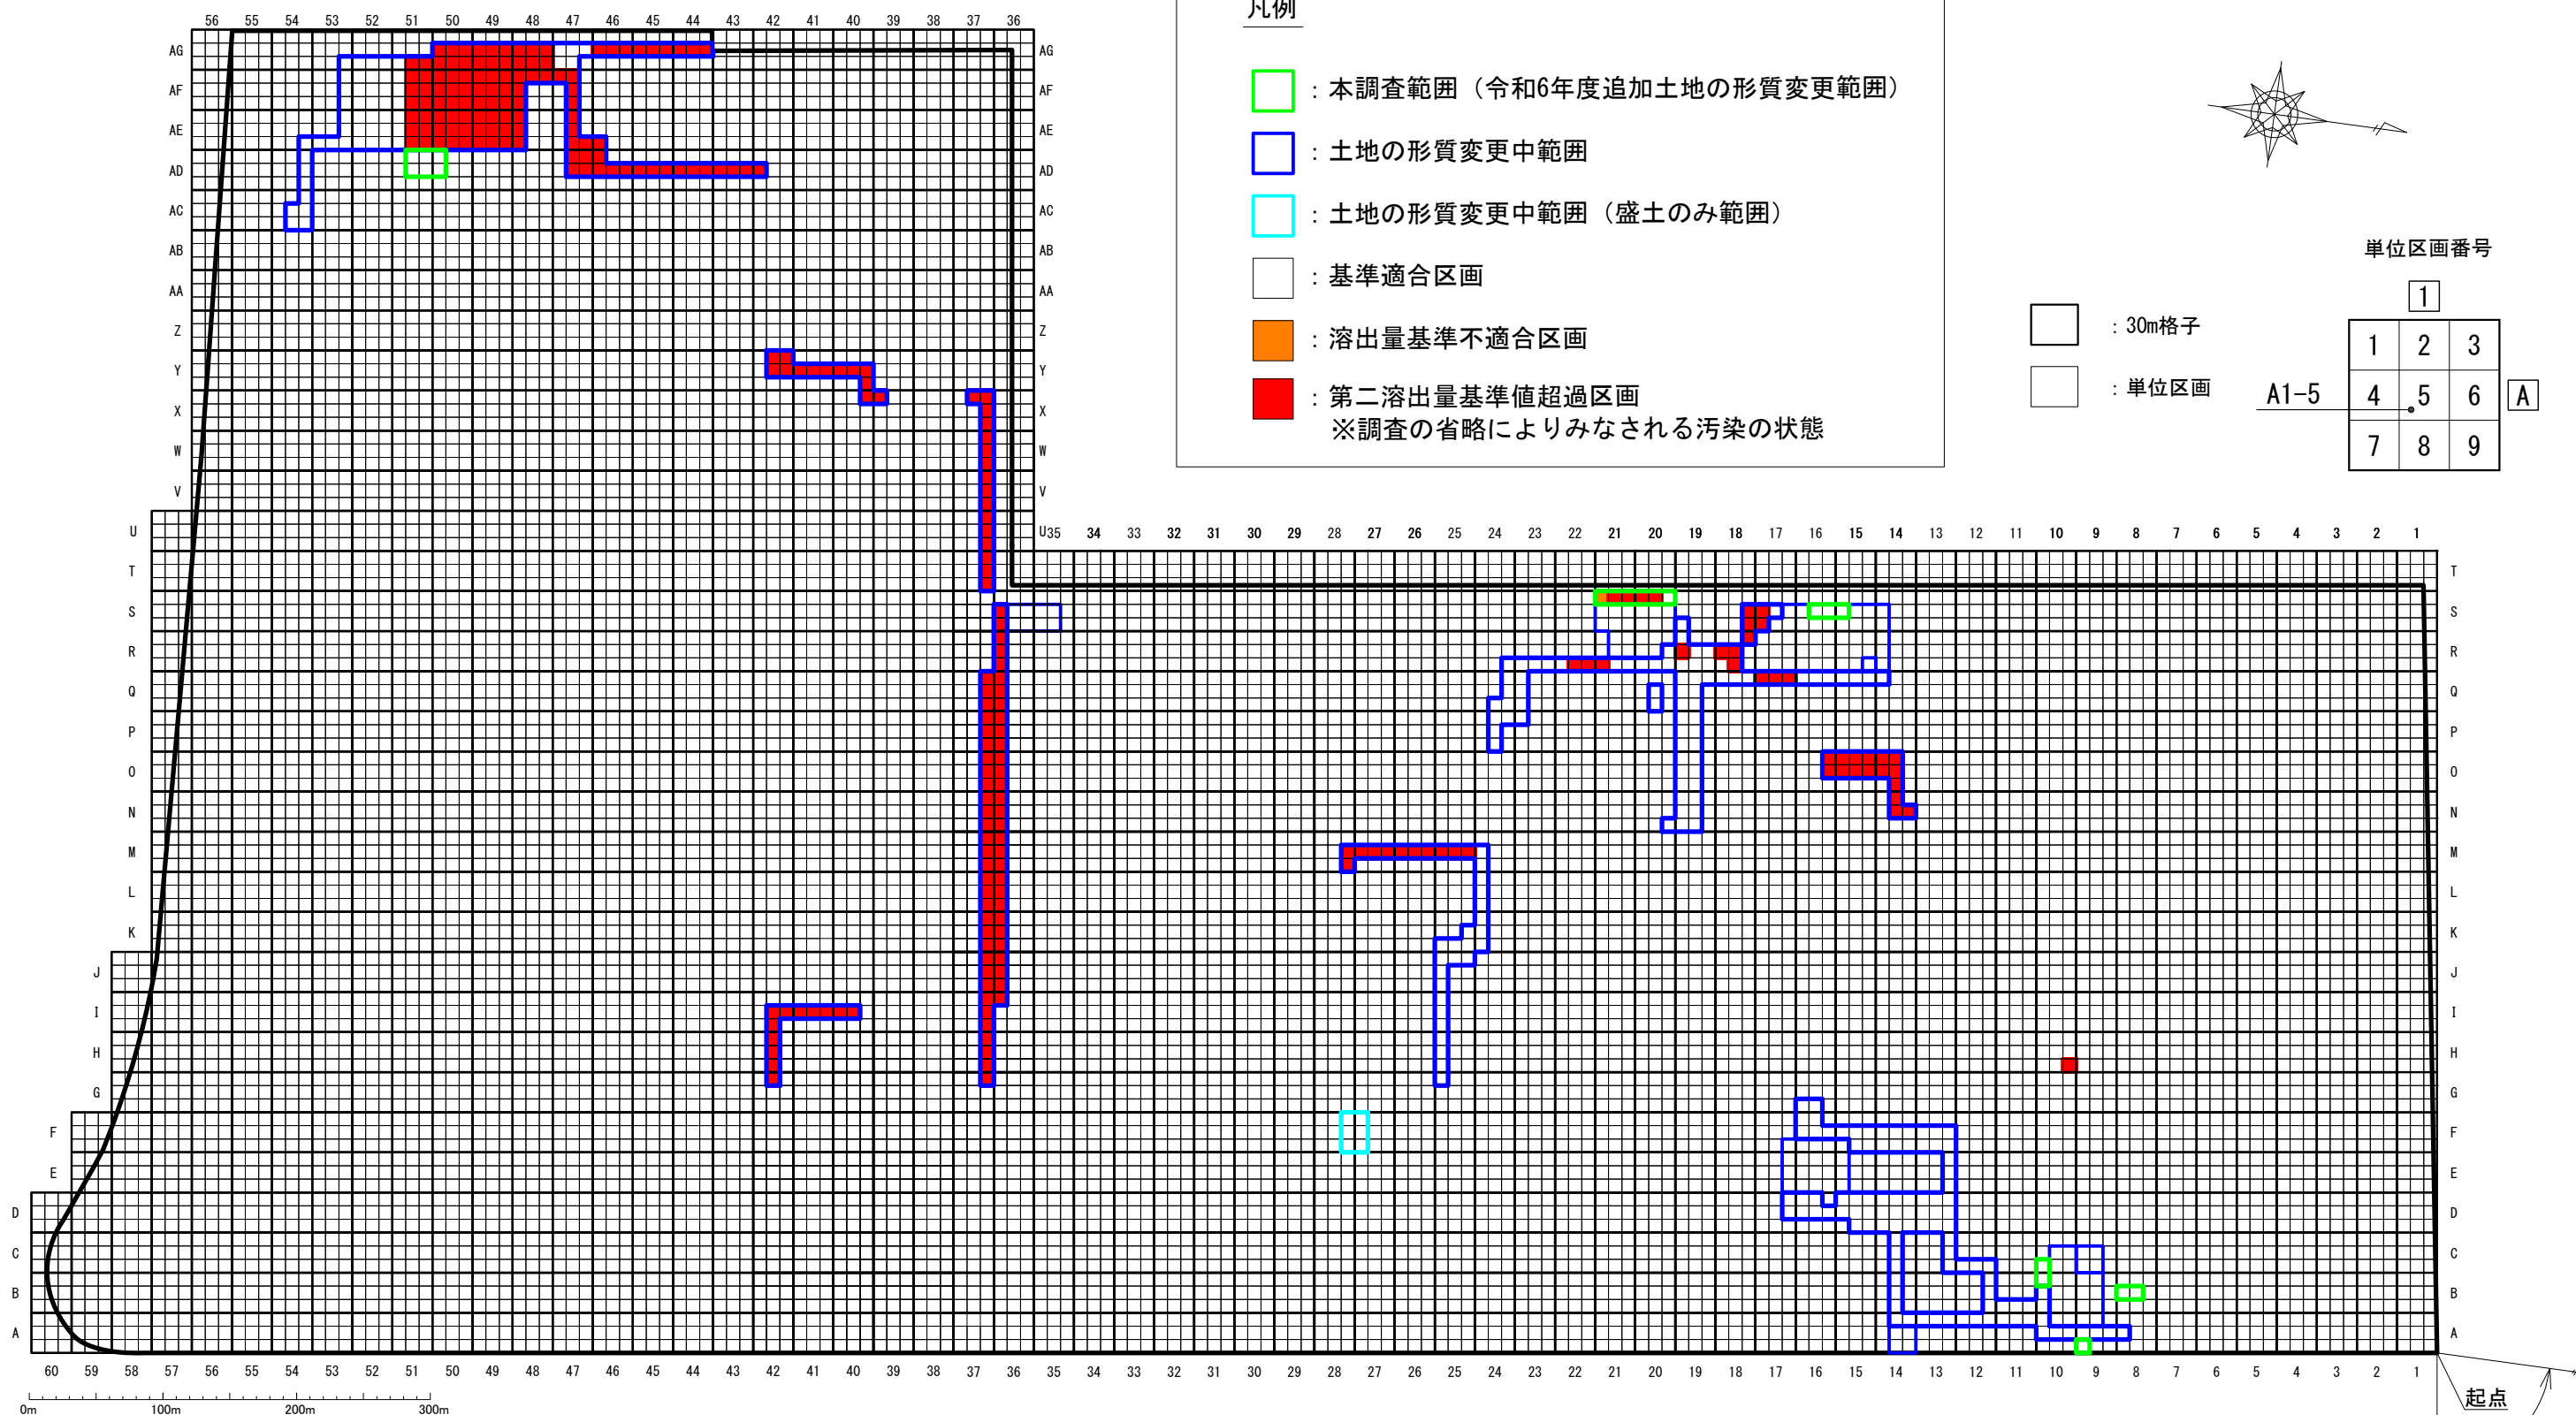


起点
82° 9' 22"


汚染物質ごとの汚染状態をあきらかにした図面（六価クロム化合物）

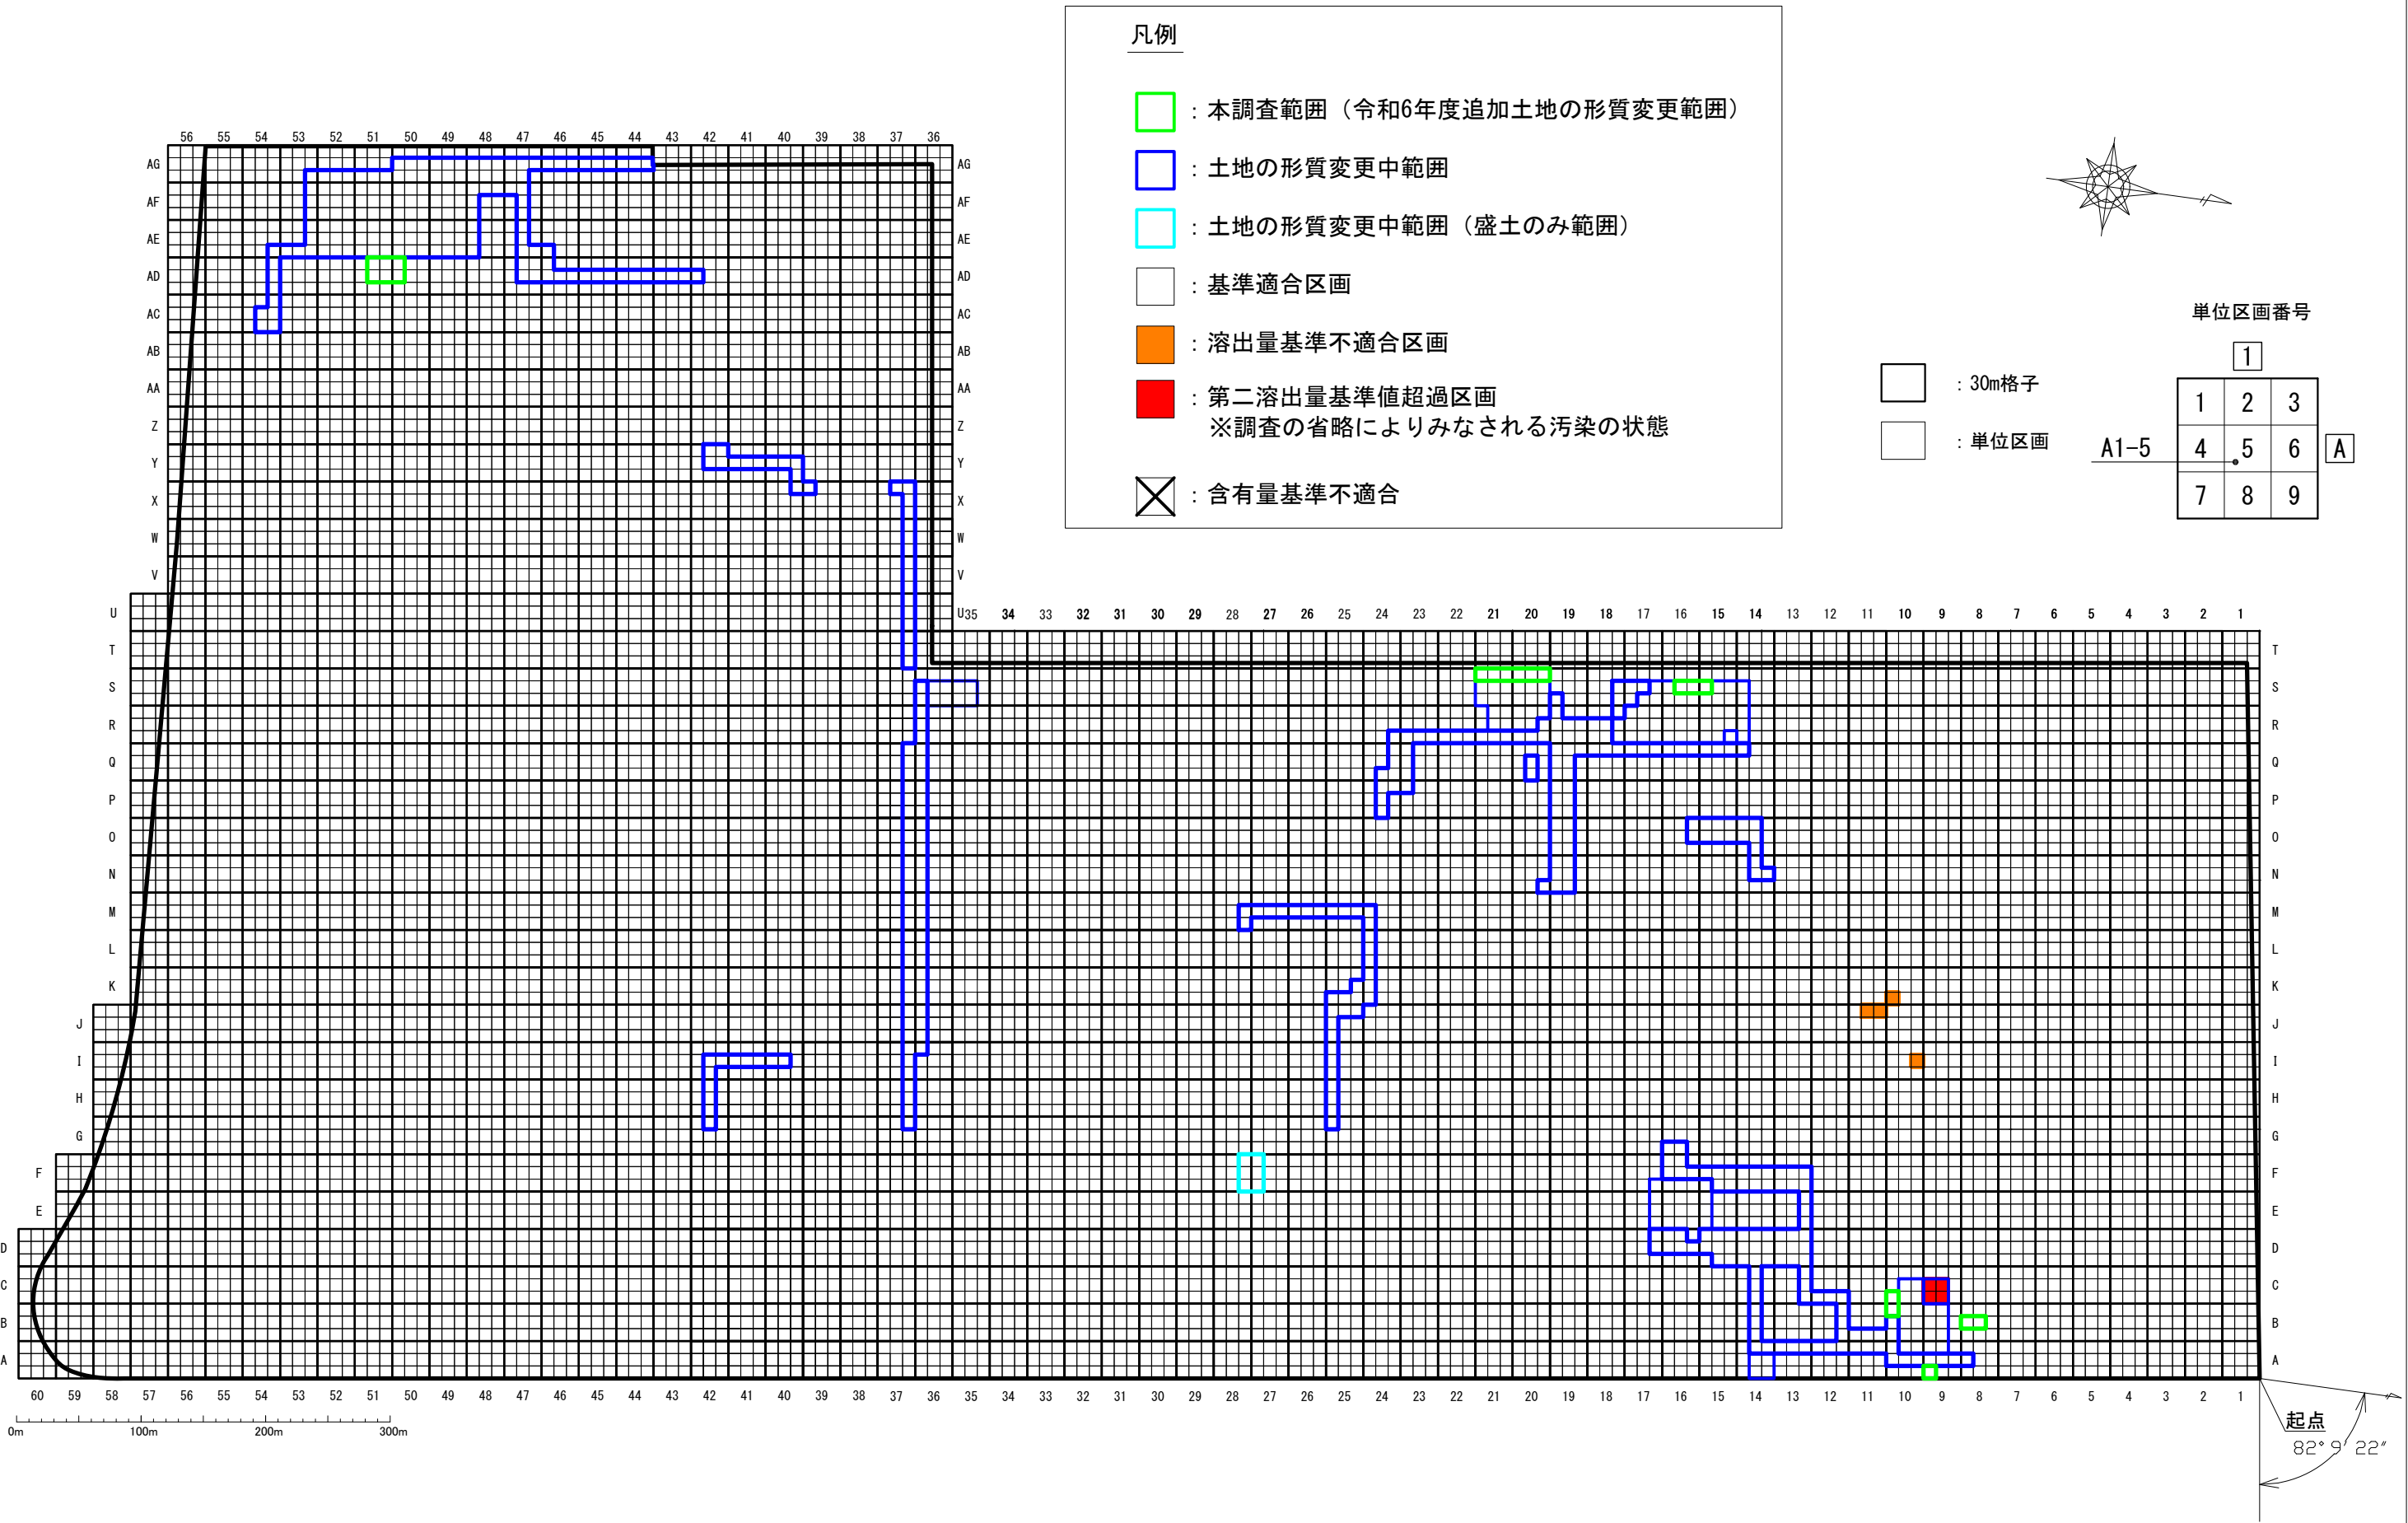


汚染物質ごとの汚染状態をあきらかにした図面（鉛及びその化合物）

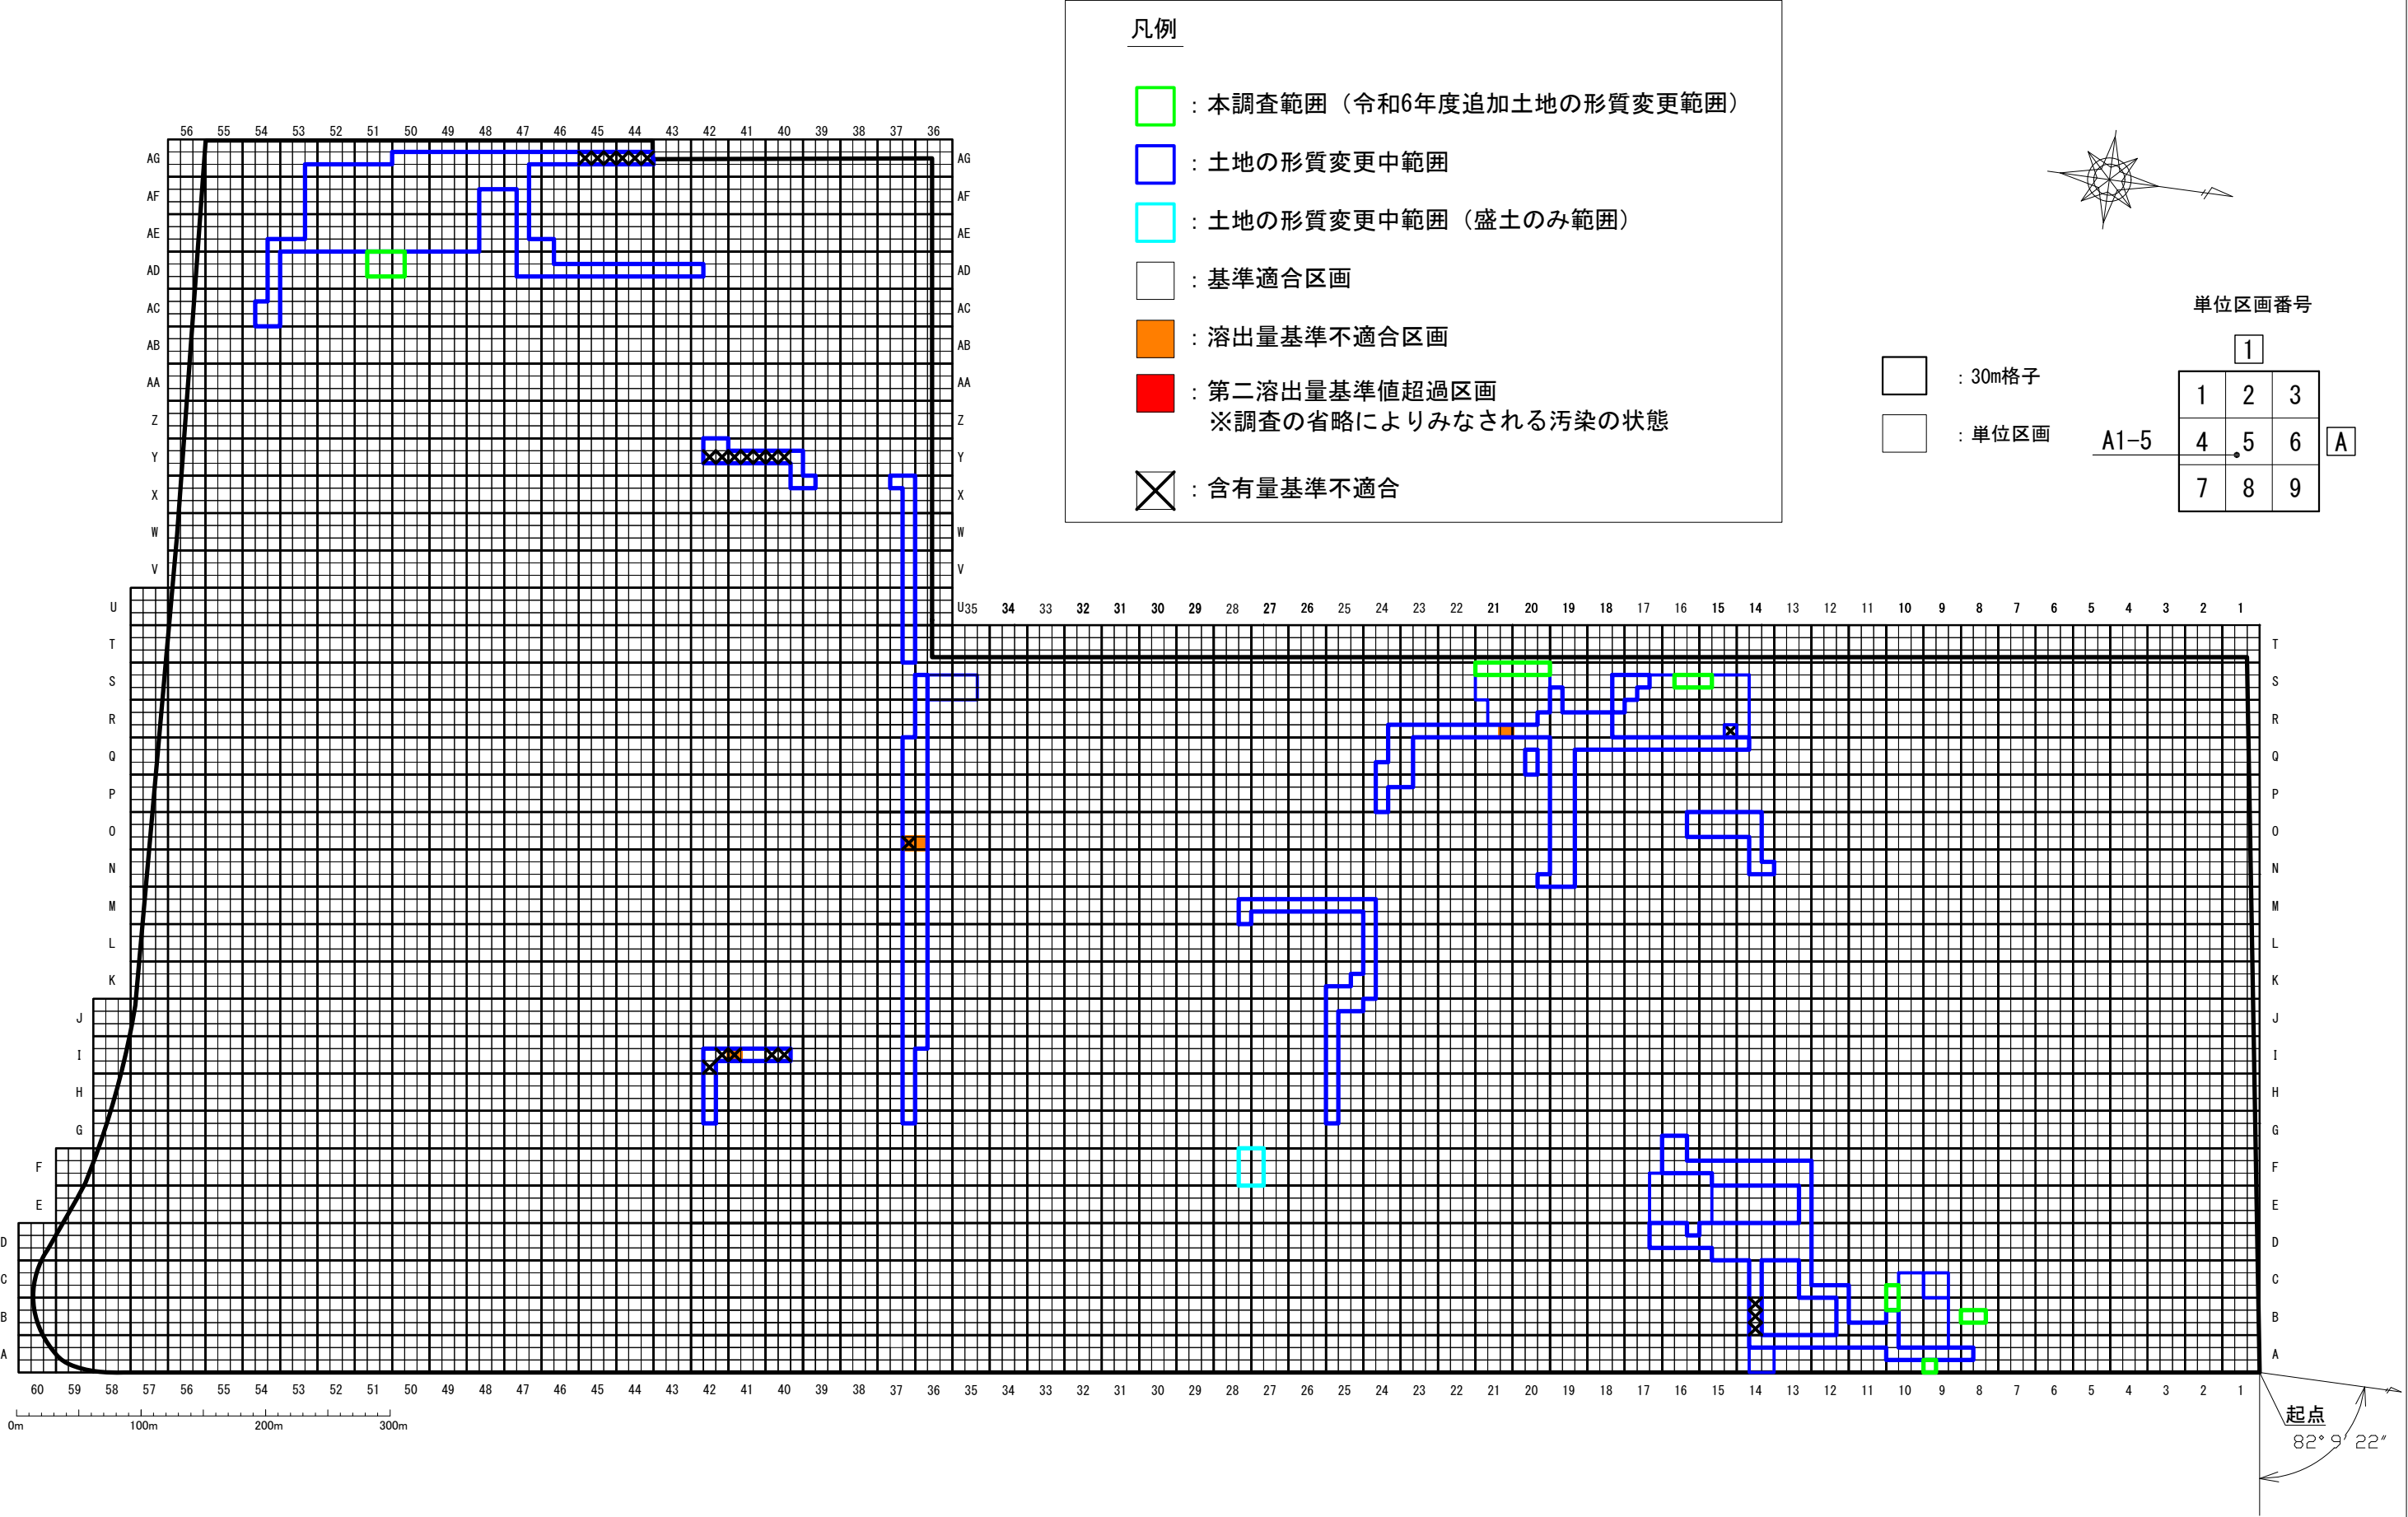

汚染物質ごとの汚染状態をあきらかにした図面（砒素及びその化合物）

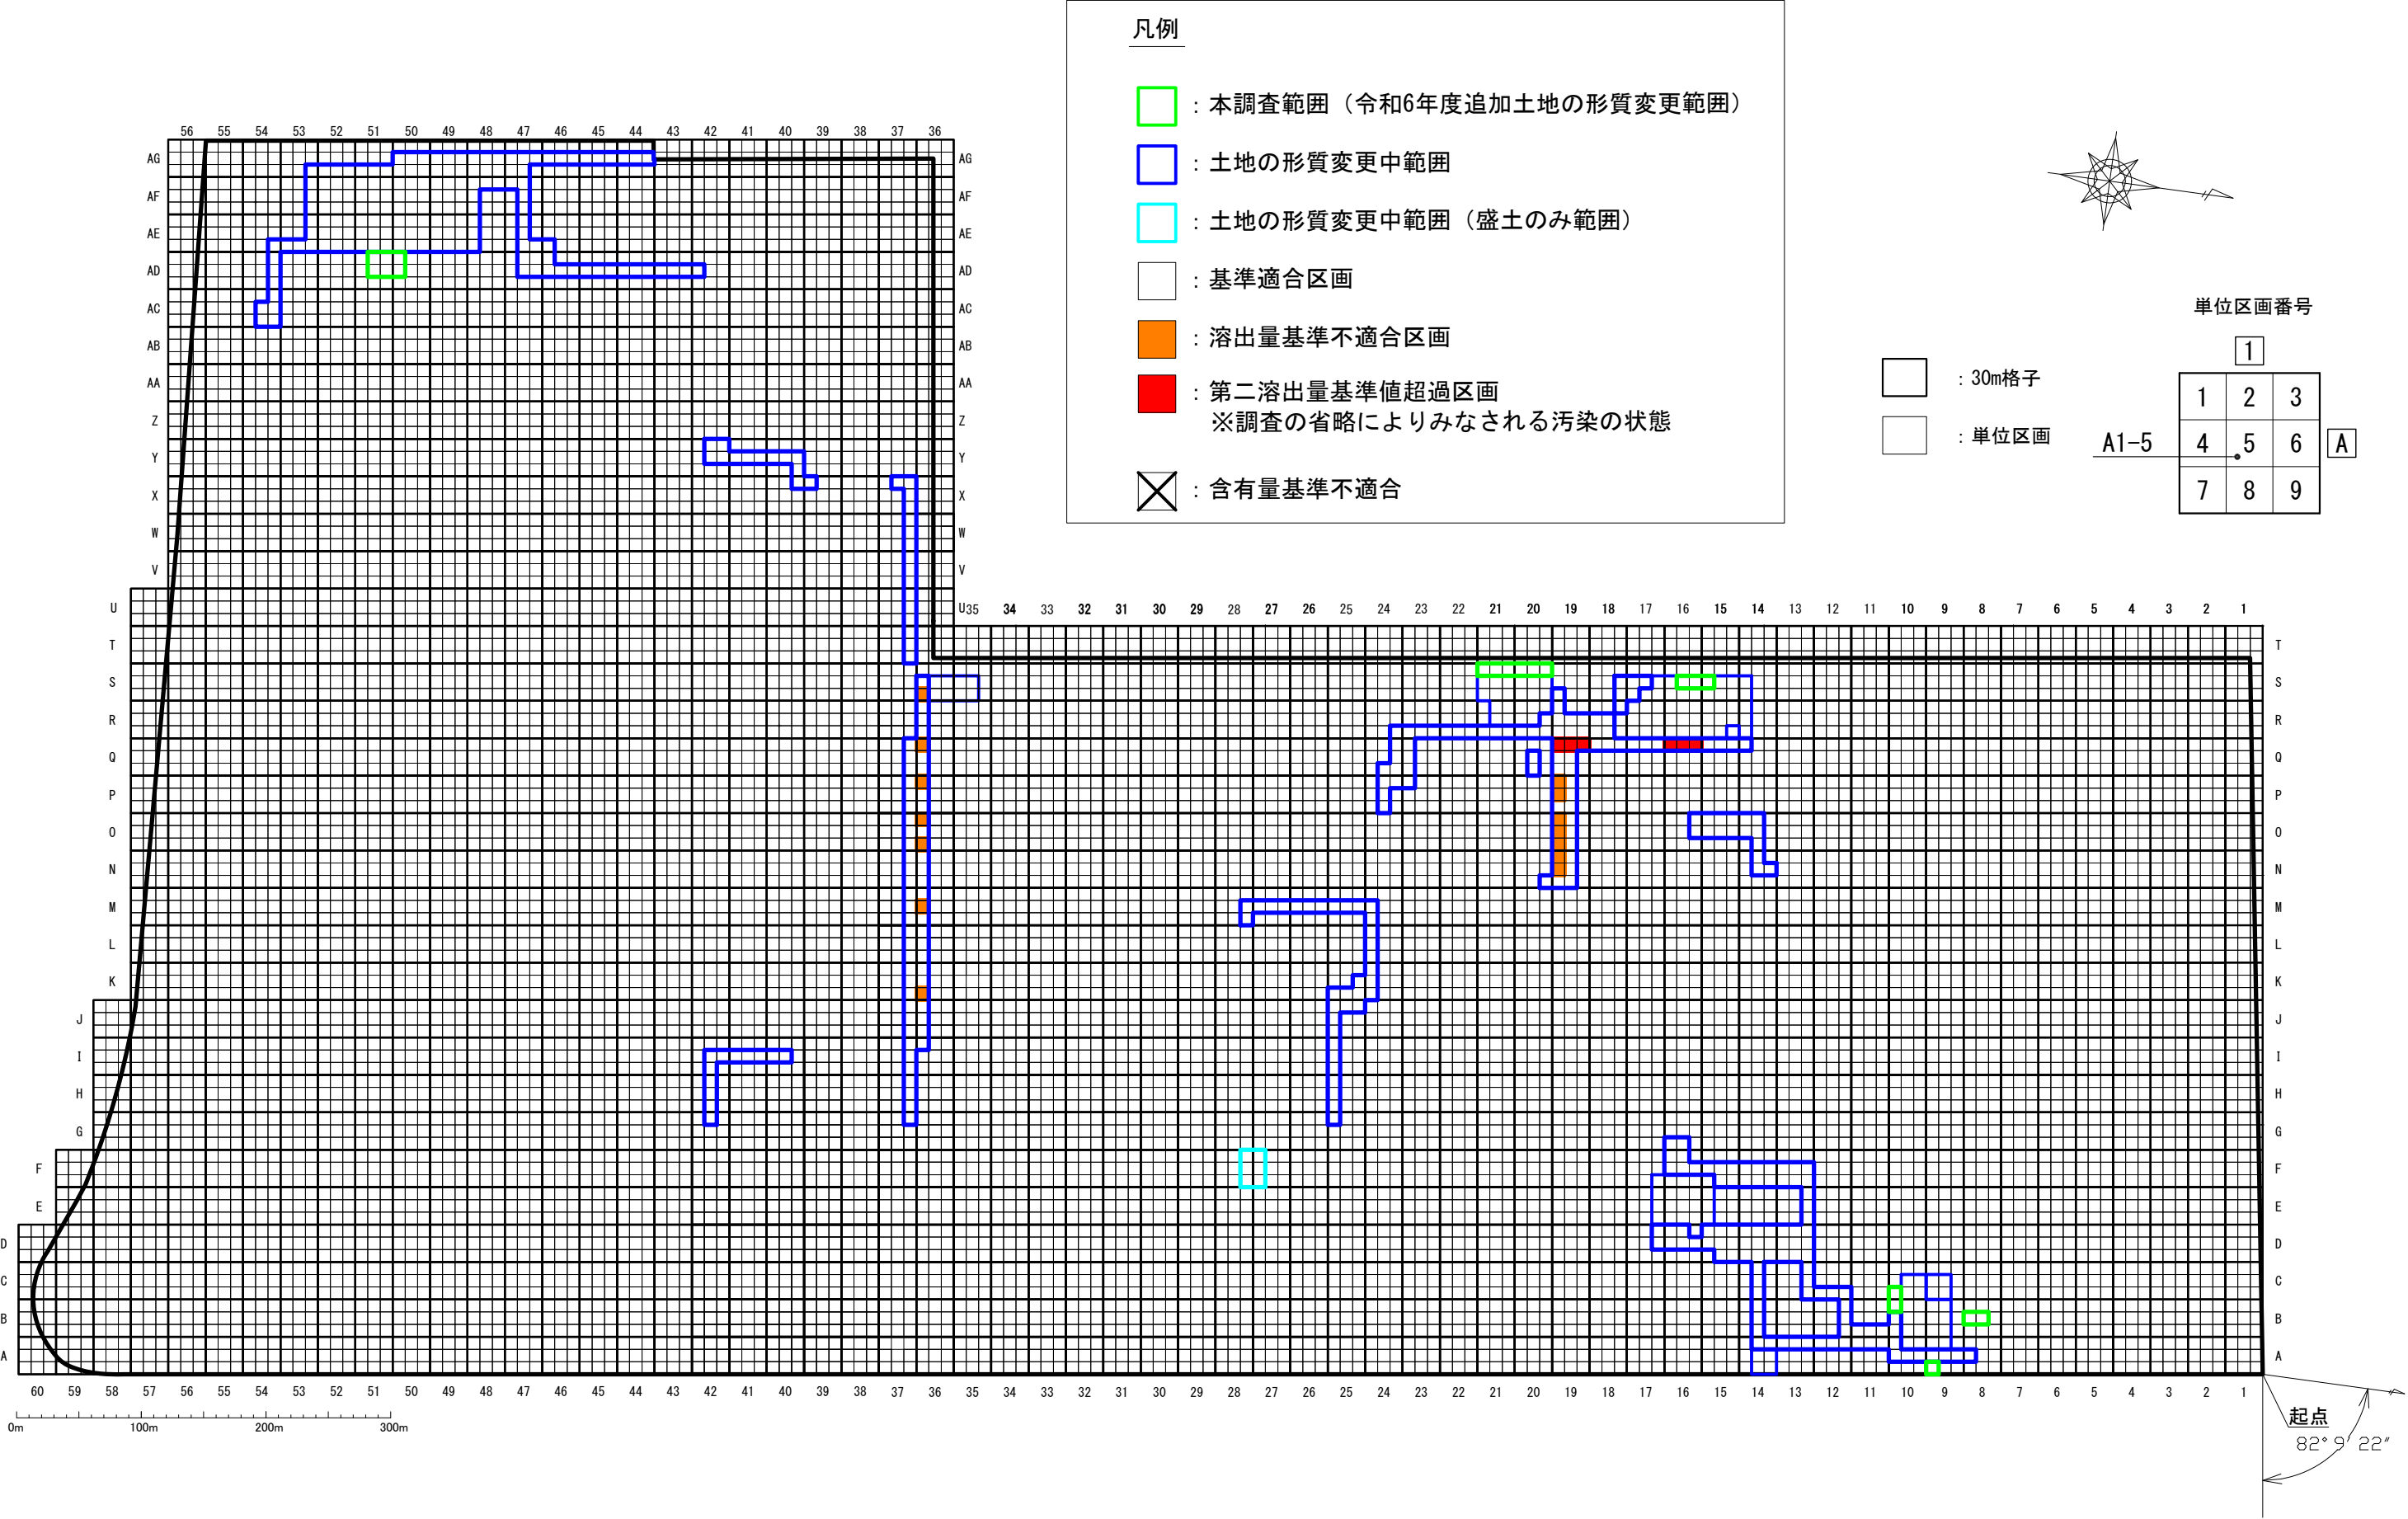

汚染物質ごとの汚染状態をあきらかにした図面（ふっ素及びその化合物）

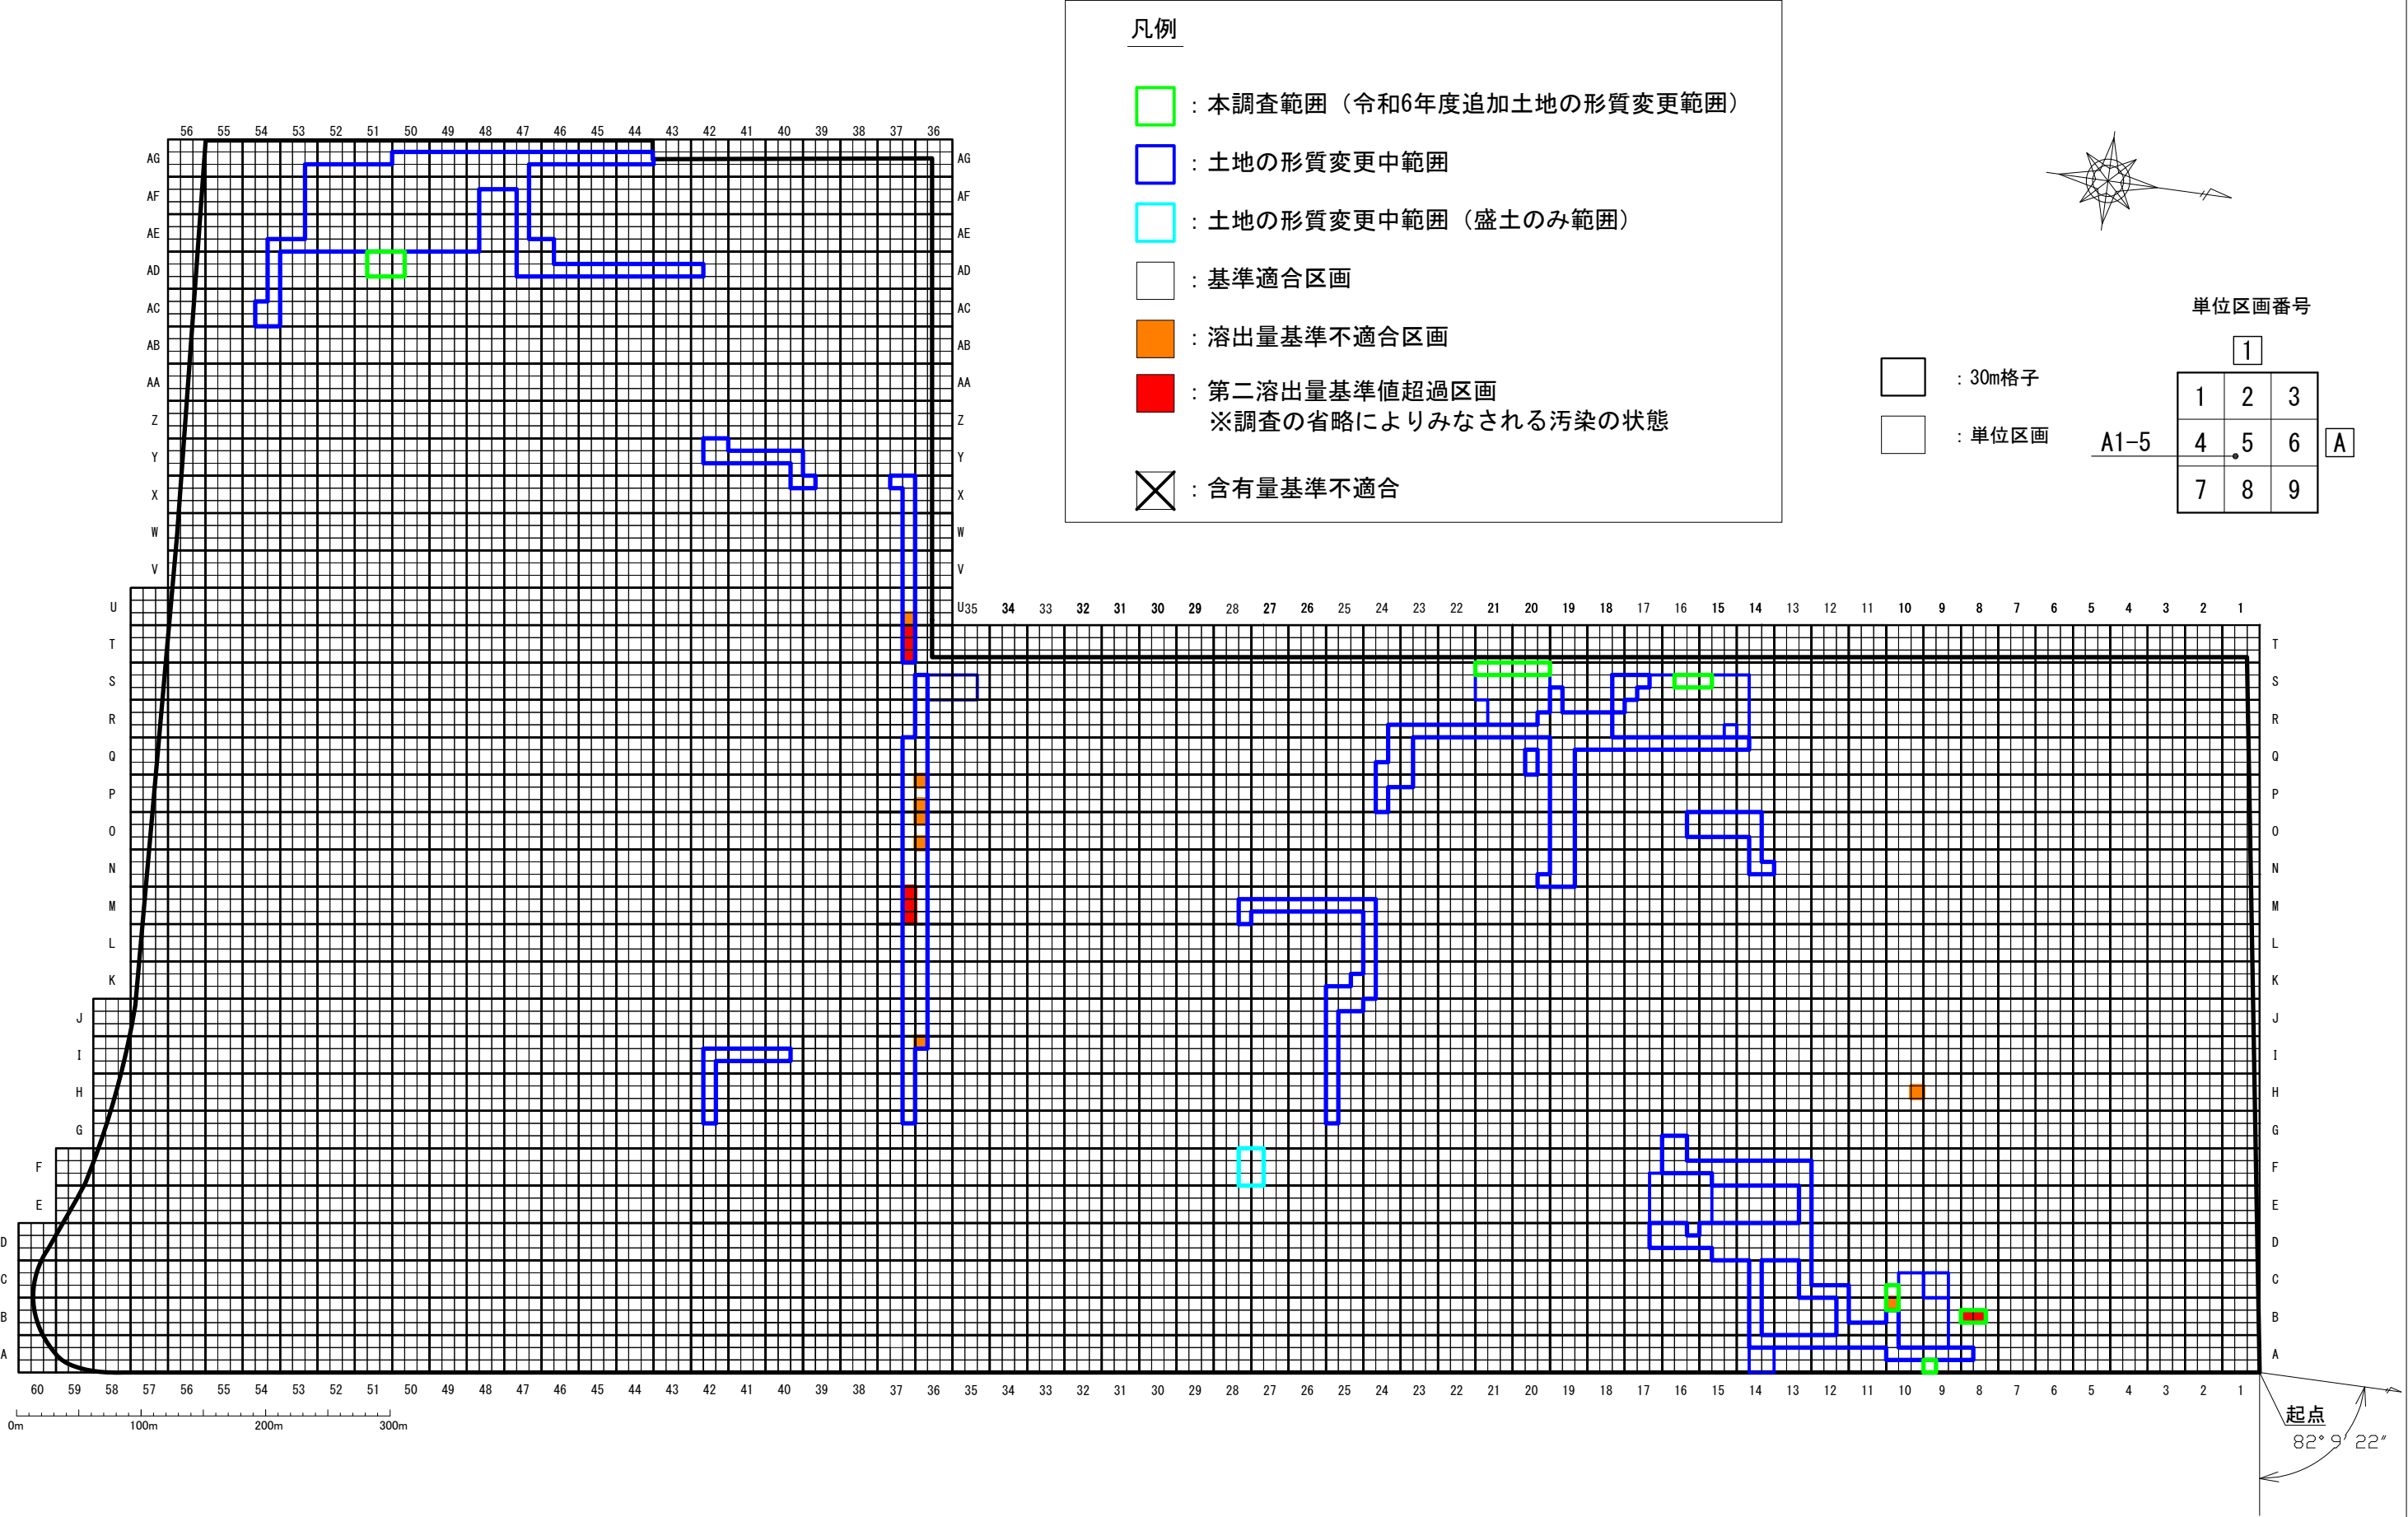

試料採取地点図（ジクロロメタン）

凡例


- 土地の形質変更範囲
- 土地の形質変更範囲（盛土のみ範囲）
- 試料採取地点（ジクロロメタン）

土壌汚染のおそれの区分の分類【地表】

- 土壌汚染が存在するおそれがないと認められる土地のみからなる単位区画（対象外区画）
- 土壌汚染が存在するおそれが少ないと認められる土地を含む単位区画（一部対象区画）
- 土壌汚染が存在するおそれが比較的多いと認められる土地を含む単位区画（全部対象区画）

土壌汚染のおそれの区分の分類【地下】

- 土壌汚染が存在するおそれが比較的多いと認められる土地を含む単位区画（全部対象区画）



単位区画番号


	1	
1	2	3
4	5	6
7	8	9

30m格子

単位区画

A1-5

A

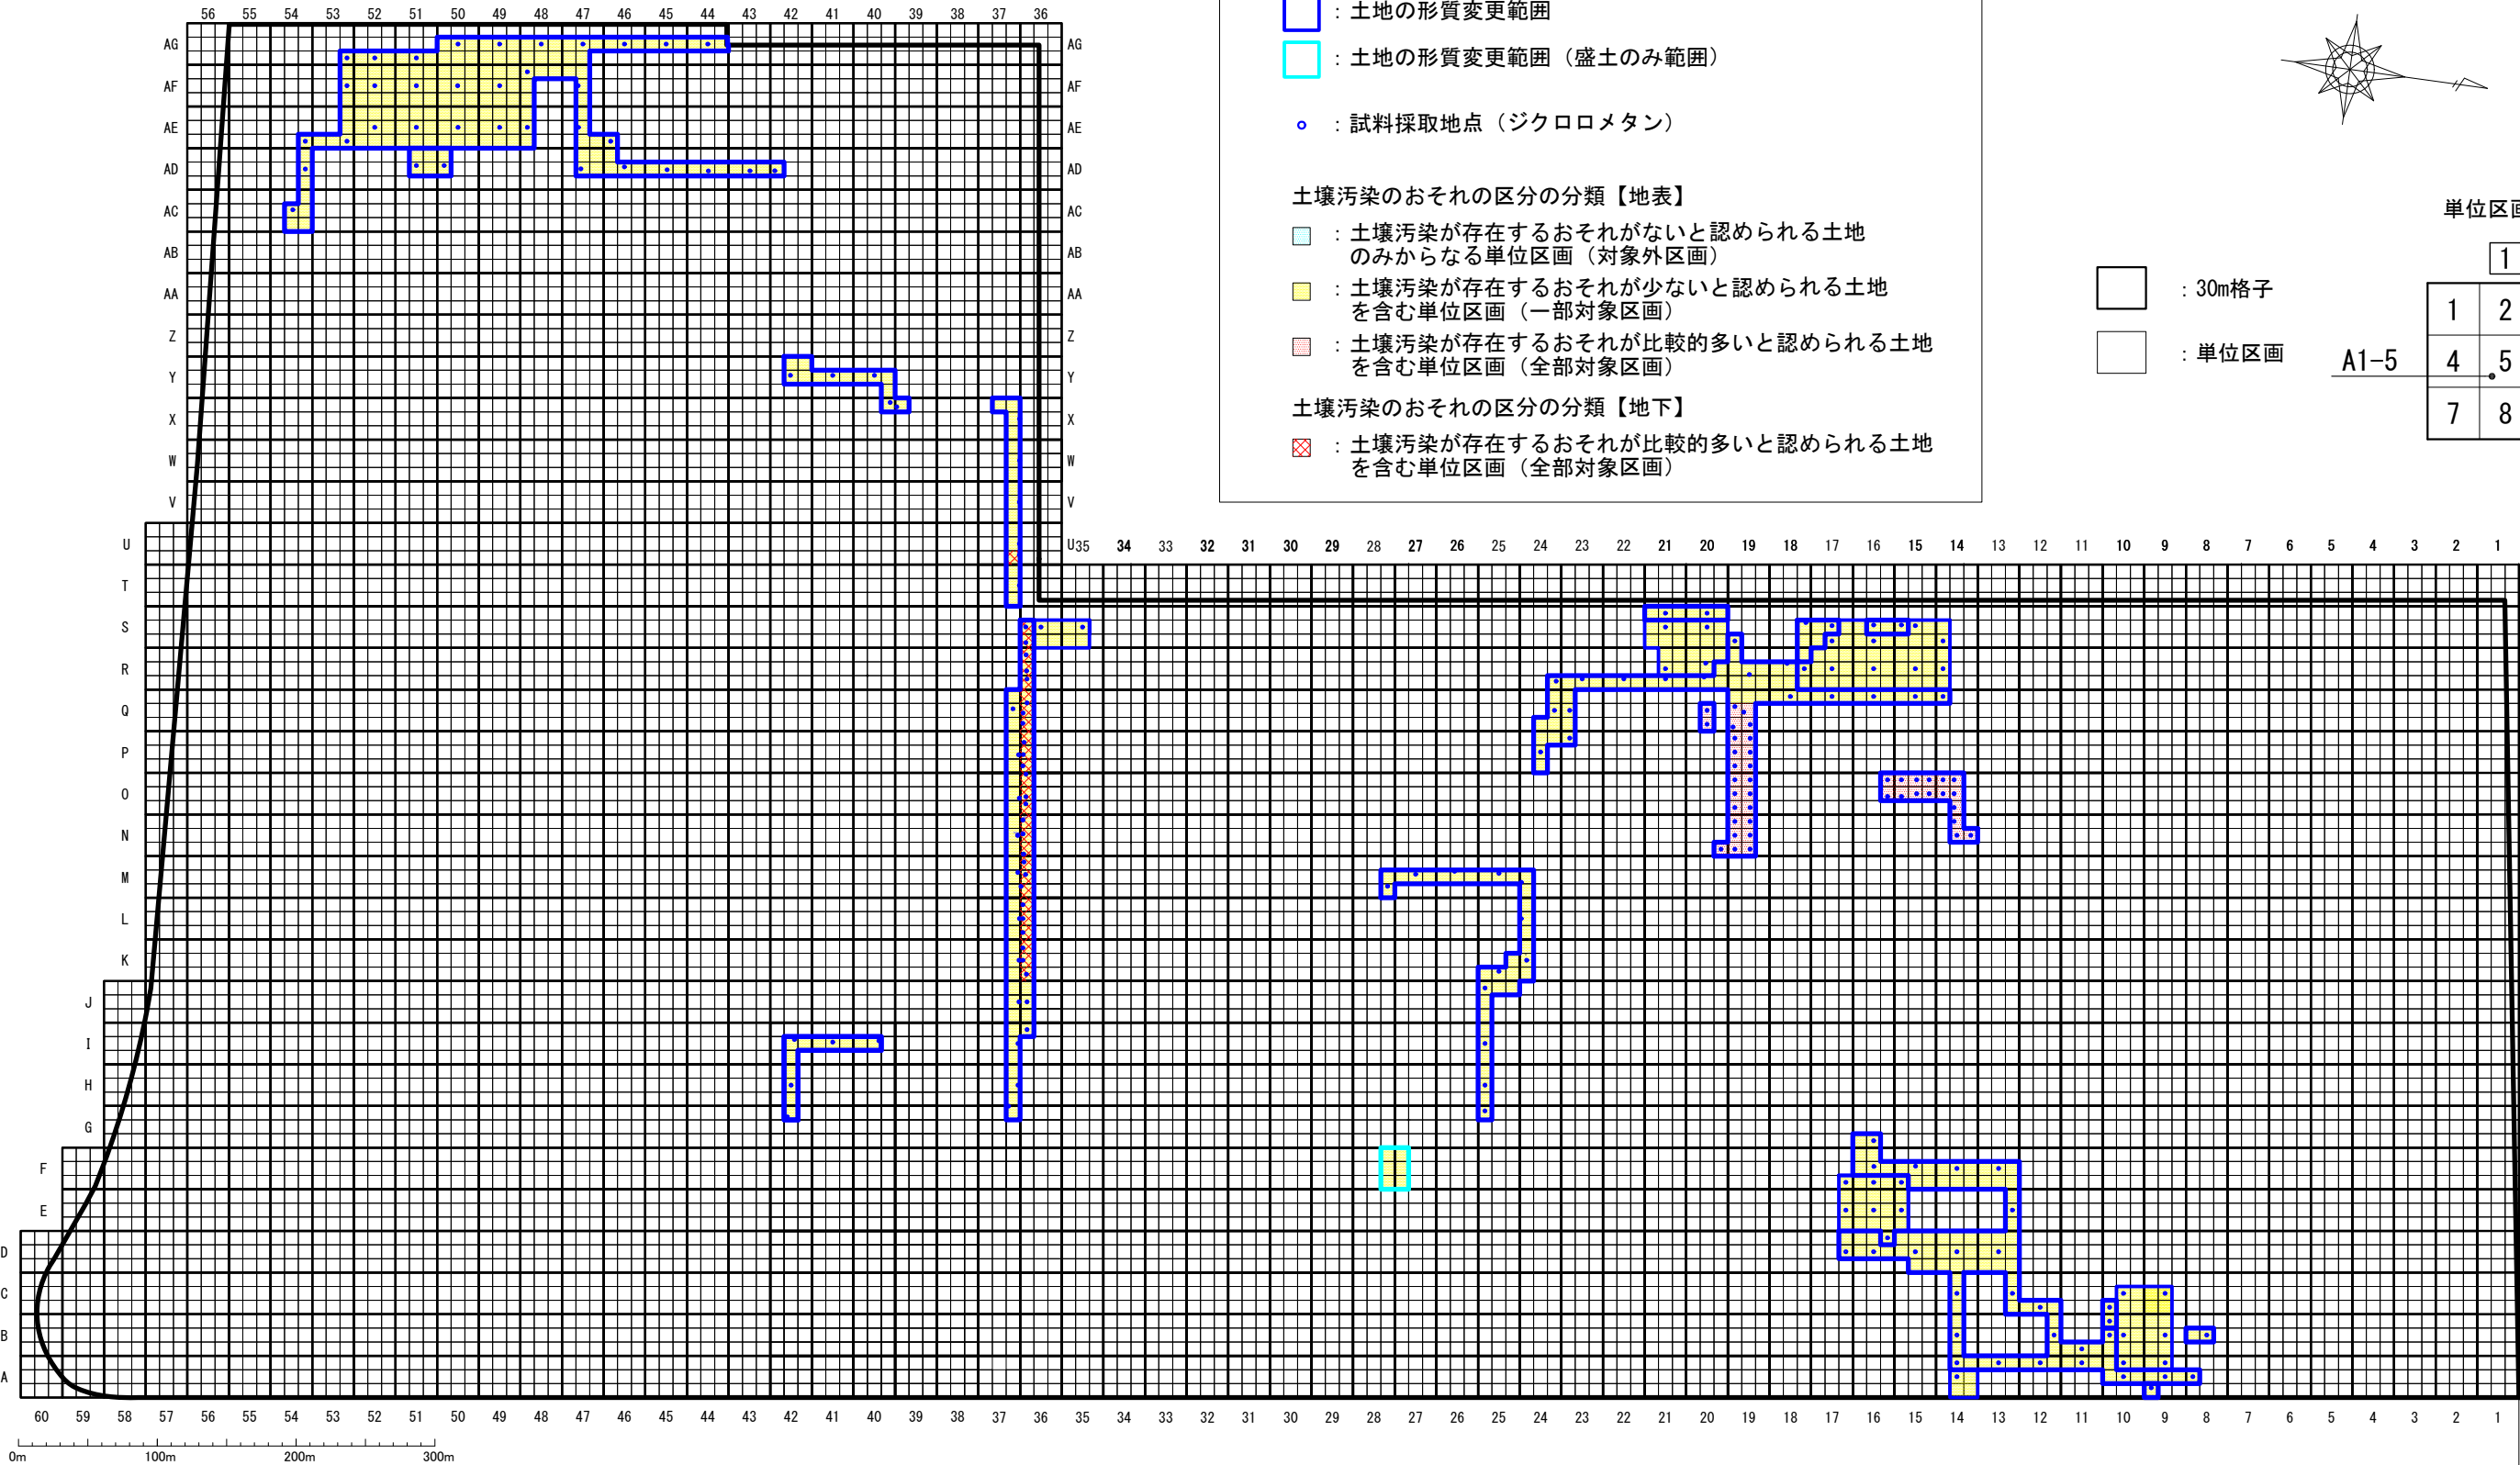


試料採取地点図

(テトラクロロエチレン及びその分解生成物 (クロロエチレン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、トリクロロエチレン))

凡例

- : 土地の形質変更範囲
□ : 土地の形質変更範囲 (盛土のみ範囲)
- : 試料採取地点 (テトラクロロエチレン及びその分解生成物)
- 土壤汚染のおそれの区分の分類【地表】
- : 土壤汚染が存在するおそれがないと認められる土地のみからなる単位区画 (対象外区画)
■ : 土壤汚染が存在するおそれが少ないと認められる土地を含む単位区画 (一部対象区画)
■ : 土壤汚染が存在するおそれが比較的多いと認められる土地を含む単位区画 (全部対象区画)
- 土壤汚染のおそれの区分の分類【地下】
- : 土壤汚染が存在するおそれが比較的多いと認められる土地を含む単位区画 (全部対象区画)




単位区画番号

□ : 30m格子
□ : 単位区画

1		
1	2	3
4	5	6
7	8	9

A1-5

A

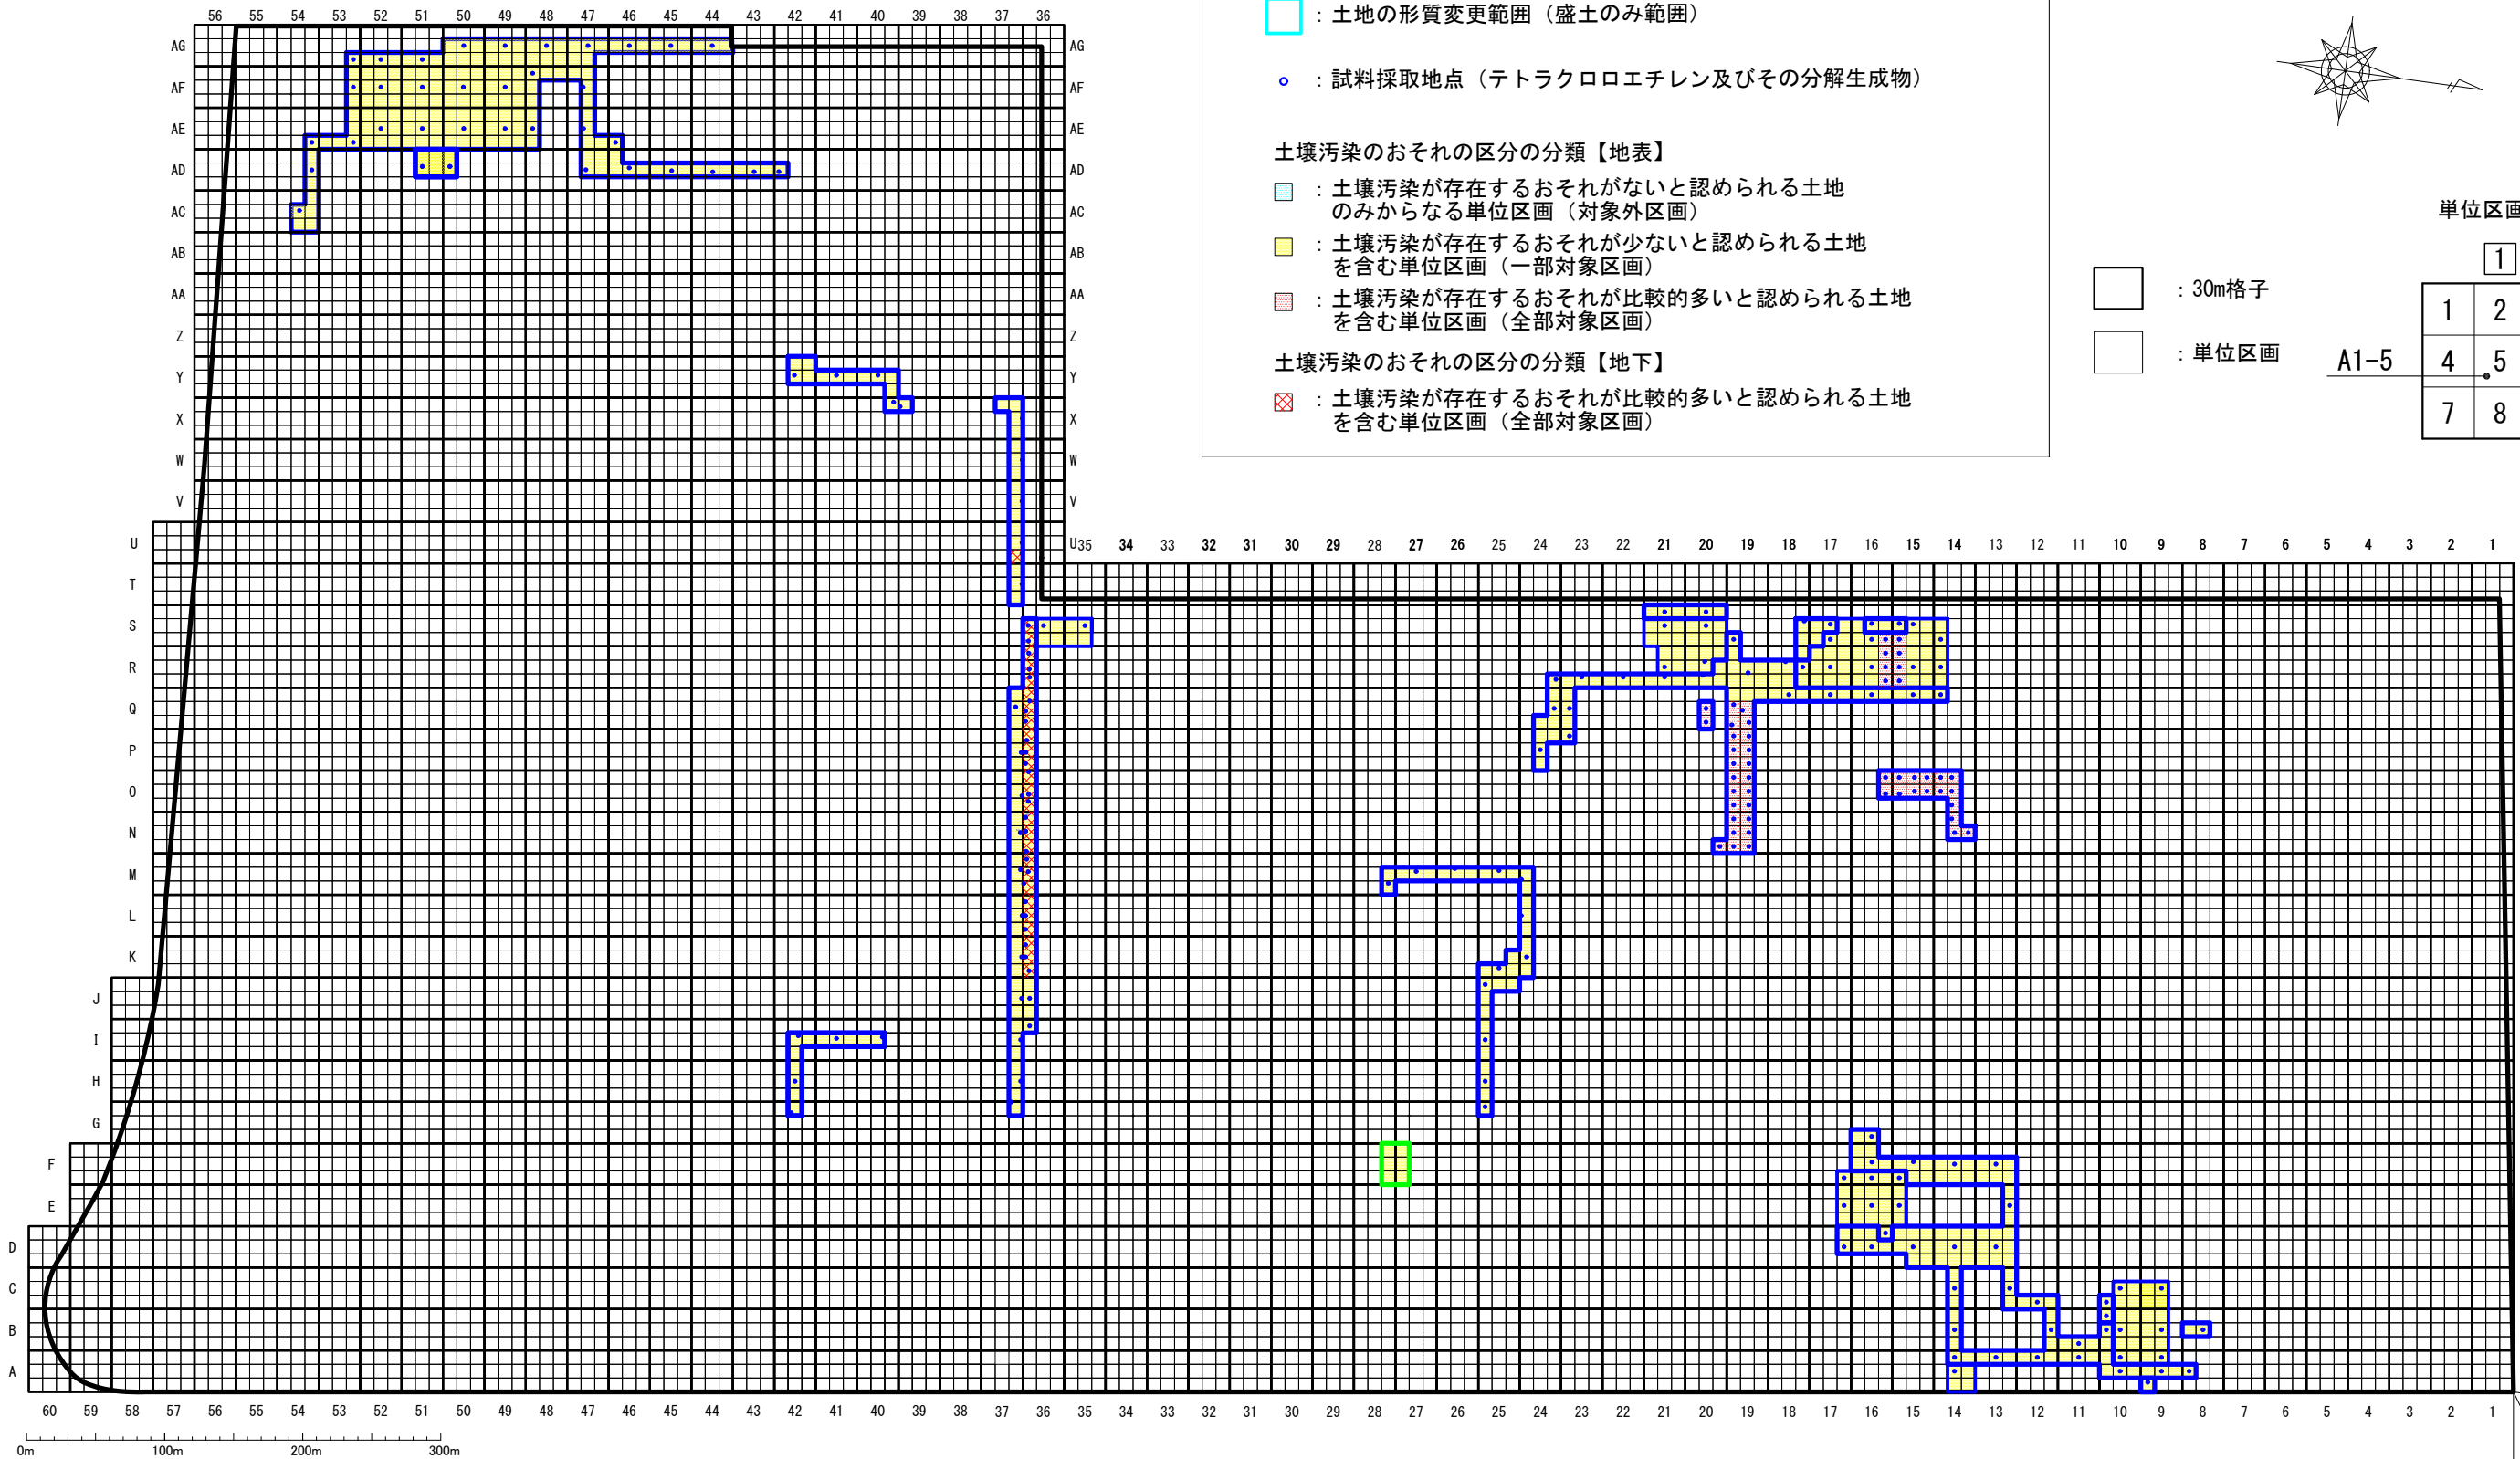

試料採取地点図（ベンゼン）

凡例


- : 土地の形質変更範囲
- : 土地の形質変更範囲（盛土のみ範囲）
- : 試料採取地点（ベンゼン）

土壌汚染のおそれの区分の分類【地表】

- : 土壌汚染が存在するおそれがないと認められる土地のみからなる単位区画（対象外区画）
- : 土壌汚染が存在するおそれが少ないと認められる土地を含む単位区画（一部対象区画）
- : 土壌汚染が存在するおそれが比較的多いと認められる土地を含む単位区画（全部対象区画）

土壌汚染のおそれの区分の分類【地下】

- : 土壌汚染が存在するおそれが比較的多いと認められる土地を含む単位区画（全部対象区画）
- : 既存調査でベンゼンの土壌溶出量基準不適合




単位区画番号

	1	
1	2	3
4	5	6
7	8	9

- : 30m格子
- : 単位区画

A1-5

A

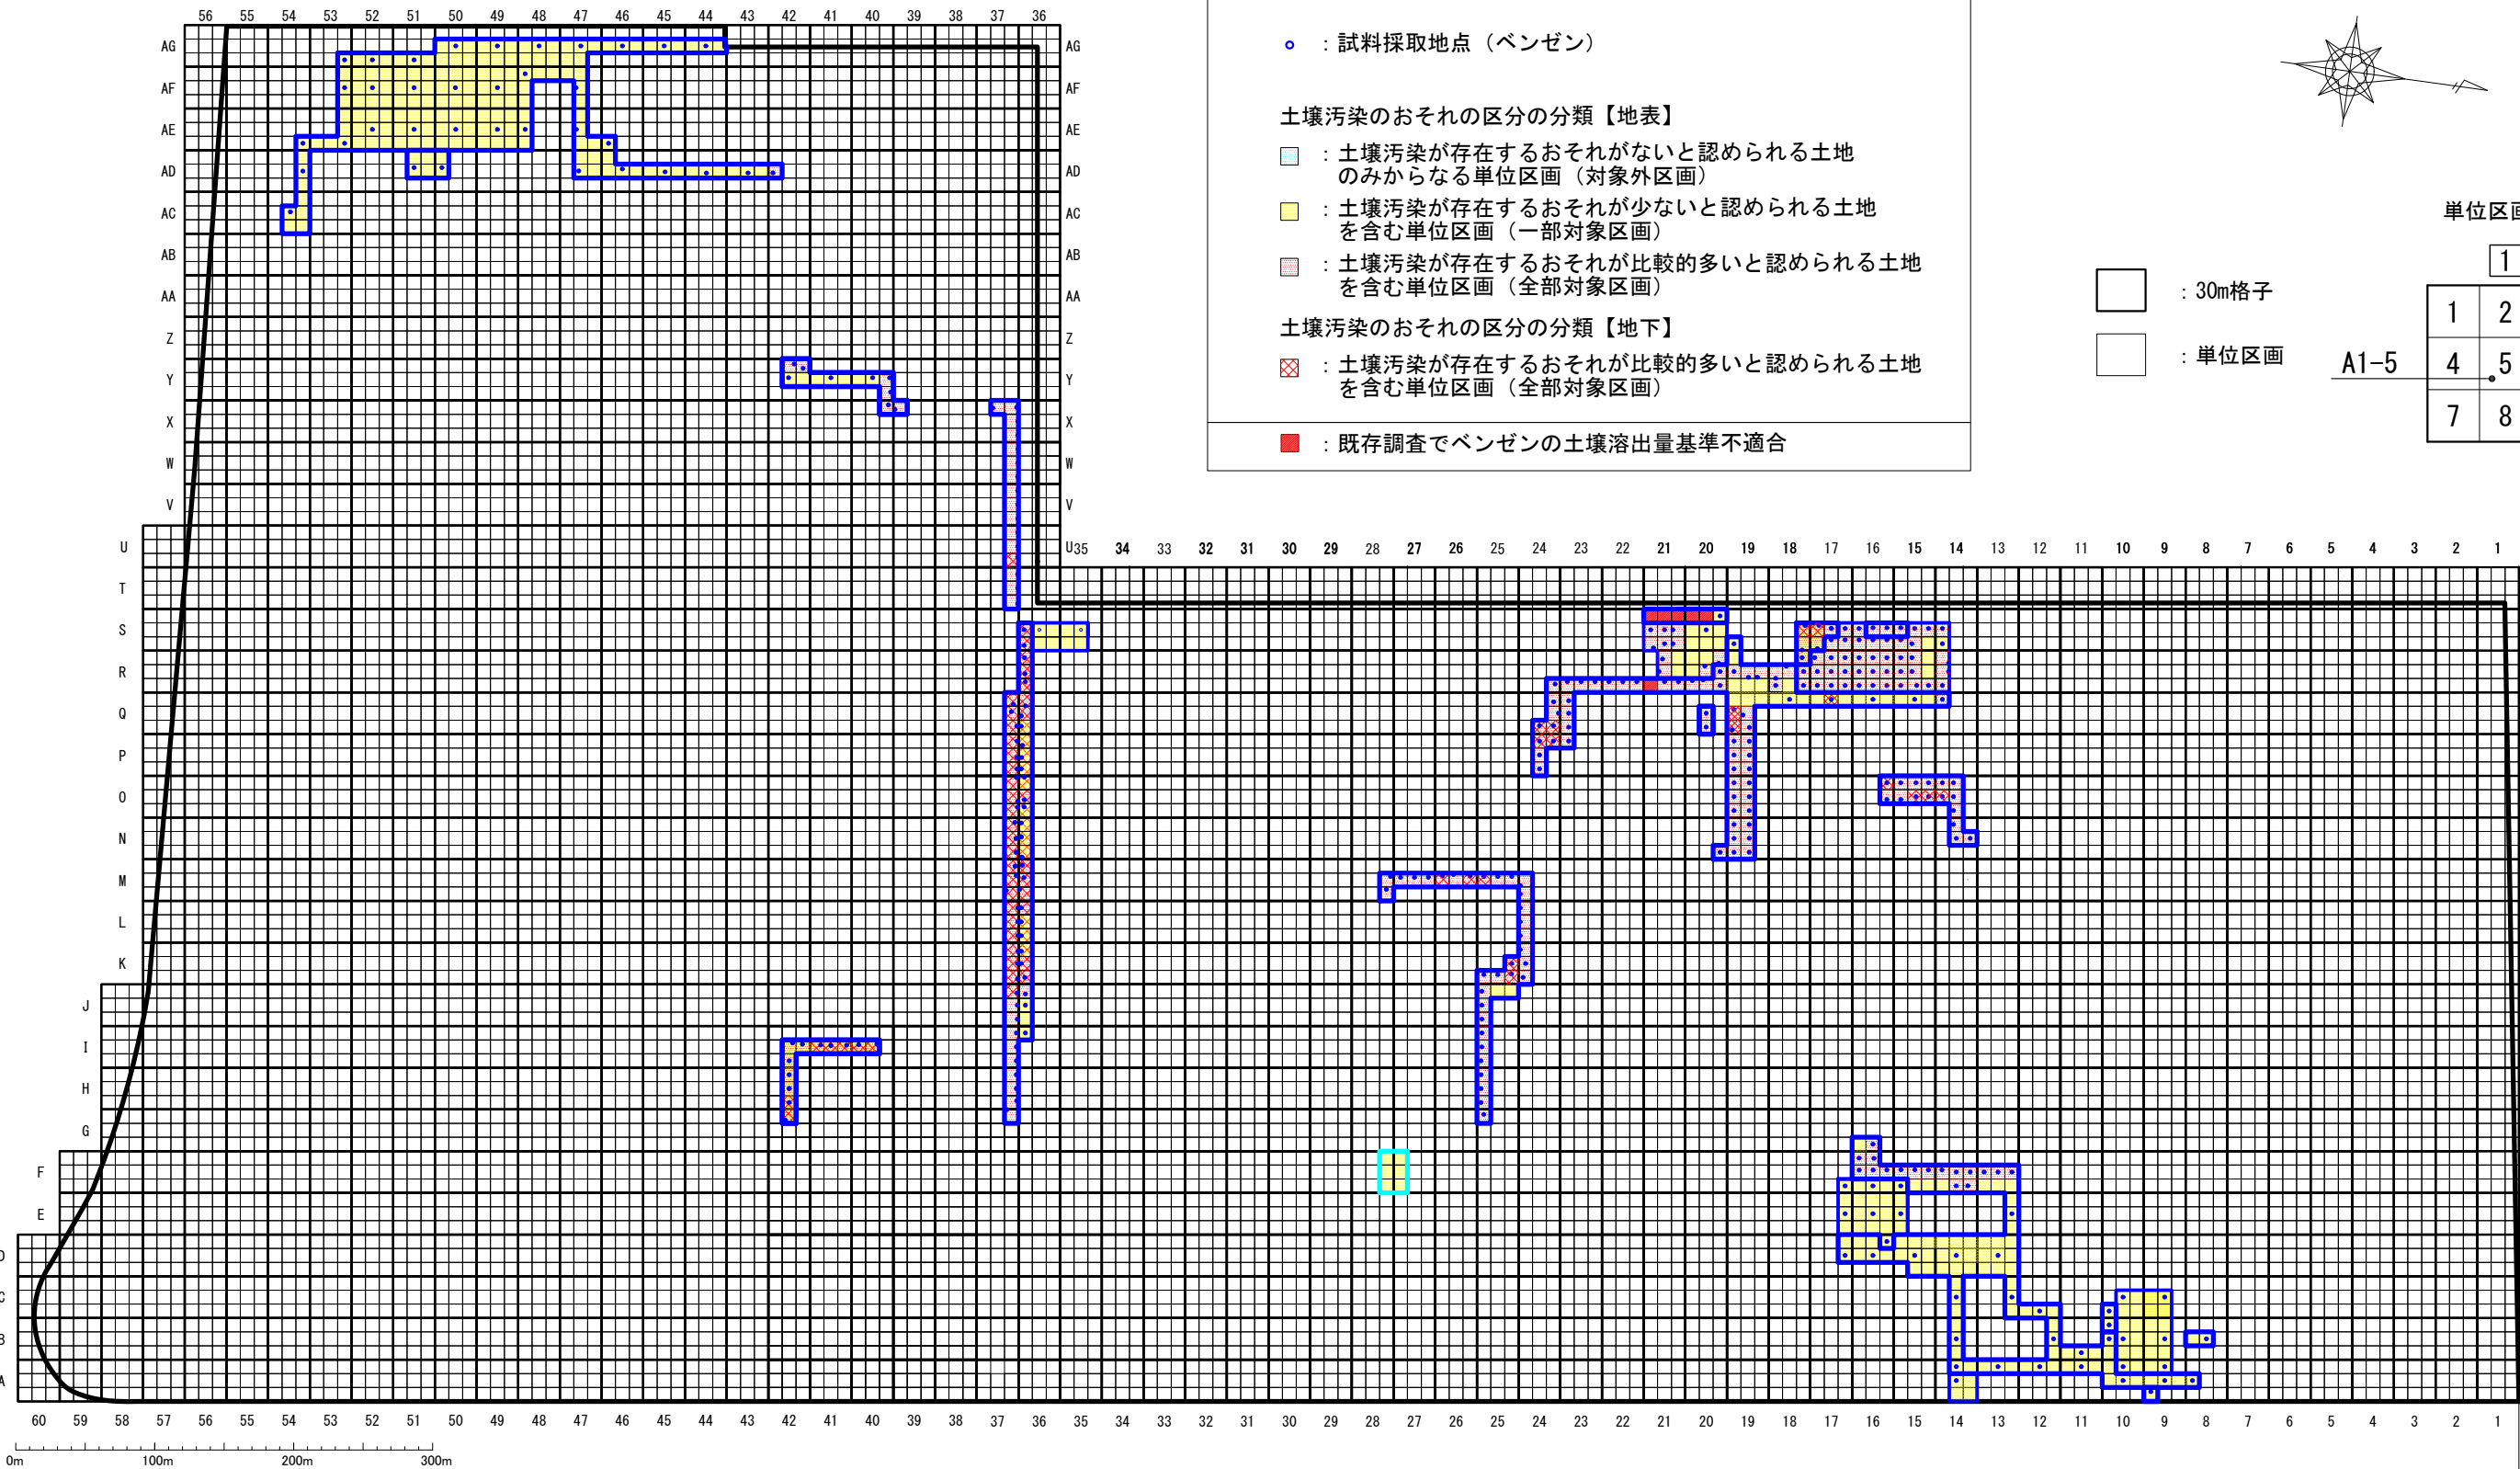

試料採取地点図（鉛及びその化合物）

凡例


- : 土地の形質変更範囲
□ : 土地の形質変更範囲（盛土のみ範囲）
⊕ : 試料採取地点（鉛及びその化合物）

土壤汚染のおそれの区分の分類【地表】

- : 土壤汚染が存在するおそれがないと認められる土地のみからなる単位区画（対象外区画）
■ : 土壤汚染が存在するおそれが少ないと認められる土地を含む単位区画（一部対象区画）
■ : 土壤汚染が存在するおそれが比較的多いと認められる土地を含む単位区画（全部対象区画）

土壤汚染のおそれの区分の分類【地下】

- ⊗ : 土壤汚染が存在するおそれが比較的多いと認められる土地を含む単位区画（全部対象区画）




単位区画番号

□ : 30m格子
□ : 単位区画

1		
1	2	3
4	5	6
7	8	9

A1-5

A

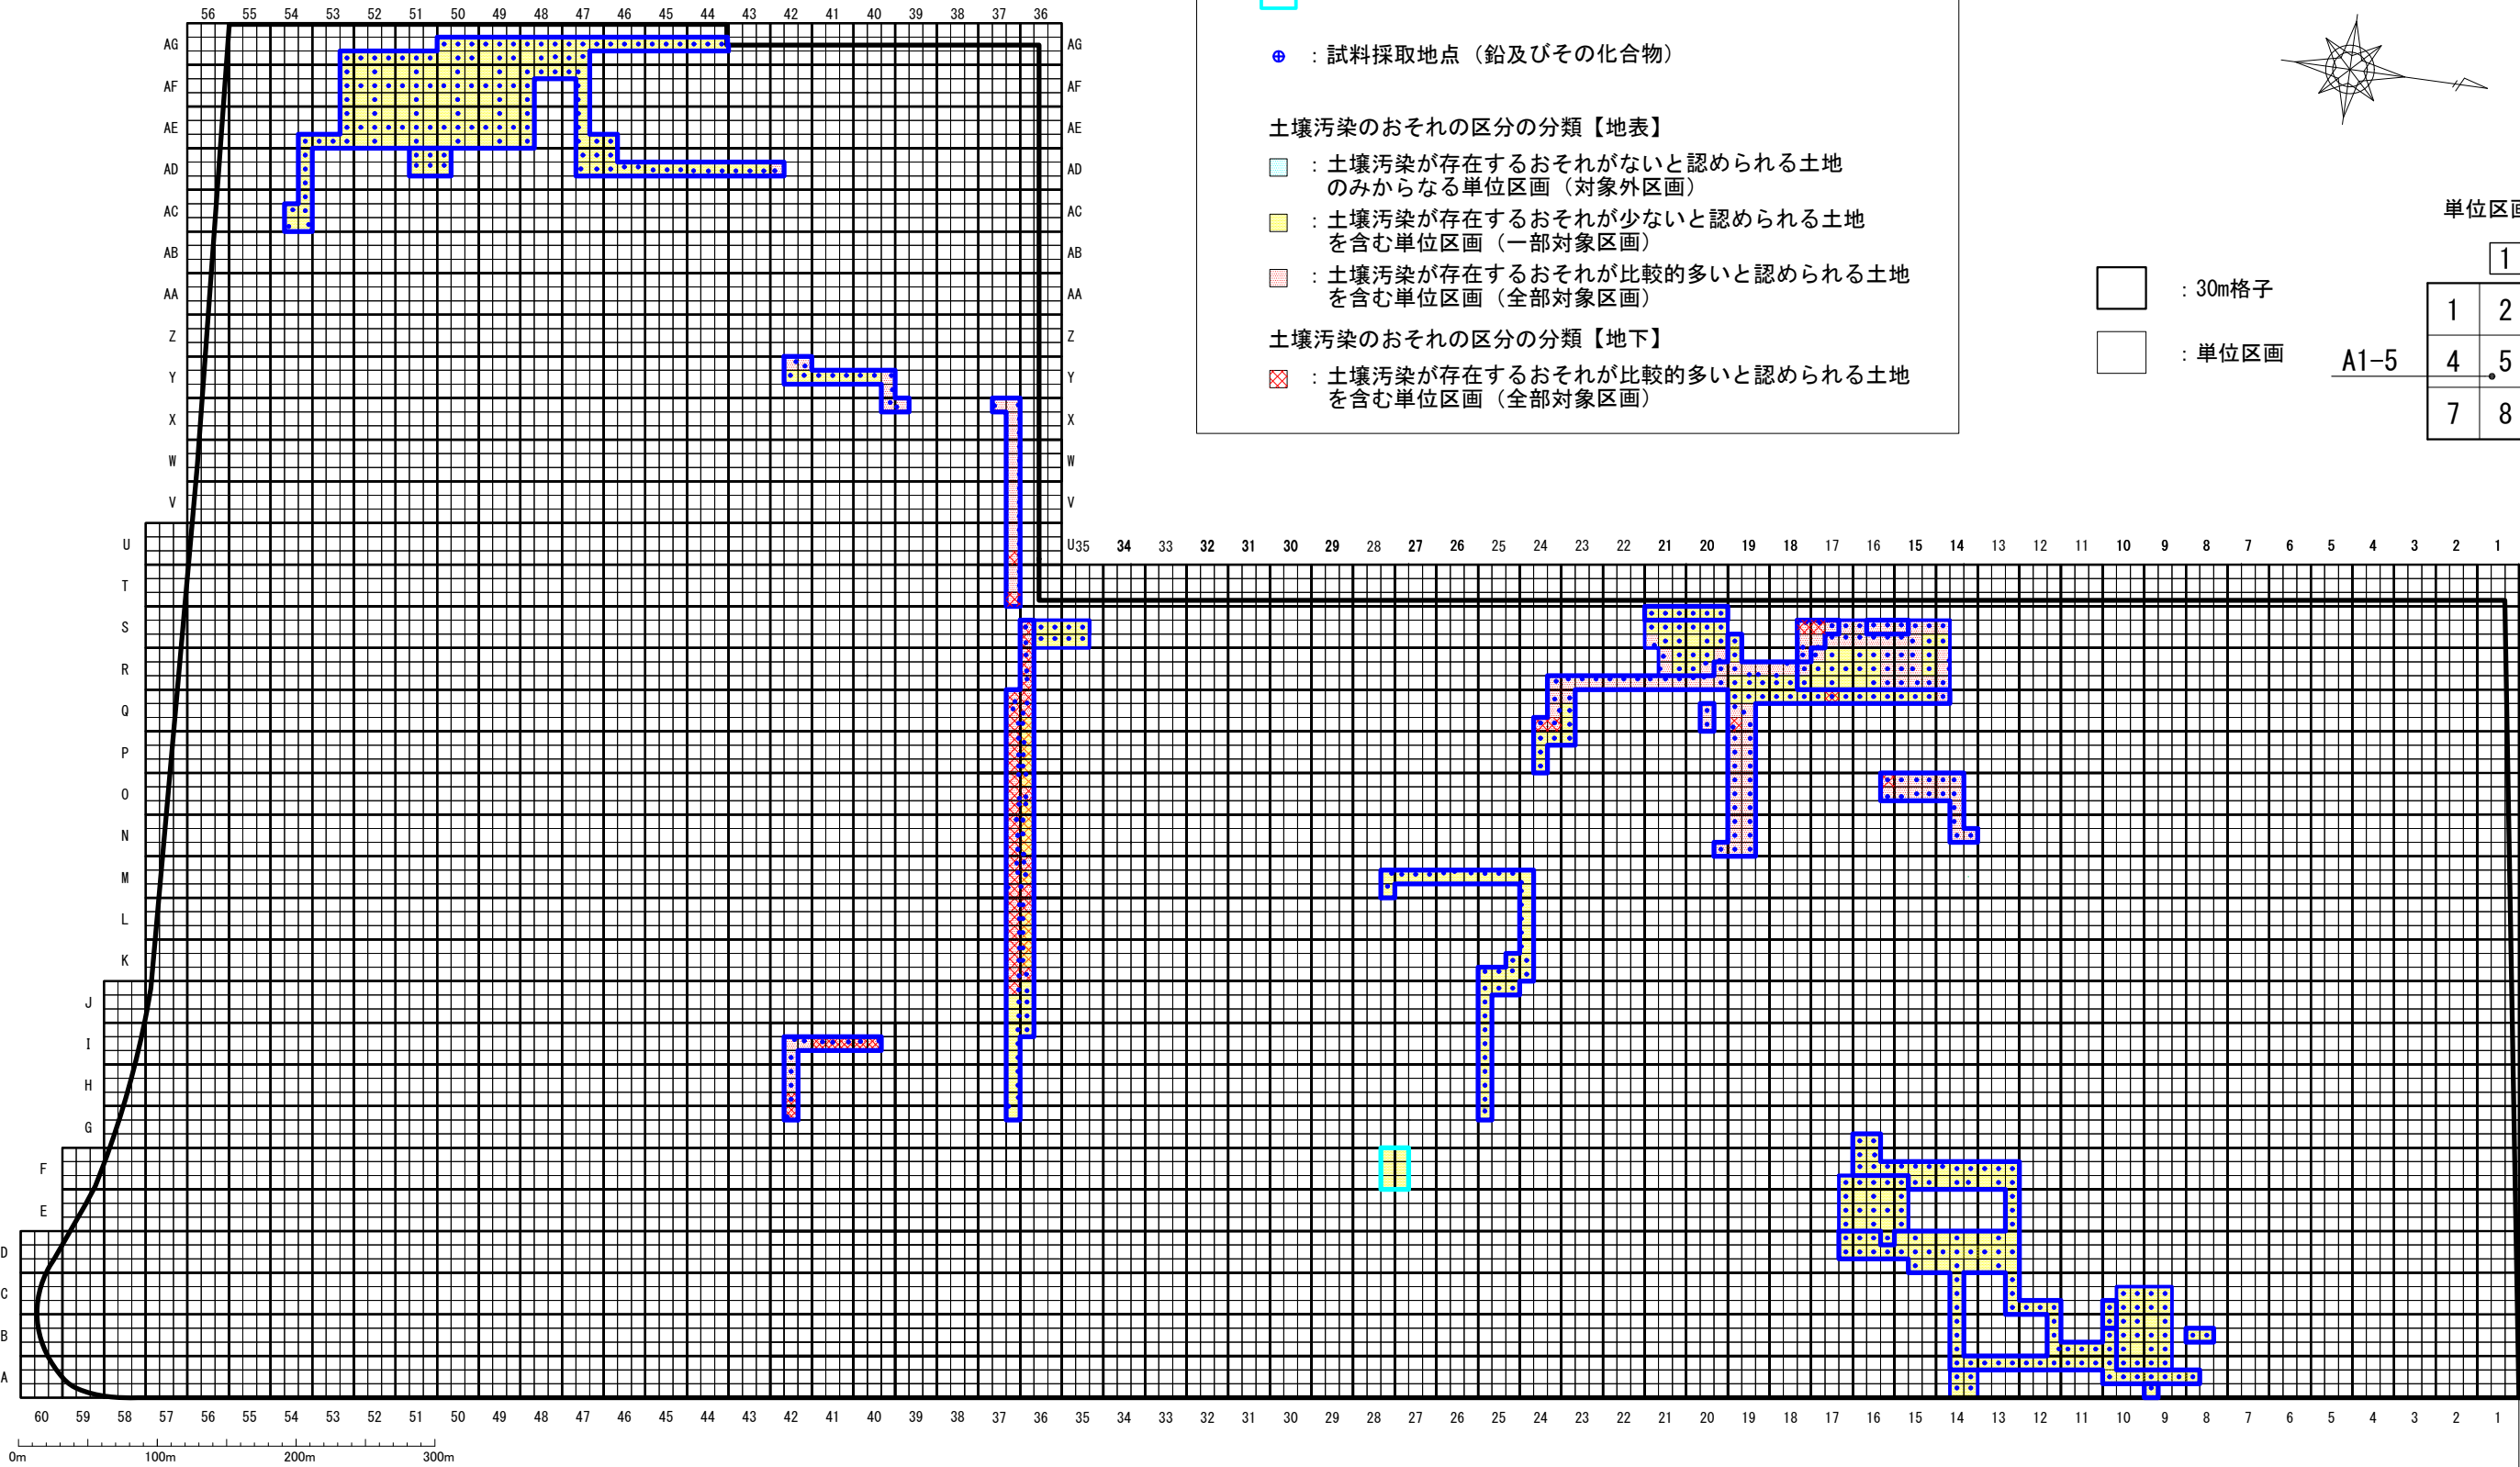

起点
82° 9' 22"

試料採取地点図

(カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、シアン化合物、水銀及びその化合物、アルキル水銀、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物)

凡例

- 土地の形質変更範囲
- 土地の形質変更範囲（盛土のみ範囲）


- 試料採取地点（セレン及びその化合物、鉛及びその化合物を除く第二種特定有害物質）

土壤汚染のおそれの区分の分類【地表】

- 土壤汚染が存在するおそれがないと認められる土地のみからなる単位区画（対象外区画）
- 土壤汚染が存在するおそれが少ないと認められる土地を含む単位区画（一部対象区画）
- 土壤汚染が存在するおそれが比較的多いと認められる土地を含む単位区画（全部対象区画）

土壤汚染のおそれの区分の分類【地下】

- 土壤汚染が存在するおそれが比較的多いと認められる土地を含む単位区画（全部対象区画）




単位区画番号

- 30m格子
- 単位区画

1		
1	2	3
4	5	6
7	8	9

A1-5

A

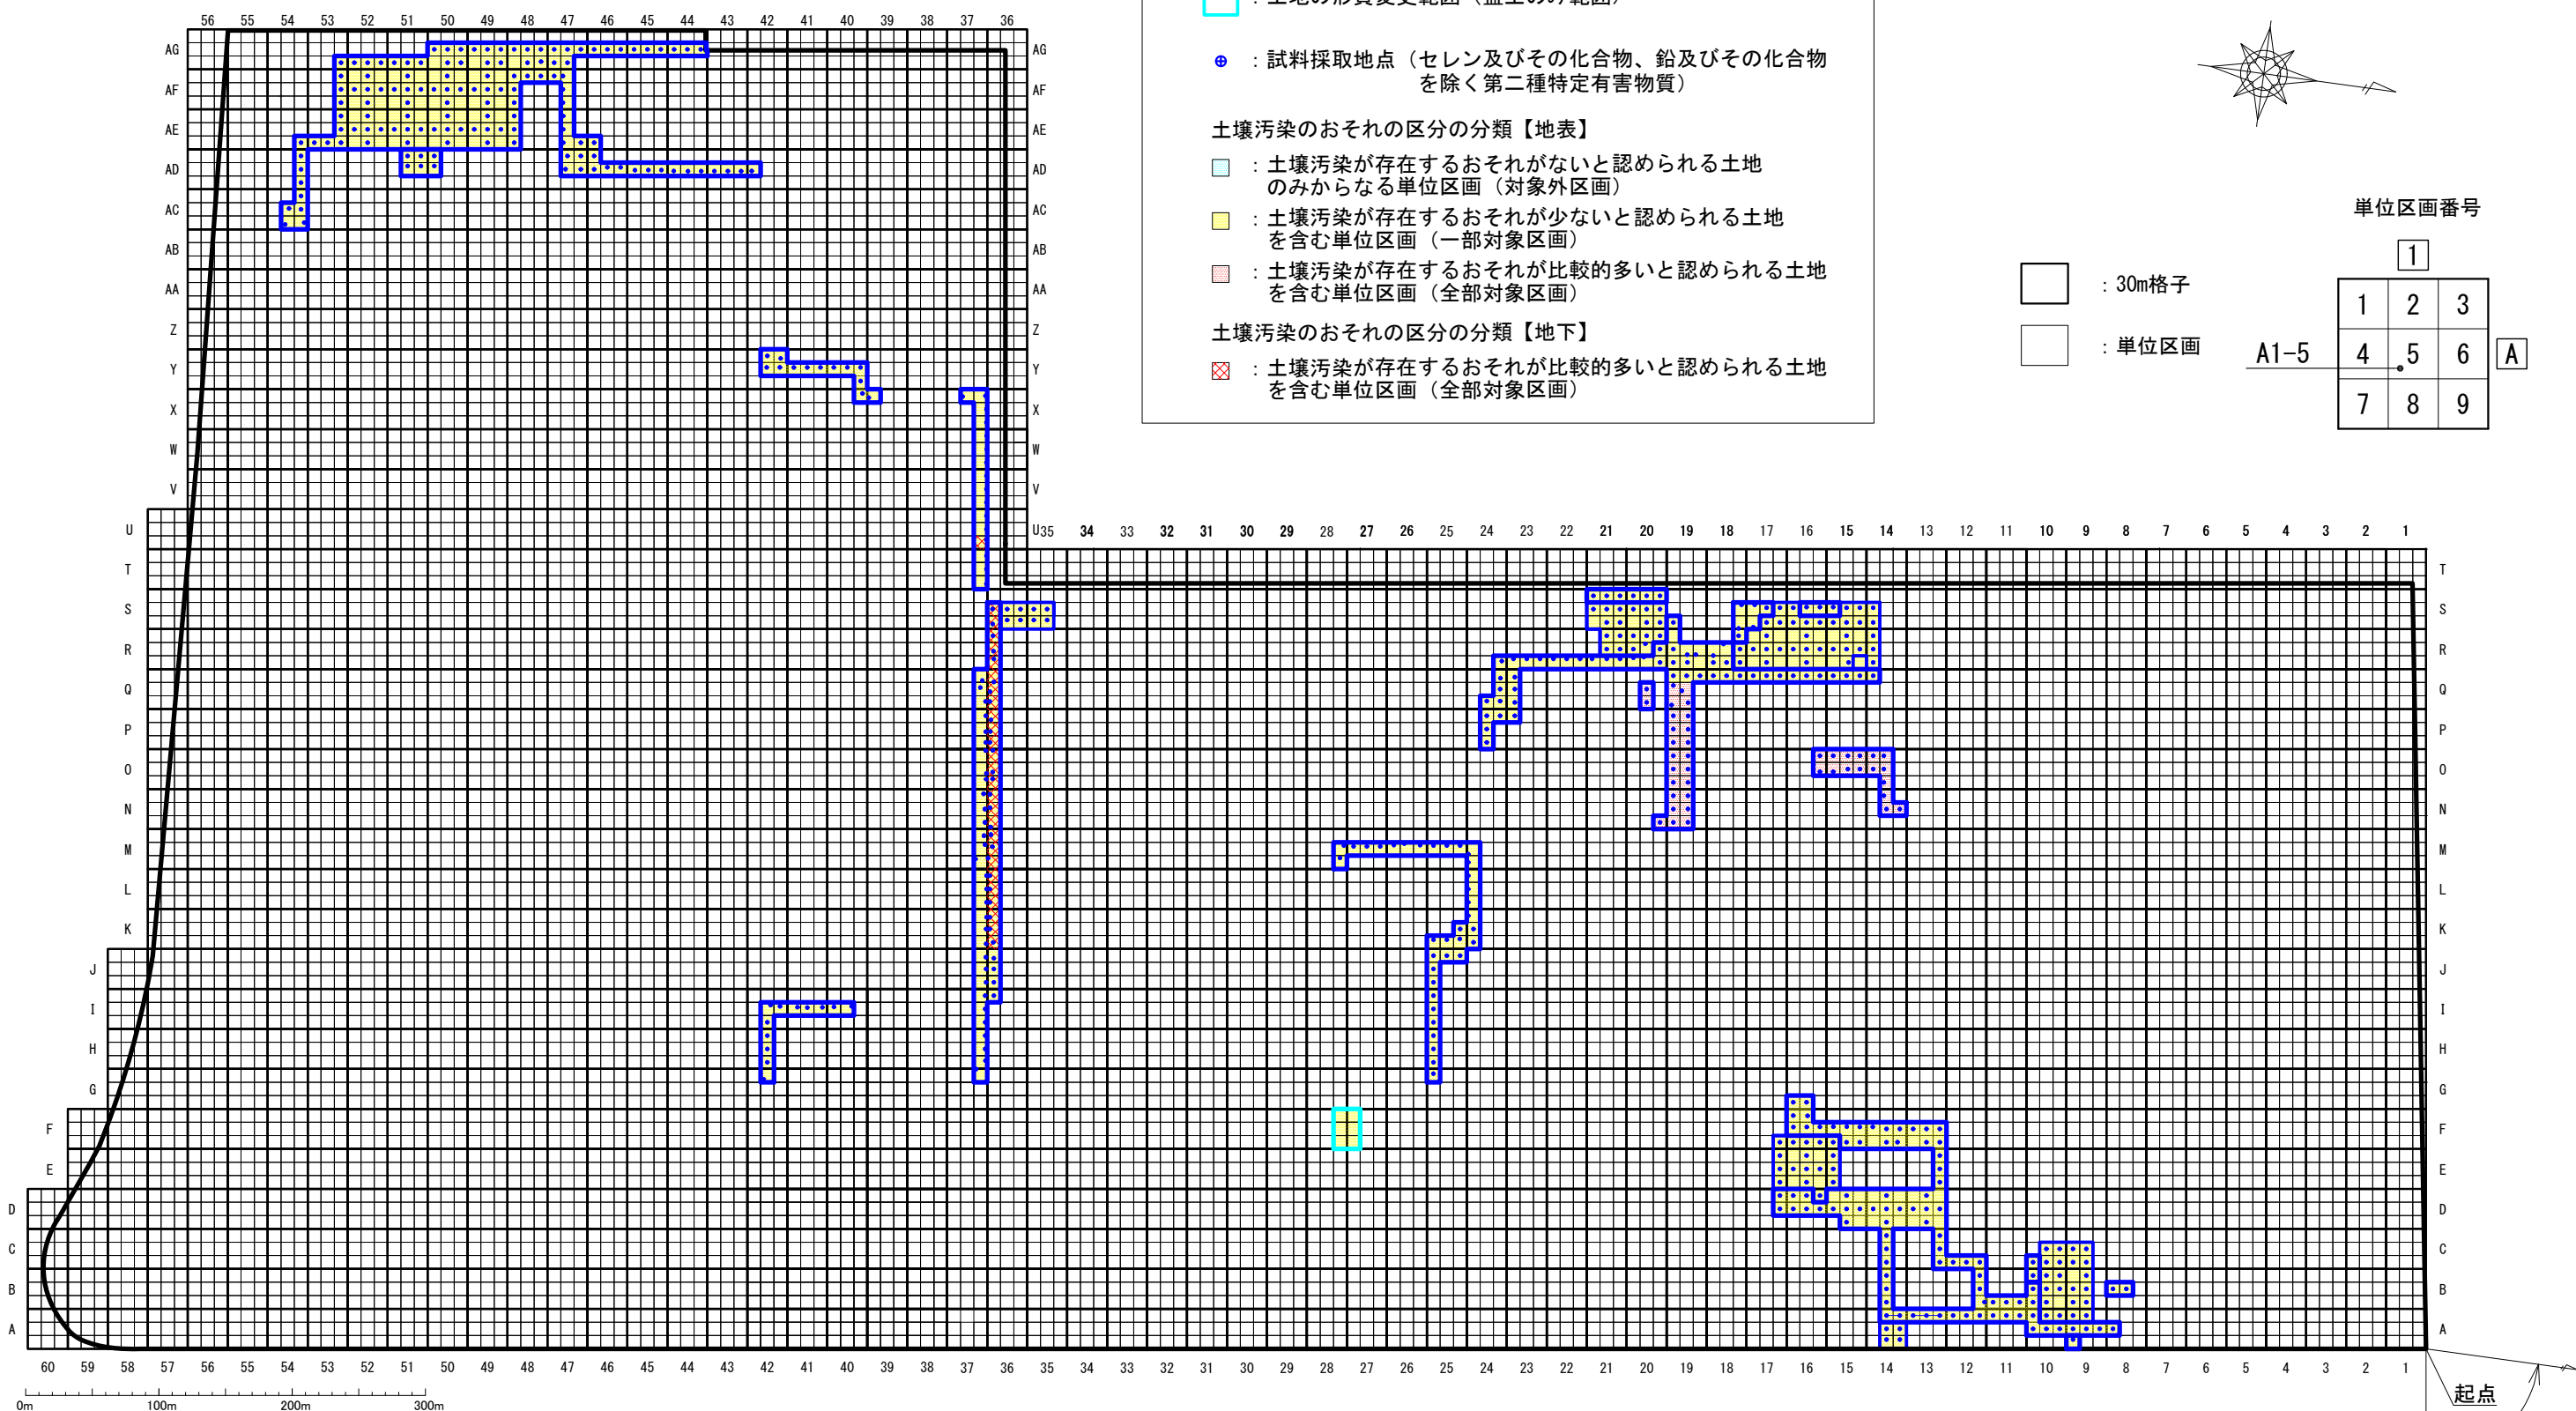

ジクロロメタン、テトラクロロエチレン及びその分解生成物 区画の分類と試料採取位置一覧表

30m 格子	単位区画	採取地点	面積 (㎡)	ジクロロメタン、テトラクロロエチレン及びその分解生成物			
				区画の分類		試料採取数	試料採取位置
				地表面	試験課からの埋設配管		
A9	A9- 7	A9-7	100	一部対象	対象外	1	単位区画の中心から西へ2m（中心部に地上配管があるため）
B8	B8- 4		100	一部対象	対象外		
	B8- 5	B8-5	100	一部対象	対象外	1	単位区画の中心
B10	B10- 1	B10-1	100	一部対象	対象外	1	単位区画の中心
C10	C10- 7	C10-7	100	一部対象	対象外	1	単位区画の中心
S15	S15- 4	S15-4	100	一部対象	対象外	1	単位区画の中心から西へ1.5m（中心部に地上配管があるため）
S16	S16- 5	S16-5	100	一部対象	対象外	1	単位区画の中心から西へ1.5m（中心部に地上配管があるため）
	S16- 6		100	一部対象	対象外		
S20	S20- 1		100	一部対象	対象外		
	S20- 2	S20-2	100	一部対象	対象外	1	単位区画の中心
	S20- 3		100	一部対象	対象外		
S21	S21- 1		100	一部対象	対象外		
	S21- 2	S21-2	100	一部対象	対象外	1	単位区画の中心
	S21- 3		100	一部対象	対象外		
AD50	AD50- 1		100	一部対象	対象外		
	AD50- 4	AD50-4	100	一部対象	対象外	1	単位区画の中心から西へ2.5m（中心部に構造物基礎があるため）
AD51	AD51- 2		100	一部対象	対象外		
	AD51- 3		100	一部対象	対象外		
	AD51- 5	AD51-5	100	一部対象	対象外	1	単位区画の中心から西へ2.5m（中心部に構造物基礎があるため）
	AD51- 6		100	一部対象	対象外		

20

10

2000.00

10

ベンゼン 区画の分類と試料採取位置一覧表

30m 格子	単位区画	採取地点	面積 (㎡)	ベンゼン					
				区画の分類				試料採取数	試料採取位置
				地表面	トレンチ 配管	オイリー 埋設配管	試験課から の埋設配管		
A9	A9- 7	A9-7	100	一部対象	対象外	対象外	対象外	1	単位区画の中心から西へ2m（中心部に地上配管があるため）
B8	B8- 4		100	一部対象	対象外	対象外	対象外		
	B8- 5	B8-5	100	一部対象	対象外	対象外	対象外	1	単位区画の中心
B10	B10- 1	B10-1	100	一部対象	対象外	対象外	対象外	1	単位区画の中心
C10	C10- 7	C10-7	100	一部対象	対象外	対象外	対象外	1	単位区画の中心
S15	S15- 4	S15-4	100	全部対象	対象外	対象外	対象外	1	単位区画の中心から西へ1.5m（中心部に地上配管があるため）
S16	S16- 5	S16-5	100	全部対象	対象外	対象外	対象外	1	単位区画の中心から西へ1.5m（中心部に地上配管があるため）
	S16- 6	S16-6	100	全部対象	対象外	対象外	対象外	1	単位区画の中心から西へ1.5m（中心部に地上配管があるため）
S20	S20- 1		100	基準不適合 (土壌ガス)	対象外	対象外	対象外		
	S20- 2		100	基準不適合 (土壌ガス)	対象外	対象外	対象外		
	S20- 3	S20-3	100	一部対象	対象外	対象外	対象外	1	単位区画の中心
S21	S21- 1		100	基準不適合 (土壌・地下水)	対象外	対象外	対象外		
	S21- 2		100	基準不適合 (土壌ガス)	対象外	対象外	対象外		
	S21- 3		100	基準不適合 (土壌ガス)	対象外	対象外	対象外		
AD50	AD50- 1		100	一部対象	対象外	対象外	対象外		
	AD50- 4	AD50-4	100	一部対象	対象外	対象外	対象外	1	単位区画の中心から西へ2.5m（中心部に構造物基礎があるため）
AD51	AD51- 2		100	一部対象	対象外	対象外	対象外		
	AD51- 3		100	一部対象	対象外	対象外	対象外		
	AD51- 5	AD51-5	100	一部対象	対象外	対象外	対象外	1	単位区画の中心から西へ2.5m（中心部に構造物基礎があるため）
	AD51- 6		100	一部対象	対象外	対象外	対象外		

20

10

2000.00

10

鉛及びその化合物 区画の分類と試料採取位置一覧表

30m 格子	単位区画	採取地点	面積 (㎡)	鉛及びその化合物					
				区画の分類				試料採取数	試料採取位置
				地表面	トレンチ 配管	オイリー 埋設配管	試験課から の埋設配管		
A9	A9- 7	A9-7	100	一部対象	対象外	対象外	対象外	1	単位区画の中心から西へ2m（中心部に地上配管があるため）
B8	B8- 4	B8-4	100	一部対象	対象外	対象外	対象外	1	2地点混合
	B8- 5	B8-5	100	一部対象	対象外	対象外	対象外	1	単位区画の中心
B10	B10- 1	B10-1	100	一部対象	対象外	対象外	対象外	1	単位区画の中心
C10	C10- 7	C10-7	100	一部対象	対象外	対象外	対象外	1	単位区画の中心
S15	S15- 4	S15-4	100	全部対象	対象外	対象外	対象外	1	単位区画の中心から西へ1.5m（中心部に地上配管があるため）
S16	S16- 5	S16-5	100	全部対象	対象外	対象外	対象外	1	単位区画の中心から西へ1.5m（中心部に地上配管があるため）
	S16- 6	S16-6	100	全部対象	対象外	対象外	対象外	1	単位区画の中心から西へ1.5m（中心部に地上配管があるため）
S20	S20- 1	S20-1	100	一部対象	対象外	対象外	対象外	1	単位区画の中心
	S20- 2	S20-2	100	一部対象	対象外	対象外	対象外	1	3地点混合
	S20- 3	S20-3	100	一部対象	対象外	対象外	対象外	1	単位区画の中心
S21	S21- 1	S21-1	100	一部対象	対象外	対象外	対象外	1	単位区画の中心
	S21- 2	S21-2	100	一部対象	対象外	対象外	対象外	1	3地点混合
	S21- 3	S21-3	100	一部対象	対象外	対象外	対象外	1	単位区画の中心
AD50	AD50- 1	AD50-1	100	一部対象	対象外	対象外	対象外	1	2地点混合
	AD50- 4	AD50-4	100	一部対象	対象外	対象外	対象外	1	単位区画の中心から西へ2.5m（中心部に構造物基礎があるため）
AD51	AD51- 2	AD51-2	100	一部対象	対象外	対象外	対象外	1	単位区画の中心
	AD51- 3	AD51-3	100	一部対象	対象外	対象外	対象外	1	4地点混合
	AD51- 5	AD51-5	100	一部対象	対象外	対象外	対象外	1	単位区画の中心から西へ2.5m（中心部に構造物基礎があるため）
	AD51- 6	AD51-6	100	一部対象	対象外	対象外	対象外	1	単位区画の中心から西へ2.5m（中心部に構造物基礎があるため）

10

20

20

2000.00

20

セレン及びその化合物、鉛及びその化合物を除く第二種特定有害物質 区画の分類と試料採取位置一覧表

30m 格子	単位区画	採取地点	面積 (㎡)	セレン及びその化合物、鉛及びその化合物を除く第二種特定有害物質			
				区画の分類		試料採取数	試料採取位置
				地表面	試験課からの埋設配管		
A9	A9- 7	A9-7	100	一部対象	対象外	1	単位区画の中心から西へ2m（中心部に地上配管があるため）
B8	B8- 4	B8-4	100	一部対象	対象外	1	単位区画の中心
	B8- 5	B8-5	100	一部対象	対象外	1	単位区画の中心
B10	B10- 1	B10-1	100	一部対象	対象外	1	単位区画の中心
C10	C10- 7	C10-7	100	一部対象	対象外	1	単位区画の中心
S15	S15- 4	S15-4	100	一部対象	対象外	1	単位区画の中心から西へ1.5m（中心部に地上配管があるため）
S16	S16- 5	S16-5	100	一部対象	対象外	1	単位区画の中心から西へ1.5m（中心部に地上配管があるため）
	S16- 6	S16-6	100	一部対象	対象外	1	単位区画の中心から西へ1.5m（中心部に地上配管があるため）
S20	S20- 1	S20-1	100	一部対象	対象外	1	単位区画の中心
	S20- 2	S20-2	100	一部対象	対象外	1	単位区画の中心
	S20- 3	S20-3	100	一部対象	対象外	1	単位区画の中心
S21	S21- 1	S21-1	100	一部対象	対象外	1	単位区画の中心
	S21- 2	S21-2	100	一部対象	対象外	1	単位区画の中心
	S21- 3	S21-3	100	一部対象	対象外	1	単位区画の中心
AD50	AD50- 1	AD50-1	100	一部対象	対象外	1	単位区画の中心
	AD50- 4	AD50-4	100	一部対象	対象外	1	単位区画の中心から西へ2.5m（中心部に構造物基礎があるため）
AD51	AD51- 2	AD51-2	100	一部対象	対象外	1	単位区画の中心
	AD51- 3	AD51-3	100	一部対象	対象外	1	単位区画の中心
	AD51- 5	AD51-5	100	一部対象	対象外	1	単位区画の中心から西へ2.5m（中心部に構造物基礎があるため）
	AD51- 6	AD51-6	100	一部対象	対象外	1	単位区画の中心から西へ2.5m（中心部に構造物基礎があるため）

10

20

20

2000.00

20

土壌ガス測定結果一覧表

格子	調査地点	測定結果 (volppm)						
		クロロ エチレン	1,1- ジクロロ エチレン	1,2- ジクロロ エチレン	ジクロロ メタン	テトラクロロ エチレン	トリクロロ エチレン	ベンゼン
A9	A9-7	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
B8	B8-5	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
B10	B10-1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
C10	C10-7	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
S15	S15-4	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
S16	S16-5	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	S16-6							不検出
S20	S20-2	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	S20-3							不検出
S21	S21-2	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
AD50	AD50-4	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
AD51	AD51-5	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出

※赤字は基準値超過を示す

【参考】既往自主調査結果（抜粋）

平成 15 年既往自主調査 土壌・地下水分析結果（R6 対象地範囲内の調査地点抜粋）

地点名称 (R6対象単位区画名称)	深度m	土壌(溶出試験) mg/L
		ベンゼン
SBB2-14 (S21-1)	1.0	ND
	2.0	ND
	2.7	0.041
	3.0	0.066
	4.0	ND
	5.0	ND
定量下限値		0.001
環境基準値		0.01

地点名称 (R6対象単位区画名称)	地下水 mg/L
	ベンゼン
SBW2-14 (S21-1)	8.4
定量下限値	0.001
環境基準値	0.01

【参考】既往自主調査結果（抜粋）

平成 28 年既往自主調査 土壌ガス分析結果（R6 対象地範囲内の調査地点抜粋）

調査地点	R6対象 単位区画	ベンゼン
		volppm
No.73	S20-1	80
No.74		90
No.75		100
No.76		<0.05
No.77		81
No.78		45
No.79	S20-2	0.94
No.80		200
No.81		280

調査地点	R6対象 単位区画	ベンゼン
		volppm
No.16	S21-1	540
No.17		45
No.18		<0.05
No.19	S21-2	140
No.20		15
No.21		30
No.64		5.4
No.65		250
No.66		3.4
No.67	S21-3	15
No.68		42
No.69		1.7
No.70		69
No.71		61
No.72		75

土壌分析結果一覧表

格子	調査地点	調査深度 (地表下-m)	カドミウム及びその化合物		六価クロム化合物		シアン化合物		水銀及びその化合物		アルキル水銀		鉛及びその化合物		砒素及びその化合物		ふっ素及びその化合物		ほう素及びその化合物	
			溶出量 (mg/L)	含有量 (mg/kg)	溶出量 (mg/L)	含有量 (mg/kg)	溶出量 (mg/L)	含有量 (mg/kg)	溶出量 (mg/L)	含有量 (mg/kg)	溶出量 (mg/L)	含有量 (mg/kg)	溶出量 (mg/L)	含有量 (mg/kg)	溶出量 (mg/L)	含有量 (mg/kg)	溶出量 (mg/L)	含有量 (mg/kg)	溶出量 (mg/L)	含有量 (mg/kg)
A9	A9-7	0.00～0.05 0.05～0.50	<0.0003	<3	<0.01	<10	<0.1	<5	<0.0005	<1.5	<0.0005	0.004	11	0.002	<10	0.74	<200	<0.1	<200	
B8	B8-4、B8-5	0.00～0.05 0.05～0.50	<0.0003	<3	<0.01	<10	<0.1	<5	<0.0005	<1.5	<0.0005	0.002	18	0.002	<10	1.0	<200	<0.1	<200	
B10	B10-1	0.00～0.05 0.05～0.50	<0.0003	<3	<0.01	<10	<0.1	<5	<0.0005	<1.5	<0.0005	<0.001	22	0.007	<10	1.0	<200	0.1	<200	
C10	C10-7	0.00～0.05 0.05～0.50	<0.0003	<3	<0.01	<10	<0.1	<5	<0.0005	<1.5	<0.0005	<0.001	77	0.005	<10	0.58	<200	0.1	<200	
S15	S15-4	0.00～0.05 0.05～0.50	<0.0003	<3	<0.01	<10	<0.1	<5	<0.0005	<1.5	<0.0005	<0.001	10	0.002	<10	0.17	<200	<0.1	<200	
S16	S16-5、S16-6	0.00～0.05 0.05～0.50	<0.0003	<3	<0.01	<10	<0.1	<5	<0.0005	<1.5	<0.0005			0.004	<10	0.23	<200	<0.1	<200	
	S16-5	0.00～0.05 0.05～0.50										0.004	16							
	S16-6	0.00～0.05 0.05～0.50										0.002	11							
S20	S20-1、S20-2、 S20-3	0.00～0.05 0.05～0.50	<0.0003	<3	<0.01	<10	<0.1	<5	<0.0005	<1.5	<0.0005	0.002	13	0.005	<10	0.65	<200	<0.1	<200	
S21	S21-1、S21-2、 S21-3	0.00～0.05 0.05～0.50	<0.0003	<3	<0.01	<10	<0.1	<5	<0.0005	<1.5	<0.0005	0.002	31	0.010	<10	0.68	<200	<0.1	<200	
AD50	AD50-1、AD50-4	0.00～0.05 0.05～0.50	<0.0003	<3	<0.01	<10	<0.1	<5	<0.0005	<1.5	<0.0005	<0.001	26	0.001	<10	0.33	<200	0.4	<200	
AD51	AD51-2、AD51-3、 AD51-5、AD51-6	0.00～0.05 0.05～0.50	<0.0003	<3	<0.01	<10	<0.1	<5	<0.0005	<1.5	<0.0005	<0.001	12	0.001	<10	0.32	220	0.6	<200	
基準 定量下限値			0.003以下	45以下	0.05以下	250以下	検出されないうこと		50以下	0.0005以下	15以下	検出されないうこと		0.01以下	150以下	0.8以下	4000以下	1以下	4000以下	
			0.0003	3	0.01	10	0.1	5	0.0005	1.0	0.0005	0.001	10	0.001	10	0.08	200	0.1	200	

各区画の汚染状態を示す一覧表(1)

30m格子	単位区画	面積 (㎡)	区画統合 の有無	基準不適合 面積(㎡)	基準不適合物質及び項目		
					溶出量基準不適合	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合
A8	A8- 4	100.00	無				
	A9- 1	100.00	無				
A9	A9- 2	100.00	無				
	A9- 4	100.00	無				
	A9- 5	100.00	無				
	A9- 6	100.00	無				
	A9- 7	100.00	無				
	A10- 1	100.00	無				
A10	A10- 2	100.00	無				
	A10- 3	100.00	無				
	A10- 4	100.00	無				
	A10- 5	100.00	無				
	A10- 6	100.00	無				
	A11- 1	100.00	無				
A11	A11- 2	100.00	無				
	A11- 3	100.00	無				
A12	A12- 1	100.00	無				
	A12- 2	100.00	無				
	A12- 3	100.00	無				
A13	A13- 1	100.00	無				
	A13- 2	100.00	無				
	A13- 3	100.00	無				
A14	A14- 2	100.00	無				
	A14- 3	100.00	無				
	A14- 5	100.00	無				
	A14- 6	100.00	無				
	A14- 8	100.00	無				
	A14- 9	100.00	無				
B8	B10- 4	100.00	無	100.00		ふっ素及びその化合物	
	B10- 5	100.00	無	100.00		ふっ素及びその化合物	
B9	B9- 1	100.00	無				
	B9- 2	100.00	無				
	B9- 4	100.00	無				
	B9- 5	100.00	無				
	B9- 7	100.00	無				
	B9- 8	100.00	無				
B10	B10- 1	100.00	無	100.00	ふっ素及びその化合物		
	B10- 2	100.00	無				
	B10- 3	100.00	無				
	B10- 4	100.00	無				
	B10- 5	100.00	無				
	B10- 6	100.00	無				
	B10- 7	100.00	無				
	B10- 8	100.00	無				
	B10- 9	100.00	無				
	B11- 7	100.00	無				
B11	B11- 8	100.00	無				
	B11- 9	100.00	無				
B12	B12- 3	100.00	無				
	B12- 6	100.00	無				
	B12- 9	100.00	無				
B14	B14- 2	100.00	無	100.00			鉛及びその化合物
	B14- 5	100.00	無	100.00			鉛及びその化合物
	B14- 8	100.00	無	100.00			鉛及びその化合物
C9	C9- 4	100.00	無	100.00		六価クロム化合物	
	C9- 5	100.00	無	100.00		六価クロム化合物	
	C9- 7	100.00	無	100.00		六価クロム化合物	
	C9- 8	100.00	無	100.00		六価クロム化合物	
C10	C10- 5	100.00	無				
	C10- 6	100.00	無				
	C10- 7	100.00	無				
	C10- 8	100.00	無				
	C10- 9	100.00	無				
C12	C12- 7	100.00	無				
	C12- 8	100.00	無				
	C12- 9	100.00	無				
C13	C13- 3	100.00	無				
	C13- 6	100.00	無				
	C13- 9	100.00	無				
C14	C14- 2	100.00	無				
	C14- 5	100.00	無				
	C14- 8	100.00	無				
D13	D13- 1	100.00	無				
	D13- 2	100.00	無				
	D13- 3	100.00	無				
	D13- 4	100.00	無				
	D13- 5	100.00	無				
	D13- 6	100.00	無				
	D13- 7	100.00	無				
	D13- 8	100.00	無				
	D13- 9	100.00	無				
面積① (㎡)		8100.00					
基準不適合面積① (㎡)				1000.00			

各区画の汚染状態を示す一覧表(2)

30m格子	単位区画	面積 (㎡)	区画統合 の有無	基準不適合 面積(㎡)	基準不適合物質及び項目		
					溶出量基準不適合	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合
D14	D14- 1	100.00	無				
	D14- 2	100.00	無				
	D14- 3	100.00	無				
	D14- 4	100.00	無				
	D14- 5	100.00	無				
	D14- 6	100.00	無				
	D14- 7	100.00	無				
	D14- 8	100.00	無				
	D14- 9	100.00	無				
D15	D15- 1	100.00	無				
	D15- 2	100.00	無				
	D15- 3	100.00	無				
	D15- 4	100.00	無				
	D15- 5	100.00	無				
	D15- 6	100.00	無				
	D15- 8	100.00	無				
	D15- 9	100.00	無				
D16	D16- 1	100.00	無				
	D16- 2	100.00	無				
	D16- 3	100.00	無				
	D16- 4	100.00	無				
	D16- 5	100.00	無				
	D16- 6	100.00	無				
D17	D17- 3	100.00	無				
	D17- 6	100.00	無				
E13	E13- 3	100.00	無				
	E13- 6	100.00	無				
	E13- 9	100.00	無				
E15	E15- 1	100.00	無				
	E15- 4	100.00	無				
	E15- 7	100.00	無				
E16	E16- 1	100.00	無				
	E16- 2	100.00	無				
	E16- 3	100.00	無				
	E16- 4	100.00	無				
	E16- 5	100.00	無				
	E16- 6	100.00	無				
	E16- 7	100.00	無				
	E16- 8	100.00	無				
	E16- 9	100.00	無				
E17	E17- 3	100.00	無				
	E17- 6	100.00	無				
	E17- 9	100.00	無				
F13	F13- 4	100.00	無				
	F13- 5	100.00	無				
	F13- 6	100.00	無				
	F13- 7	100.00	無				
	F13- 8	100.00	無				
F14	F14- 4	100.00	無				
	F14- 5	100.00	無				
	F14- 6	100.00	無				
	F14- 7	100.00	無				
	F14- 8	100.00	無				
F15	F15- 4	100.00	無				
	F15- 5	100.00	無				
	F15- 6	100.00	無				
	F15- 7	100.00	無				
	F15- 8	100.00	無				
F16	F16- 1	100.00	無				
	F16- 2	100.00	無				
	F16- 4	100.00	無				
	F16- 5	100.00	無				
	F16- 6	100.00	無				
	F16- 7	100.00	無				
	F16- 8	100.00	無				
F17	F17- 9	100.00	無				
	F17- 9	100.00	無				
F27	F27- 1	100.00	無				
	F27- 4	100.00	無				
	F27- 7	100.00	無				
F28	F28- 3	100.00	無				
	F28- 6	100.00	無				
	F28- 9	100.00	無				
G9	G9- 1	100.00	無				
G10	G10- 3	100.00	無				
G16	G16- 7	100.00	無				
	G16- 8	100.00	無				
G25	G25- 1	100.00	無				
G37	G37- 3	100.00	無	100.00		ベンゼン	
G42	G42- 2	100.00	無	100.00		ベンゼン	
H9	H9- 1	100.00	無				
	H9- 4	100.00	無				
	H9- 7	100.00	無				

面積② (㎡)	8600.00
基準不適合面積② (㎡)	200.00

各区画の汚染状態を示す一覧表(3)

30m格子	単位区画	面積 (㎡)	区画統合 の有無	基準不適合 面積(㎡)	基準不適合物質及び項目		
					溶出量基準不適合	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合
H10	H10- 3	100.00	無				
	H10- 6	100.00	無	100.00	ふっ素及びその化合物		
	H10- 9	100.00	無	100.00		ベンゼン	
H25	H25- 1	100.00	無				
	H25- 4	100.00	無				
	H25- 7	100.00	無				
H37	H37- 3	100.00	無	100.00		ベンゼン	
	H37- 6	100.00	無	100.00		ベンゼン	
	H37- 9	100.00	無	100.00		ベンゼン	
H42	H42- 2	100.00	無	100.00		ベンゼン	
	H42- 5	100.00	無	100.00		ベンゼン	
	H42- 8	100.00	無	100.00		ベンゼン	
I9	I9- 4	100.00	無				
	I9- 7	100.00	無				
I10	I10- 3	100.00	無				
	I10- 6	100.00	無	100.00	六価クロム化合物		
	I10- 9	100.00	無				
I25	I25- 1	100.00	無				
	I25- 4	100.00	無				
	I25- 7	100.00	無				
I36	I36- 1	100.00	無	100.00		ベンゼン	ふっ素及びその化合物
I37	I37- 3	100.00	無	100.00		ベンゼン	
	I37- 6	100.00	無	100.00		ベンゼン	
	I37- 9	100.00	無	100.00		ベンゼン	
I40	I40- 4	100.00	無	100.00		ベンゼン	鉛及びその化合物
	I40- 5	100.00	無	100.00		ベンゼン	鉛及びその化合物
I41	I41- 4	100.00	無	100.00	鉛及びその化合物	ベンゼン	鉛及びその化合物
	I41- 5	100.00	無	100.00		ベンゼン	
	I41- 6	100.00	無	100.00		ベンゼン	
I42	I42- 5	100.00	無	100.00		ベンゼン	
	I42- 6	100.00	無	100.00		ベンゼン	鉛及びその化合物
	I42- 8	100.00	無	100.00		ベンゼン	鉛及びその化合物
J10	J10- 1	100.00	無				
	J10- 2	100.00	無				
	J10- 3	100.00	無				
	J10- 4	100.00	無				
	J10- 5	100.00	無				
	J10- 6	100.00	無				
	J10- 8	100.00	無				
	J10- 9	100.00	無				
J11	J11- 1	100.00	無				
	J11- 2	100.00	無	100.00	六価クロム化合物		
	J11- 3	100.00	無	100.00	六価クロム化合物		
	J11- 4	100.00	無				
	J11- 5	100.00	無				
	J11- 6	100.00	無				
J12	J12- 3	100.00	無				
	J12- 6	100.00	無				
J25	J25- 1	100.00	無				
	J25- 2	100.00	無				
	J25- 3	100.00	無				
	J25- 4	100.00	無				
	J25- 7	100.00	無				
J36	J36- 1	100.00	無	100.00		ベンゼン	
	J36- 4	100.00	無	100.00		ベンゼン	
	J36- 7	100.00	無	100.00		ベンゼン	
J37	J37- 3	100.00	無	100.00		ベンゼン	
	J37- 6	100.00	無	100.00		ベンゼン	
	J37- 9	100.00	無	100.00		ベンゼン	
K10	K10- 3	100.00	無				
	K10- 6	100.00	無				
	K10- 7	100.00	無	100.00	六価クロム化合物		
	K10- 8	100.00	無				
	K10- 9	100.00	無				
K11	K11- 7	100.00	無				
	K11- 8	100.00	無				
	K11- 9	100.00	無				
K12	K12- 9	100.00	無				
K24	K24- 1	100.00	無				
	K24- 4	100.00	無				
	K24- 7	100.00	無				
K25	K25- 6	100.00	無				
	K25- 7	100.00	無				
	K25- 8	100.00	無				
	K25- 9	100.00	無				
K36	K36- 1	100.00	無	100.00		ベンゼン	
	K36- 4	100.00	無	100.00		ベンゼン	
	K36- 7	100.00	無	100.00	砒素及びその化合物	ベンゼン	
K37	K37- 3	100.00	無	100.00		ベンゼン	
	K37- 6	100.00	無	100.00		ベンゼン	
	K37- 9	100.00	無	100.00		ベンゼン	
L10	L10- 9	100.00	無				
L24	L24- 1	100.00	無				
	L24- 4	100.00	無				

	L24-	7	100.00	無			
面積③ (㎡)			8500.00				
基準不適合面積③ (㎡)					3600.00		

各区画の汚染状態を示す一覧表(4)

30m 格子	単位区画	面積 (㎡)	区画統合 の有無	基準不適合 面積(㎡)	溶出量基準不適合	基準不適合物質及び項目	含有量基準不適合
L36	L36- 1	100.00	無	100.00		ベンゼン	
	L36- 4	100.00	無	100.00		ベンゼン	
	L36- 7	100.00	無	100.00		ベンゼン	
L37	L37- 3	100.00	無	100.00		ベンゼン	
	L37- 6	100.00	無	100.00		ベンゼン	
	L37- 9	100.00	無	100.00		ベンゼン	
M10	M10- 2	100.00	無				
	M10- 3	100.00	無				
M24	M24- 4	100.00	無				
	M24- 7	100.00	無				
M25	M25- 4	100.00	無	100.00		ベンゼン	
	M25- 5	100.00	無	100.00		ベンゼン	
	M25- 6	100.00	無	100.00		ベンゼン	
M26	M26- 4	100.00	無	100.00		ベンゼン	
	M26- 5	100.00	無	100.00		ベンゼン	
	M26- 6	100.00	無	100.00		ベンゼン	
M27	M27- 4	100.00	無	100.00		ベンゼン	
	M27- 5	100.00	無	100.00		ベンゼン	
	M27- 6	100.00	無	100.00		ベンゼン	
M28	M28- 6	100.00	無	100.00		ベンゼン	
	M28- 9	100.00	無	100.00		ベンゼン	
M36	M36- 1	100.00	無	100.00		ベンゼン	
	M36- 4	100.00	無	100.00	砒素及びその化合物	ベンゼン	
	M36- 7	100.00	無	100.00		ベンゼン	
M37	M37- 3	100.00	無	100.00		ベンゼン	ふっ素及びその化合物
	M37- 6	100.00	無	100.00		ベンゼン	ふっ素及びその化合物
	M37- 9	100.00	無	100.00		ベンゼン	ふっ素及びその化合物
N10	N10- 8	100.00	無				
	N10- 9	100.00	無				
N14	N14- 2	100.00	無	100.00		ベンゼン	
	N14- 5	100.00	無	100.00		ベンゼン	
	N14- 6	100.00	無	100.00		ベンゼン	
N19	N19- 1	100.00	無	100.00	砒素及びその化合物		
	N19- 2	100.00	無				
	N19- 4	100.00	無	100.00	砒素及びその化合物		
	N19- 5	100.00	無				
	N19- 7	100.00	無				
	N19- 8	100.00	無				
N20	N20- 9	100.00	無				
	N36- 1	100.00	無	100.00		ベンゼン	
N36	N36- 4	100.00	無	100.00		ベンゼン	
	N36- 7	100.00	無	100.00		ベンゼン	
N37	N37- 3	100.00	無	100.00		ベンゼン	
	N37- 6	100.00	無	100.00		ベンゼン	
	N37- 9	100.00	無	100.00		ベンゼン	
O14	O14- 1	100.00	無	100.00		ベンゼン	
	O14- 2	100.00	無	100.00		ベンゼン	
	O14- 4	100.00	無	100.00		ベンゼン	
	O14- 5	100.00	無	100.00		ベンゼン	
O15	O14- 8	100.00	無	100.00		ベンゼン	
	O15- 1	100.00	無	100.00		ベンゼン	
	O15- 2	100.00	無	100.00		ベンゼン	
	O15- 3	100.00	無	100.00		ベンゼン	
	O15- 4	100.00	無	100.00		ベンゼン	
	O15- 5	100.00	無	100.00		ベンゼン	
O16	O15- 6	100.00	無	100.00		ベンゼン	
	O16- 3	100.00	無	100.00		ベンゼン	
O19	O16- 6	100.00	無	100.00		ベンゼン	
	O19- 1	100.00	無	100.00	砒素及びその化合物		
	O19- 2	100.00	無				
	O19- 4	100.00	無	100.00	砒素及びその化合物		
	O19- 5	100.00	無				
	O19- 7	100.00	無	100.00	砒素及びその化合物		
O36	O19- 8	100.00	無				
	O36- 1	100.00	無	100.00	砒素及びその化合物、 ふっ素及びその化合物	ベンゼン	
	O36- 4	100.00	無	100.00		ベンゼン	
O37	O36- 7	100.00	無	100.00	鉛及びその化合物、 砒素及びその化合物、 ふっ素及びその化合物	ベンゼン	
	O37- 3	100.00	無	100.00		ベンゼン	
	O37- 6	100.00	無	100.00		ベンゼン	
P19	O37- 9	100.00	無	100.00	鉛及びその化合物	ベンゼン	鉛及びその化合物
	P19- 1	100.00	無	100.00	砒素及びその化合物		
	P19- 2	100.00	無				
	P19- 4	100.00	無	100.00	砒素及びその化合物		
	P19- 5	100.00	無				
	P19- 7	100.00	無				
P23	P19- 8	100.00	無				
	P23- 1	100.00	無				
P24	P23- 2	100.00	無				
	P24- 3	100.00	無				

1-2-1	P24-	5	100.00	無			
	P24-	8	100.00	無			
面積④ (㎡)			8100.00				
基準不適合面積④ (㎡)					5800.00		

各区画の汚染状態を示す一覧表(5)

30m 格子	単位区画	面積 (㎡)	区画統合 の有無	基準不適合 面積(㎡)	基準不適合物質及び項目		
					溶出量基準不適合	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合
P36	P36- 1	100.00	無	100.00	砒素及びその化合物、 ふっ素及びその化合物	ベンゼン	
	P36- 4	100.00	無	100.00		ベンゼン	
	P36- 7	100.00	無	100.00	ふっ素及びその化合物	ベンゼン	
P37	P37- 3	100.00	無	100.00		ベンゼン	
	P37- 6	100.00	無	100.00		ベンゼン	
	P37- 9	100.00	無	100.00		ベンゼン	
Q14	Q14- 1	100.00	無				
Q15	Q15- 1	100.00	無				
	Q15- 2	100.00	無				
	Q15- 3	100.00	無				
Q16	Q16- 1	100.00	無	100.00			砒素及びその化合物
	Q16- 2	100.00	無	100.00			砒素及びその化合物
	Q16- 3	100.00	無	100.00			砒素及びその化合物
Q17	Q17- 1	100.00	無	100.00		ベンゼン	
	Q17- 2	100.00	無	100.00		ベンゼン	
	Q17- 3	100.00	無	100.00		ベンゼン	
Q18	Q18- 1	100.00	無				
	Q18- 2	100.00	無				
	Q18- 3	100.00	無				
Q19	Q19- 1	100.00	無	100.00			砒素及びその化合物
	Q19- 2	100.00	無	100.00			砒素及びその化合物
	Q19- 3	100.00	無	100.00			砒素及びその化合物
	Q19- 4	100.00	無				
	Q19- 5	100.00	無				
	Q19- 7	100.00	無				
Q20	Q20- 8	100.00	無				
	Q20- 8	100.00	無				
Q23	Q23- 1	100.00	無				
	Q23- 4	100.00	無				
	Q23- 7	100.00	無				
Q24	Q24- 3	100.00	無				
	Q24- 6	100.00	無				
	Q24- 8	100.00	無				
	Q24- 9	100.00	無				
Q36	Q36- 1	100.00	無	100.00	砒素及びその化合物	ベンゼン	
	Q36- 4	100.00	無	100.00		ベンゼン	
	Q36- 7	100.00	無	100.00		ベンゼン	
Q37	Q37- 3	100.00	無	100.00		ベンゼン	
	Q37- 6	100.00	無	100.00		ベンゼン	
	Q37- 9	100.00	無	100.00		ベンゼン	
R14	R14- 1	100.00	無				
	R14- 4	100.00	無				
	R14- 7	100.00	無				
R15	R15- 1	100.00	無				
	R15- 2	100.00	無				
	R15- 3	100.00	無				
	R15- 4	100.00	無				
	R15- 5	100.00	無				
	R15- 6	100.00	無				
	R15- 7	100.00	無				
	R15- 8	100.00	無				
R16	R15- 9	100.00	無	100.00			鉛及びその化合物
	R16- 1	100.00	無				
	R16- 2	100.00	無				
	R16- 3	100.00	無				
	R16- 4	100.00	無				
	R16- 5	100.00	無				
	R16- 6	100.00	無				
	R16- 7	100.00	無				
R17	R16- 8	100.00	無				
	R16- 9	100.00	無				
	R17- 1	100.00	無				
	R17- 2	100.00	無				
	R17- 3	100.00	無				
	R17- 4	100.00	無				
	R17- 5	100.00	無				
	R17- 6	100.00	無				
R18	R17- 7	100.00	無				
	R17- 8	100.00	無				
	R17- 9	100.00	無				
	R18- 3	100.00	無	100.00		ベンゼン	
	R18- 4	100.00	無	100.00		ベンゼン	
	R18- 5	100.00	無	100.00		ベンゼン	
	R18- 6	100.00	無				
	R18- 7	100.00	無				
R19	R18- 8	100.00	無	100.00		ベンゼン	
	R18- 9	100.00	無				
	R19- 1	100.00	無				

R19	R19- 4	100.00	無	100.00		ベンゼン	
	R19- 5	100.00	無				
	R19- 6	100.00	無				
	R19- 7	100.00	無				
	R19- 8	100.00	無				
	R19- 9	100.00	無				
面積⑤ (㎡)		8500.00					
基準不適合面積⑤ (㎡)				2700.00			

各区画の汚染状態を示す一覧表(6)

30m 格子	単位区画	面積 (㎡)	区画統合 の有無	基準不適合 面積(㎡)	基準不適合物質及び項目		
					溶出量基準不適合	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合
R20	R20- 1	100.00	無				
	R20- 2	100.00	無				
	R20- 3	100.00	無				
	R20- 4	100.00	無				
	R20- 5	100.00	無				
	R20- 6	100.00	無				
	R20- 7	100.00	無				
	R20- 8	100.00	無				
R21	R21- 2	100.00	無				
	R21- 3	100.00	無				
	R21- 5	100.00	無				
	R21- 6	100.00	無				
	R21- 7	100.00	無	100.00		ベンゼン	
	R21- 8	100.00	無				
	R21- 9	100.00	無	100.00	鉛及びその化合物		
R22	R22- 7	100.00	無				
	R22- 8	100.00	無	100.00		ベンゼン	
	R22- 9	100.00	無	100.00		ベンゼン	
R23	R23- 7	100.00	無				
	R23- 8	100.00	無				
	R23- 9	100.00	無				
R24	R24- 9	100.00	無				
R36	R36- 1	100.00	無	100.00		ベンゼン	
	R36- 4	100.00	無	100.00		ベンゼン	
	R36- 7	100.00	無	100.00		ベンゼン	
S14	S14- 4	100.00	無				
	S14- 7	100.00	無				
	S15- 4	100.00	無				
S15	S15- 5	100.00	無				
	S15- 6	100.00	無				
	S15- 7	100.00	無				
	S15- 8	100.00	無				
	S15- 9	100.00	無				
	S16- 4	100.00	無				
S16	S16- 5	100.00	無				
	S16- 6	100.00	無				
	S16- 7	100.00	無				
	S16- 8	100.00	無				
	S16- 9	100.00	無				
	S17- 4	100.00	無	100.00		ベンゼン	
S17	S17- 5	100.00	無				
	S17- 6	100.00	無				
	S17- 7	100.00	無	100.00		ベンゼン	
	S17- 8	100.00	無				
	S17- 9	100.00	無				
	S18- 6	100.00	無	100.00		ベンゼン	
S18	S18- 9	100.00	無	100.00		ベンゼン	
	S19- 7	100.00	無				
S20	S20- 1	100.00	無	100.00		ベンゼン	
	S20- 2	100.00	無	100.00		ベンゼン	
	S20- 3	100.00	無				
	S20- 4	100.00	無				
	S20- 5	100.00	無				
	S20- 6	100.00	無				
	S20- 7	100.00	無				
	S20- 8	100.00	無				
	S20- 9	100.00	無				
S21	S21- 1	100.00	無	100.00		ベンゼン	
	S21- 2	100.00	無	100.00		ベンゼン	
	S21- 3	100.00	無	100.00		ベンゼン	
	S21- 4	100.00	無				
	S21- 5	100.00	無				
	S21- 6	100.00	無				
	S21- 7	100.00	無				
	S21- 8	100.00	無				
	S21- 9	100.00	無				
S35	S35- 4	100.00	無				
	S35- 5	100.00	無				
	S35- 7	100.00	無				
	S35- 8	100.00	無				
S36	S36- 4	100.00	無	100.00		ベンゼン	
	S36- 5	100.00	無				
	S36- 6	100.00	無				
	S36- 7	100.00	無	100.00	砒素及びその化合物	ベンゼン	
	S36- 8	100.00	無				
	S36- 9	100.00	無				
	T37- 3	100.00	無	100.00		ベンゼン	

T37	T37-	6	100.00	無	100.00	ベンゼン	
	T37-	9	100.00	無	100.00	ベンゼン	
U37	U37-	3	100.00	無	100.00	ベンゼン	
	U37-	6	100.00	無	100.00	ベンゼン	
	U37-	9	100.00	無	100.00	ベンゼン	
V37	V37-	3	100.00	無	100.00	ベンゼン	
	V37-	6	100.00	無	100.00	ベンゼン	
	V37-	9	100.00	無	100.00	ベンゼン	
面積⑥ (㎡)			8600.00				
基準不適合面積⑥ (㎡)					2700.00		

各区画の汚染状態を示す一覧表(7)

30m 格子	単位区画	面積 (㎡)	区画統合 の有無	基準不適合 面積(㎡)	基準不適合物質及び項目		
					溶出量基準不適合	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合
W37	W37-	3	無	100.00		ベンゼン	
	W37-	6	無	100.00		ベンゼン	
	W37-	9	無	100.00		ベンゼン	
X37	X37-	2	無	100.00		ベンゼン	
	X37-	3	無	100.00		ベンゼン	
	X37-	6	無	100.00		ベンゼン	
	X37-	9	無	100.00		ベンゼン	
X39	X39-	1	無	100.00		ベンゼン	
X40	X40-	3	無	100.00		ベンゼン	
Y40	Y40-	4	無	100.00		ベンゼン	鉛及びその化合物
	Y40-	5	無	100.00		ベンゼン	鉛及びその化合物
	Y40-	6	無	100.00		ベンゼン	
	Y40-	9	無	100.00		ベンゼン	
Y41	Y41-	4	無	100.00		ベンゼン	鉛及びその化合物
	Y41-	5	無	100.00		ベンゼン	鉛及びその化合物
	Y41-	6	無	100.00		ベンゼン	鉛及びその化合物
Y42	Y42-	2	無	100.00		ベンゼン	
	Y42-	3	無	100.00		ベンゼン	
	Y42-	5	無	100.00		ベンゼン	鉛及びその化合物
	Y42-	6	無	100.00		ベンゼン	鉛及びその化合物
AC54	AC54-	3	無				
	AC54-	5	無				
	AC54-	6	無				
	AC54-	8	無				
	AC54-	9	無				
AD42	AD42-	4	無	100.00		ベンゼン	
AD43	AD43-	4	無	100.00		ベンゼン	
	AD43-	5	無	100.00		ベンゼン	
	AD43-	6	無	100.00		ベンゼン	
AD44	AD44-	4	無	100.00		ベンゼン	
	AD44-	5	無	100.00		ベンゼン	
	AD44-	6	無	100.00		ベンゼン	
AD45	AD45-	4	無	100.00		ベンゼン	
	AD45-	5	無	100.00		ベンゼン	
	AD45-	6	無	100.00		ベンゼン	
AD46	AD46-	1	無	100.00		ベンゼン	
	AD46-	4	無	100.00		ベンゼン	
	AD46-	5	無	100.00		ベンゼン	
	AD46-	6	無	100.00		ベンゼン	
AD47	AD47-	2	無				
	AD47-	3	無				
	AD47-	5	無				
	AD47-	6	無				
AD50	AD50-	1	無				
	AD50-	4	無				
AD51	AD51-	2	無				
	AD51-	3	無				
	AD51-	5	無				
	AD51-	6	無				
AD54	AD54-	3	無				
	AD54-	6	無				
	AD54-	9	無				
AE46	AE46-	7	無	100.00		ベンゼン	
AE47	AE47-	2	無	100.00		ベンゼン	
	AE47-	5	無	100.00		ベンゼン	
	AE47-	8	無	100.00		ベンゼン	
	AE47-	9	無	100.00		ベンゼン	
AE48	AE48-	1	無	100.00		ベンゼン(みなし指定)	
	AE48-	4	無	100.00		ベンゼン(みなし指定)	
	AE48-	7	無	100.00		ベンゼン(みなし指定)	
AE49	AE49-	1	無	100.00		ベンゼン(みなし指定)	
	AE49-	2	無	100.00		ベンゼン(みなし指定)	
	AE49-	3	無	100.00		ベンゼン(みなし指定)	
	AE49-	4	無	100.00		ベンゼン(みなし指定)	
	AE49-	5	無	100.00		ベンゼン(みなし指定)	
	AE49-	6	無	100.00		ベンゼン(みなし指定)	
	AE49-	7	無	100.00		ベンゼン(みなし指定)	
	AE49-	8	無	100.00		ベンゼン(みなし指定)	
	AE49-	9	無	100.00		ベンゼン(みなし指定)	
AE50	AE50-	1	無	100.00		ベンゼン(みなし指定)	
	AE50-	2	無	100.00		ベンゼン(みなし指定)	
	AE50-	3	無	100.00		ベンゼン(みなし指定)	
	AE50-	4	無	100.00		ベンゼン(みなし指定)	
	AE50-	5	無	100.00		ベンゼン(みなし指定)	
	AE50-	6	無	100.00		ベンゼン(みなし指定)	

	AE50-	8	100.00	無	100.00		ベンゼン(みなし指定)	
	AE50-	9	100.00	無	100.00		ベンゼン(みなし指定)	
AE51	AE51-	1	100.00	無				
	AE51-	2	100.00	無	100.00		ベンゼン(みなし指定)	
	AE51-	3	100.00	無	100.00		ベンゼン(みなし指定)	
	AE51-	4	100.00	無				
	AE51-	5	100.00	無	100.00		ベンゼン(みなし指定)	
	AE51-	6	100.00	無	100.00		ベンゼン(みなし指定)	
	AE51-	7	100.00	無				
	AE51-	8	100.00	無	100.00		ベンゼン(みなし指定)	
	AE51-	9	100.00	無	100.00		ベンゼン(みなし指定)	
面積⑦ (㎡)			8700.00					
基準不適合面積⑦ (㎡)					6600.00			

各区画の汚染状態を示す一覧表(8)

30m 格子	単位区画	面積 (㎡)	区画統合 の有無	基準不適合 面積(㎡)	基準不適合物質及び項目		
					溶出量基準不適合	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合
AE52	AE52-	1	100.00	無			
	AE52-	2	100.00	無			
	AE52-	3	100.00	無			
	AE52-	4	100.00	無			
	AE52-	5	100.00	無			
	AE52-	6	100.00	無			
	AE52-	7	100.00	無			
	AE52-	8	100.00	無			
	AE52-	9	100.00	無			
AE53	AE53-	3	100.00	無			
	AE53-	6	100.00	無			
	AE53-	7	100.00	無			
	AE53-	8	100.00	無			
AE54	AE54-	9	100.00	無			
	AE54-	9	100.00	無			
AF47	AF47-	1	100.00	無	100.00	ベンゼン	
	AF47-	2	100.00	無	100.00	ベンゼン	
	AF47-	5	100.00	無	100.00	ベンゼン	
	AF47-	8	100.00	無	100.00	ベンゼン	
AF48	AF48-	1	100.00	無	100.00	ベンゼン(みなし指定)	
	AF48-	2	100.00	無	100.00	ベンゼン	
	AF48-	3	100.00	無	100.00	ベンゼン	
	AF48-	4	100.00	無	100.00	ベンゼン(みなし指定)	
AF49	AF48-	7	100.00	無	100.00	ベンゼン	
	AF49-	1	100.00	無	100.00	ベンゼン(みなし指定)	
	AF49-	2	100.00	無	100.00	ベンゼン	
	AF49-	3	100.00	無	100.00	ベンゼン	
	AF49-	4	100.00	無	100.00	ベンゼン(みなし指定)	
	AF49-	5	100.00	無	100.00	ベンゼン	
	AF49-	6	100.00	無	100.00	ベンゼン	
	AF49-	7	100.00	無	100.00	ベンゼン(みなし指定)	
	AF49-	8	100.00	無	100.00	ベンゼン	
AF50	AF49-	9	100.00	無	100.00	ベンゼン	
	AF50-	1	100.00	無	100.00	ベンゼン	
	AF50-	2	100.00	無	100.00	ベンゼン	
	AF50-	3	100.00	無	100.00	ベンゼン(みなし指定)	
	AF50-	4	100.00	無	100.00	ベンゼン	
	AF50-	5	100.00	無	100.00	ベンゼン	
	AF50-	6	100.00	無	100.00	ベンゼン(みなし指定)	
	AF50-	7	100.00	無	100.00	ベンゼン(みなし指定)	
	AF50-	8	100.00	無	100.00	ベンゼン(みなし指定)	
AF51	AF50-	9	100.00	無	100.00	ベンゼン(みなし指定)	
	AF51-	1	100.00	無			
	AF51-	2	100.00	無			
	AF51-	3	100.00	無			
	AF51-	4	100.00	無			
	AF51-	5	100.00	無			
	AF51-	6	100.00	無			
	AF51-	7	100.00	無			
	AF51-	8	100.00	無			
AF52	AF51-	9	100.00	無			
	AF52-	1	100.00	無			
	AF52-	2	100.00	無	100.00	ベンゼン(みなし指定)	
	AF52-	3	100.00	無	100.00	ベンゼン(みなし指定)	
	AF52-	4	100.00	無			
	AF52-	5	100.00	無	100.00	ベンゼン(みなし指定)	
	AF52-	6	100.00	無	100.00	ベンゼン(みなし指定)	
	AF52-	7	100.00	無			
	AF52-	8	100.00	無	100.00	ベンゼン(みなし指定)	
AF53	AF52-	9	100.00	無	100.00	ベンゼン(みなし指定)	
	AF53-	3	100.00	無			
	AF53-	6	100.00	無			
AG44	AF53-	9	100.00	無			
	AG44-	4	100.00	無	100.00	ベンゼン	鉛及びその化合物
	AG44-	5	100.00	無	100.00	ベンゼン	鉛及びその化合物
AG45	AG44-	6	95.72	無	95.72	ベンゼン	鉛及びその化合物
	AG45-	4	100.00	無	100.00	ベンゼン	鉛及びその化合物
	AG45-	5	100.00	無	100.00	ベンゼン	鉛及びその化合物
AG46	AG45-	6	100.00	無	100.00	ベンゼン	鉛及びその化合物
	AG46-	4	100.00	無	100.00	ベンゼン	
	AG46-	5	100.00	無	100.00	ベンゼン	
AG47	AG46-	6	100.00	無	100.00	ベンゼン	
	AG47-	4	100.00	無			
	AG47-	5	100.00	無			

AG47	AG47- 6	100.00	無				
	AG47- 7	100.00	無				
	AG47- 8	100.00	無				
AG48	AG48- 4	100.00	無	100.00		ベンゼン	
	AG48- 5	100.00	無	100.00		ベンゼン	
	AG48- 6	100.00	無	100.00		ベンゼン	
	AG48- 7	100.00	無	100.00		ベンゼン(みなし指定)	
	AG48- 8	100.00	無	100.00		ベンゼン(みなし指定)	
	AG48- 9	100.00	無	100.00		ベンゼン(みなし指定)	
面積⑧ (㎡)		8295.72					
基準不適合面積⑧ (㎡)				4795.72			

各区画の汚染状態を示す一覧表(9)

30m 格子	単位区画	面積 (㎡)	区画統合 の有無	基準不適合 面積(㎡)	基準不適合物質及び項目		
					溶出量基準不適合	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合
AG49	AG49- 4	100.00	無	100.00		ベンゼン	
	AG49- 5	100.00	無	100.00		ベンゼン	
	AG49- 6	100.00	無	100.00		ベンゼン	
	AG49- 7	100.00	無	100.00		ベンゼン(みなし指定)	
	AG49- 8	100.00	無	100.00		ベンゼン	
	AG49- 9	100.00	無	100.00		ベンゼン	
AG50	AG50- 4	100.00	無	100.00		ベンゼン	
	AG50- 5	100.00	無	100.00		ベンゼン	
	AG50- 6	100.00	無	100.00		ベンゼン	
	AG50- 7	100.00	無	100.00		ベンゼン(みなし指定)	
	AG50- 8	100.00	無	100.00		ベンゼン(みなし指定)	
	AG50- 9	100.00	無	100.00		ベンゼン(みなし指定)	
AG51	AG51- 7	100.00	無				
	AG51- 8	100.00	無	100.00		ベンゼン(みなし指定)	
	AG51- 9	100.00	無	100.00		ベンゼン(みなし指定)	
AG52	AG52- 7	100.00	無				
	AG52- 8	100.00	無				
	AG52- 9	100.00	無				
AG53	AG53- 9	100.00	無				
面積⑨ (㎡)		1900.00					
基準不適合面積⑨ (㎡)				1400.00			
合計面積(①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨)(㎡)		69,295.72					
基準不適合合計面積 (①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨)(㎡)				28795.72			