

形質変更時要届出区域台帳



堺市

整理番号	6-14	指定年月日・指定番号	令和6年10月25日 法指－83	所在地	堺市堺区匠町11番3、11番4及び12番2の各々の一部	
調製・訂正年月日	令和6年10月25日調製					
形質変更時要届出区域の概況	空地			面積	1,490.13㎡	
法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨				土地所有者の意向により、法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域である。		
最大形質変更深さより1メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった土壤汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨、当該試料採取等の対象としなかった深さの位置及び特定有害物質の種類						
土壤汚染のおそれの把握等、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壤汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該省略の理由						
汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該汚染の除去等の措置						
第58条第5項第10号から第13号までに該当する区域にあっては、その旨				規則第58条第5項第12号の規定に該当する埋立地管理区域である。		
形質変更時要届出区域内の土壤の汚染状態	報告受理年月日	指定に係る特定有害物質の種類		適合しない基準項目		指定調査機関の名称
	令和6年7月10日	ふっ素及びその化合物		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		中央開発株式会社
土地の形質の変更の実施状況	届出(着手)時期	完了時期	土地の形質の変更の種類	実施者	土壤搬出	汚染土壤の処理方法
					有・無	
					有・無	
					有・無	

備考1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 「形質変更時要届出区域内の土壤の汚染状態」については、土壤その他の試料の採取を行った日、当該試料の測定の結果等を記載した書類を添付すること。



形質変更時要届出区域

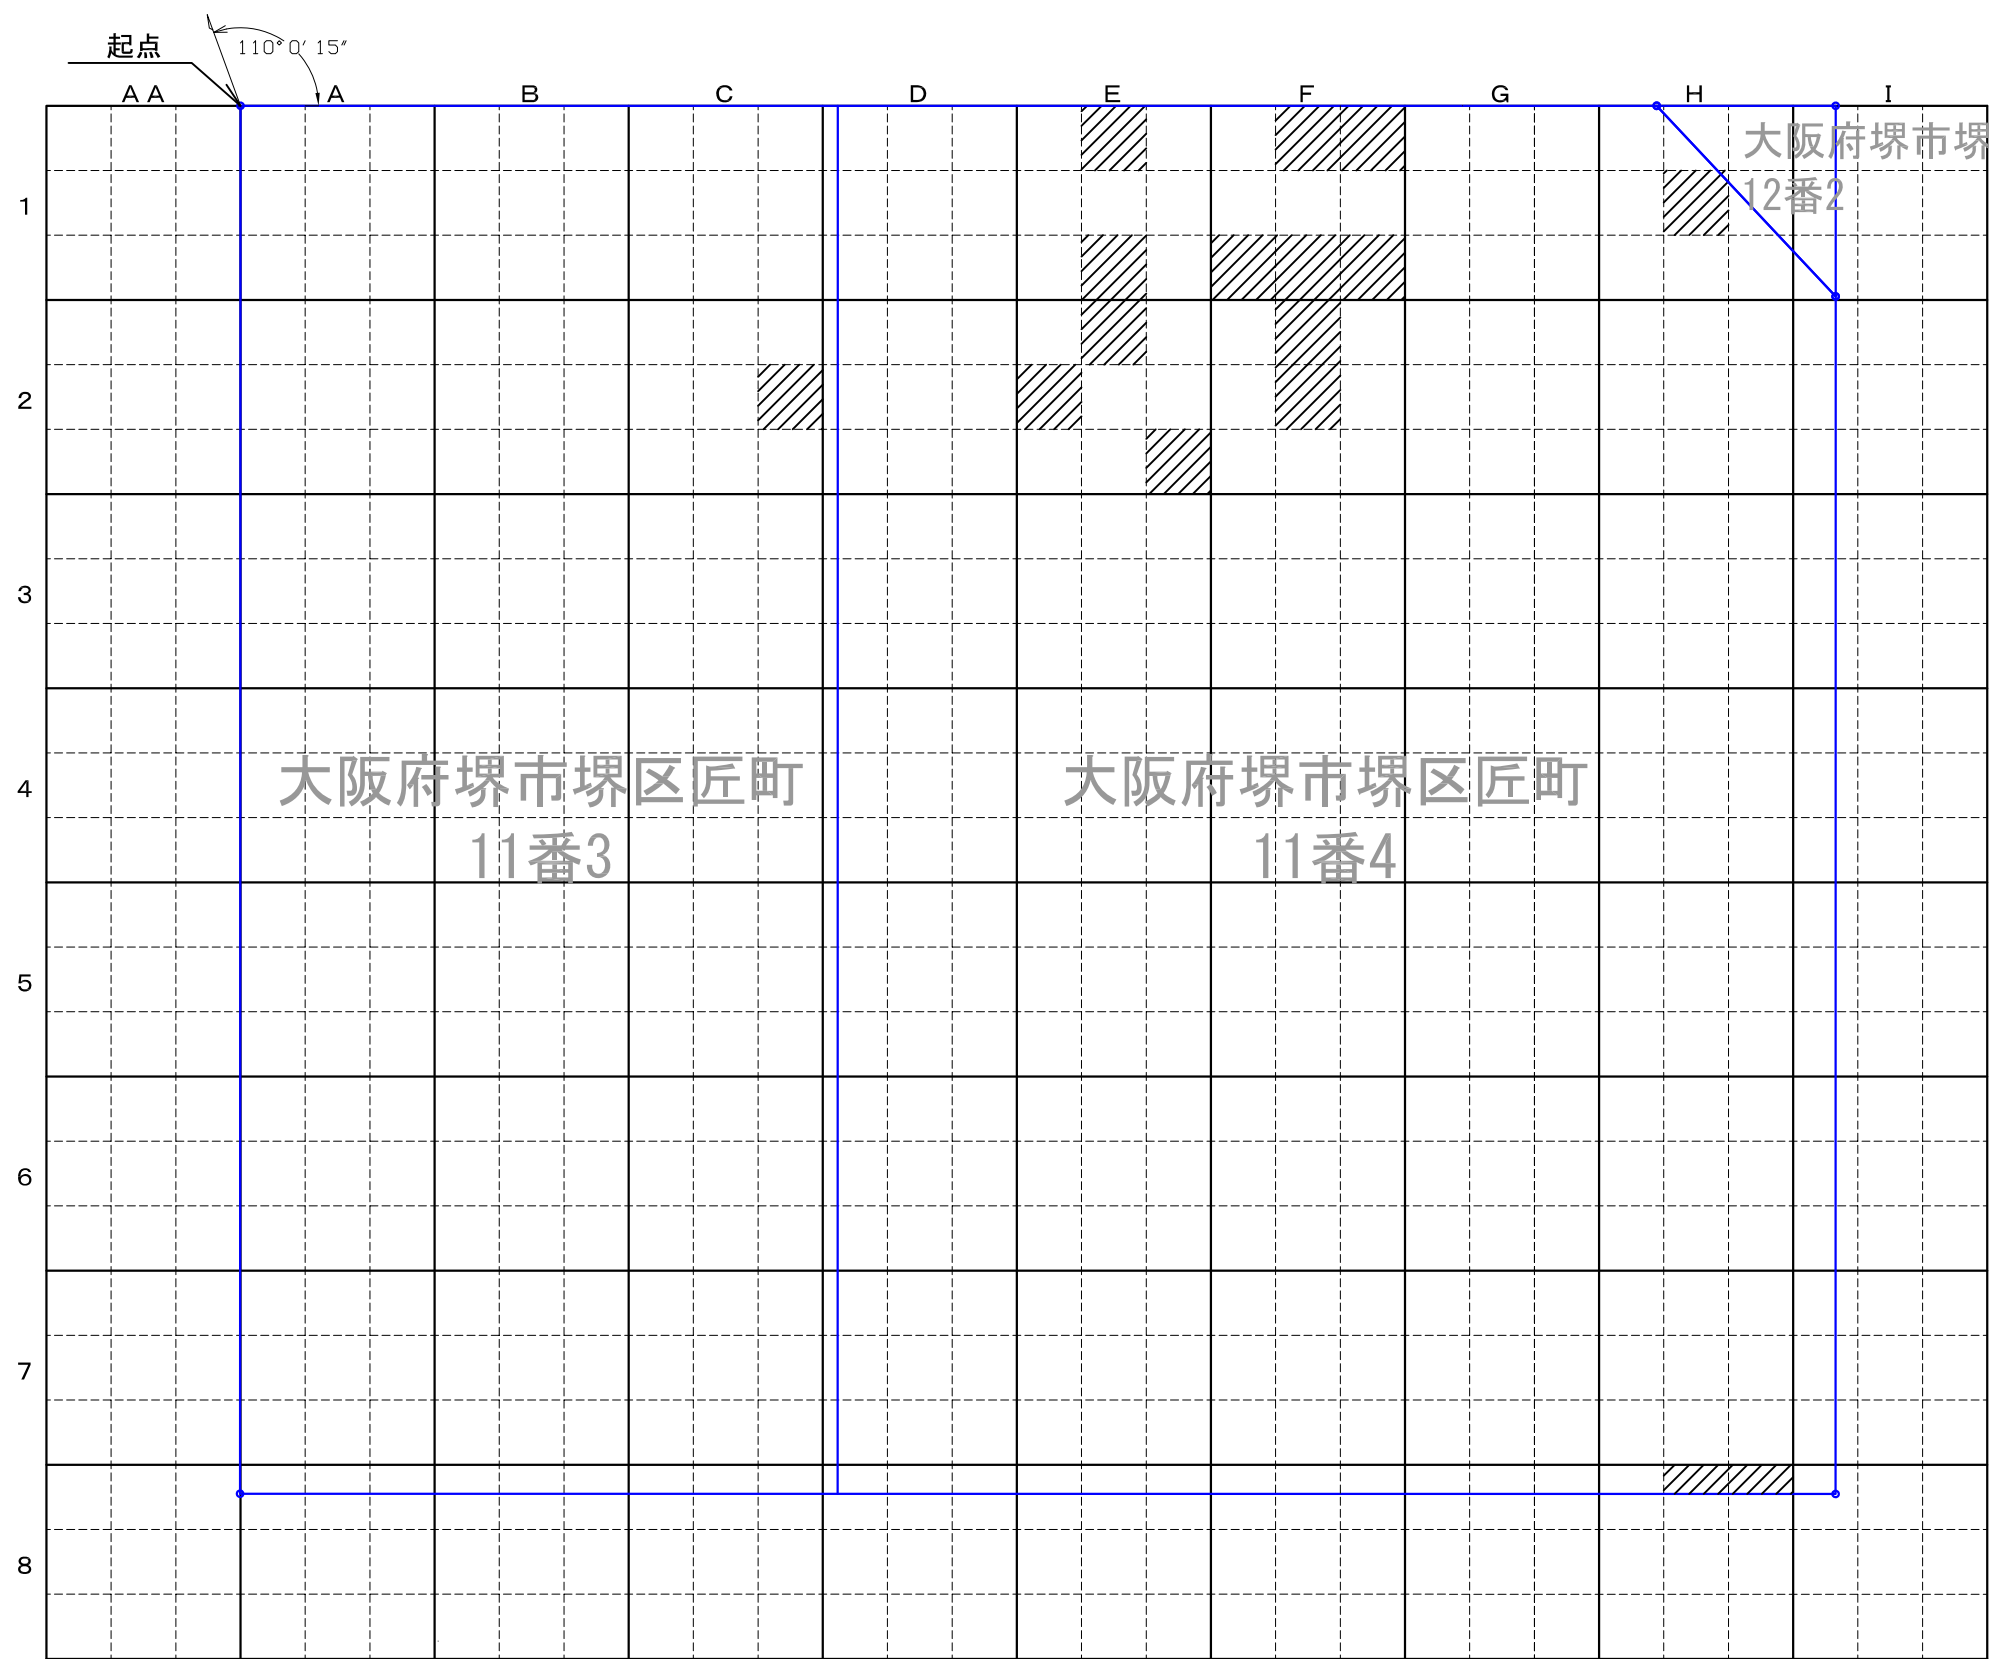

□ : 30m格子 □ : 単位区画

単位区画番号

		1	
	1	2	3
A1-5	4	5	6
	7	8	9



A

▨ : 形質変更時要届出区域

※起点 (X,Y)=(0,0):任意座標
起点の位置は、堺市堺区匠町11番3の北西端のMML10-1に該当する。
MML-10の座標は、(X,Y)=(-155,266.608,-51,647.536)〔世界測地系〕である。

0m 10m 20m 30m

区画統合図

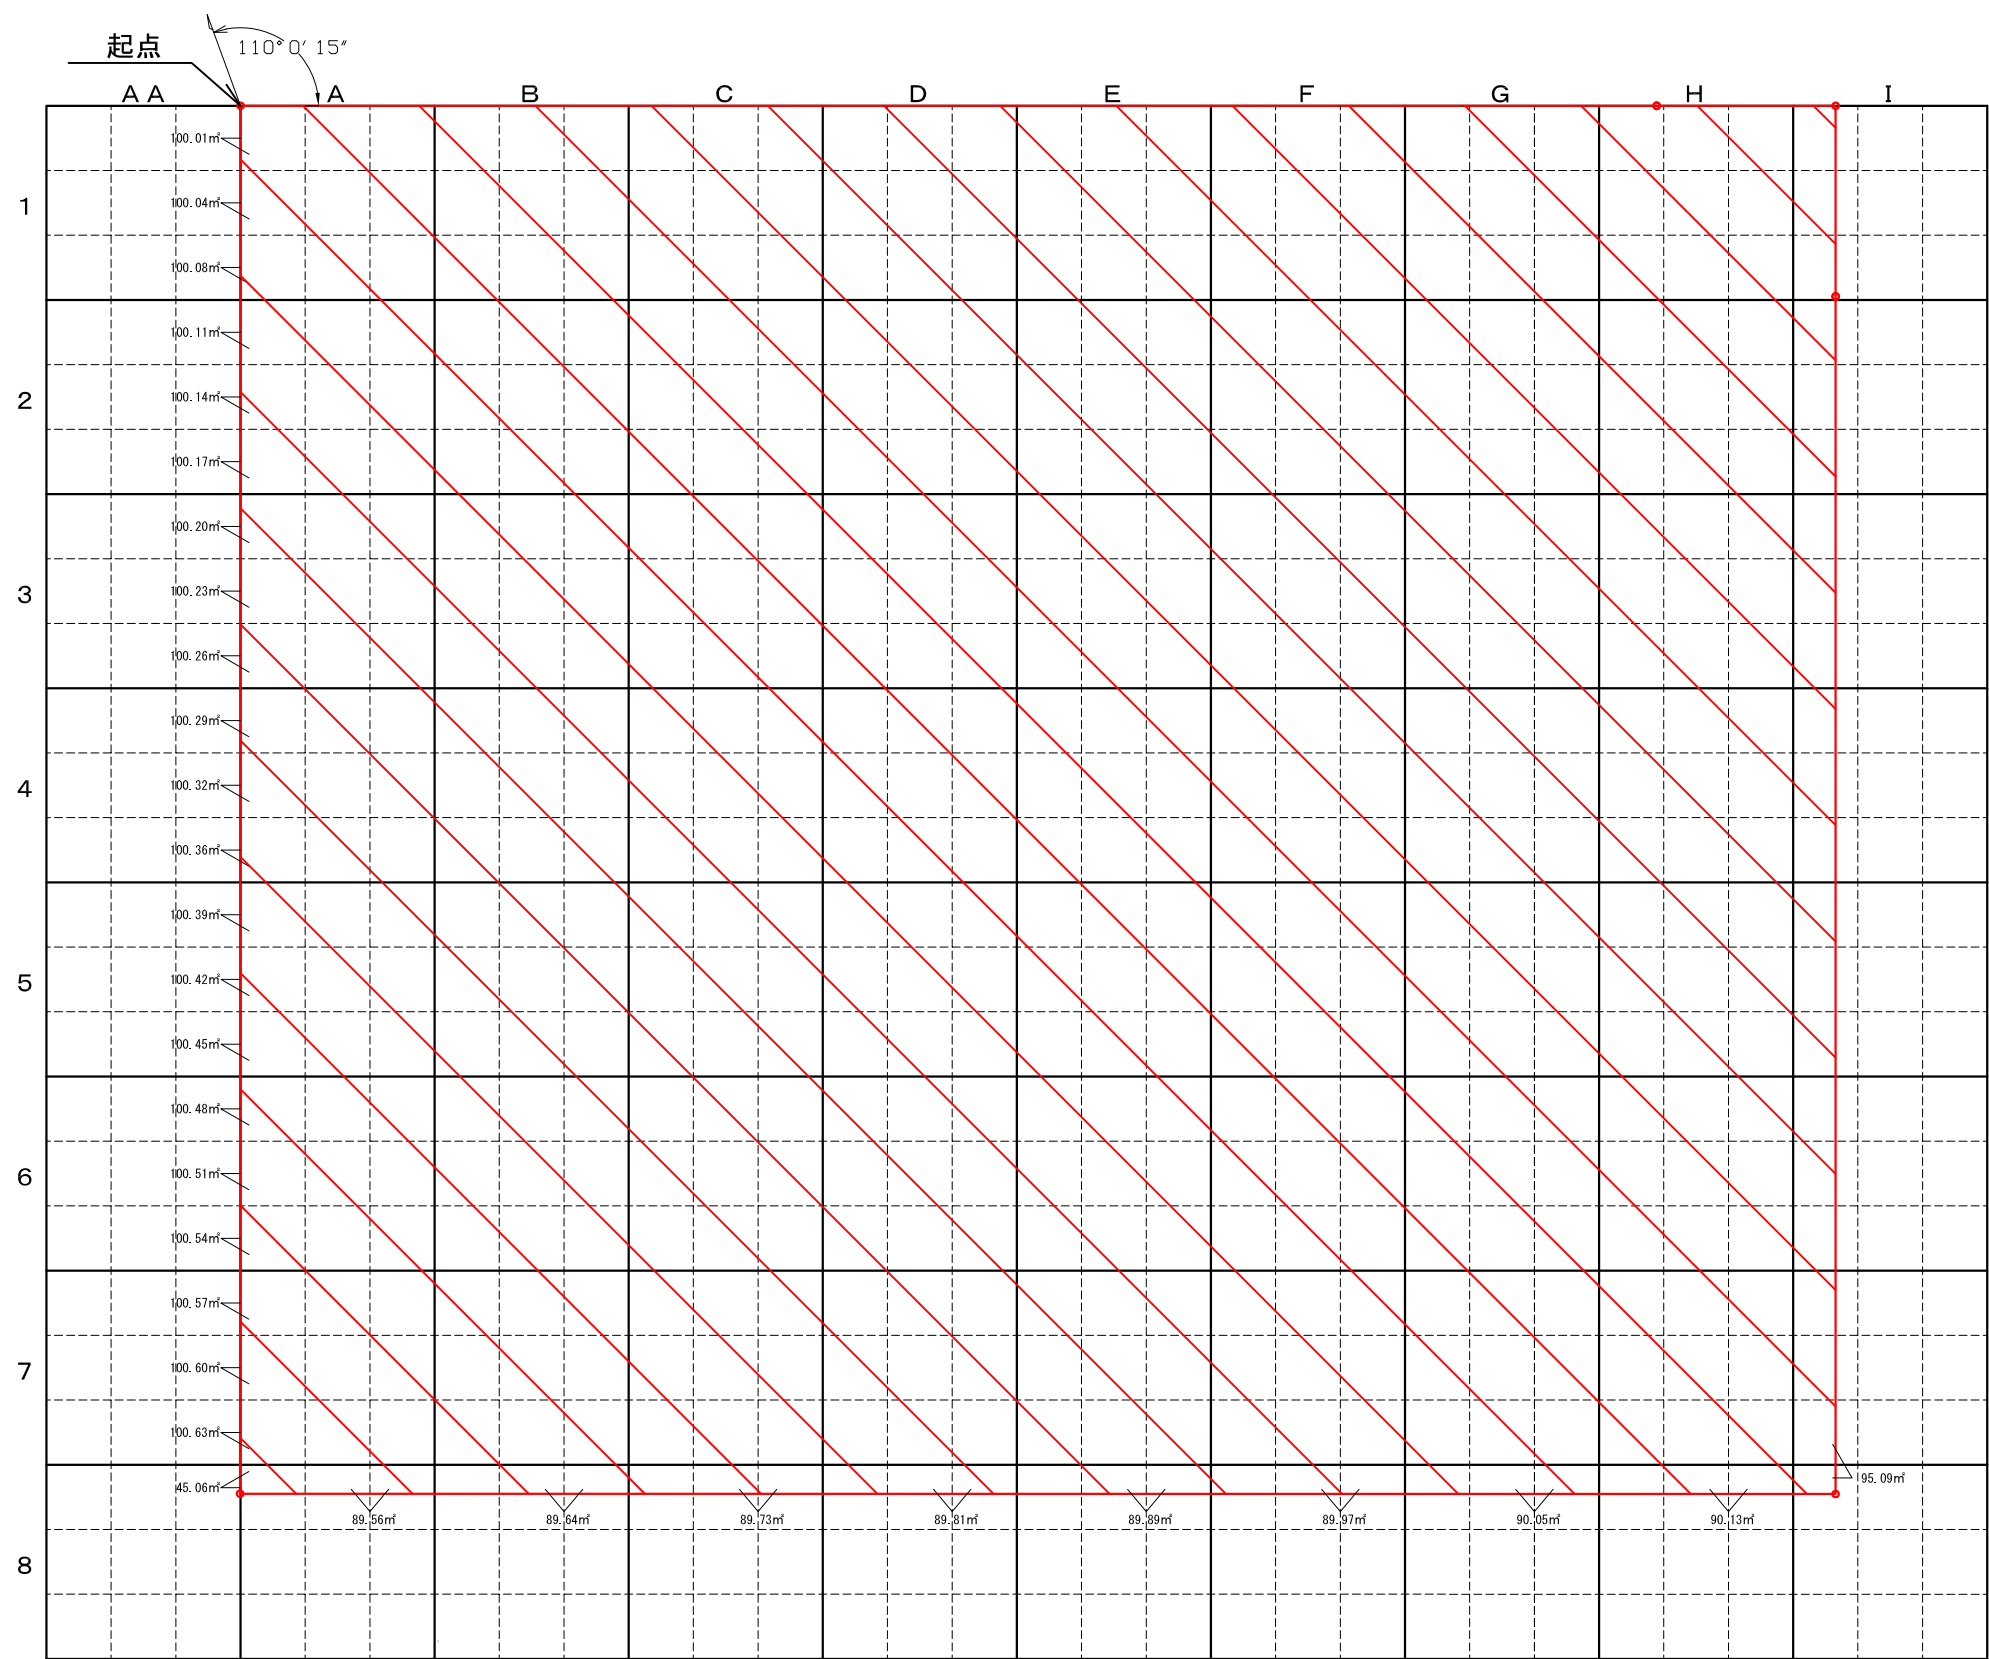

 : 土壌調査範囲

 : 30m格子  : 単位区画

 : 区画統合
(数値は統合後の面積)



単位区画番号

			1			
			1	2	3	
A1-5			4	5	6	A
			7	8	9	

※起点(X,Y)=(0,0):任意座標
起点の位置は、堺市堺区匠町11番3の北西端のMML10-1に該当する。
MML-10の座標は、(X,Y)=(-155,266.608,-51,647.536)[世界測地系]である。

0m 10m 20m 30m

ふっ素及びその化合物による汚染状態を明らかにした図面

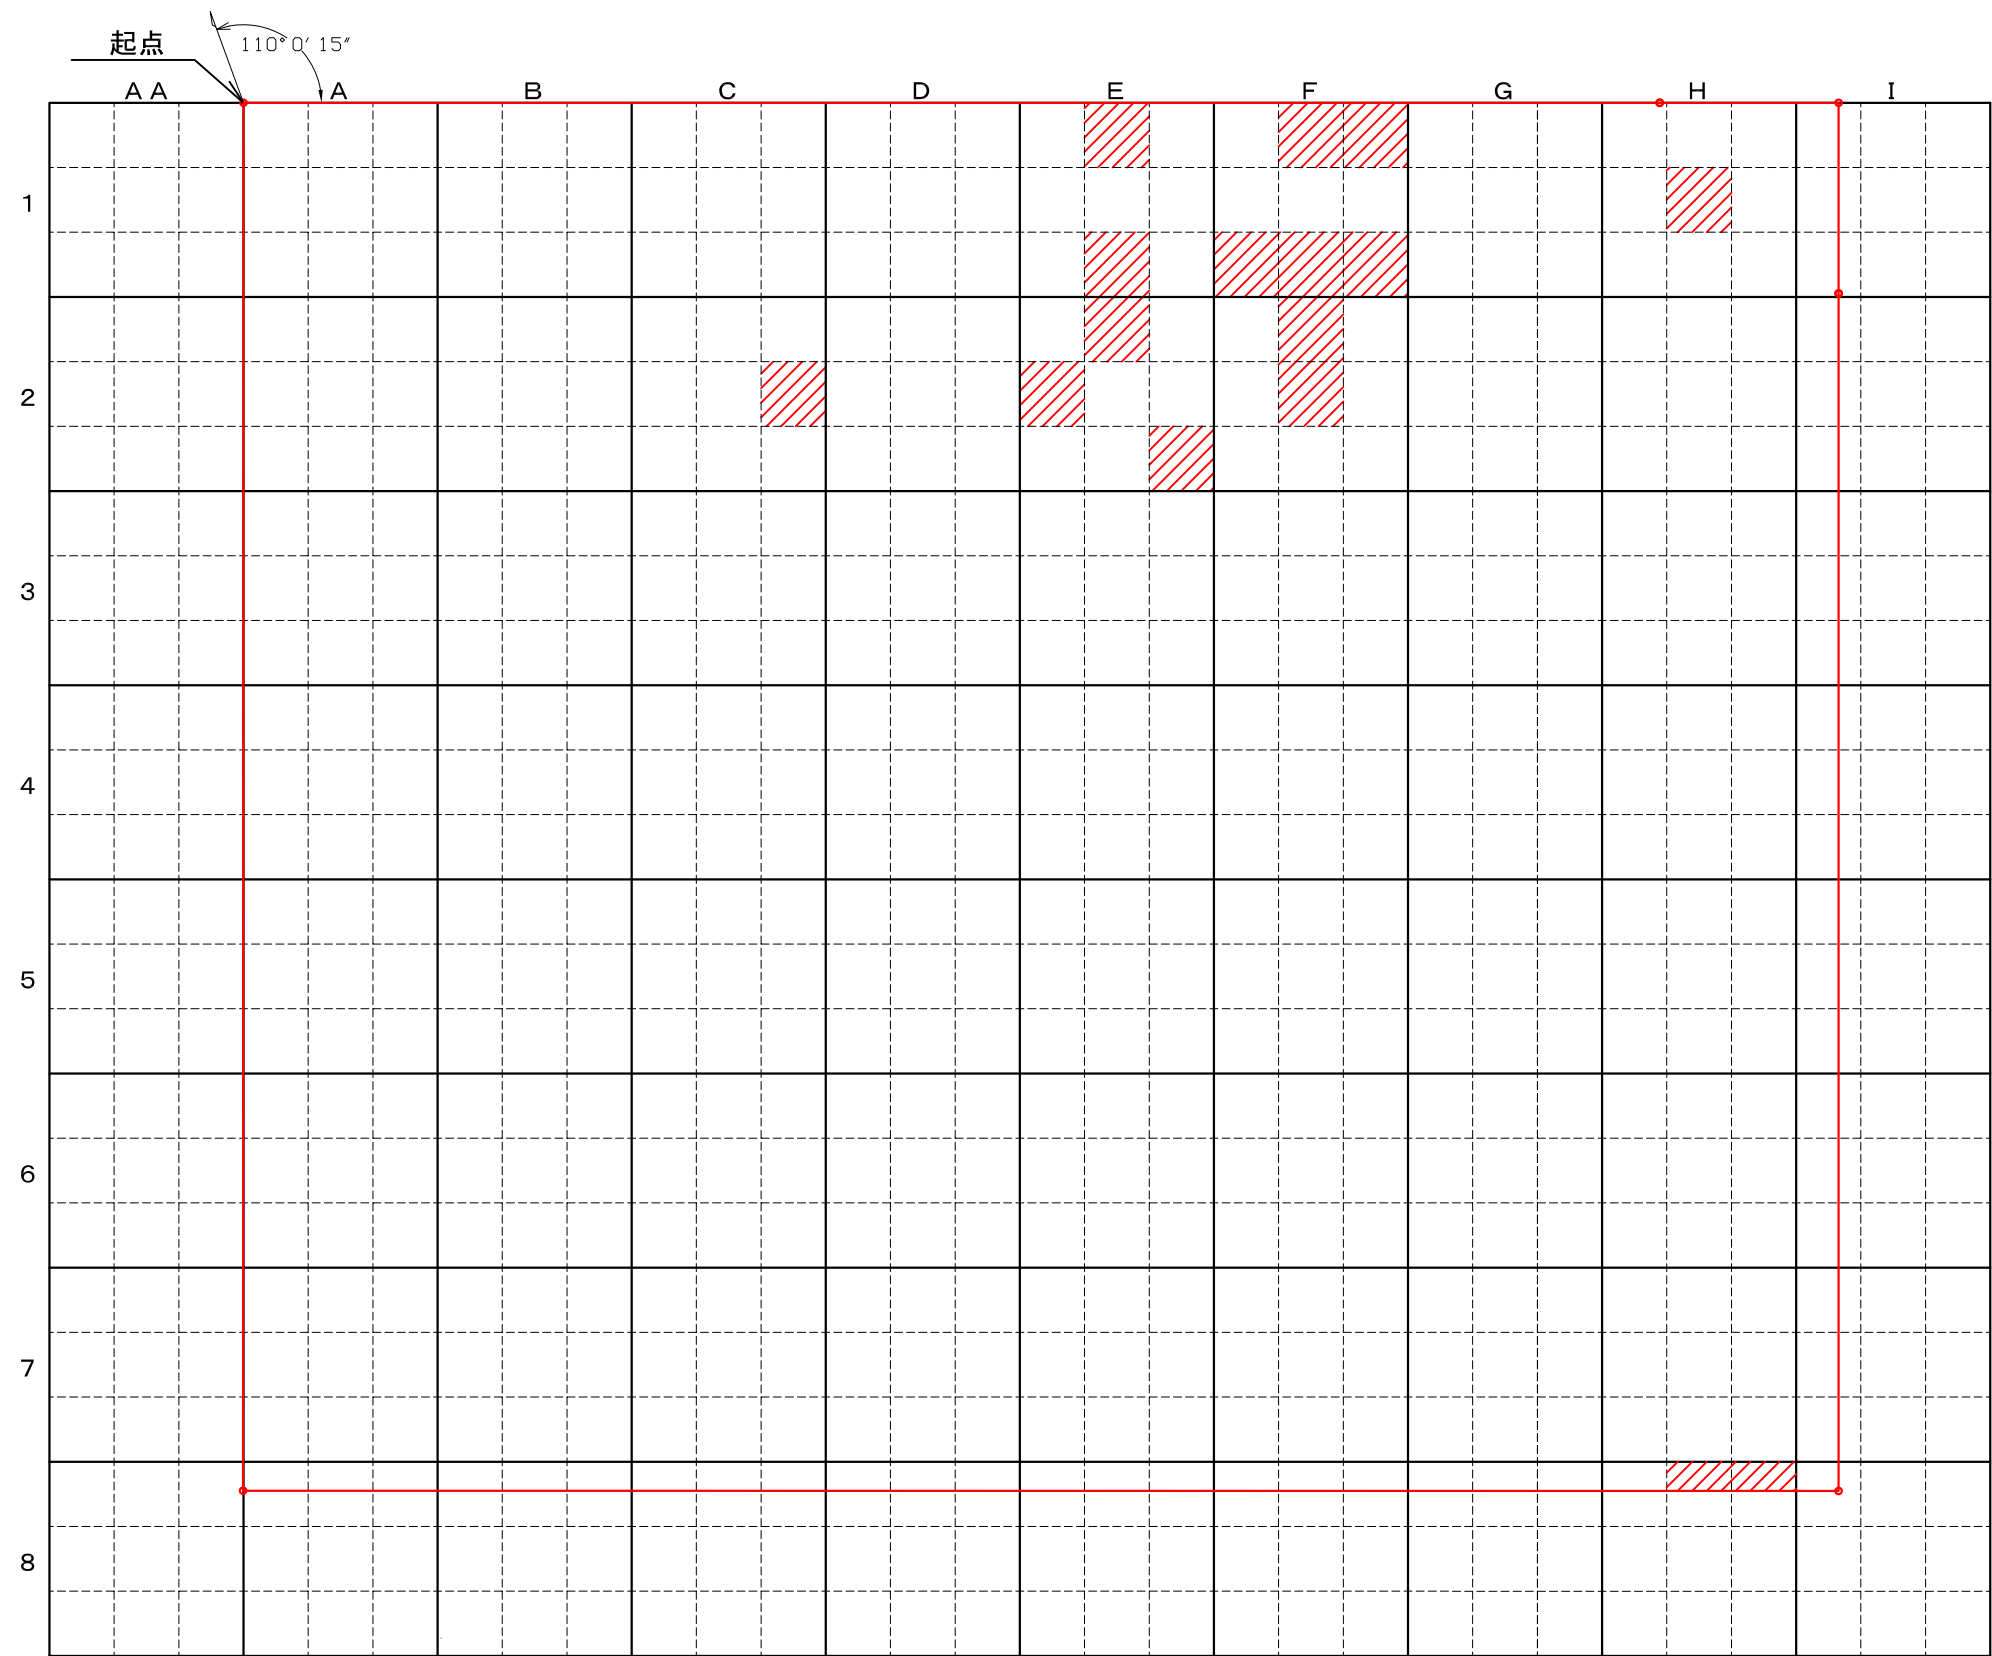

 : 土壌調査範囲

 : 30m格子  : 単位区画

単位区画番号

		1	
	1	2	3
A1-5	4	5	6
	7	8	9

A



 : 基準不適合区画 (溶出量基準超過)

※起点 (X,Y)=(0,0):任意座標
起点の位置は、堺市堺区匠町11番3の北西端のMML10-1に該当する。
MML-10の座標は、(X,Y)=(-155,266.608,-51,647.536) [世界測地系]である。


0m 10m 20m 30m

備考:調査の省略無し
みなし指定無し

土壌試料採取地点図

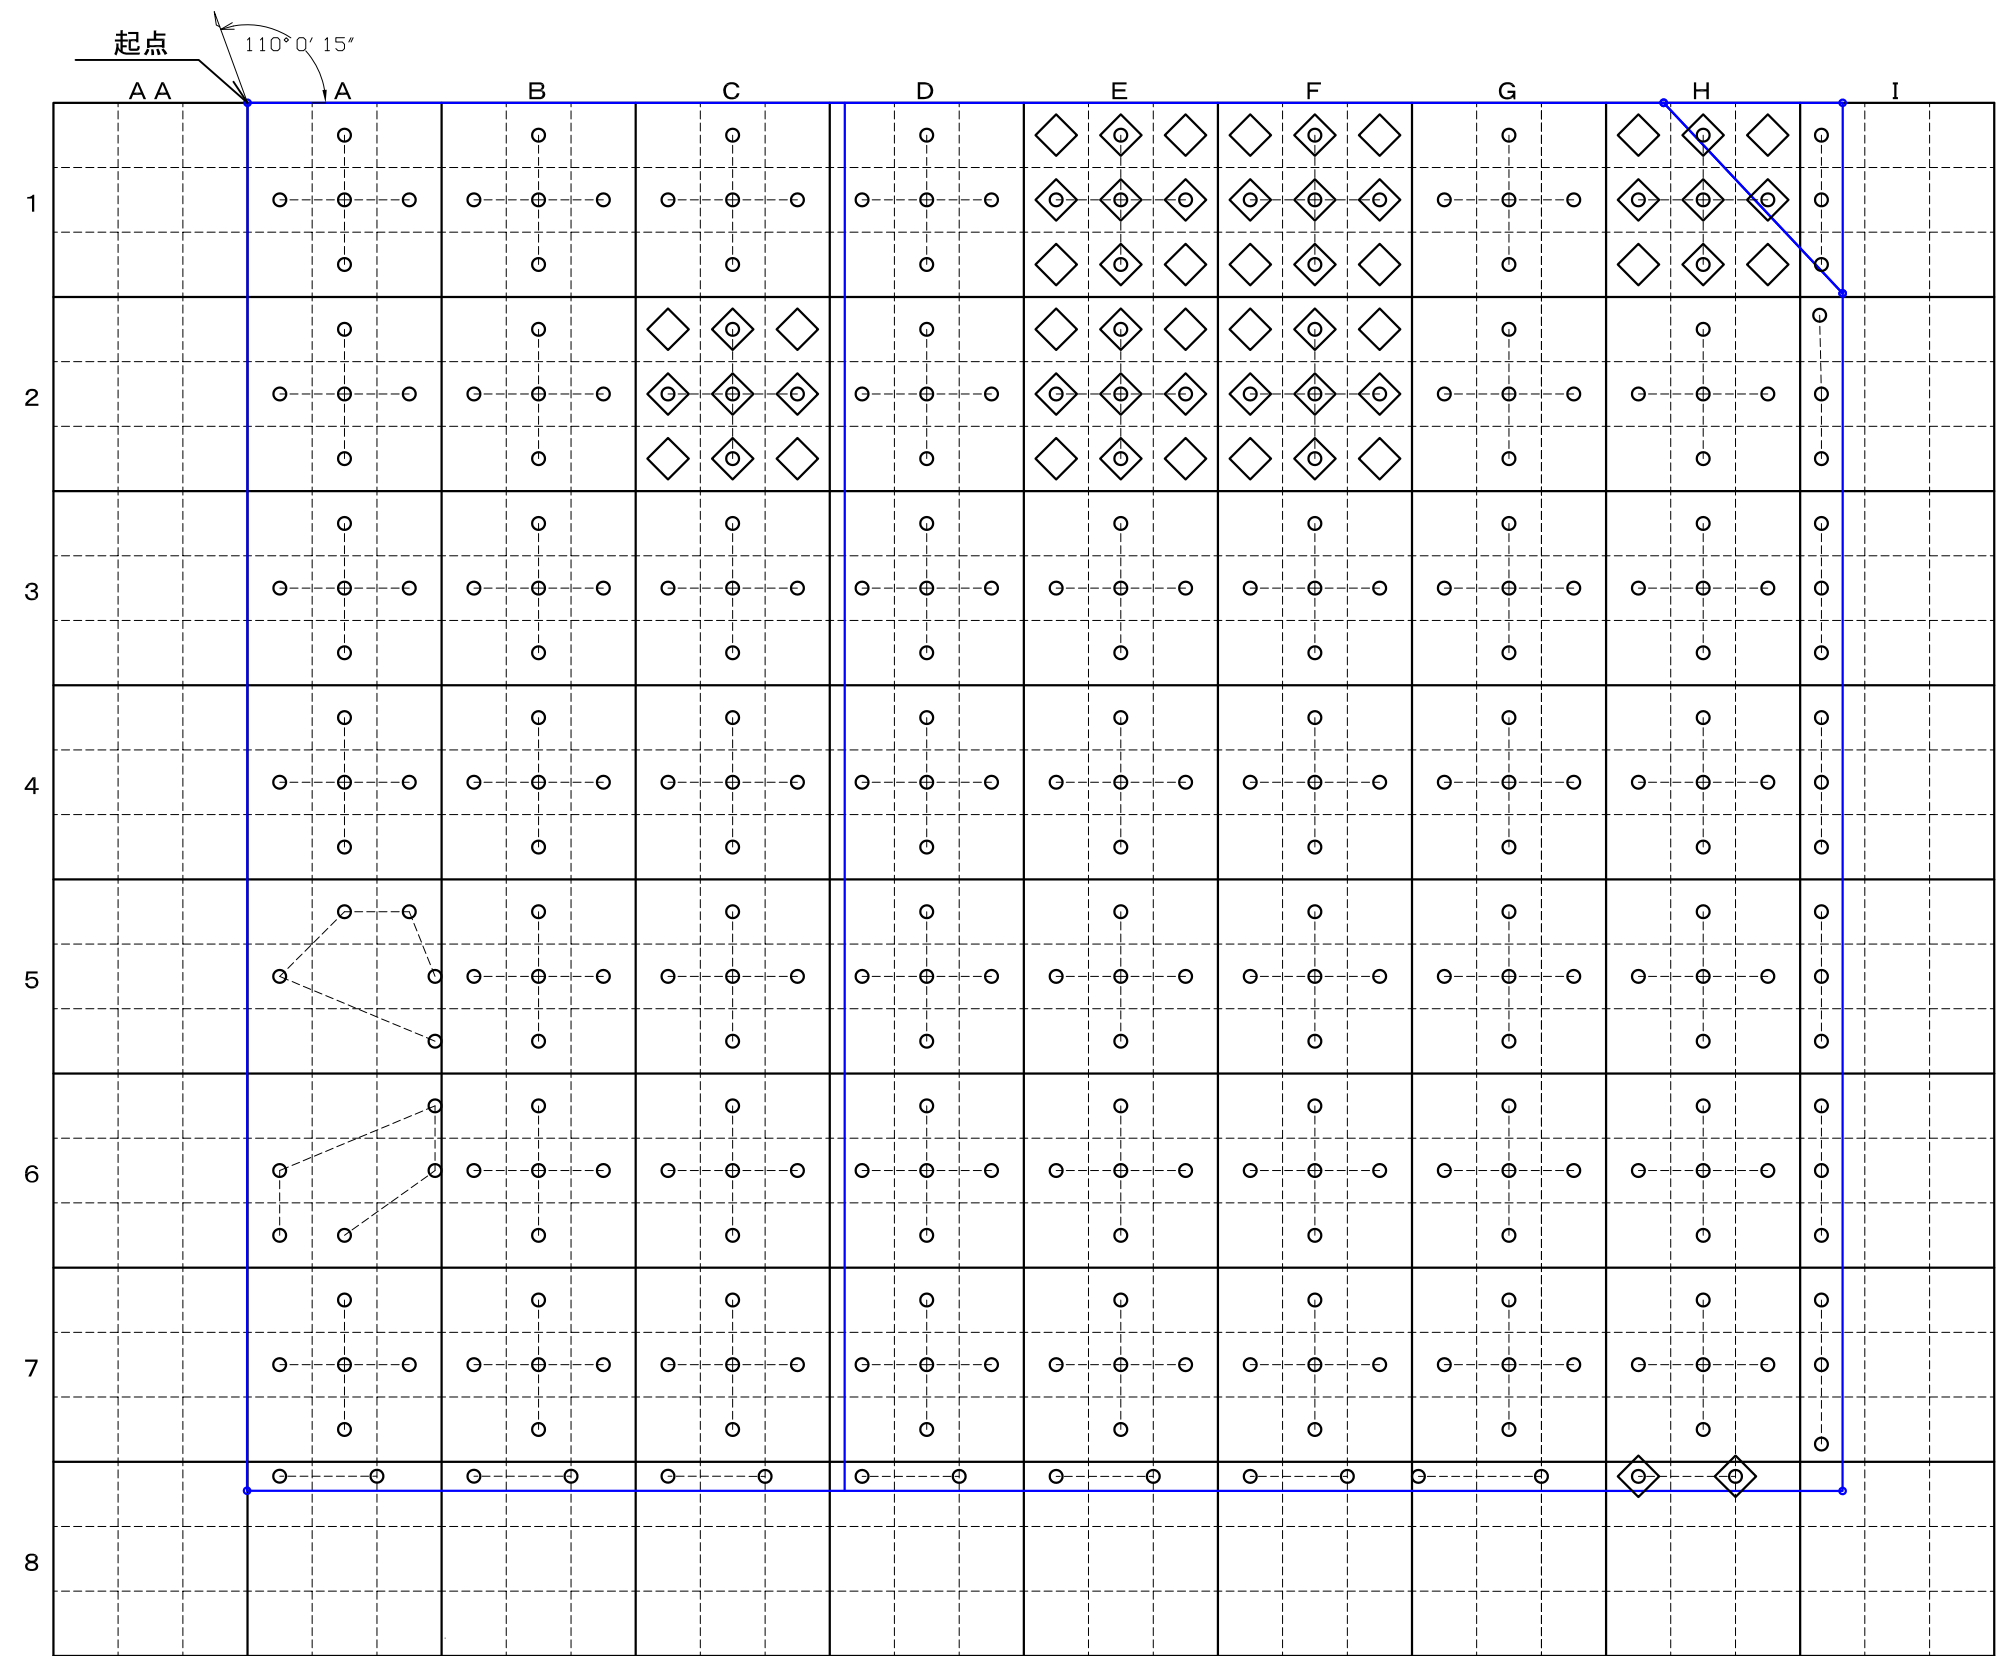

□ : 30m格子 □ : 単位区画



0m 10m 20m 30m

凡 例

○ 土壌調査地点(ふっ素及びその化合物)

◇ 土壌調査地点(追加土壌採取・個別調査)

土壤分析結果一覧表(1)

調査地点	調査深度 (地表下-m)	ふっ素及びその化合物	
		溶出量 (mg/L)	含有量 (mg/kg)
A1-2、A1-4、A1-5、A1-6、A1-8	0.00～0.05、0.05～0.50	0.51	<200
A2-2、A2-4、A2-5、A2-6、A2-8	0.00～0.05、0.05～0.50	0.79	230
A3-2、A3-4、A3-5、A3-6、A3-8	0.00～0.05、0.05～0.50	0.54	340
A4-2、A4-4、A4-5、A4-6、A4-8	0.00～0.05、0.05～0.50	0.45	250
A5-2、A5-3、A5-4、A5-6、A5-9	0.00～0.05、0.05～0.50	0.42	270
A6-3、A6-4、A6-6、A6-7、A6-8	0.00～0.05、0.05～0.50	0.42	310
A7-2、A7-4、A7-5、A7-6、A7-8	0.00～0.05、0.05～0.50	0.34	210
A8-1、A8-2	0.00～0.05、0.05～0.50	0.50	360
B1-2、B1-4、B1-5、B1-6、B1-8	0.00～0.05、0.05～0.50	0.72	210
B2-2、B2-4、B2-5、B2-6、B2-8	0.00～0.05、0.05～0.50	0.74	430
B3-2、B3-4、B3-5、B3-6、B3-8	0.00～0.05、0.05～0.50	0.61	430
B4-2、B4-4、B4-5、B4-6、B4-8	0.00～0.05、0.05～0.50	0.50	240
B5-2、B5-4、B5-5、B5-6、B5-8	0.00～0.05、0.05～0.50	0.48	320
B6-2、B6-4、B6-5、B6-6、B6-8	0.00～0.05、0.05～0.50	0.44	240
B7-2、B7-4、B7-5、B7-6、B7-8	0.00～0.05、0.05～0.50	0.45	300
B8-1、B8-2	0.00～0.05、0.05～0.50	0.42	400
C1-2、C1-4、C1-5、C1-6、C1-8	0.00～0.05、0.05～0.50	0.60	<200
C2-2、C2-4、C2-5、C2-6、C2-8	0.00～0.05、0.05～0.50	0.81	800
C3-2、C3-4、C3-5、C3-6、C3-8	0.00～0.05、0.05～0.50	0.67	420
C4-2、C4-4、C4-5、C4-6、C4-8	0.00～0.05、0.05～0.50	0.62	370
C5-2、C5-4、C5-5、C5-6、C5-8	0.00～0.05、0.05～0.50	0.41	290
C6-2、C6-4、C6-5、C6-6、C6-8	0.00～0.05、0.05～0.50	0.36	220
C7-2、C7-4、C7-5、C7-6、C7-8	0.00～0.05、0.05～0.50	0.41	220
C8-1、C8-2	0.00～0.05、0.05～0.50	0.43	380
D1-2、D1-4、D1-5、D1-6、D1-8	0.00～0.05、0.05～0.50	0.70	<200
D2-2、D2-4、D2-5、D2-6、D2-8	0.00～0.05、0.05～0.50	0.61	390
D3-2、D3-4、D3-5、D3-6、D3-8	0.00～0.05、0.05～0.50	0.55	320
D4-2、D4-4、D4-5、D4-6、D4-8	0.00～0.05、0.05～0.50	0.65	410
D5-2、D5-4、D5-5、D5-6、D5-8	0.00～0.05、0.05～0.50	0.66	370
D6-2、D6-4、D6-5、D6-6、D6-8	0.00～0.05、0.05～0.50	0.74	260
D7-2、D7-4、D7-5、D7-6、D7-8	0.00～0.05、0.05～0.50	0.56	270
D8-1、D8-2	0.00～0.05、0.05～0.50	0.30	230
E1-2、E1-4、E1-5、E1-6、E1-8	0.00～0.05、0.05～0.50	1.9	300
E2-2、E2-4、E2-5、E2-6、E2-8	0.00～0.05、0.05～0.50	0.96	700
E3-2、E3-4、E3-5、E3-6、E3-8	0.00～0.05、0.05～0.50	0.45	<200
E4-2、E4-4、E4-5、E4-6、E4-8	0.00～0.05、0.05～0.50	0.28	<200
E5-2、E5-4、E5-5、E5-6、E5-8	0.00～0.05、0.05～0.50	0.29	<200
E6-2、E6-4、E6-5、E6-6、E6-8	0.00～0.05、0.05～0.50	0.28	<200
E7-2、E7-4、E7-5、E7-6、E7-8	0.00～0.05、0.05～0.50	0.23	<200
E8-1、E8-2	0.00～0.05、0.05～0.50	0.39	230
F1-2、F1-4、F1-5、F1-6、F1-8	0.00～0.05、0.05～0.50	1.3	280
F2-2、F2-4、F2-5、F2-6、F2-8	0.00～0.05、0.05～0.50	1.0	560
F3-2、F3-4、F3-5、F3-6、F3-8	0.00～0.05、0.05～0.50	0.49	<200
F4-2、F4-4、F4-5、F4-6、F4-8	0.00～0.05、0.05～0.50	0.27	<200
F5-2、F5-4、F5-5、F5-6、F5-8	0.00～0.05、0.05～0.50	0.17	<200
F6-2、F6-4、F6-5、F6-6、F6-8	0.00～0.05、0.05～0.50	0.32	<200
F7-2、F7-4、F7-5、F7-6、F7-8	0.00～0.05、0.05～0.50	0.40	<200
F8-1、F8-2	0.00～0.05、0.05～0.50	0.43	<200
基 準		0.8以下	4000以下
定量下限値		0.08	200

: 基準不適合

土壤分析結果一覧表(2)

調査地点	調査深度 (地表下-m)	ふっ素及びその化合物	
		溶出量	含有量
		(mg/L)	(mg/kg)
G1-2、G1-4、G1-5、G1-6、G1-8	0.00～0.05、0.05～0.50	0.69	<200
G2-2、G2-4、G2-5、G2-6、G2-8	0.00～0.05、0.05～0.50	0.73	220
G3-2、G3-4、G3-5、G3-6、G3-8	0.00～0.05、0.05～0.50	0.40	<200
G4-2、G4-4、G4-5、G4-6、G4-8	0.00～0.05、0.05～0.50	0.28	<200
G5-2、G5-4、G5-5、G5-6、G5-8	0.00～0.05、0.05～0.50	0.32	260
G6-2、G6-4、G6-5、G6-6、G6-8	0.00～0.05、0.05～0.50	0.32	<200
G7-2、G7-4、G7-5、G7-6、G7-8	0.00～0.05、0.05～0.50	0.60	<200
G8-1、G8-2	0.00～0.05、0.05～0.50	0.58	<200
H1-2、H1-4、H1-5、H1-6、H1-8	0.00～0.05、0.05～0.50	0.81	<200
H2-2、H2-4、H2-5、H2-6、H2-8	0.00～0.05、0.05～0.50	0.45	210
H3-2、H3-4、H3-5、H3-6、H3-8	0.00～0.05、0.05～0.50	0.36	<200
H4-2、H4-4、H4-5、H4-6、H4-8	0.00～0.05、0.05～0.50	0.46	210
H5-2、H5-4、H5-5、H5-6、H5-8	0.00～0.05、0.05～0.50	0.31	<200
H6-2、H6-4、H6-5、H6-6、H6-8	0.00～0.05、0.05～0.50	0.19	<200
H7-2、H7-4、H7-5、H7-6、H7-8	0.00～0.05、0.05～0.50	0.44	<200
H8-1、H8-2	0.00～0.05、0.05～0.50	1.0	870
I1-1、I1-4、I1-7	0.00～0.05、0.05～0.50	0.70	<200
I2-1、I2-4、I2-7	0.00～0.05、0.05～0.50	0.41	<200
I3-1、I3-4、I3-7	0.00～0.05、0.05～0.50	0.32	220
I4-1、I4-4、I4-7	0.00～0.05、0.05～0.50	0.48	<200
I5-1、I5-4、I5-7	0.00～0.05、0.05～0.50	<0.08	<200
I6-1、I6-4、I6-7	0.00～0.05、0.05～0.50	0.34	<200
I7-1、I7-4、I7-7	0.00～0.05、0.05～0.50	0.66	<200
基準		0.8以下	4000以下
定量下限値		0.08	200

: 基準不適合

土壌分析結果一覧表(追加土壌採取・個別分析) (3)

調査地点	調査深度 (地表下-m)	ふっ素及び その化合物
		溶出量
		(mg/L)
C2-1	0.00～0.05、0.05～0.50	0.61
C2-2	0.00～0.05、0.05～0.50	0.45
C2-3	0.00～0.05、0.05～0.50	0.43
C2-4	0.00～0.05、0.05～0.50	0.74
C2-5	0.00～0.05、0.05～0.50	0.74
C2-6	0.00～0.05、0.05～0.50	1.1
C2-7	0.00～0.05、0.05～0.50	0.46
C2-8	0.00～0.05、0.05～0.50	0.41
C2-9	0.00～0.05、0.05～0.50	0.70
E1-1	0.00～0.05、0.05～0.50	0.48
E1-2	0.00～0.05、0.05～0.50	0.86
E1-3	0.00～0.05、0.05～0.50	0.63
E1-4	0.00～0.05、0.05～0.50	0.67
E1-5	0.00～0.05、0.05～0.50	0.74
E1-6	0.00～0.05、0.05～0.50	0.65
E1-7	0.00～0.05、0.05～0.50	0.12
E1-8	0.00～0.05、0.05～0.50	2.2
E1-9	0.00～0.05、0.05～0.50	0.18
E2-1	0.00～0.05、0.05～0.50	0.30
E2-2	0.00～0.05、0.05～0.50	1.1
E2-3	0.00～0.05、0.05～0.50	0.69
E2-4	0.00～0.05、0.05～0.50	1.0
E2-5	0.00～0.05、0.05～0.50	0.37
E2-6	0.00～0.05、0.05～0.50	0.72
E2-7	0.00～0.05、0.05～0.50	0.26
E2-8	0.00～0.05、0.05～0.50	0.78
E2-9	0.00～0.05、0.05～0.50	0.99
F1-1	0.00～0.05、0.05～0.50	0.16
F1-2	0.00～0.05、0.05～0.50	1.0
F1-3	0.00～0.05、0.05～0.50	1.1
F1-4	0.00～0.05、0.05～0.50	0.52
F1-5	0.00～0.05、0.05～0.50	0.77
F1-6	0.00～0.05、0.05～0.50	0.65
F1-7	0.00～0.05、0.05～0.50	1.3
F1-8	0.00～0.05、0.05～0.50	1.3
F1-9	0.00～0.05、0.05～0.50	2.2
F2-1	0.00～0.05、0.05～0.50	0.67
F2-2	0.00～0.05、0.05～0.50	1.0
F2-3	0.00～0.05、0.05～0.50	0.78
F2-4	0.00～0.05、0.05～0.50	0.72
F2-5	0.00～0.05、0.05～0.50	1.1
F2-6	0.00～0.05、0.05～0.50	0.30
F2-7	0.00～0.05、0.05～0.50	0.39
F2-8	0.00～0.05、0.05～0.50	0.71
F2-9	0.00～0.05、0.05～0.50	0.46
H1-1	0.00～0.05、0.05～0.50	0.49
H1-2	0.00～0.05、0.05～0.50	0.38
H1-3	0.00～0.05、0.05～0.50	0.58
H1-4	0.00～0.05、0.05～0.50	0.79
H1-5	0.00～0.05、0.05～0.50	0.91
H1-6	0.00～0.05、0.05～0.50	0.62
H1-7	0.00～0.05、0.05～0.50	0.38
H1-8	0.00～0.05、0.05～0.50	0.66
H1-9	0.00～0.05、0.05～0.50	0.37
H8-1	0.00～0.05、0.05～0.50	0.80
H8-2	0.00～0.05、0.05～0.50	0.96
基 準		0.8以下
定量下限値		0.08

 : 基準不適合

各区画の汚染状態を示す一覧表①

区画		面積 (㎡)	統合した 区画	基準不適合 面積(㎡)	基準不適合物質及び項目		
30m 格子	単位 区画				溶出量基準不適合	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合
A1	A1-2	100.00	無				
	A1-4	100.04	AA1-6				
	A1-5	100.00	無				
	A1-6	100.00	無				
	A1-8	100.00	無				
A2	A2-2	100.00	無				
	A2-4	100.14	AA2-6				
	A2-5	100.00	無				
	A2-6	100.00	無				
	A2-8	100.00	無				
A3	A3-2	100.00	無				
	A3-4	100.23	AA3-6				
	A3-5	100.00	無				
	A3-6	100.00	無				
	A3-8	100.00	無				
A4	A4-2	100.00	無				
	A4-4	100.32	AA4-6				
	A4-5	100.00	無				
	A4-6	100.00	無				
	A4-8	100.00	無				
A5	A5-2	100.00	無				
	A5-3	100.00	無				
	A5-4	100.42	AA5-6				
	A5-6	100.00	無				
	A5-9	100.00	無				
A6	A6-3	100.00	無				
	A6-4	100.51	AA6-6				
	A6-6	100.00	無				
	A6-7	100.54	AA6-9				
	A6-8	100.00	無				
A7	A7-2	100.00	無				
	A7-4	100.60	AA7-6				
	A7-5	100.00	無				
	A7-6	100.00	無				
	A7-8	100.00	無				
A8	A8-1	45.06	AA8-3				
	A8-2	89.56	A8-3				
B1	B1-2	100.00	無				
	B1-4	100.00	無				
	B1-5	100.00	無				
	B1-6	100.00	無				
	B1-8	100.00	無				
B2	B2-2	100.00	無				
	B2-4	100.00	無				
	B2-5	100.00	無				
	B2-6	100.00	無				
	B2-8	100.00	無				
B3	B3-2	100.00	無				
	B3-4	100.00	無				
	B3-5	100.00	無				
	B3-6	100.00	無				
	B3-8	100.00	無				
B4	B4-2	100.00	無				
	B4-4	100.00	無				
	B4-5	100.00	無				
	B4-6	100.00	無				
	B4-8	100.00	無				
B5	B5-2	100.00	無				
	B5-4	100.00	無				
	B5-5	100.00	無				
	B5-6	100.00	無				
	B5-8	100.00	無				
B6	B6-2	100.00	無				
	B6-4	100.00	無				
	B6-5	100.00	無				
	B6-6	100.00	無				
	B6-8	100.00	無				
B7	B7-2	100.00	無				
	B7-4	100.00	無				
	B7-5	100.00	無				
	B7-6	100.00	無				
	B7-8	100.00	無				
B8	B8-1	44.80	無				
	B8-2	89.64	B8-3				
面積①(㎡)		7271.86					
基準不適合面積①(㎡)				0			

各区画の汚染状態を示す一覧表②

区画		面積 (㎡)	統合した 区画	基準不適合 面積(㎡)	基準不適合物質及び項目		
30m 格子	単位 区画				溶出量基準不適合	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合
C1	C1-2	100.00	無				
	C1-4	100.00	無				
	C1-5	100.00	無				
	C1-6	100.00	無				
	C1-8	100.00	無				
C2	C2-1	100.00	無				
	C2-2	100.00	無				
	C2-3	100.00	無				
	C2-4	100.00	無				
	C2-5	100.00	無				
	C2-6	100.00	無	100.00	ふっ素及びその化合物		
	C2-7	100.00	無				
	C2-8	100.00	無				
	C2-9	100.00	無				
C3	C3-2	100.00	無				
	C3-4	100.00	無				
	C3-5	100.00	無				
	C3-6	100.00	無				
	C3-8	100.00	無				
C4	C4-2	100.00	無				
	C4-4	100.00	無				
	C4-5	100.00	無				
	C4-6	100.00	無				
	C4-8	100.00	無				
C5	C5-2	100.00	無				
	C5-4	100.00	無				
	C5-5	100.00	無				
	C5-6	100.00	無				
	C5-8	100.00	無				
C6	C6-2	100.00	無				
	C6-4	100.00	無				
	C6-5	100.00	無				
	C6-6	100.00	無				
	C6-8	100.00	無				
C7	C7-2	100.00	無				
	C7-4	100.00	無				
	C7-5	100.00	無				
	C7-6	100.00	無				
	C7-8	100.00	無				
C8	C8-1	44.84	無				
	C8-2	89.73	C8-3				
D1	D1-2	100.00	無				
	D1-4	100.00	無				
	D1-5	100.00	無				
	D1-6	100.00	無				
	D1-8	100.00	無				
D2	D2-2	100.00	無				
	D2-4	100.00	無				
	D2-5	100.00	無				
	D2-6	100.00	無				
	D2-8	100.00	無				
D3	D3-2	100.00	無				
	D3-4	100.00	無				
	D3-5	100.00	無				
	D3-6	100.00	無				
	D3-8	100.00	無				
D4	D4-2	100.00	無				
	D4-4	100.00	無				
	D4-5	100.00	無				
	D4-6	100.00	無				
	D4-8	100.00	無				
D5	D5-2	100.00	無				
	D5-4	100.00	無				
	D5-5	100.00	無				
	D5-6	100.00	無				
	D5-8	100.00	無				
D6	D6-2	100.00	無				
	D6-4	100.00	無				
	D6-5	100.00	無				
	D6-6	100.00	無				
	D6-8	100.00	無				
D7	D7-2	100.00	無				
	D7-4	100.00	無				
	D7-5	100.00	無				
	D7-6	100.00	無				
	D7-8	100.00	無				
D8	D8-1	44.88	無				
	D8-2	89.81	D8-3				
面積②(㎡)		7669.26					
基準不適合面積②(㎡)				100			

各区画の汚染状態を示す一覧表③

区画		面積 (㎡)	統合した 区画	基準不適合 面積(㎡)	基準不適合物質及び項目		
30m 格子	単位 区画				溶出量基準不適合	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合
E1	E1-1	100.00	無				
	E1-2	100.00	無	100.00	ふっ素及びその化合物		
	E1-3	100.00	無				
	E1-4	100.00	無				
	E1-5	100.00	無				
	E1-6	100.00	無				
	E1-7	100.00	無				
	E1-8	100.00	無	100.00	ふっ素及びその化合物		
	E1-9	100.00	無				
E2	E2-1	100.00	無				
	E2-2	100.00	無	100.00	ふっ素及びその化合物		
	E2-3	100.00	無				
	E2-4	100.00	無	100.00	ふっ素及びその化合物		
	E2-5	100.00	無				
	E2-6	100.00	無				
	E2-7	100.00	無				
	E2-8	100.00	無				
	E2-9	100.00	無	100.00	ふっ素及びその化合物		
E3	E3-2	100.00	無				
	E3-4	100.00	無				
	E3-5	100.00	無				
	E3-6	100.00	無				
	E3-8	100.00	無				
E4	E4-2	100.00	無				
	E4-4	100.00	無				
	E4-5	100.00	無				
	E4-6	100.00	無				
	E4-8	100.00	無				
E5	E5-2	100.00	無				
	E5-4	100.00	無				
	E5-5	100.00	無				
	E5-6	100.00	無				
	E5-8	100.00	無				
E6	E6-2	100.00	無				
	E6-4	100.00	無				
	E6-5	100.00	無				
	E6-6	100.00	無				
	E6-8	100.00	無				
E7	E7-2	100.00	無				
	E7-4	100.00	無				
	E7-5	100.00	無				
	E7-6	100.00	無				
	E7-8	100.00	無				
E8	E8-1	44.92	無				
	E8-2	89.89	E8-3				
F1	F1-1	100.00	無				
	F1-2	100.00	無	100.00	ふっ素及びその化合物		
	F1-3	100.00	無	100.00	ふっ素及びその化合物		
	F1-4	100.00	無				
	F1-5	100.00	無				
	F1-6	100.00	無				
	F1-7	100.00	無	100.00	ふっ素及びその化合物		
	F1-8	100.00	無	100.00	ふっ素及びその化合物		
	F1-9	100.00	無	100.00	ふっ素及びその化合物		
F2	F2-1	100.00	無				
	F2-2	100.00	無	100.00	ふっ素及びその化合物		
	F2-3	100.00	無				
	F2-4	100.00	無				
	F2-5	100.00	無	100.00	ふっ素及びその化合物		
	F2-6	100.00	無				
	F2-7	100.00	無				
	F2-8	100.00	無				
	F2-9	100.00	無				
F3	F3-2	100.00	無				
	F3-4	100.00	無				
	F3-5	100.00	無				
	F3-6	100.00	無				
	F3-8	100.00	無				
F4	F4-2	100.00	無				
	F4-4	100.00	無				
	F4-5	100.00	無				
	F4-6	100.00	無				
	F4-8	100.00	無				
F5	F5-2	100.00	無				
	F5-4	100.00	無				
	F5-5	100.00	無				
	F5-6	100.00	無				
	F5-8	100.00	無				
面積③(㎡)		7734.81					
基準不適合面積③(㎡)				1200			

各区画の汚染状態を示す一覧表④

区画		面積 (㎡)	統合した 区画	基準不適合 面積(㎡)	基準不適合物質及び項目		
30m 格子	単位 区画				溶出量基準不適合	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合
F6	F6-2	100.00	無				
	F6-4	100.00	無				
	F6-5	100.00	無				
	F6-6	100.00	無				
	F6-8	100.00	無				
F7	F7-2	100.00	無				
	F7-4	100.00	無				
	F7-5	100.00	無				
	F7-6	100.00	無				
	F7-8	100.00	無				
F8	F8-1	44.96	無				
	F8-2	89.97	F8-3				
G1	G1-2	100.00	無				
	G1-4	100.00	無				
	G1-5	100.00	無				
	G1-6	100.00	無				
	G1-8	100.00	無				
G2	G2-2	100.00	無				
	G2-4	100.00	無				
	G2-5	100.00	無				
	G2-6	100.00	無				
	G2-8	100.00	無				
G3	G3-2	100.00	無				
	G3-4	100.00	無				
	G3-5	100.00	無				
	G3-6	100.00	無				
	G3-8	100.00	無				
G4	G4-2	100.00	無				
	G4-4	100.00	無				
	G4-5	100.00	無				
	G4-6	100.00	無				
	G4-8	100.00	無				
G5	G5-2	100.00	無				
	G5-4	100.00	無				
	G5-5	100.00	無				
	G5-6	100.00	無				
	G5-8	100.00	無				
G6	G6-2	100.00	無				
	G6-4	100.00	無				
	G6-5	100.00	無				
	G6-6	100.00	無				
	G6-8	100.00	無				
G7	G7-2	100.00	無				
	G7-4	100.00	無				
	G7-5	100.00	無				
	G7-6	100.00	無				
	G7-8	100.00	無				
G8	G8-1	45.01	無				
	G8-2	90.05	G8-3				
H1	H1-1	100.00	無				
	H1-2	100.00	無				
	H1-3	100.00	無				
	H1-4	100.00	無				
	H1-5	100.00	無	100.00	ふっ素及びその化合物		
	H1-6	100.00	無				
	H1-7	100.00	無				
	H1-8	100.00	無				
	H1-9	100.00	無				
H2	H2-2	100.00	無				
	H2-4	100.00	無				
	H2-5	100.00	無				
	H2-6	100.00	無				
	H2-8	100.00	無				
H3	H3-2	100.00	無				
	H3-4	100.00	無				
	H3-5	100.00	無				
	H3-6	100.00	無				
	H3-8	100.00	無				
H4	H4-2	100.00	無				
	H4-4	100.00	無				
	H4-5	100.00	無				
	H4-6	100.00	無				
	H4-8	100.00	無				
H5	H5-2	100.00	無				
	H5-4	100.00	無				
	H5-5	100.00	無				
	H5-6	100.00	無				
	H5-8	100.00	無				
面積④(㎡)		7669.99					
基準不適合面積④(㎡)				100			

各区画の汚染状態を示す一覧表⑤

区画		面積 (㎡)	統合した 区画	基準不適合 面積(㎡)	基準不適合物質及び項目		
30m 格子	単位 区画				溶出量基準不適合	第二溶出量基準不適合	含有量基準不適合
H6	H6-2	100.00	無				
	H6-4	100.00	無				
	H6-5	100.00	無				
	H6-6	100.00	無				
	H6-8	100.00	無				
H7	H7-2	100.00	無				
	H7-4	100.00	無				
	H7-5	100.00	無				
	H7-6	100.00	無				
	H7-8	100.00	無				
H8	H8-1	45.05	無				
	H8-2	90.13	H8-3	90.13	ふっ素及びその化合物		
I1	I1-1	65.69	無				
	I1-4	65.68	無				
	I1-7	65.69	無				
I2	I2-1	65.67	無				
	I2-4	65.66	無				
	I2-7	65.66	無				
I3	I3-1	65.64	無				
	I3-4	65.64	無				
	I3-7	65.63	無				
I4	I4-1	65.63	無				
	I4-4	65.63	無				
	I4-7	65.61	無				
I5	I5-1	65.61	無				
	I5-4	65.61	無				
	I5-7	65.61	無				
I6	I6-1	65.58	無				
	I6-4	65.57	無				
	I6-7	65.57	無				
I7	I7-1	65.55	無				
	I7-4	65.54	無				
	I7-7	95.09	I8-1				
面積⑤(㎡)		2542.74					
基準不適合面積⑤(㎡)				90.13			
面積(①+②+③+④+⑤)(㎡)		3288.66					
基準不適合面積(①+②+③+④+⑤)(㎡)				1490.13			

※調査の省略無し、みなし指定無し