

整理番号	7-8	指定年月日・指定番号	令和7年9月19日 法指-91	所在地	堺市堺区大仙西町六丁184番1の一部		
調製・訂正年月日	令和7年9月19日調製						
形質変更時要届出区域の概況	事業場敷地				面積	54.26㎡	
法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨							
最大形質変更深さより1メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった土壌汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨、当該試料採取等の対象としなかった深さの位置及び特定有害物質の種類							
土壌汚染のおそれの把握等、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壌汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該省略の理由							
汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該汚染の除去等の措置							
第58条第5項第10号から第13号までに該当する区域にあっては、その旨							
形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態	報告受理年月日	指定に係る特定有害物質の種類		適合しない基準項目		指定調査機関の名称	
	令和7年8月7日	ふっ素及びその化合物		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社エンバイオ・エンジニアリング	
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準			
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準			
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準			
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準			
土地の形質の変更の実施状況	届出(着手)時期	完了時期	土地の形質の変更の種類	実施者	土壌搬出	汚染土壌の処理方法	
					有・無		
					有・無		
					有・無		

備考1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 「形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態」については、土壌その他の試料の採取を行った日、当該試料の測定の結果等を記載した書類を添付すること。

位置図（広域）



< 出典：地理院地図（電子国土 Web） >

位置図（詳細）



< 出典：地理院地図（電子国土 Web） >

凡例



- ：土地の形質の変更範囲
- ：北側敷地
- ：南側敷地

【起点】

起点は、大阪府堺市堺区大仙西町六丁184番1の最北端としました。
座標(X,Y)=(-159244.790,-48238.756)


【格子の回転角度】

起点を支点として、東西方向及び南北方向に引いた線、並びにこれらと平行して10m間隔で引いた線を31度33分45秒回転させて得られた線により、調査対象地を区画しました。

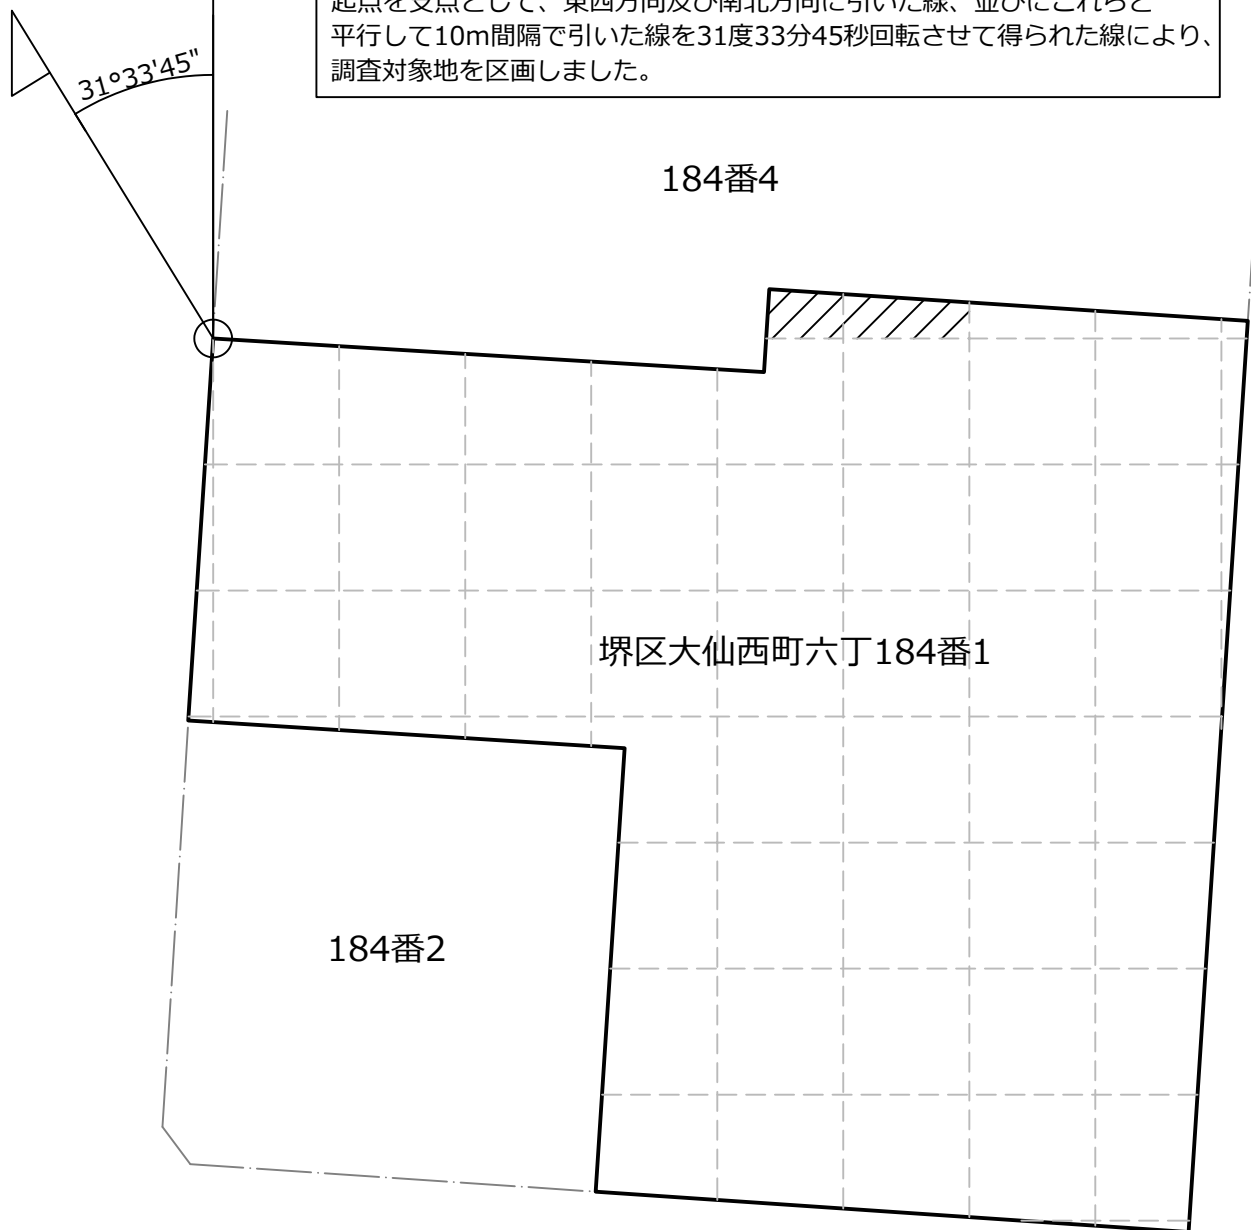


凡例	
	対象地（敷地境界）
	筆境界
	単位区画
	形質変更時要届出区域

区域指定図面
形質変更時要届出区域

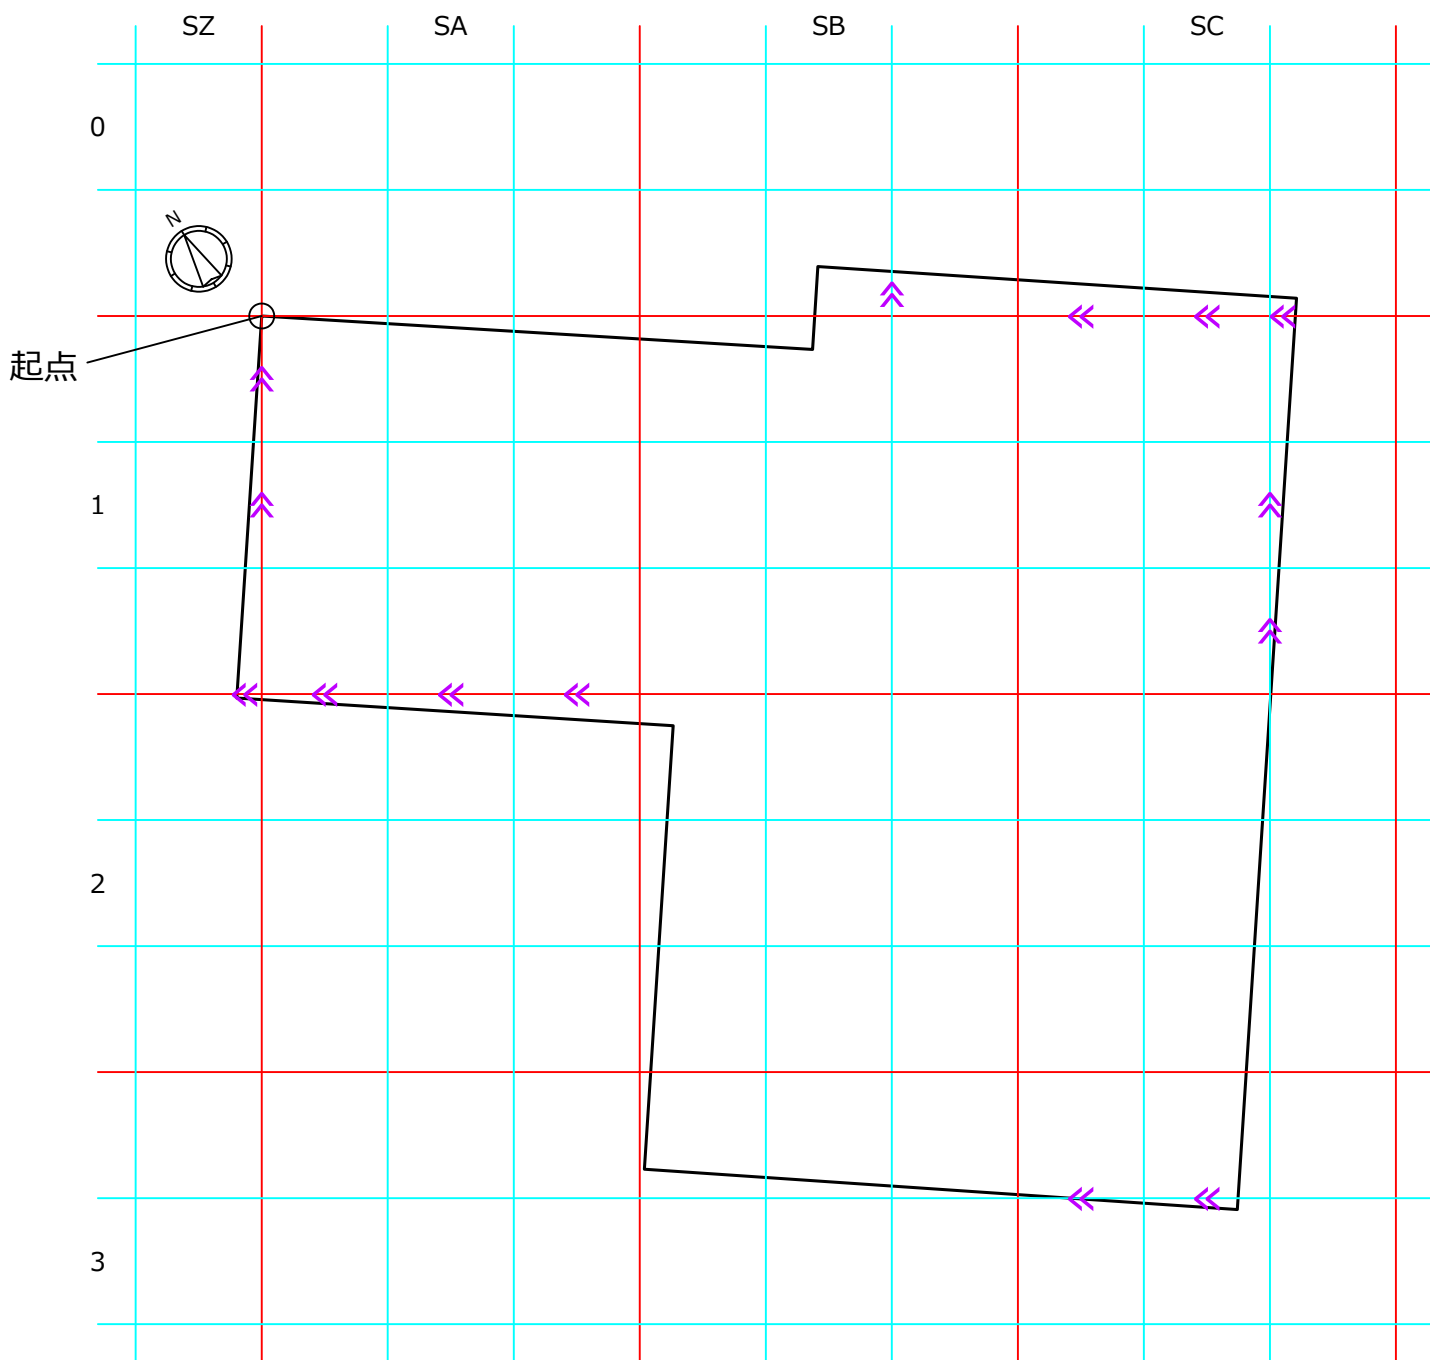


(1) 区画設定




区画名称例
30m格子：A1
単位区画：A1-5

凡例	
	敷地境界線
	30m格子
	単位区画
	区画統合

区画統合図(南側敷地)

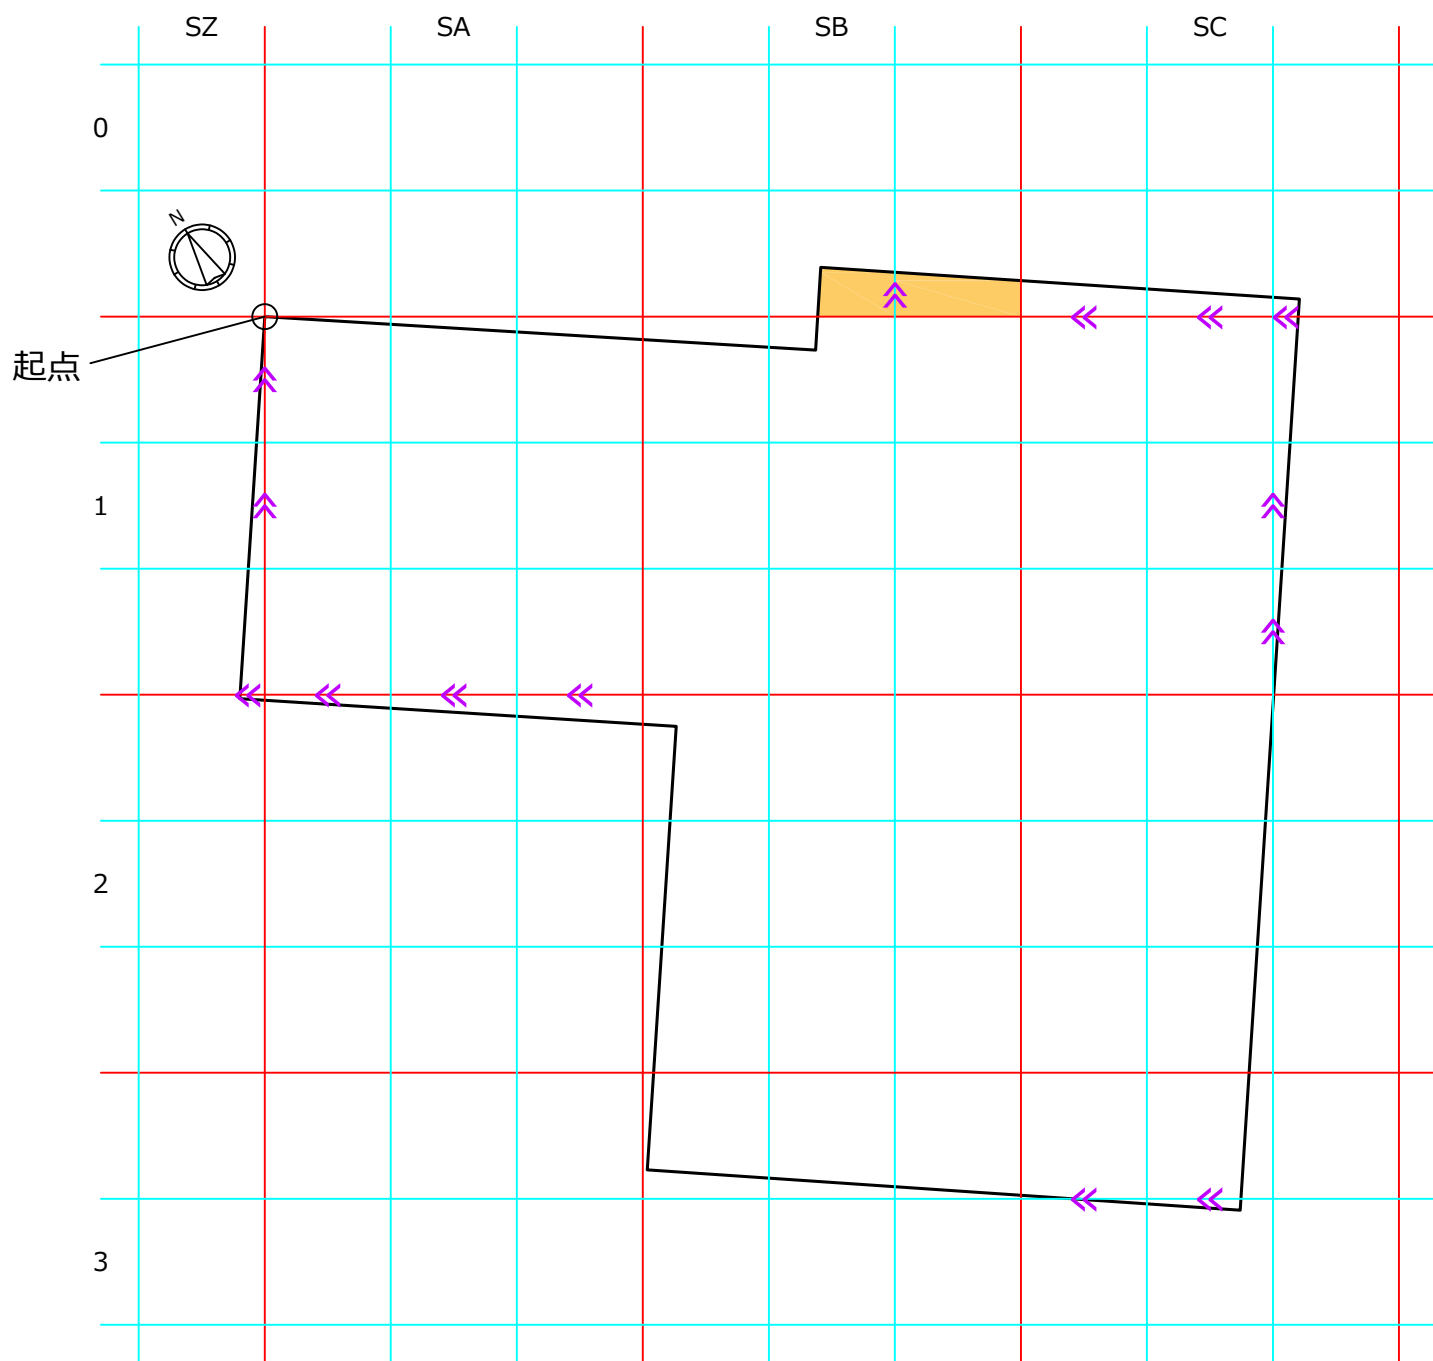

(1) 区画設定




区画名称例
30m格子 : A1
単位区画 : A1-5


凡例	
	敷地境界線
	30m格子
	単位区画
	区画統合
	土壌溶出量基準不適合区画 (ふっ素)

土壌汚染範囲図

土壌溶出量基準不適合区画
ふっ素及びその化合物

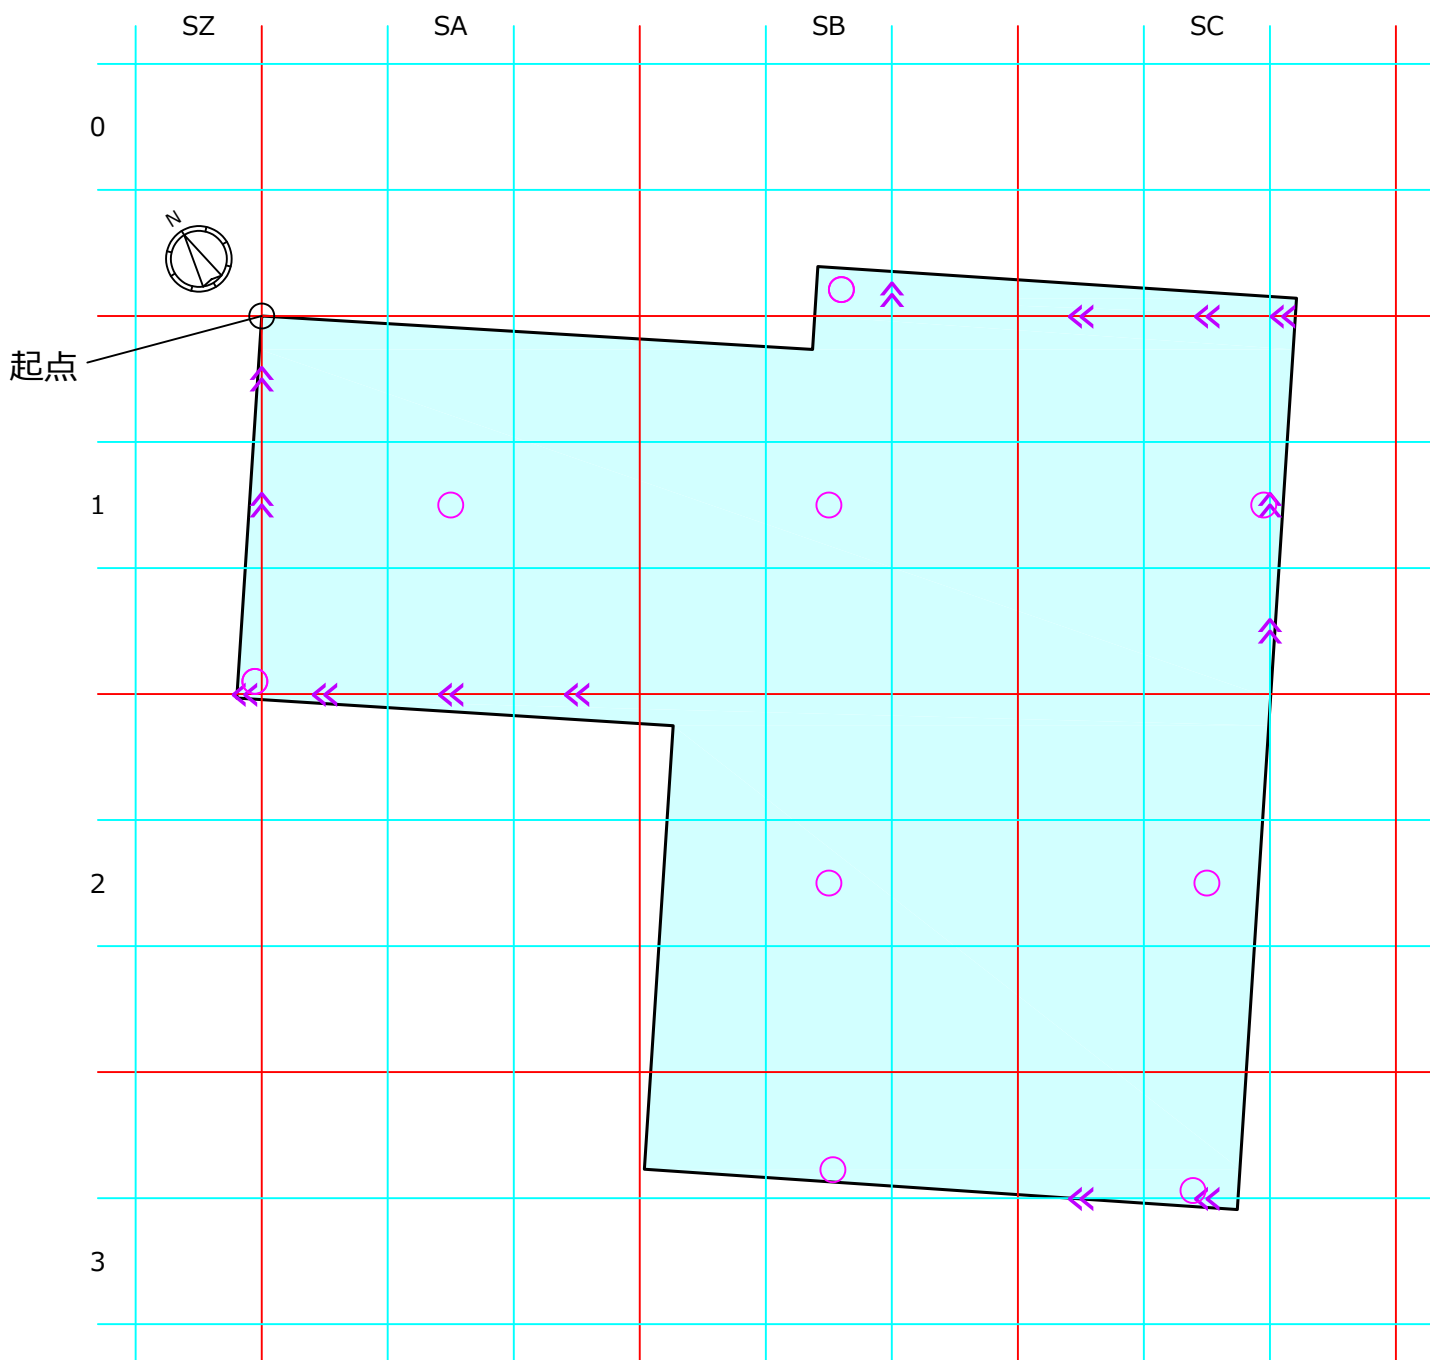

(1) 区画設定




区画名称例
30m格子：A1
単位区画：A1-5


凡例	
	敷地境界線
	30m格子
	単位区画
	区画統合
	一部対象区画
	土壌ガス試料採取地点

試料採取地点配置図(南側敷地)

土壌汚染状況調査（土壌ガス調査）
クロロエチレン

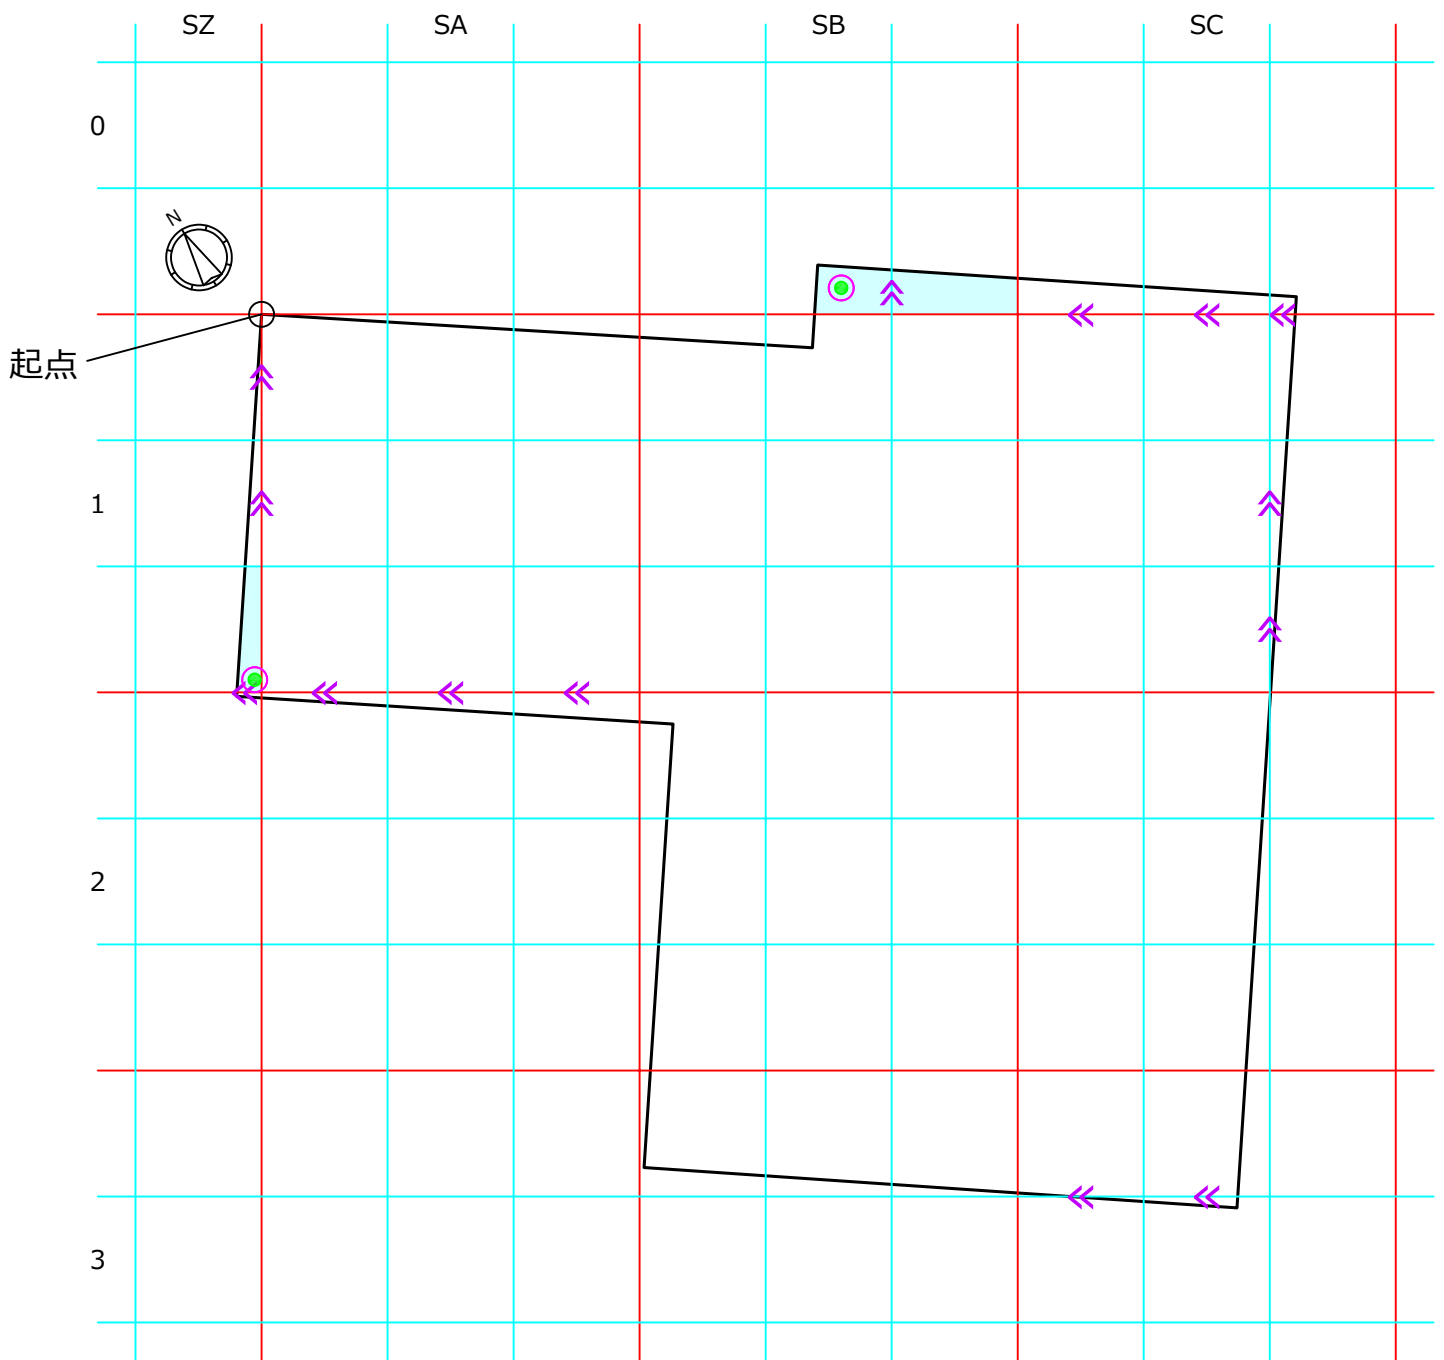

(1) 区画設定




区画名称例
30m格子：A1
単位区画：A1-5


凡例	
	敷地境界線
	30m格子
	単位区画
	区画統合
	一部対象区画
	土壌ガス試料採取地点
	土壌試料採取地点
	試料等量混合を示す

試料採取地点配置図(南側敷地)

土壌汚染状況調査（土壌ガス調査・表層土壌調査）
クロロエチレンを除く特定有害物質25項目

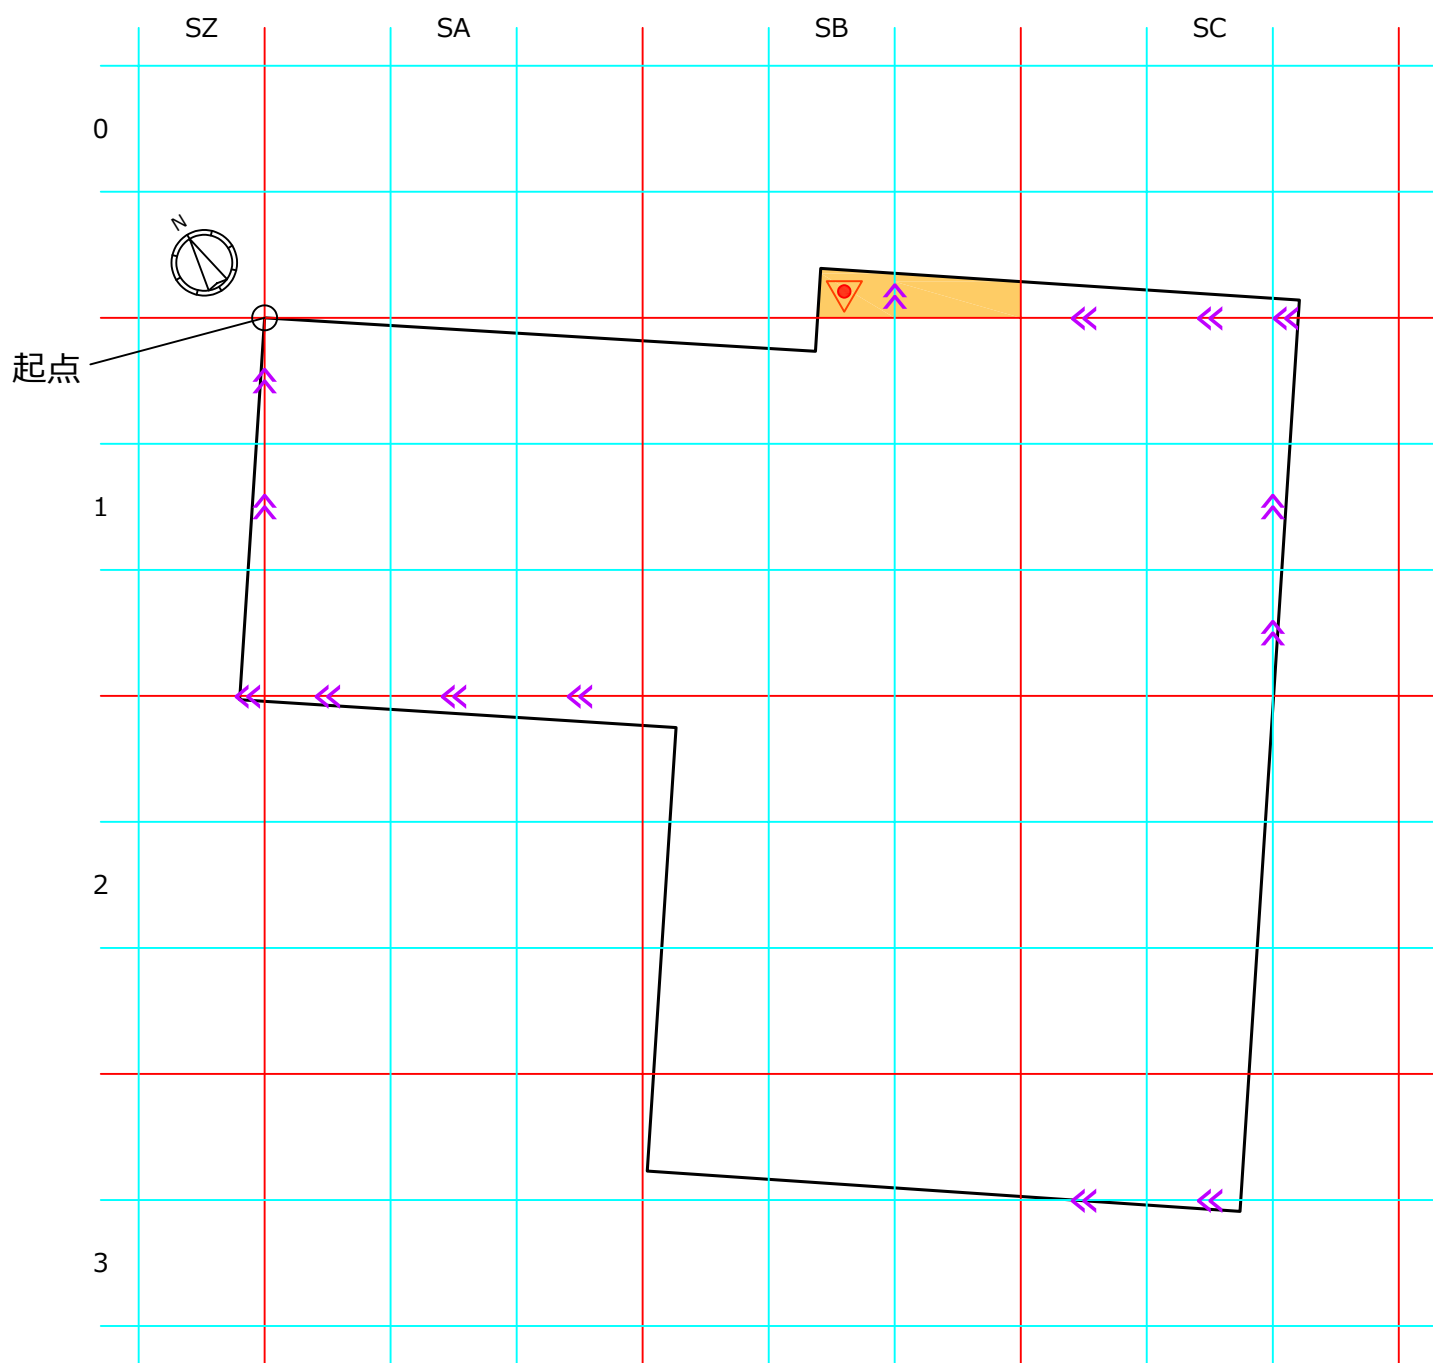

(1) 区画設定



凡例	
	敷地境界線
	30m格子
	単位区画
	区画統合
	詳細調査実施地点
	表層土壌調査において土壌溶出量基準に不適合であった地点（ふっ素）
	土壌溶出量基準不適合区画（ふっ素）

試料採取地点配置図(南側敷地)

詳細調査
ふっ素及びその化合物

分析結果一覧表(南側敷地)

○土壌ガス分析結果一覧表

試料名	第一種特定有害物質											
	クロロエチレン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	ジクロロメタン	テトラクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	ベンゼン
SA1-5	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SB0-8	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
SB1-5	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SB2-5	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SB3-2	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SC1-5	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SC2-5	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SC3-2	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SZ1-9	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
定量下限値	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.05
単位	Volppm	Volppm	Volppm	Volppm	Volppm	Volppm	Volppm	Volppm	Volppm	Volppm	Volppm	Volppm

※1：「—」は調査対象外を示す。

※2：「不検出」とは定量下限値未満を示す。

○土壌溶出量分析結果一覧表（表層土壌調査）

試料名	第二種特定有害物質								
	カドミウム	六価クロム	シアン	水銀	セレン	鉛	砒素	ふっ素	ほう素
SB0-8	0.0003未満	0.005未満	不検出	0.0005未満	0.002	0.001未満	0.001	1.3	0.9
SZ1-9	0.0003未満	0.005未満	不検出	0.0005未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.18	0.1未満
土壌溶出量基準	0.003以下	0.05以下	検出されないこと	0.0005以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.8以下	1以下
第二溶出量基準	0.09以下	1.5以下	1.0以下	0.005以下	0.3以下	0.3以下	0.3以下	24以下	30以下
定量下限値	0.0003	0.005	0.1	0.0005	0.001	0.001	0.001	0.08	0.1
単位	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L

※1：赤字は土壌溶出量基準に不適合であることを示す。

※2：「不検出」とは定量下限値未満を示す。

試料名	第三種特定有害物質				
	シマジン	チオベンカルブ	チウラム	PCB	有機りん
SB0-8	0.0003未満	0.002未満	0.0006未満	不検出	不検出
SZ1-9	0.0003未満	0.002未満	0.0006未満	不検出	不検出
土壌溶出量基準	0.003以下	0.02以下	0.006以下	検出されないこと	検出されないこと
第二溶出量基準	0.03以下	0.2以下	0.06以下	0.003以下	1以下
定量下限値	0.0003	0.002	0.0006	0.0005	0.1
単位	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L

※1：「不検出」とは定量下限値未満を示す。

○土壌含有量分析結果一覧表（表層土壌調査）

試料名	第二種特定有害物質								
	カドミウム	六価クロム	シアン	水銀	セレン	鉛	砒素	ふっ素	ほう素
SB0-8	5未満	5未満	1未満	1未満	10未満	30	10未満	1300	10未満
SZ1-9	5未満	5未満	1未満	1未満	10未満	10未満	10未満	110	10未満
土壌含有量基準	45以下	250以下	50以下	15以下	150以下	150以下	150以下	4000以下	4000以下
定量下限値	5	5	1	1	10	10	10	20	10
単位	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg


○土壌溶出量分析・地下水分析結果一覧表（詳細調査）

地点	深度 【GL・m】	第二種特定有害物質	備考
		ふっ素	
		溶出量	
SB0-8	表層	1.3	土壌汚染状況調査
	0.6	1.2	詳細調査(絞込み)
	0.7	1.1	詳細調査(絞込み)
	0.8	0.60	詳細調査(絞込み)
	0.9	0.69	詳細調査(絞込み)
	1.0	0.38	詳細調査
	2.0	0.70	詳細調査
	地下水	0.76	詳細調査
土壌溶出量基準		0.8以下	
第二溶出量基準		24以下	
地下水基準		0.8以下	
定量下限値		0.08	
単位		mg/L	


※1：赤字は土壌溶出量基準に不適合であることを示す。

○土壌汚染範囲と汚染土量一覧表

単位 区画	基準不適合物質の最大濃度	面積	区画内の 対策深度			対策 層厚	対策 土量	水位
	ふっ素(溶)							
	【mg/L】							
SB0-8	1.3	54.26	0.0	～	0.8	0.8	43.41	2.71

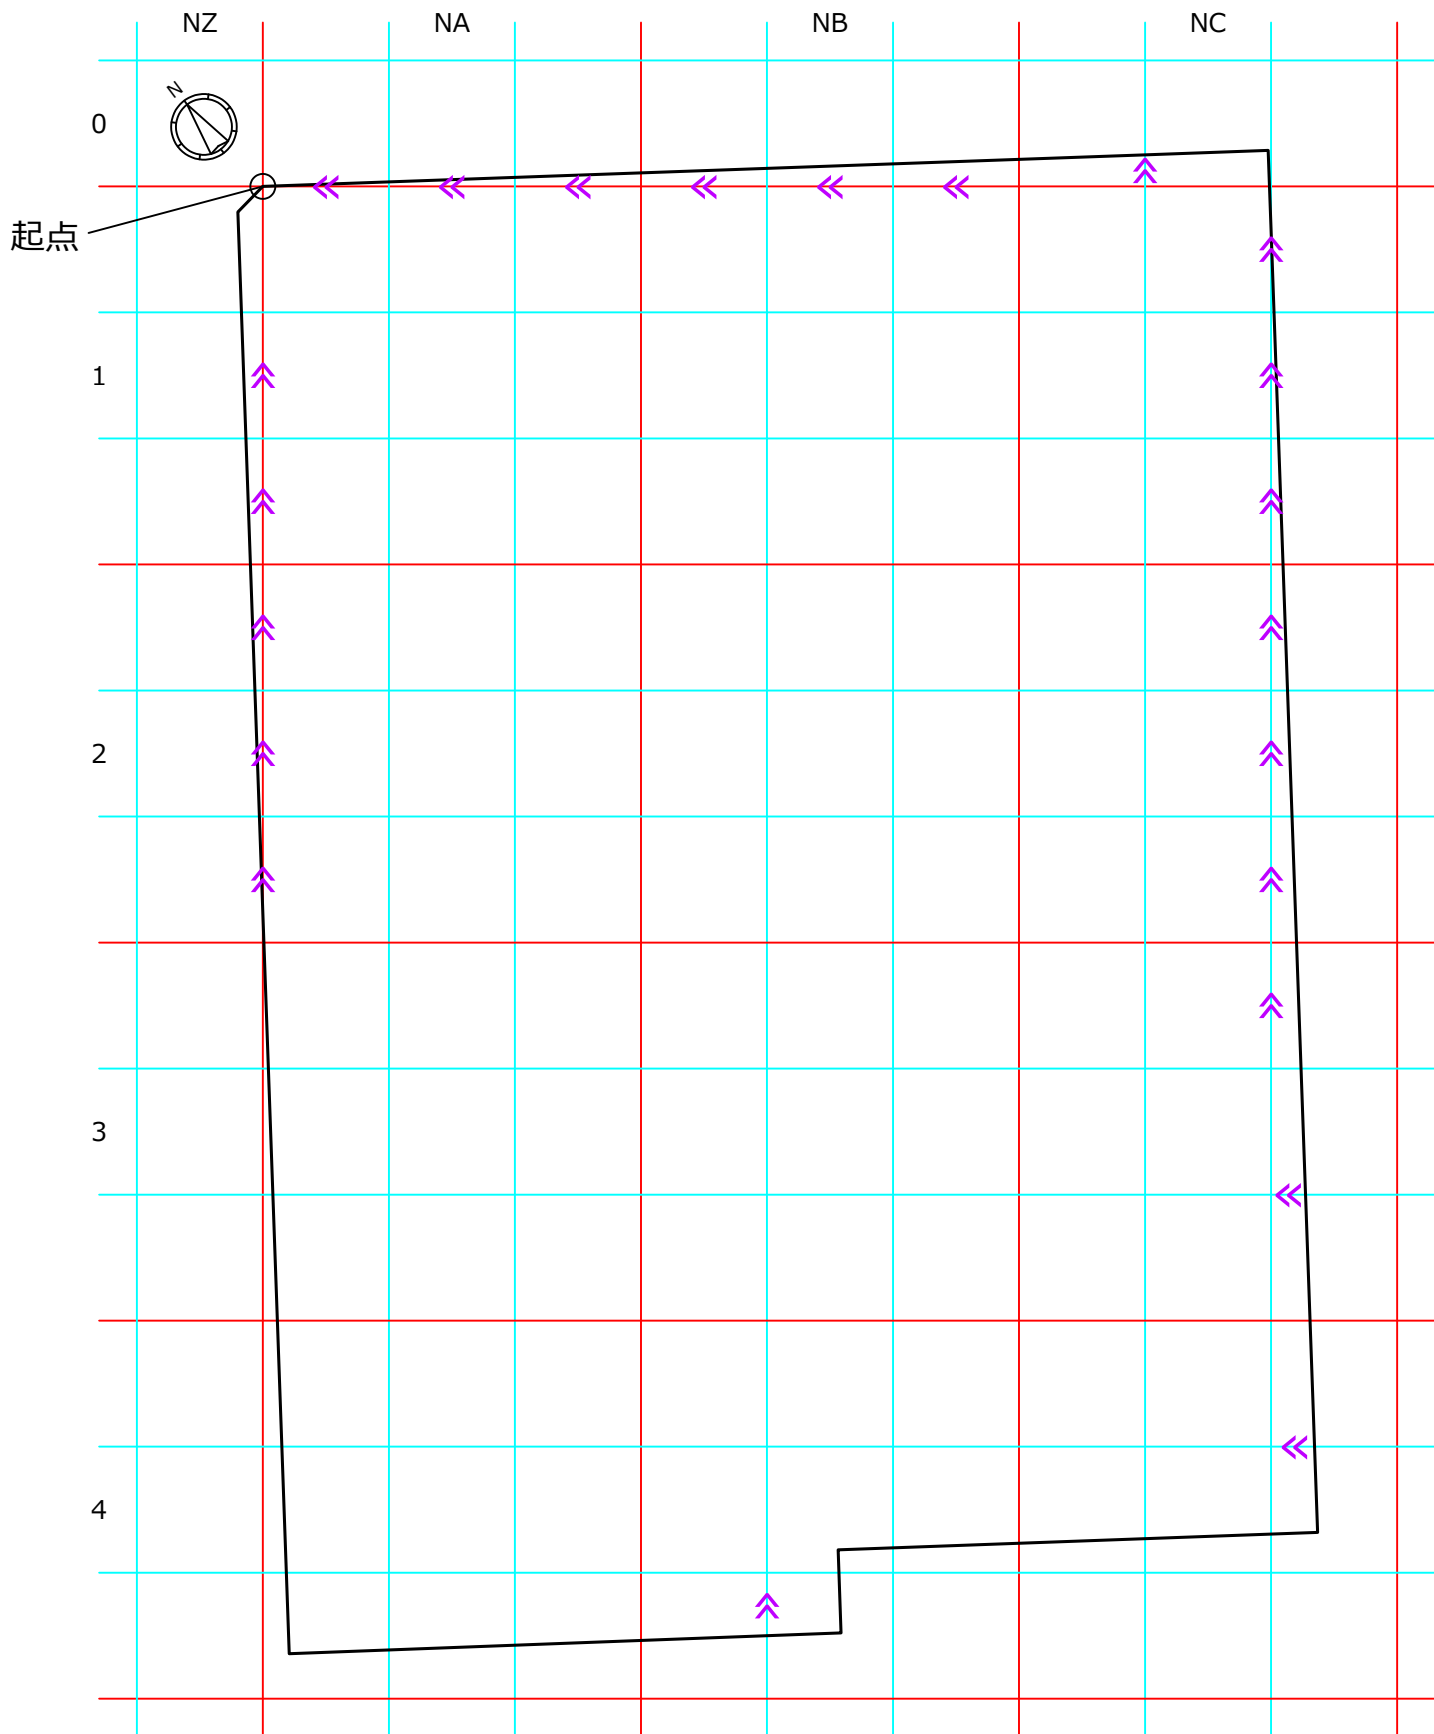


(1) 区画設定




区画名称例
30m格子 : A1
単位区画 : A1-5

凡例	
	敷地境界線
	30m格子
	単位区画
	区画統合

区画統合図(北側敷地)

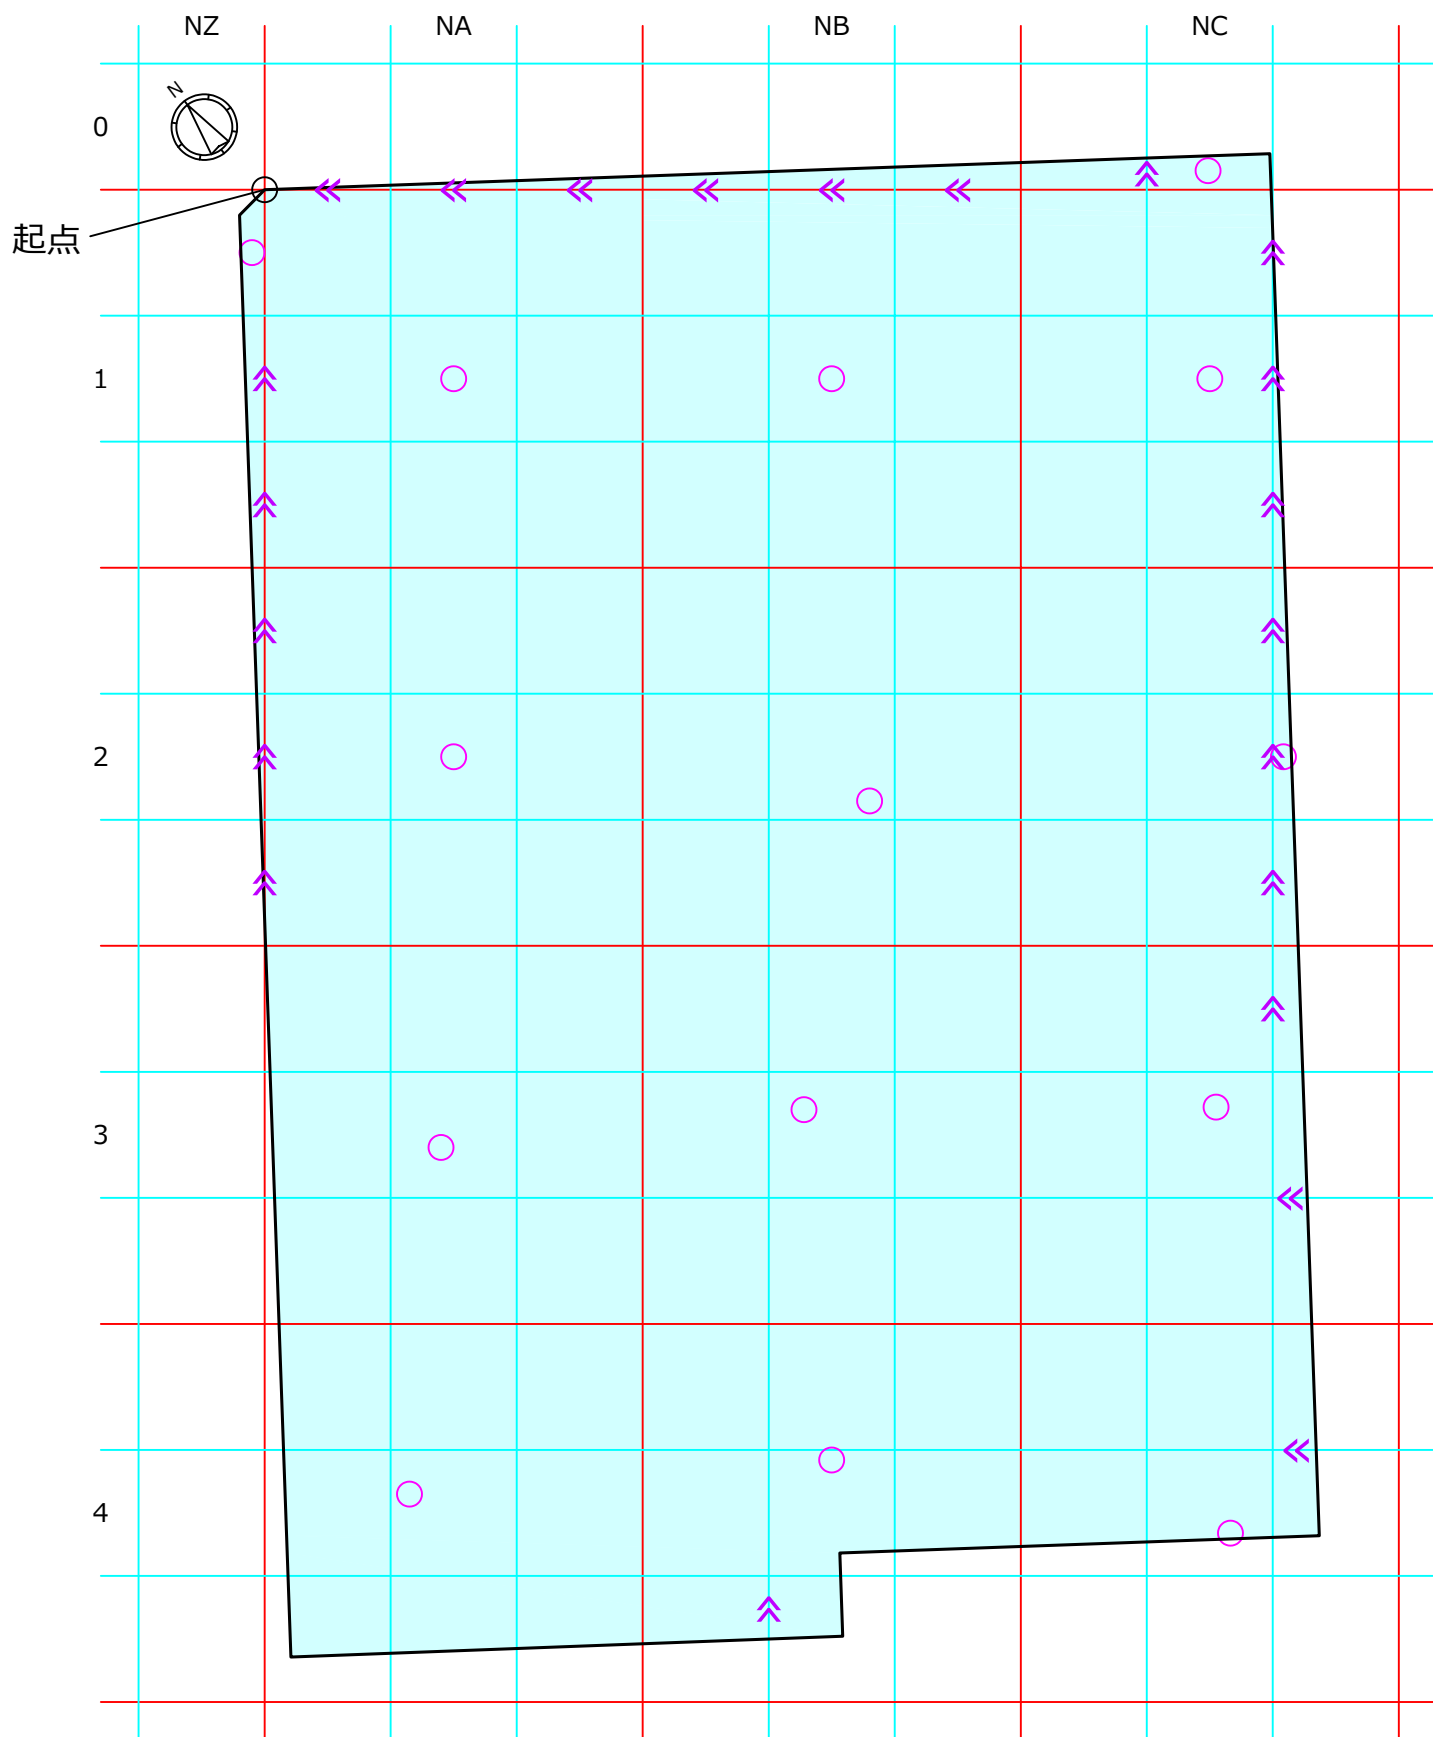

(1) 区画設定




区画名称例
30m格子 : A1
単位区画 : A1-5


凡例	
	敷地境界線
	30m格子
	単位区画
	区画統合
	一部対象区画
	土壌ガス試料採取地点

試料採取地点配置図(北側敷地)

土壌汚染状況調査(土壌ガス調査)
クロロエチレン

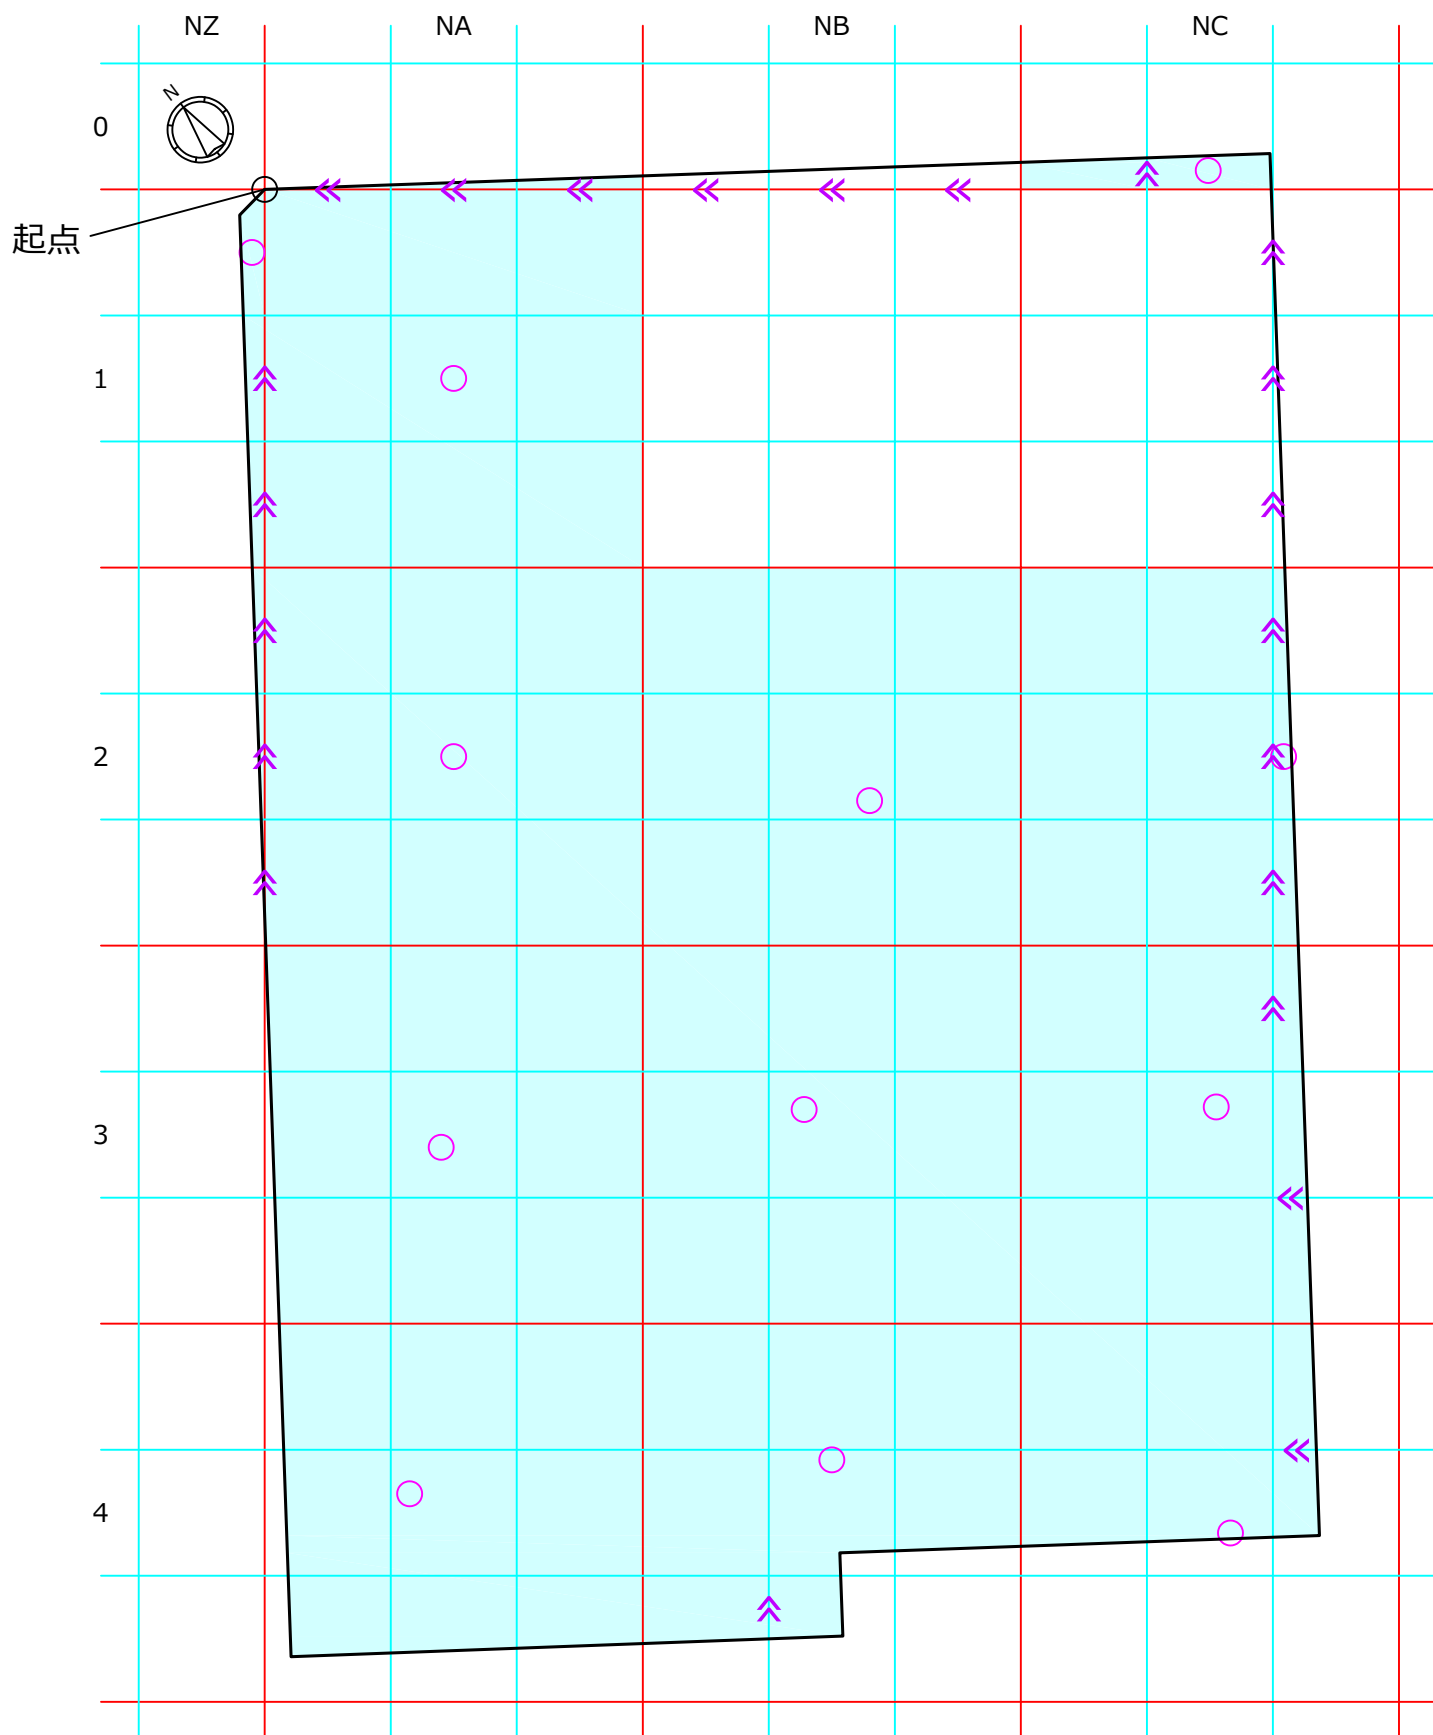

(1) 区画設定




区画名称例
30m格子 : A1
単位区画 : A1-5


凡例	
	敷地境界線
	30m格子
	単位区画
	区画統合
	一部対象区画
	土壌ガス試料採取地点

試料採取地点配置図(北側敷地)

土壌汚染状況調査(土壌ガス調査)
トリクロロエチレン 1,2-ジクロロエチレン 1,1-ジクロロエチレン

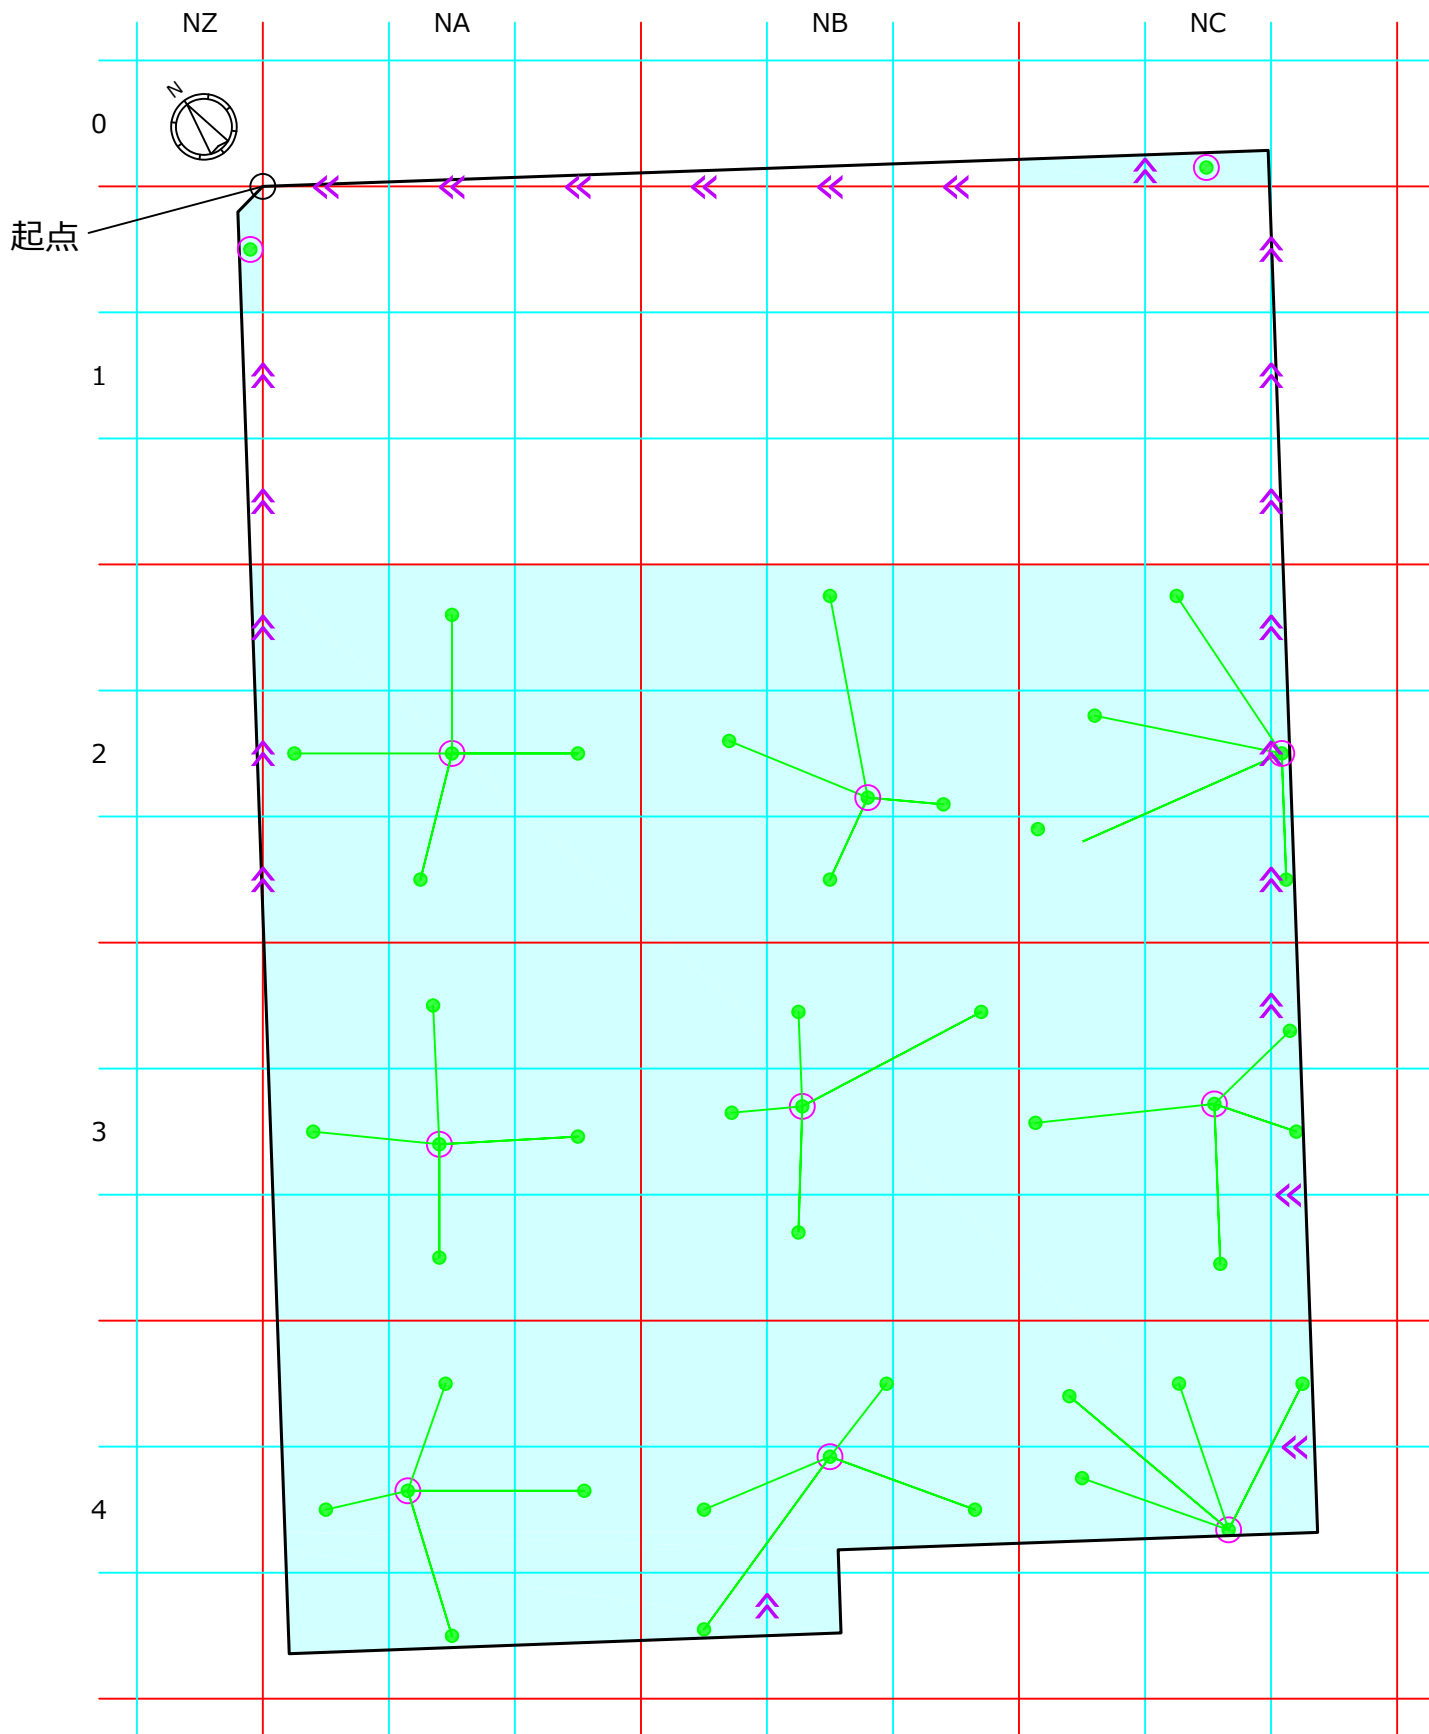

(1) 区画設定




区画名称例
30m格子 : A1
単位区画 : A1-5


凡例	
	敷地境界線
	30m格子
	単位区画
	区画統合
	一部対象区画
	土壌ガス試料採取地点
	土壌試料採取地点
	試料等量混合を示す

試料採取地点配置図(北側敷地)

土壌汚染状況調査(土壌ガス調査・表層土壌調査)
トリクロロエチレンとその分解生成物を除く特定有害物質22項目

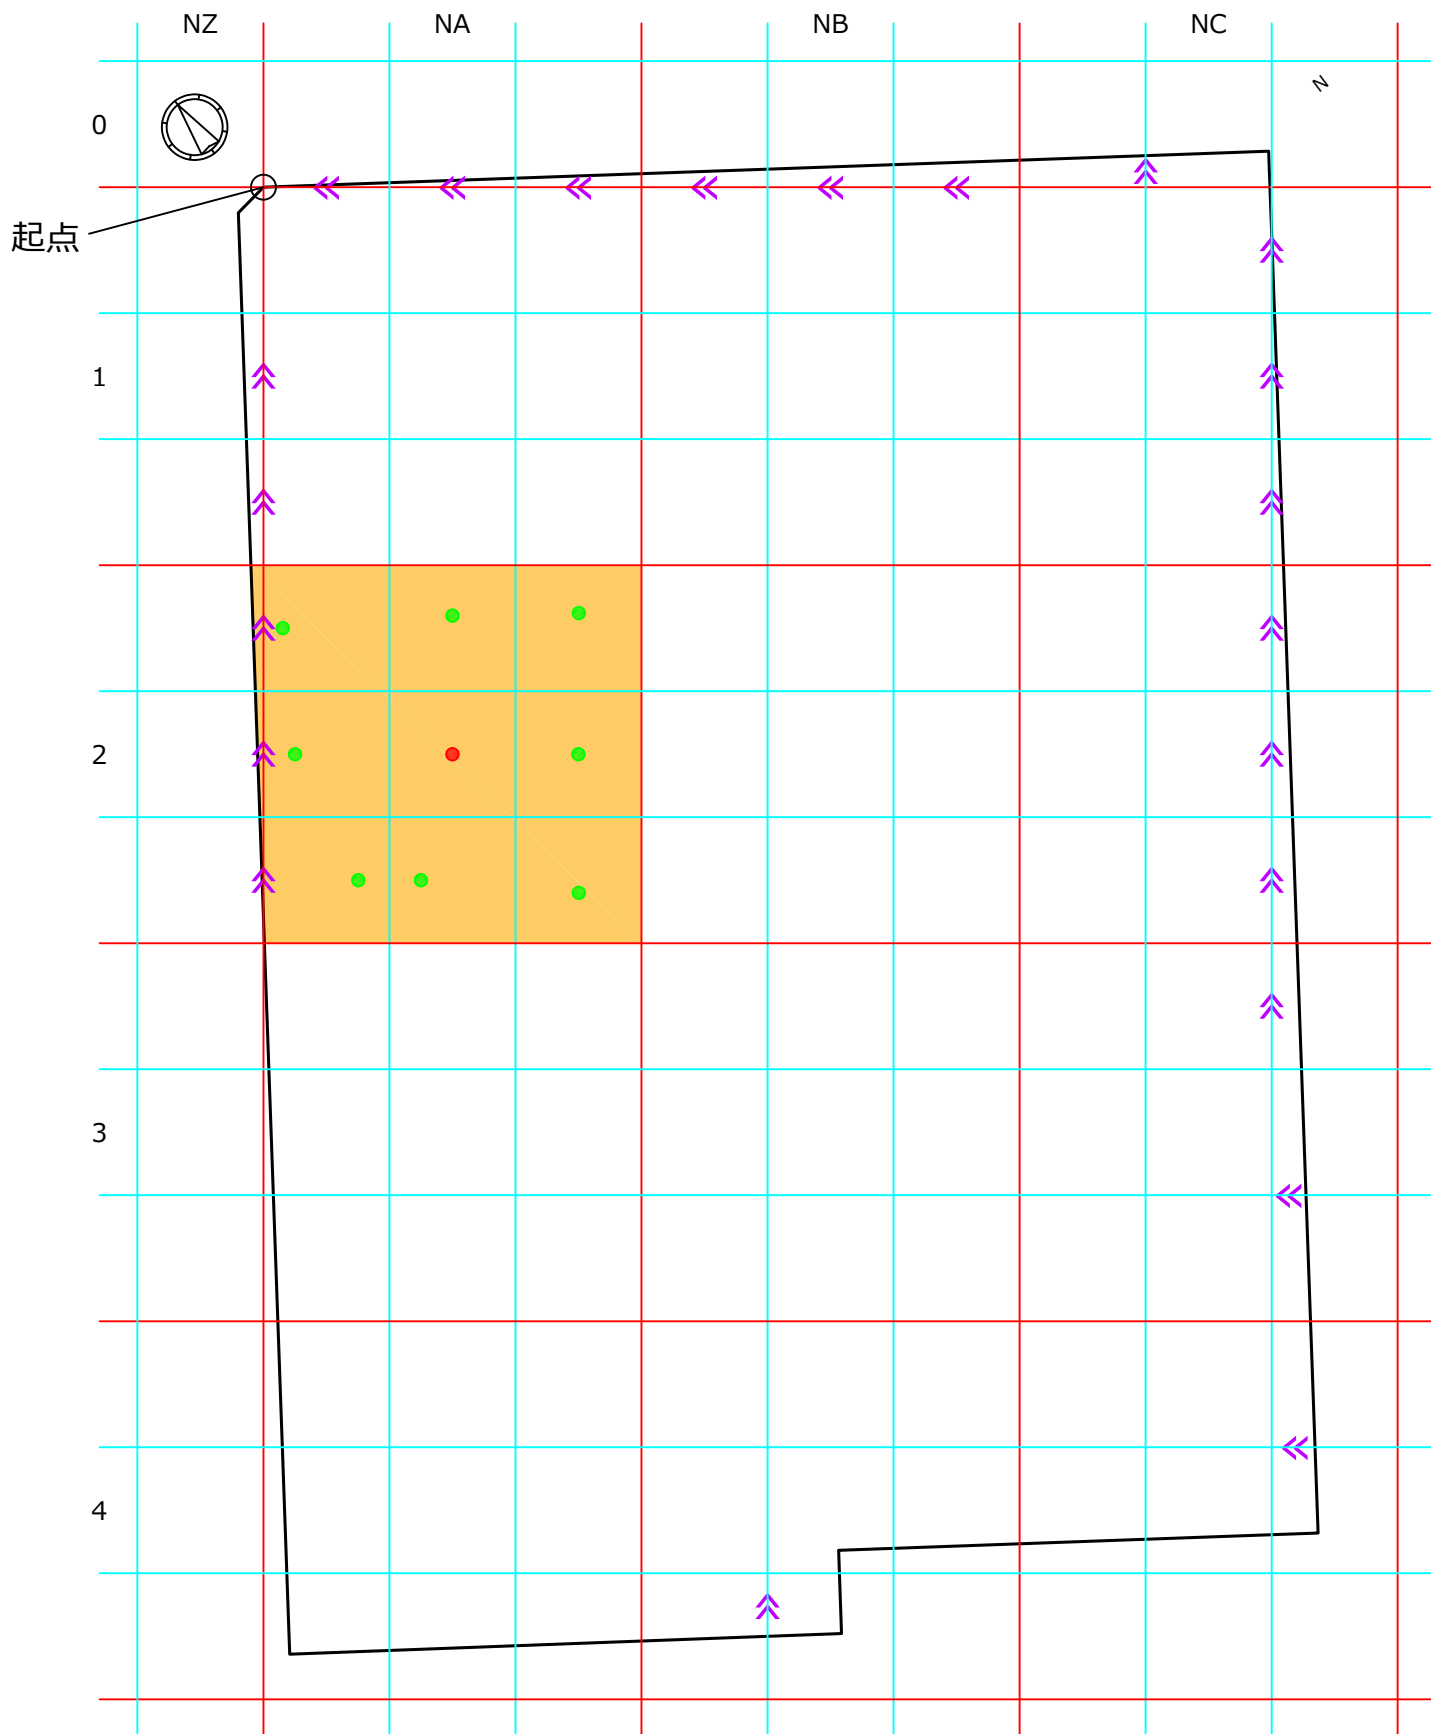

(1) 区画設定




区画名称例
30m格子 : A1
単位区画 : A1-5


凡例	
	敷地境界線
	30m格子
	単位区画
	区画統合
	土壌ガス検出地点
	追加土壌ガス調査地点
	テトラクロロエチレン及びその分解生成物による土壌汚染のおそれがある区画

試料採取地点配置図(北側敷地)

土壌汚染状況調査 (追加土壌ガス調査)
テトラクロロエチレン

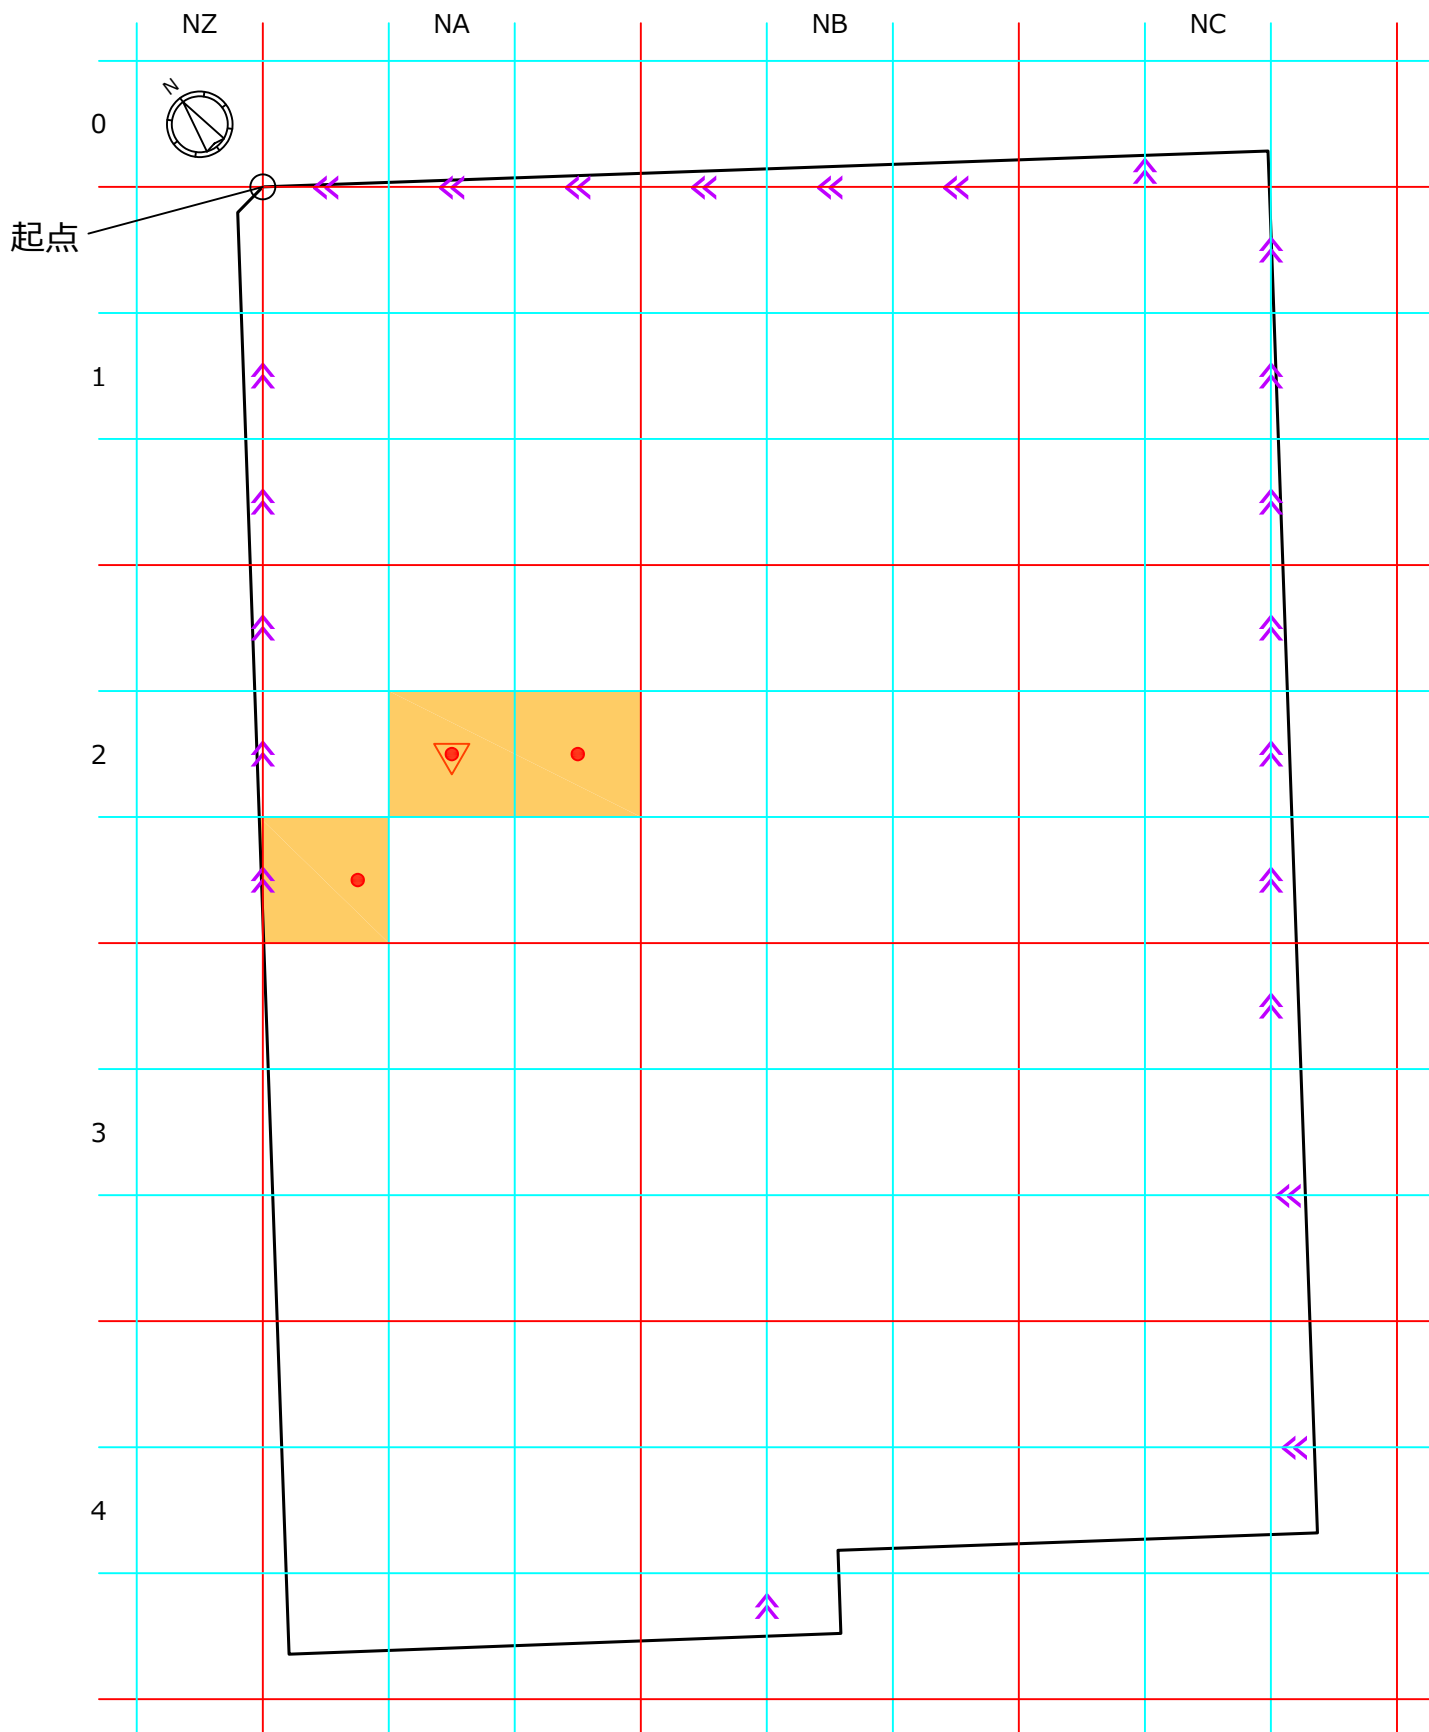

(1) 区画設定



区画名称例
30m格子 : A1
単位区画 : A1-5

凡例	
	敷地境界線
	30m格子
	単位区画
	区画統合
	土壌ガス検出地点
	ボーリング調査実施地点
	土壌ガス検出区画

試料採取地点配置図(北側敷地)

土壌汚染状況調査 (ボーリング調査)
テトラクロロエチレン及びその分解生成物

分析結果一覧表(北側敷地)

○土壌ガス分析結果一覧表

試料名	第一種特定有害物質											
	クロロエチレン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	ジクロロメタン	テトラクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	ベンゼン
NA1-5	不検出	—	—	不検出	不検出	—	—	—	—	—	不検出	—
NA2-5	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.3	不検出	不検出	不検出	不検出
NA3-5	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
NA4-5	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
NB1-5	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NB2-5	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
NB3-5	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
NB4-5	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
NC0-8	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
NC1-5	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NC2-5	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
NC3-5	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
NC4-5	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
NZ1-3	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
定量下限値	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.05
単位	Volppm	Volppm	Volppm	Volppm	Volppm	Volppm	Volppm	Volppm	Volppm	Volppm	Volppm	Volppm

※1：赤字は土壌ガスが検出されたことを示す。

※2：「—」は調査対象外を示す。

※3：「不検出」とは定量下限値未満を示す。

○追加土壌ガス分析結果一覧表

試料名	第一種特定有害物質											
	クロロエチレン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	ジクロロメタン	テトラクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	ベンゼン
NA2-1	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—
NA2-2	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—
NA2-3	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—
NA2-4	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—
NA2-5	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.3	不検出	不検出	不検出	不検出
NA2-6	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—
NA2-7	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—
NA2-8	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—
NA2-9	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—
定量下限値	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.05
単位	Volppm	Volppm	Volppm	Volppm	Volppm	Volppm	Volppm	Volppm	Volppm	Volppm	Volppm	Volppm

※1：赤字は土壌ガスが検出されたことを示す。

※2：「—」は調査対象外を示す。

※3：「不検出」とは定量下限値未満を示す。

○土壌溶出量分析結果一覧表（表層土壌調査）

試料名	第二種特定有害物質								
	カドミウム	六価クロム	シアン	水銀	セレン	鉛	砒素	ふっ素	ほう素
NA2(2,4,5,6,8)	0.0003未満	0.020	不検出	0.0005未満	0.001	0.001未満	0.002	0.16	0.1
NA3(2,4,5,6,8)	0.0003未満	0.026	不検出	0.0005未満	0.002	0.001未満	0.001	0.15	0.1
NA4(2,4,5,6,8)	0.0003未満	0.013	不検出	0.0005未満	0.002	0.001未満	0.004	0.60	0.1
NB2(2,4,5,6,8)	0.0003未満	0.019	不検出	0.0005未満	0.001	0.001未満	0.003	0.22	0.1
NB3(2,3,4,5,8)	0.0003未満	0.026	不検出	0.0005未満	0.001	0.001未満	0.001	0.20	0.1
NB4(2,4,5,6,7)	0.0003未満	0.011	不検出	0.0005未満	0.001	0.001未満	0.005	0.19	0.1未満
NC0-8	0.0003未満	0.010	不検出	0.0005未満	0.001	0.001未満	0.003	0.10	0.1
NC2(2,4,5,7,8)	0.0003未満	0.012	不検出	0.0005未満	0.001	0.001未満	0.004	0.25	0.1未満
NC3(2,4,5,6,8)	0.0003未満	0.033	不検出	0.0005未満	0.001	0.001未満	0.002	0.15	0.1
NC4(1,2,3,4,5)	0.0003未満	0.042	不検出	0.0005未満	0.001	0.001未満	0.003	0.15	0.1未満
NZ1-3	0.0003未満	0.005未満	不検出	0.0005未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.20	0.1未満
土壌溶出量基準	0.003以下	0.05以下	検出されないこと	0.0005以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.8以下	1以下
第二溶出量基準	0.09以下	1.5以下	1.0以下	0.005以下	0.3以下	0.3以下	0.3以下	24以下	30以下
定量下限値	0.0003	0.005	0.1	0.0005	0.001	0.001	0.001	0.08	0.1
単位	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L

※1：「不検出」とは定量下限値未満を示す。

試料名	第三種特定有害物質				
	シマジン	チオベンカルブ	チウラム	PCB	有機りん
NA2(2,4,5,6,8)	0.0003未満	0.002未満	0.0006未満	不検出	不検出
NA3(2,4,5,6,8)	0.0003未満	0.002未満	0.0006未満	不検出	不検出
NA4(2,4,5,6,8)	0.0003未満	0.002未満	0.0006未満	不検出	不検出
NB2(2,4,5,6,8)	0.0003未満	0.002未満	0.0006未満	不検出	不検出
NB3(2,3,4,5,8)	0.0003未満	0.002未満	0.0006未満	不検出	不検出
NB4(2,4,5,6,7)	0.0003未満	0.002未満	0.0006未満	不検出	不検出
NC0-8	0.0003未満	0.002未満	0.0006未満	不検出	不検出
NC2(2,4,5,7,8)	0.0003未満	0.002未満	0.0006未満	不検出	不検出
NC3(2,4,5,6,8)	0.0003未満	0.002未満	0.0006未満	不検出	不検出
NC4(1,2,3,4,5)	0.0003未満	0.002未満	0.0006未満	不検出	不検出
NZ1-3	0.0003未満	0.002未満	0.0006未満	不検出	不検出
土壌溶出量基準	0.003以下	0.02以下	0.006以下	検出されないこと	検出されないこと
第二溶出量基準	0.03以下	0.2以下	0.06以下	0.003以下	1以下
定量下限値	0.0003	0.002	0.0006	0.0005	0.1
単位	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L

※1：「不検出」とは定量下限値未満を示す。

○土壌含有量分析結果一覧表（表層土壌調査）

試料名	第二種特定有害物質								
	カドミウム	六価クロム	シアン	水銀	セレン	鉛	砒素	ふっ素	ほう素
NA2(2,4,5,6,8)	5未満	5未満	1未満	1未満	10未満	22	10未満	40	10未満
NA3(2,4,5,6,8)	5未満	5未満	1未満	1未満	10未満	18	10未満	88	10未満
NA4(2,4,5,6,8)	5未満	5未満	1未満	1未満	10未満	20	10未満	93	10未満
NB2(2,4,5,6,8)	5未満	5未満	1未満	1未満	10未満	20	10未満	85	10未満
NB3(2,3,4,5,8)	5未満	5未満	1未満	1未満	10未満	18	10未満	63	10未満
NB4(2,4,5,6,7)	5未満	5未満	1未満	1未満	10未満	18	10未満	36	10未満
NC0-8	5未満	5未満	1未満	1未満	10未満	19	10未満	56	10未満
NC2(2,4,5,7,8)	5未満	5未満	1未満	1未満	10未満	20	10未満	55	10未満
NC3(2,4,5,6,8)	5未満	5未満	1未満	1未満	10未満	28	10未満	58	10未満
NC4(1,2,3,4,5)	5未満	5未満	1未満	1未満	10未満	35	10未満	56	10未満
NZ1-3	5未満	5未満	1未満	1未満	10未満	10	10未満	26	10未満
土壌含有量基準	45以下	250以下	50以下	15以下	150以下	150以下	150以下	4000以下	4000以下
定量下限値	5	5	1	1	10	10	10	20	10
単位	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg

○土壌溶出量分析結果一覧表（ボーリング調査）

地点	深度 【GL・m】	第一種特定有害物質				
		クロロ エチレン	1, 1- ジクロロ エチレン	1, 2- ジクロロ エチレン	テトラ クロロ エチレン	トリクロロ エチレン
NA2-5	表層	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	0.001	0.001未満
	0.5	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	0.001	0.001未満
	1.0	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	0.001未満	0.001未満
	2.0	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	0.001未満	0.001未満
	3.0	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	0.001未満	0.001未満
	4.0	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	0.001未満	0.001未満
	5.0	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	0.001未満	0.001未満
	6.0	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	0.001未満	0.001未満
	7.0	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	0.001未満	0.001未満
	7.5	0.0002未満	0.002未満	0.004未満	0.001未満	0.001未満
土壌溶出量基準		0.002以下	0.1以下	0.04以下	0.01以下	0.01以下
第二溶出量基準		0.02以下	1以下	0.4以下	0.1以下	0.1以下
定量下限値		0.0002	0.002	0.004	0.001	0.001
単位		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L

各区画の汚染状態を示す一覧表（北側敷地）

30m格子	単位区画		統合区画		統合後 面積(m ³)	汚染状態		調査の省略 みなし汚染の有無
	区画名	面積(m ³)	区画名	面積(m ³)		汚染物質	最大濃度	
NA1	NA1-1	100.00	NA0-7	1.79	101.79	—	—	無
	NA1-2	100.00	NA0-8	5.36	105.36	—	—	無
	NA1-3	100.00	NA0-9	8.94	108.94	—	—	無
	NA1-4	100.00	NZ1-6	15.24	115.24	—	—	無
	NA1-5	100.00	—	—	100.00	—	—	無
	NA1-6	100.00	—	—	100.00	—	—	無
	NA1-7	100.00	NZ1-9	11.68	111.68	—	—	無
	NA1-8	100.00	—	—	100.00	—	—	無
	NA1-9	100.00	—	—	100.00	—	—	無
NA2	NA2-1	100.00	NZ2-3	8.12	108.12	—	—	無
	NA2-2	100.00	—	—	90.30	—	—	無
	NA2-3	100.00	—	—	100.00	—	—	無
	NA2-4	100.00	NZ2-6	4.56	104.56	—	—	無
	NA2-5	100.00	—	—	100.00	—	—	無
	NA2-6	100.00	—	—	100.00	—	—	無
	NA2-7	99.91	NZ2-9	1.08	100.99	—	—	無
	NA2-8	100.00	—	—	100.00	—	—	無
	NA2-9	100.00	—	—	100.00	—	—	無
NA3	NA3-1	97.43	—	—	97.43	—	—	無
	NA3-2	100.00	—	—	100.00	—	—	無
	NA3-3	100.00	—	—	100.00	—	—	無
	NA3-4	93.87	—	—	93.87	—	—	無
	NA3-5	100.00	—	—	100.00	—	—	無
	NA3-6	100.00	—	—	100.00	—	—	無
	NA3-7	90.31	—	—	90.31	—	—	無
	NA3-8	100.00	—	—	100.00	—	—	無
	NA3-9	100.00	—	—	100.00	—	—	無
NA4	NA4-1	86.75	—	—	86.75	—	—	無
	NA4-2	100.00	—	—	100.00	—	—	無
	NA4-3	100.00	—	—	100.00	—	—	無
	NA4-4	83.19	—	—	83.19	—	—	無
	NA4-5	100.00	—	—	100.00	—	—	無
	NA4-6	100.00	—	—	100.00	—	—	無
	NA4-7	50.41	—	—	50.41	—	—	無
	NA4-8	59.42	—	—	59.42	—	—	無
	NA4-9	55.65	—	—	55.65	—	—	無
NB1	NB1-1	100.00	NB0-7	12.52	112.52	—	—	無
	NB1-2	100.00	NB0-8	16.09	116.09	—	—	無
	NB1-3	100.00	NB0-9	19.67	119.67	—	—	無
	NB1-4	100.00	—	—	100.00	—	—	無
	NB1-5	100.00	—	—	100.00	—	—	無
	NB1-6	100.00	—	—	100.00	—	—	無
	NB1-7	100.00	—	—	100.00	—	—	無
	NB1-8	100.00	—	—	100.00	—	—	無
	NB1-9	100.00	—	—	100.00	—	—	無
NB2	NB2-1	100.00	—	—	100.00	—	—	無
	NB2-2	100.00	—	—	100.00	—	—	無
	NB2-3	100.00	—	—	100.00	—	—	無
	NB2-4	100.00	—	—	100.00	—	—	無
	NB2-5	100.00	—	—	100.00	—	—	無
	NB2-6	100.00	—	—	100.00	—	—	無
	NB2-7	100.00	—	—	100.00	—	—	無
	NB2-8	100.00	—	—	100.00	—	—	無
	NB2-9	100.00	—	—	100.00	—	—	無

各区画の汚染状態を示す一覧表（北側敷地）

30m格子	単位区画		統合区画		統合後 面積(m ³)	汚染状態		調査の省略 みなし汚染の有無
	区画名	面積(m ³)	区画名	面積(m ³)		汚染物質	最大濃度	
NB3	NB3-1	100.00	—	—	100.00	—	—	無
	NB3-2	100.00	—	—	100.00	—	—	無
	NB3-3	100.00	—	—	100.00	—	—	無
	NB3-4	100.00	—	—	100.00	—	—	無
	NB3-5	100.00	—	—	100.00	—	—	無
	NB3-6	100.00	—	—	100.00	—	—	無
	NB3-7	100.00	—	—	100.00	—	—	無
	NB3-8	100.00	—	—	100.00	—	—	無
	NB3-9	100.00	—	—	100.00	—	—	無
NB4	NB4-1	100.00	—	—	100.00	—	—	無
	NB4-2	100.00	—	—	100.00	—	—	無
	NB4-3	100.00	—	—	100.00	—	—	無
	NB4-4	100.00	—	—	100.00	—	—	無
	NB4-5	91.79	—	—	91.79	—	—	無
	NB4-6	78.44	—	—	78.44	—	—	無
	NB4-7	51.89	NB4-8	28.33	80.22	—	—	無
NC0	NC0-8	26.30	NC0-7	23.25	49.55	—	—	無
NC1	NC1-1	100.00	—	—	100.00	—	—	無
	NC1-2	99.76	NC1-3	0.72	100.48	—	—	無
	NC1-4	100.00	—	—	100.00	—	—	無
	NC1-5	100.00	NC1-6	4.06	104.06	—	—	無
	NC1-7	100.00	—	—	100.00	—	—	無
	NC1-8	100.00	NC1-9	7.64	107.64	—	—	無
NC2	NC2-1	100.00	—	—	100.00	—	—	無
	NC2-2	100.00	NC2-3	11.22	111.22	—	—	無
	NC2-4	100.00	—	—	100.00	—	—	無
	NC2-5	100.00	NC2-6	14.79	114.79	—	—	無
	NC2-7	100.00	—	—	100.00	—	—	無
	NC2-8	100.00	NC2-9	18.37	118.37	—	—	無
NC3	NC3-1	100.00	—	—	100.00	—	—	無
	NC3-2	100.00	NC3-3	21.94	121.94	—	—	無
	NC3-4	100.00	—	—	100.00	—	—	無
	NC3-5	100.00	—	—	100.00	—	—	無
	NC3-6	25.52	NC6-9	29.10	54.62	—	—	無
	NC3-7	100.00	—	—	100.00	—	—	無
	NC3-8	100.00	—	—	100.00	—	—	無
NC4	NC4-1	100.00	—	—	100.00	—	—	無
	NC4-2	100.00	—	—	100.00	—	—	無
	NC4-3	32.67	NC4-6	24.53	57.20	—	—	無
	NC4-4	74.82	—	—	74.82	—	—	無
	NC4-5	71.20	—	—	71.20	—	—	無
NZ1	NZ1-9	16.72	—	—	16.72	—	—	無
面積合計 (CAD) (m ³)					4,453.06			
公簿面積 (m ³)					4,406.04			

各区画の汚染状態を示す一覧表（南側敷地）

30m格子	単位区画		統合区画		統合後 面積(m ³)	汚染状態		調査の省略 みなし汚染の有無
	区画名	面積(m ³)	区画名	面積(m ³)		汚染物質	最大濃度	
SA1	SA1-1	96.95	SZ1-3	3.26	100.21	—	—	無
	SA1-2	90.86	—	—	90.86	—	—	無
	SA1-3	84.77	—	—	84.77	—	—	無
	SA1-4	100.00	SZ1-6	9.79	109.79	—	—	無
	SA1-5	100.00	—	—	100.00	—	—	無
	SA1-6	100.00	—	—	100.00	—	—	無
	SA1-7	100.00	SA2-1	7.56	107.56	—	—	無
	SA1-8	100.00	SA2-2	13.94	113.94	—	—	無
	SA1-9	100.00	SA2-3	20.31	120.31	—	—	無
SB0	SB0-8	22.33	SB0-9	31.93	54.26	ふっ素及びその化合物 (溶出量)	1.3mg/L	無
SB1	SB1-1	78.67	—	—	78.67	—	—	無
	SB1-2	90.30	—	—	90.30	—	—	無
	SB1-3	100.00	—	—	100.00	—	—	無
	SB1-4	100.00	—	—	100.00	—	—	無
	SB1-5	100.00	—	—	100.00	—	—	無
	SB1-6	100.00	—	—	100.00	—	—	無
	SB1-7	100.00	—	—	100.00	—	—	無
	SB1-8	100.00	—	—	100.00	—	—	無
	SB1-9	100.00	—	—	100.00	—	—	無
SB2	SB2-1	81.80	—	—	81.80	—	—	無
	SB2-2	100.00	—	—	100.00	—	—	無
	SB2-3	100.00	—	—	100.00	—	—	無
	SB2-4	81.66	—	—	81.66	—	—	無
	SB2-5	100.00	—	—	100.00	—	—	無
	SB2-6	100.00	—	—	100.00	—	—	無
	SB2-7	88.16	—	—	88.16	—	—	無
	SB2-8	100.00	—	—	100.00	—	—	無
	SB2-9	100.00	—	—	100.00	—	—	無
SB3	SB3-1	75.50	—	—	75.50	—	—	無
	SB3-2	86.98	—	—	86.98	—	—	無
	SB3-3	93.79	—	—	93.79	—	—	無
SC1	SC1-1	100.00	SC0-7	25.31	125.31	—	—	無
	SC1-2	100.00	SC0-8	18.69	118.69	—	—	無
	SC1-3	16.89	SC0-9	3.03	19.92	—	—	無
	SC1-4	100.00	—	—	100.00	—	—	無
	SC1-5	100.00	SC1-6	10.39	110.39	—	—	無
	SC1-7	100.00	—	—	100.00	—	—	無
	SC1-8	100.00	SC1-9	3.89	103.89	—	—	無
SC2	SC2-1	100.00	—	—	100.00	—	—	無
	SC2-2	97.39	—	—	97.39	—	—	無
	SC2-4	100.00	—	—	100.00	—	—	無
	SC2-5	90.89	—	—	90.89	—	—	無
	SC2-7	100.00	—	—	100.00	—	—	無
	SC2-8	84.39	—	—	84.39	—	—	無
SC3	SC3-1	99.42	SC1-4	1.17	100.59	—	—	無
	SC3-2	77.88	SC1-5	4.85	82.73	—	—	無
SZ	SZ1-9	16.32	SZ2-3	0.74	17.06	—	—	無
面積合計（CAD）(m ³)					4,409.81			
公簿面積 (m ³)					4,406.04			

汚染区画面積一覧表

30m格子	単位区画		統合区画		統合後 面積(m ³)	汚染物質及び基準不適合項目			調査の省略 みなし汚染の有無
	区画名	面積(m ³)	区画名	面積(m ³)		土壌溶出量基準不適合	第二溶出量基準不適合	土壌含有量不適合	
SB0	SB0-8	22.33	SB0-9	31.93	54.26	ふっ素及びその化合物	—	—	無