

令和2年度の調査結果（東区、美原区）

一般地域の各調査地点における騒音レベル測定結果をまとめ環境基準との比較を行った。比較の結果は、下表に示すとおりである。


環境基準の達成状況は概ね良好であったが、美原区北余部の夜間で環境基準を超過していた。その他の地点は、環境基準を満足していた。

一般環境騒音調査結果

区域	地点番号	一般環境騒音調査地点		地域類型	等価騒音レベル L_{Aeq} (dB)			
					昼間 (6:00~22:00)		夜間 (22:00~6:00)	
					測定結果	環境基準	測定結果	環境基準
東区	A	白鷺町	白鷺団地	A	46	55	40	45
	B	引野町	引野町ぼたん公園	A	44	55	34	45
	C	日置荘田中町	日置荘田中町あさつき公園	B	48	55	44	45
	D	中茶屋	中茶屋おしろいばな公園	C	51	60	42	50
	E	草尾	堺市第 55-05 号公共緑地	B	46	55	37	45
	F	南野田	南野田すいれん公園	A	42	55	37	45
美原区	G	南余部	南余部マンドレーク広場	A	46	55	41	45
	H	北余部	八上公園	B	50	55	47	45
	I	阿弥	阿弥 2 号公園	B	44	55	40	45
	J	大保	美原ふる里公園	B	46	55	40	45
	K	小平尾	小平尾公園	A	49	55	45	45
	L	さつきの東 2 丁目	つばき公園	A	48	55	37	45


※地域の類型ごとに当てはめる地域の指定は、以下のとおりである。

地域の指定	該当地域
A	第一・二種低層住居専用地域、第一・二種中高層住居専用地域
B	第一・二種住居地域、準住居地域、用途地域の指定のない地域
C	近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域

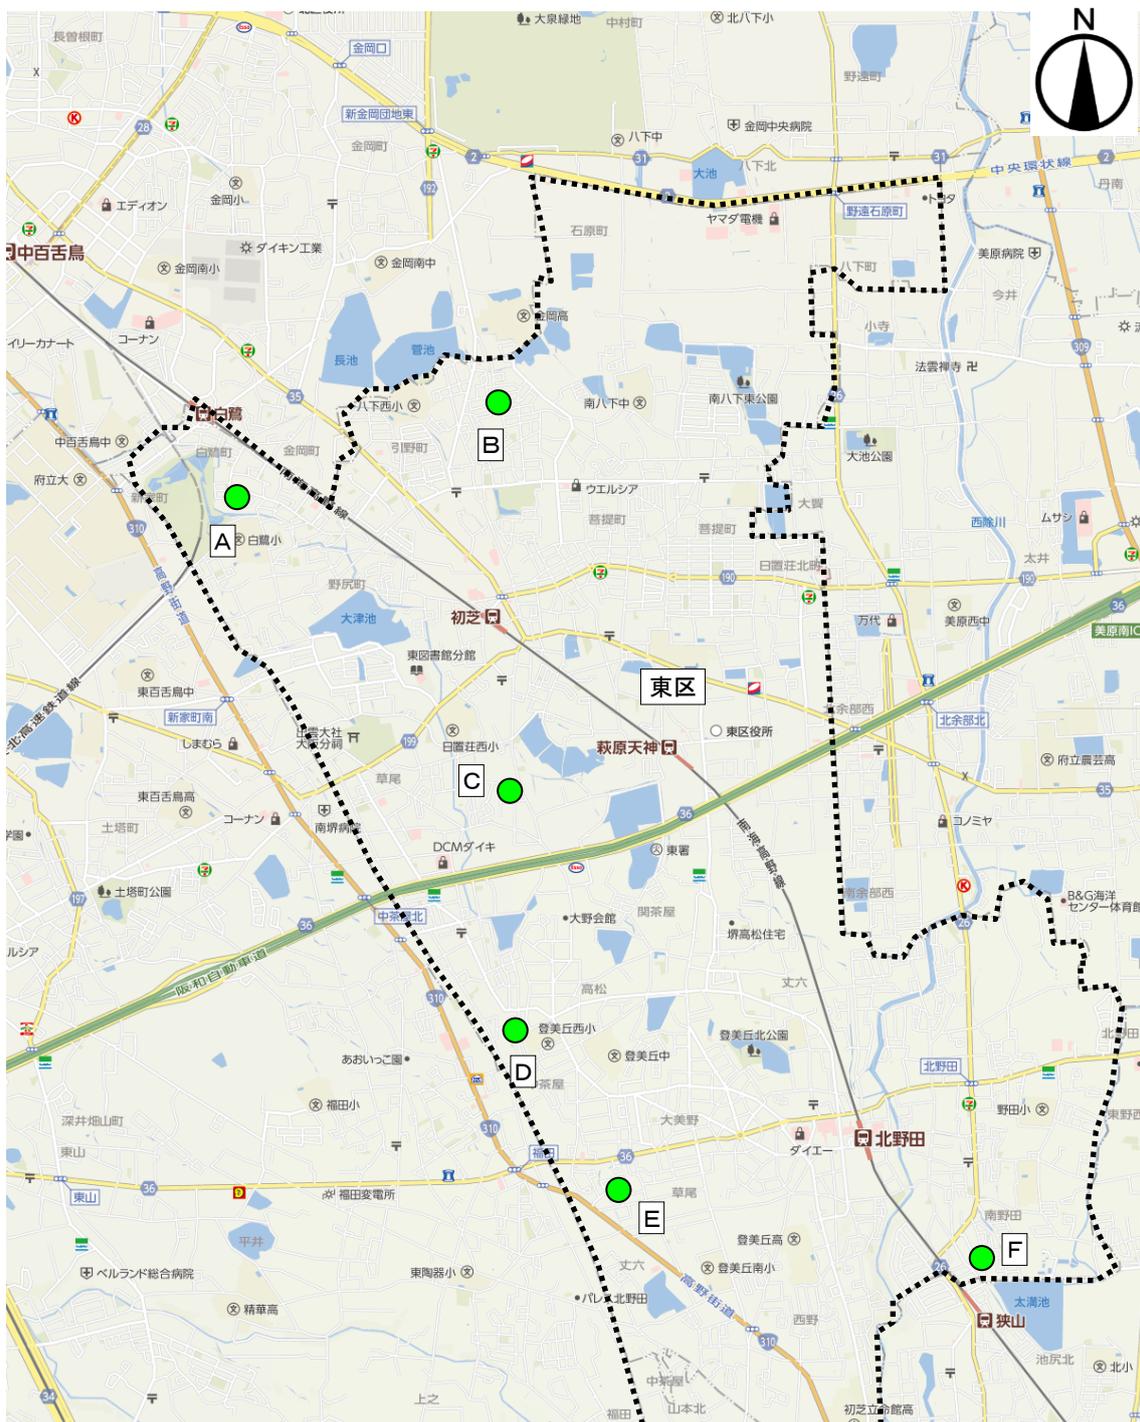

- : 一般環境騒音測定地点
- A : 白鷺団地 D : 中茶屋おしろいばな公園
- B : 引野町ぼたん公園 E : 堺市第 55-05 号公共緑地
- C : 日置荘田中町あさつき公園 F : 南野田すいれん公園

一般環境騒音調査地点(東区)

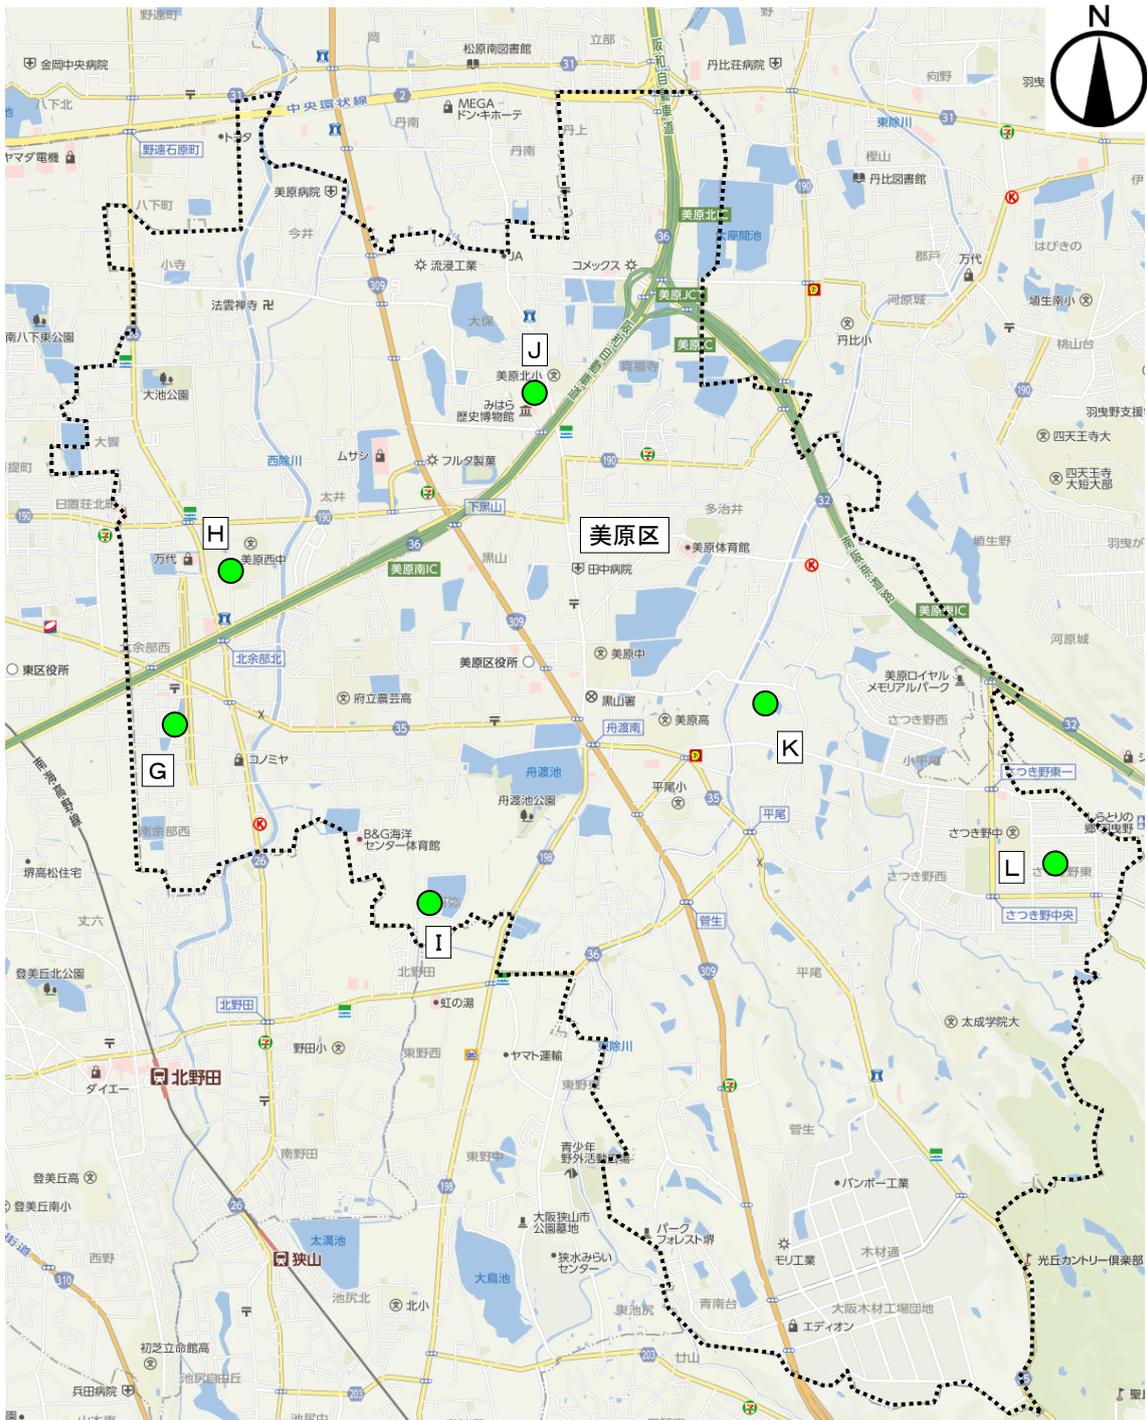

- | | |
|-----------------|-------------|
| ● : 一般環境騒音測定地点 | |
| G : 南余部マツドレーク広場 | J : 美原ふる里公園 |
| H : 八上公園 | K : 小平尾公園 |
| I : 阿弥2号公園 | L : つばき公園 |

一般環境騒音調査地点(美原区)