

# 生産設備が影響する場合(電気炉の起動時)

## ● デマンド発生の要因

- ・ 工場では、複数台の生産設備を同時に起動する場合に注意が必要です。
- ・ 特に、昇温を伴う電気炉（リフロー炉、焼バメ炉、圧力釜、成型器の加温ヒータ等）や乾燥設備の起動時は、要注意です（特に冬季）。

## ● 主な電気式設備

- ・ 電気炉、乾燥設備


## ● 対策方法

### ① 複数台ある生産設備の起動をずらす


- ・ 電気炉等、起動電力の大きい生産設備が複数台ある場合は、同時起動を避け、少しずつらせて起動します(タイマー制御等)。

### ② 生産設備と空調等の起動をずらす

- ・ 起動電力の大きい生産設備と空調の同時起動を避け、少しずつらせて起動します。



一部設備										
残り設備										
空調										

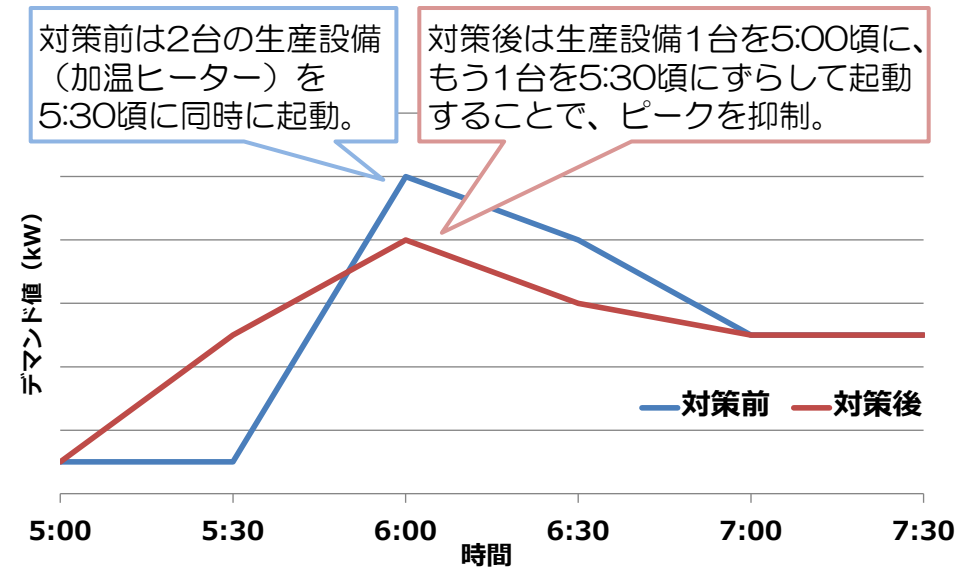

生産設備の起動をずらすため、一部の**従業員の出勤時間を変更**する等の運用面の対策を実施。