

電気式床暖房が影響する場合

● デマンド発生 の 要因

- ・ 特別養護老人ホーム、保育園での事例において、タイマー制御により複数台の床暖房を同時に起動。
- ・ ガス空調であるため、床暖房もガスと思い込んでいたが、デマンドピークが床暖房の起動する時刻と一致。

● 主な電気式設備

- ・ 電気式床暖房


※ガス空調を使用している場合、床暖房もガスとは限りません。

夏季と比べ、冬季のデマンド値が高い場合、その要因は床暖房の可能性が考えられます。

● 対策方法

① 複数台ある床暖房の起動をずらす

- ・ 床暖房が複数台ある場合は、起動のタイミングを少しずらします(タイマー制御等)。

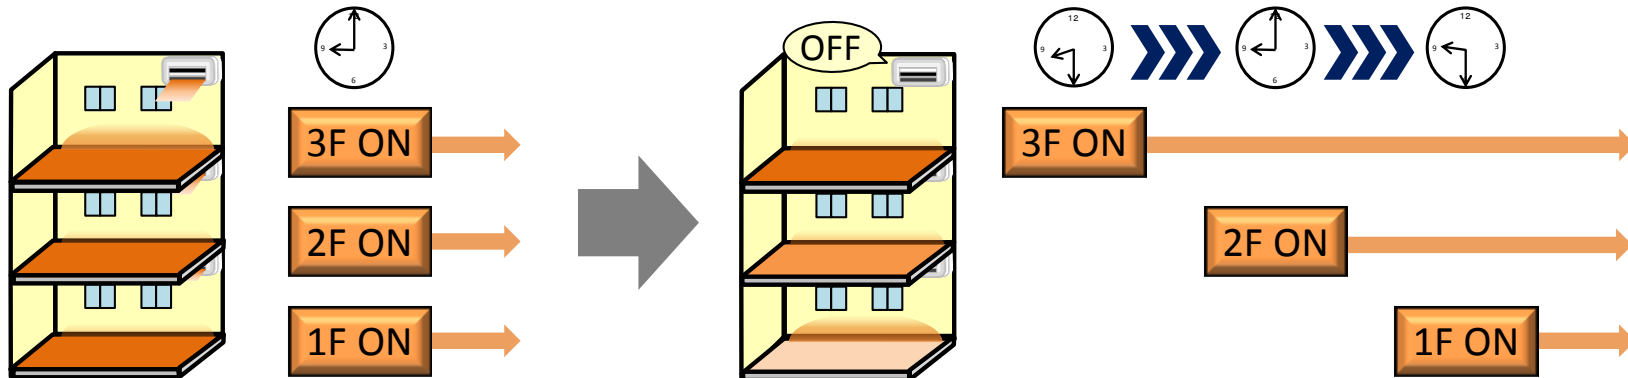

② 床暖房の設定温度を下げる

- ・ 床暖房の設定温度を下げます。(例:30℃→25℃)
- ・ また、床暖房と同時に使用している空調の停止や設定温度を緩和します(下げます)。