


3. 都市計画手続きの流れ（予定）

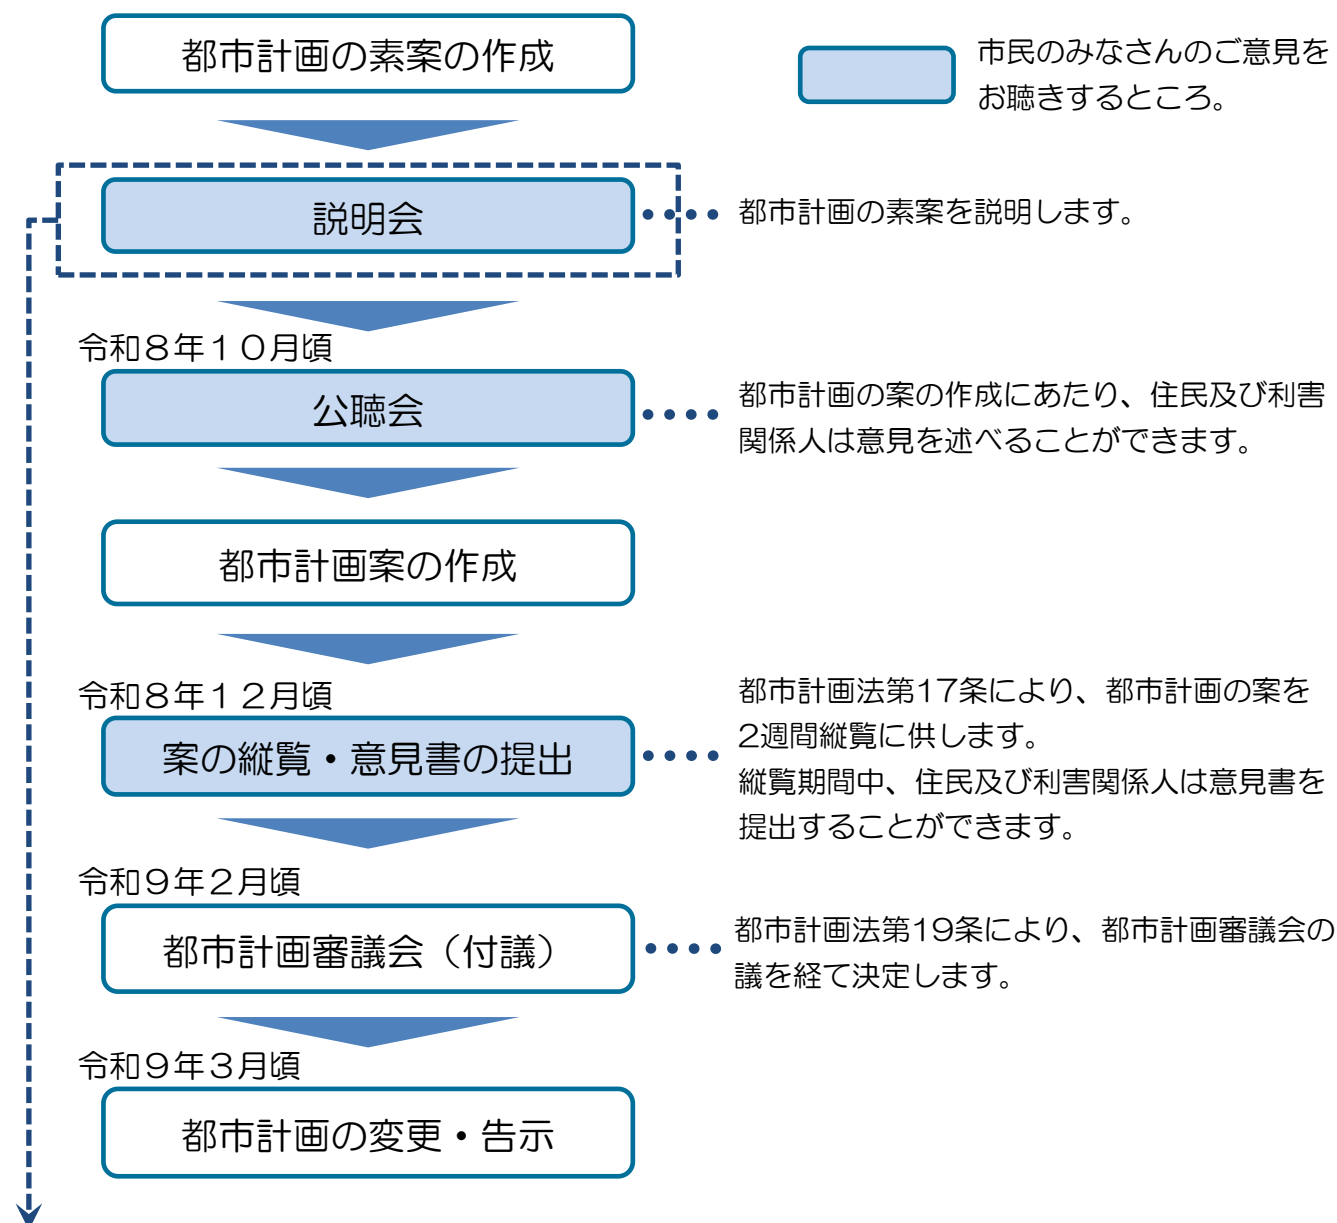

説明会の日程

日 程	場 所
令和8年9月5日（土）10時30分から	堺市立 市小学校 ランチルーム [所在地：堺市堺区市之町西3丁1-14]
令和8年9月7日（月）19時00分から	堺市立 市小学校 ランチルーム [所在地：堺市堺区市之町西3丁1-14]

※ご来場については、公共交通機関等をご利用ください。

4. お問い合わせ先 9:00～17:30（ただし、土・日曜日、祝日は除く）

（下水道に関すること） 下水道事業調整課 TEL 072-250-5107／FAX 072-250-5977
（都市計画手続きに関すること） 都市計画課 TEL 072-228-8398／FAX 072-228-8468


堺市三宝処理区公共下水道（竪川下水ポンプ場）の都市計画変更（素案）について

1. 素案作成までの背景

竪川下水ポンプ場

「竪川下水ポンプ場」は、昭和33年4月に都市計画決定したポンプ場です。竪川下水ポンプ場及び古川下水ポンプ場（第1施設）を集約し、古川下水ポンプ場（第2施設）へ統廃合を行う計画を進めてきました。このたび、当該計画に基づき、古川下水ポンプ場（第2施設）及び関連施設の整備が完了したことにより、竪川下水ポンプ場の機能の停止が可能となったため、ポンプ場を廃止する都市計画変更（素案）を作成したものです。

位置図

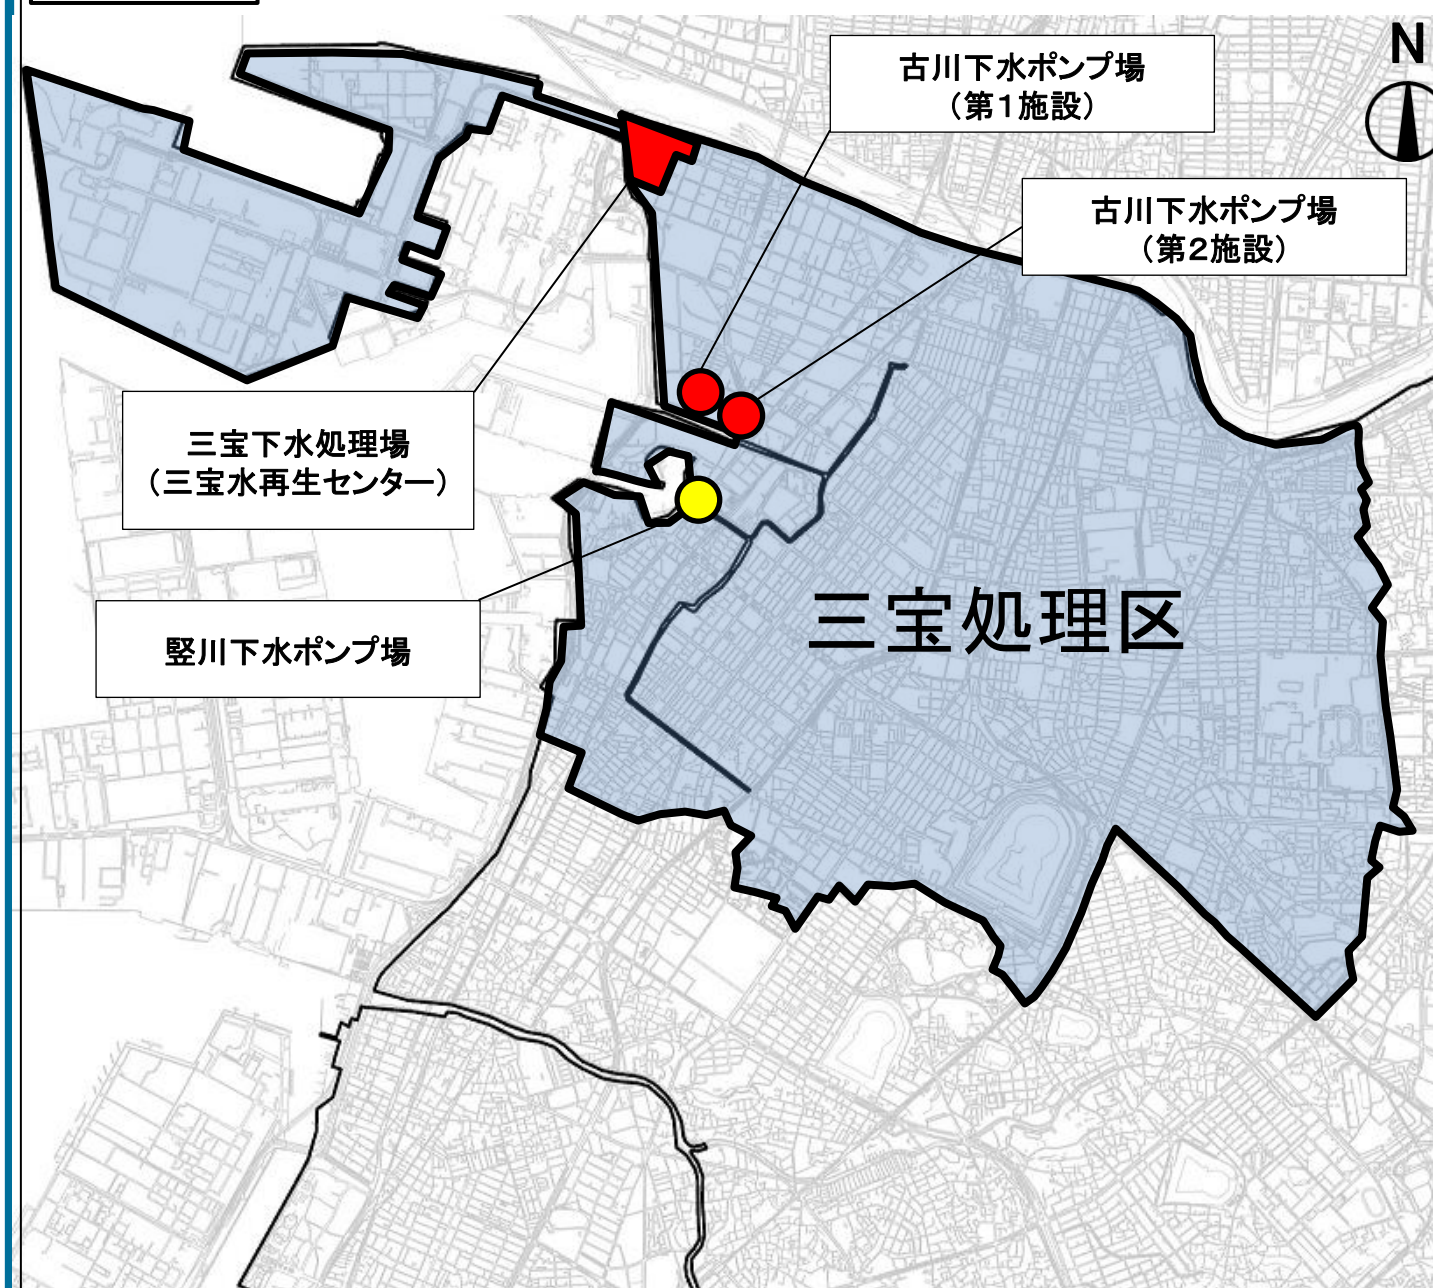


2. 都市計画変更（素案）の内容

2-1 三宝処理区公共下水道（竪川下水ポンプ場）について

竪川下水ポンプ場は、古川排水区および陵西排水区（計約81ha）を集水区域とする下水ポンプ場です。これまでは、合流汚水を三宝下水処理場（三宝水再生センター）へ送水するための中継ポンプ場の機能と、合流雨水を大阪湾へ排水するための排水ポンプ場の機能を有していました。

このたび、古川下水ポンプ場への機能統合が完了したため、計画に基づき、廃止が可能となりました。

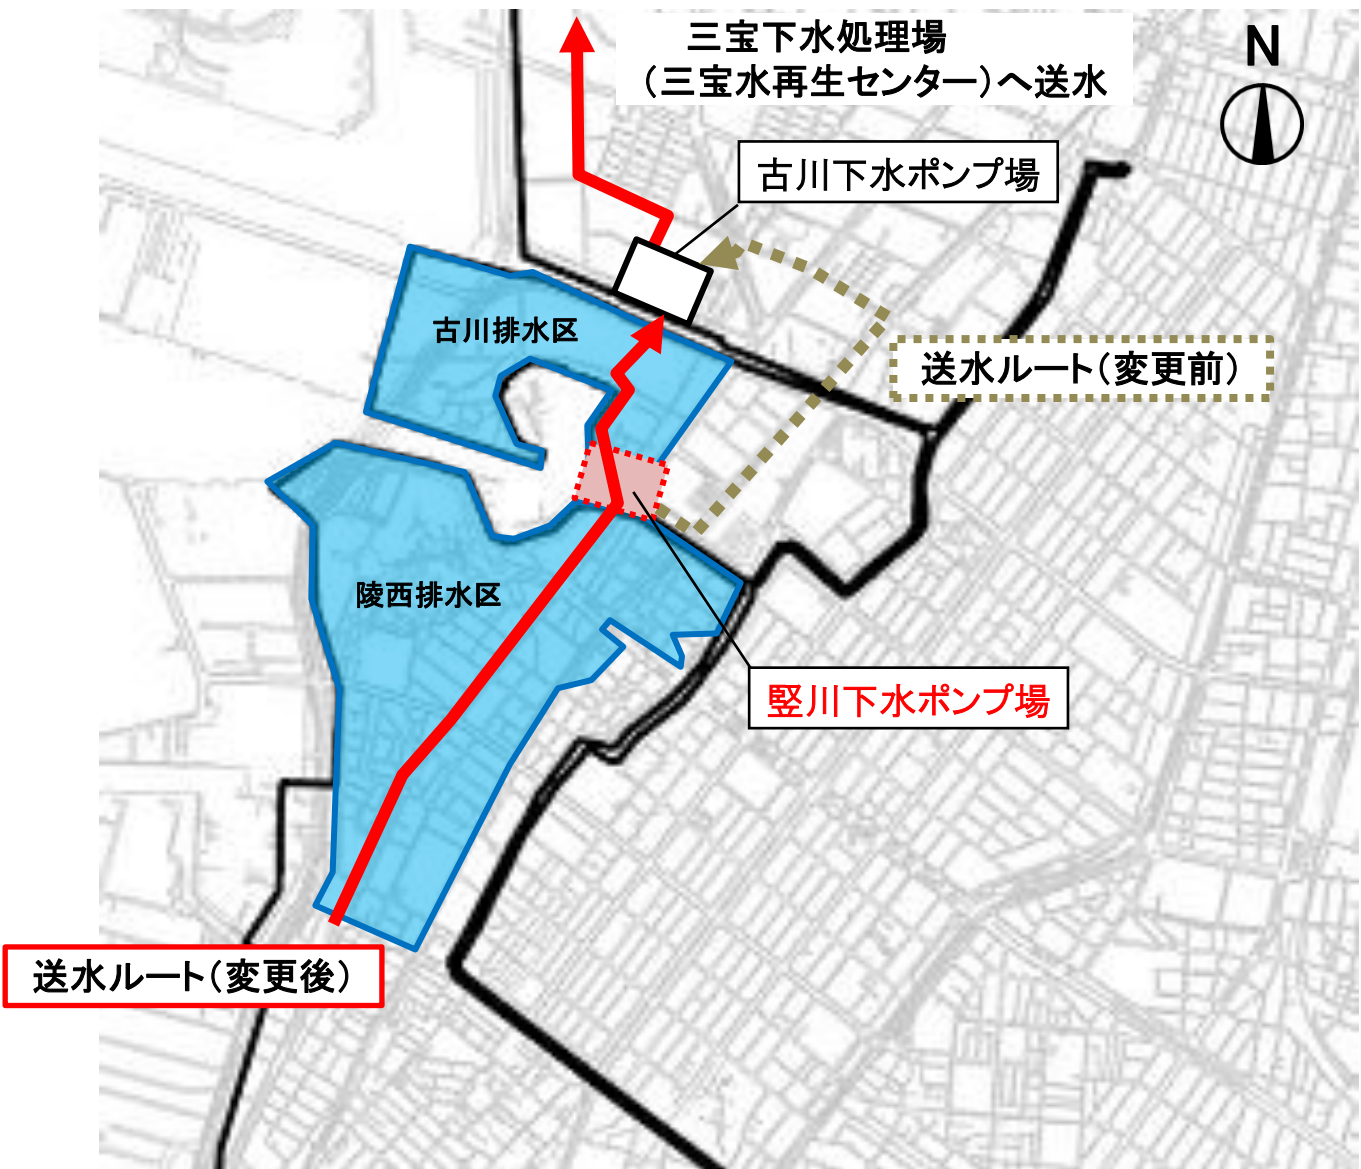

《参考》


○下水ポンプ場とは

下水管を流れる汚水や雨水が自然に流れていくことが困難な場合に、揚水するためのポンプ等を設置する施設です。

合流区域では、合流汚水については水再生センターへ送水し、合流雨水については公共用水域へ排水します。

2-2 竪川下水ポンプ場の廃止について

	名 称	位 置	面 積
変更前	竪川下水ポンプ場	堺市堺区戎島町5丁地内	約1,730㎡
変更後	—	—	—

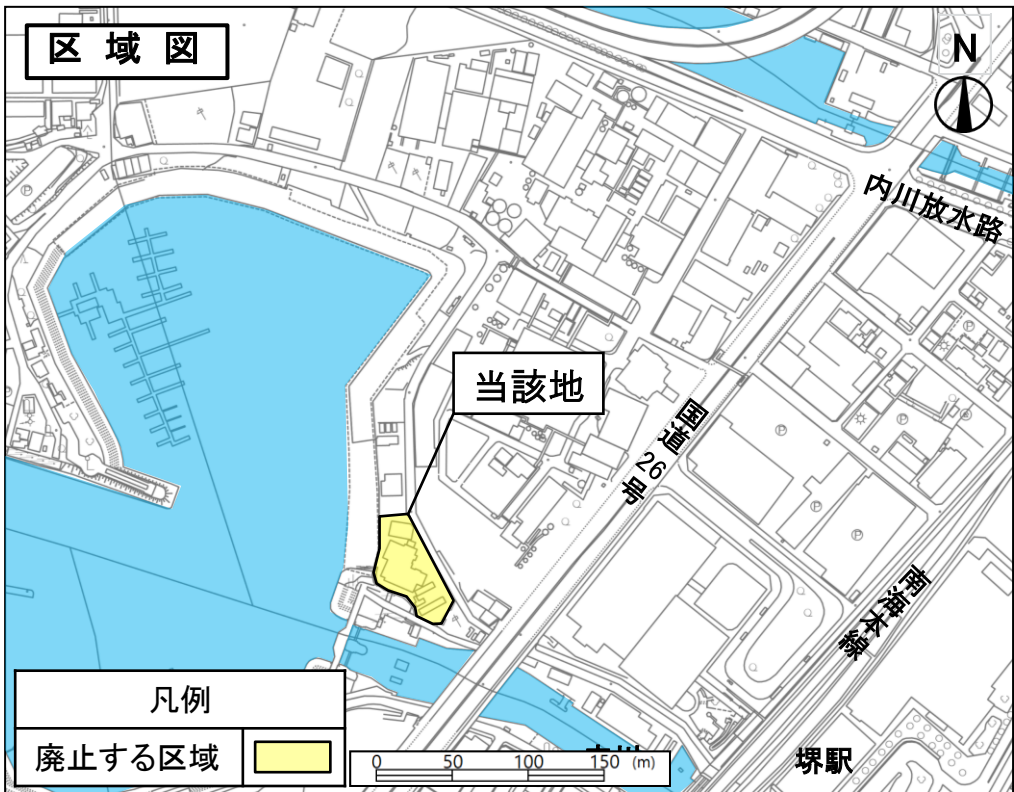

《参考》

○施設統廃合のイメージ図

