

原山公園プールでの負傷者発生に伴う スライダーの一部運行中止について

堺市では、今年7月1日から営業を行っている原山公園プール（指定管理者：原山公園 PFI 株式会社）において、2本のスライダーのうち白色スライダーの利用者が左眉付近を負傷する事案が4件発生しました。

施設の点検及び調査を行い、基準に適合していることを確認しておりますが、このような事案が発生したことから、白色スライダーの安全性を高めるための改修が必要との判断に至ったため、今期における白色スライダーの運行を中止します。

1 事案の概要

- (1) 発生場所 原山公園プール（堺市南区原山台2丁5-1）
白色スライダー（別添 資料参照）
滑走路の全長 124.1m、落差合計が 14.84m の南大阪最大級のウォータースライダー
- (2) 発生状況 令和4年7月3日（日） 40歳代男性 左眉付近の打撲
7月9日（土） 10歳代男児 左眉付近の裂傷
40歳代男性 左眉付近の裂傷
7月10日（日） 40歳代男性 左眉付近の裂傷

2 原因


- 白色スライダーの後半落差部付近でバランスを崩し、頭部側面をスライダー内壁面で打ったことが原因と考えられます。（令和4年6月17日に実施したメーカーによる法定点検は異常なし）

3 対応

- 負傷者発生時に施設点検を実施し、異常のないことを確認しており、適正な滑走姿勢の呼びかけや滑走路の水量調節などの対策を行いましたが、10日に同様の事案が発生したため、以降、施設点検、調査のため白色スライダーの運行を中止しております。
- 負傷者の方は、プールの救護室で応急処置を行い、必要に応じて病院で治療を受けられ帰宅しております。
- 今後、来期までに白色スライダーの後半落差部の落差を小さくするなど、安全性の高い仕様に改修します。

問
い
合
わ
せ
先担 当 課：建設局 公園緑地部 泉ヶ丘公園事務所
電 話：072-291-1800
ファックス：072-296-9676

<プール配置図>

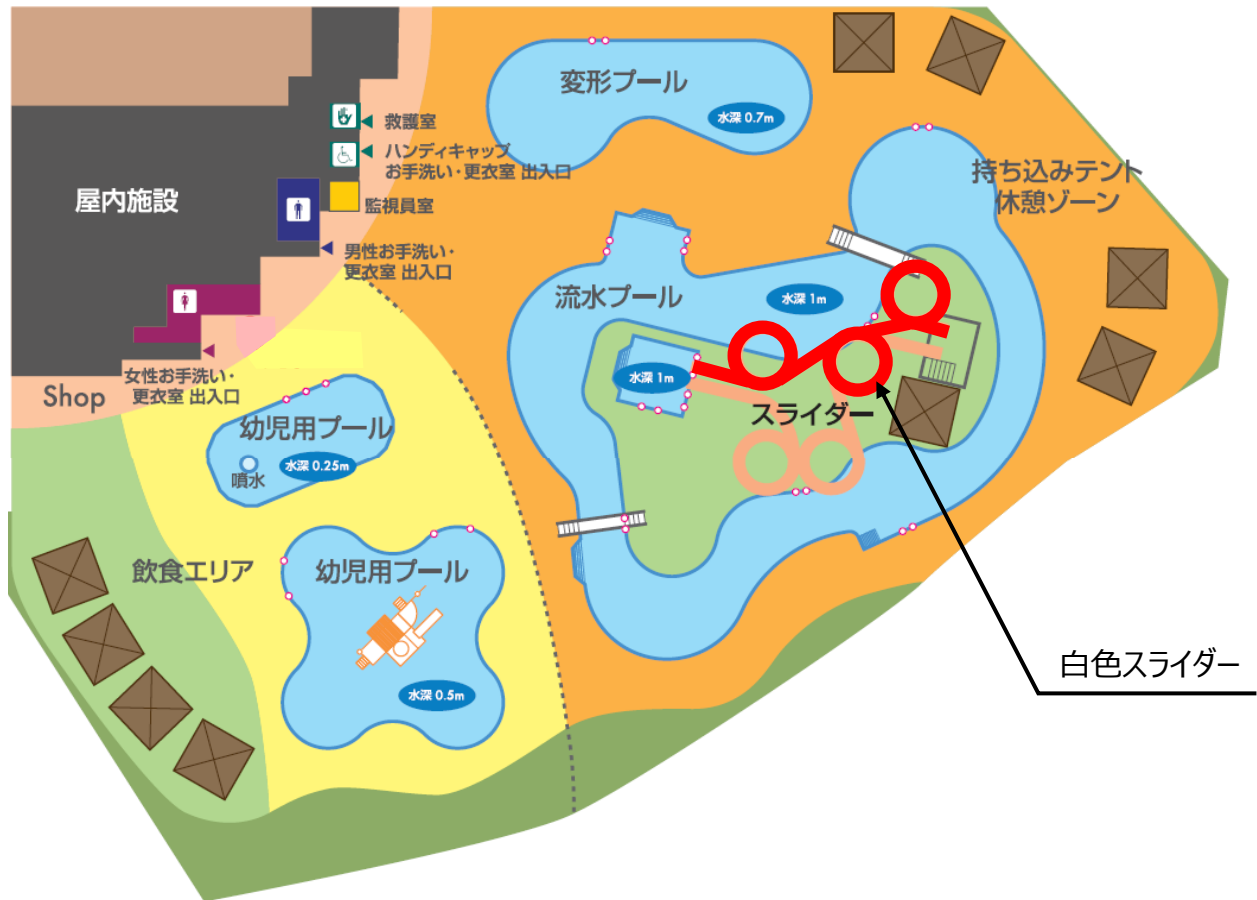

<白色スライダー全景>



後半落差部

白色スライダー